



Instalacja przyzywowa - rzut 1 piętra  
skala 1:100

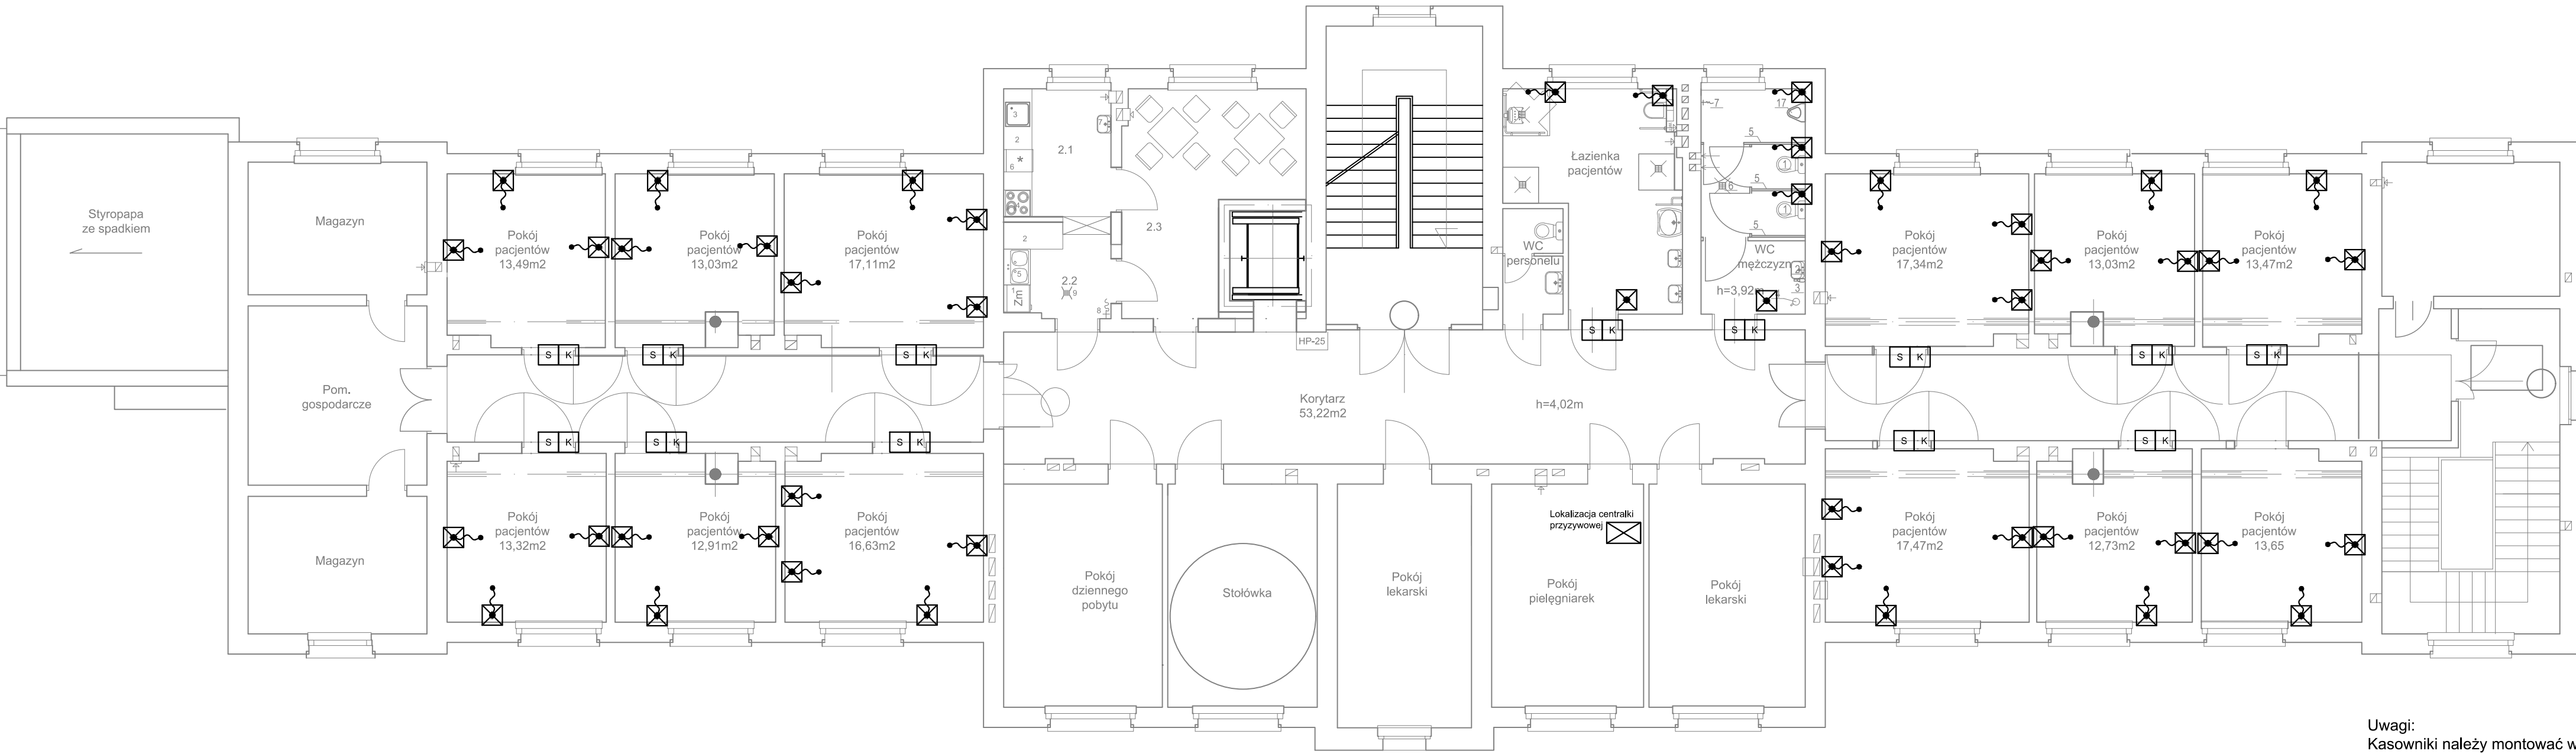

Uwagi:  
Kasowniki należy montować w skrzynkach z łącznikami oświetleniowymi przed wejściem do pomieszczeń, rozmieszczenie skrzynek wg planu instalacji oświetlenia.  
Docelową lokalizację wyłączników pociągowych w pokojach pacjentów należy uzgodnić przed montażem.

LEGENDA

- K Kasownik 1-piętlowy
- S Sygnalizator
- Wyłącznik pociągowy
- Przycisk z lampką

Pracownia projektowa	
Instalatorstwo Elektryczne Inż. Wiesław Rutkowski 85-207 Gdańsk, ul. Bałgarska 40M1 <b>Instalatorstwo Elektryczne</b> 85-207 Gdańsk, ul. Bałgarska 40M1	
Inwestor SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. STANISŁAWA KRZYŻANA, PAWILON XX, UL. SKARSZEWSKA 7, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI 	
Nazwa/adres: PRZEBUDOWA I REMONT PAWILONU NR XX ODDZIAŁU UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOŁU W SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH DZ. 513 OBR.4	
Opracował: Inż. Ł. Suchodolski Inż. W. Rutkowski	
Projektował: Mgr Inż. B. Kozłowski	
Nr uprawnień: 4508/GD/88	
Sprawdził: ----	
Nr uprawnień: ----	
Nr projektu: 09/19	Format: 750x297
Skala: 1:100	Data: VII 2019
Brano: ELEKTRYCZNA	Stadium: PW
Tytuł rysunku: Instalacja Przyzywowa - Rzut 1 Piętra	
Aktualizacja: 1/1	Nr rysunku: E4-2