



PARTER PRZEBUDOWA

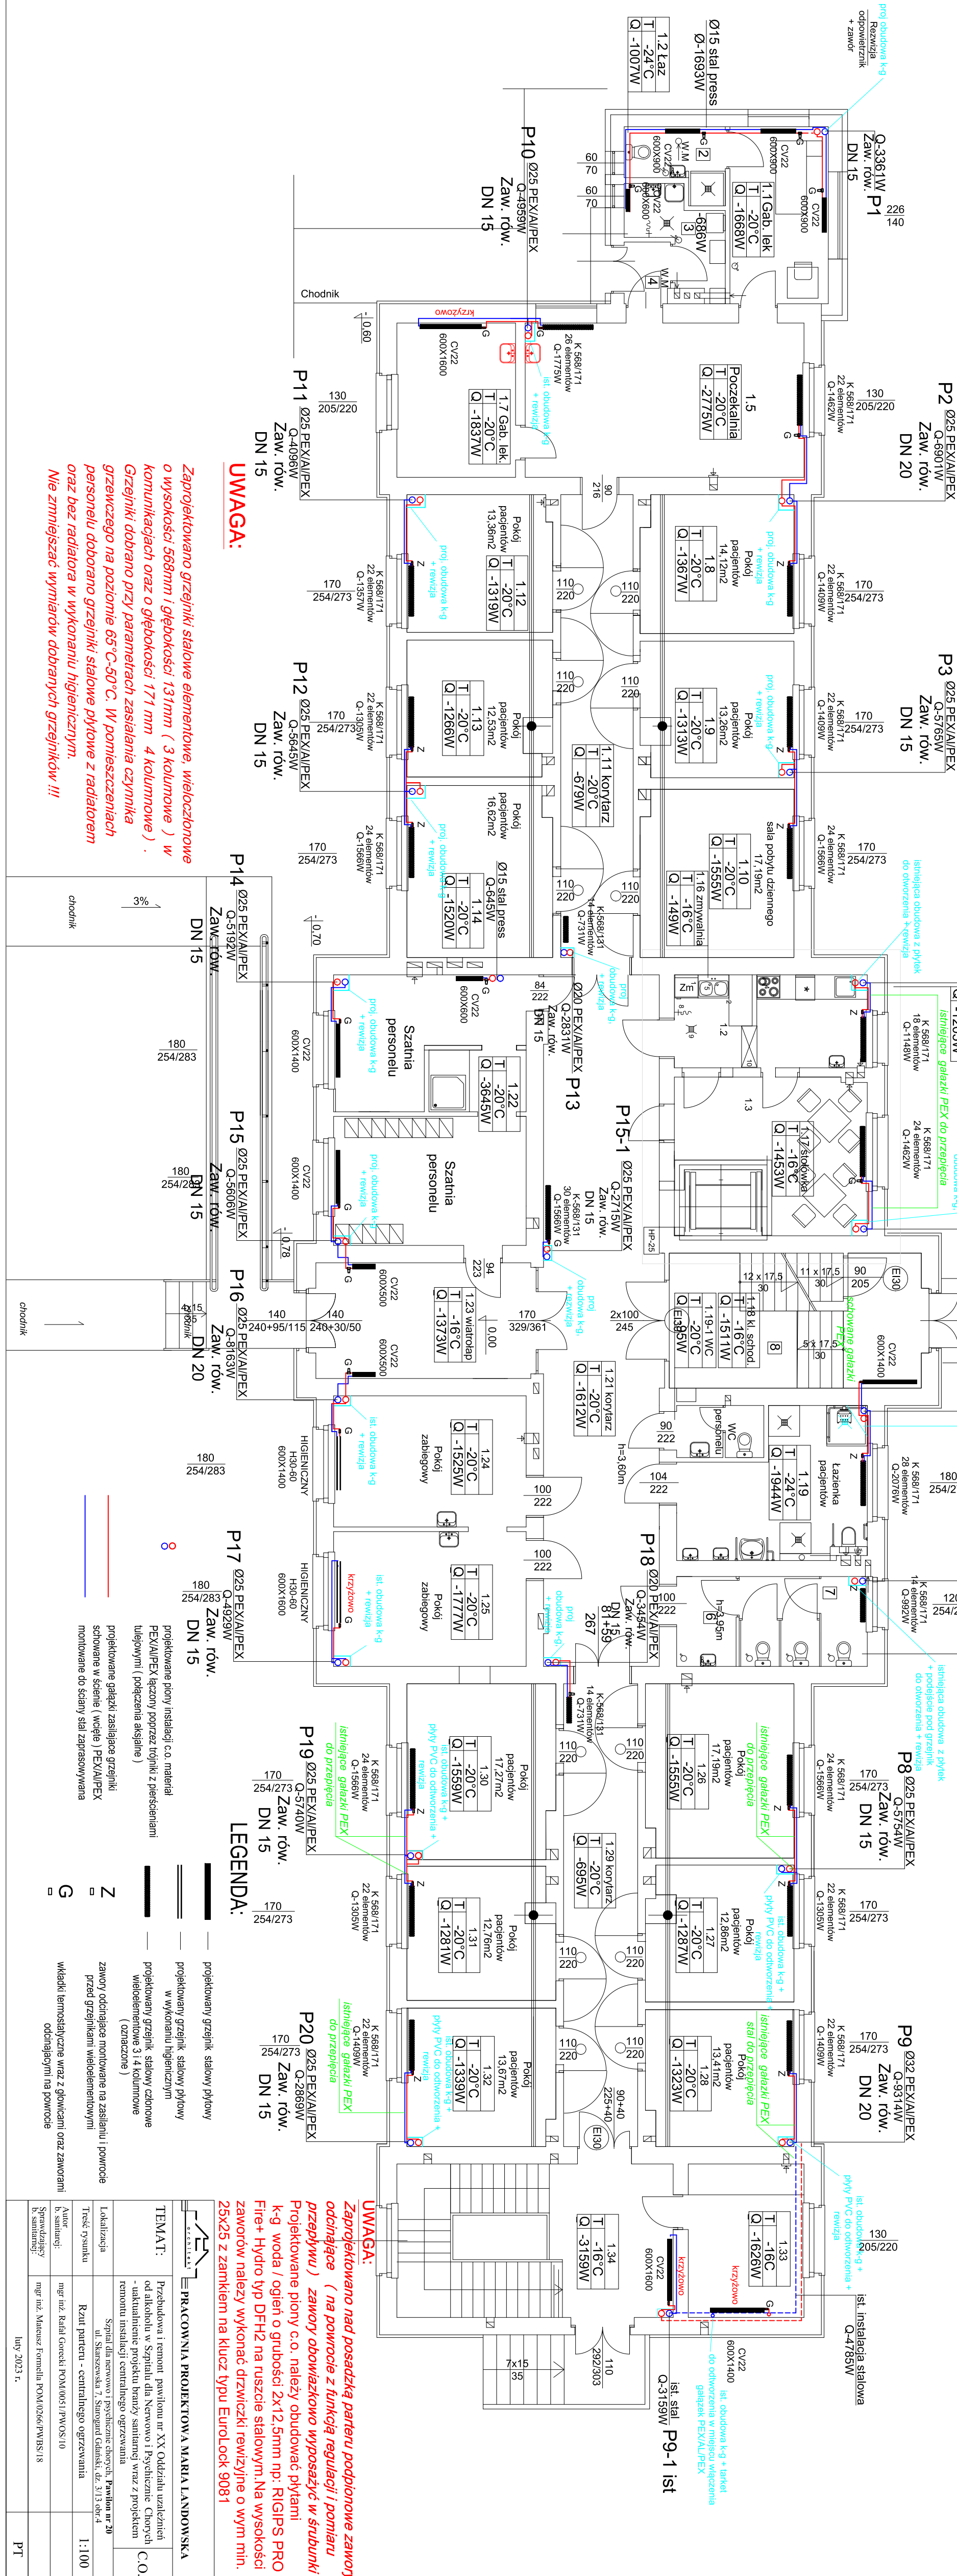

UWAGA. Zaplanowano nad posadzką partu podpiwniczone zawory odpinające (na powrocie z funkcją regulacji i pomiaru przepływu) zawory obwiazkowo wyposażać w śrubunki Projektowane pion-y c.o. należy obudować płytami k-g woda i ogień o grubości 2x12,5mm np: RIGIPS PRO Fire+ Hydro typ DFH2 na ruszcie stalowym. Na wysokości zaworów należy wykonać drzwi czkie rewizyjne o wym. min. 25x25 z zamkiem na klucz typu EuroLock 9081

	
TEMAT:	Przebudowa i remont pawilonu nr XX Oddziału uzależnień od alkoholu w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych - aktualnie nowe projektu branży sanitarniej wraz z projektem remontu instalacji centralnego ogrzewania
Lokalizacja:	Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Pawilon nr 20 ul. Śniadeckich 7, Śródmieście, Olsztyn, dz. 31/3 obr.4
Treść rysunku	Rzut partietu - centralnego ogrzewania
Autor: b. samuraj:	mgr inż. Rafał Górecki, POW/0051/PWOS/10
Sprowadzający b. samuraj:	mgr inż. Mariusz Fomella, POW/0266/PWS/18
luty 2023 r.	PT