


I PIĘTRO PRZEBUDOWA

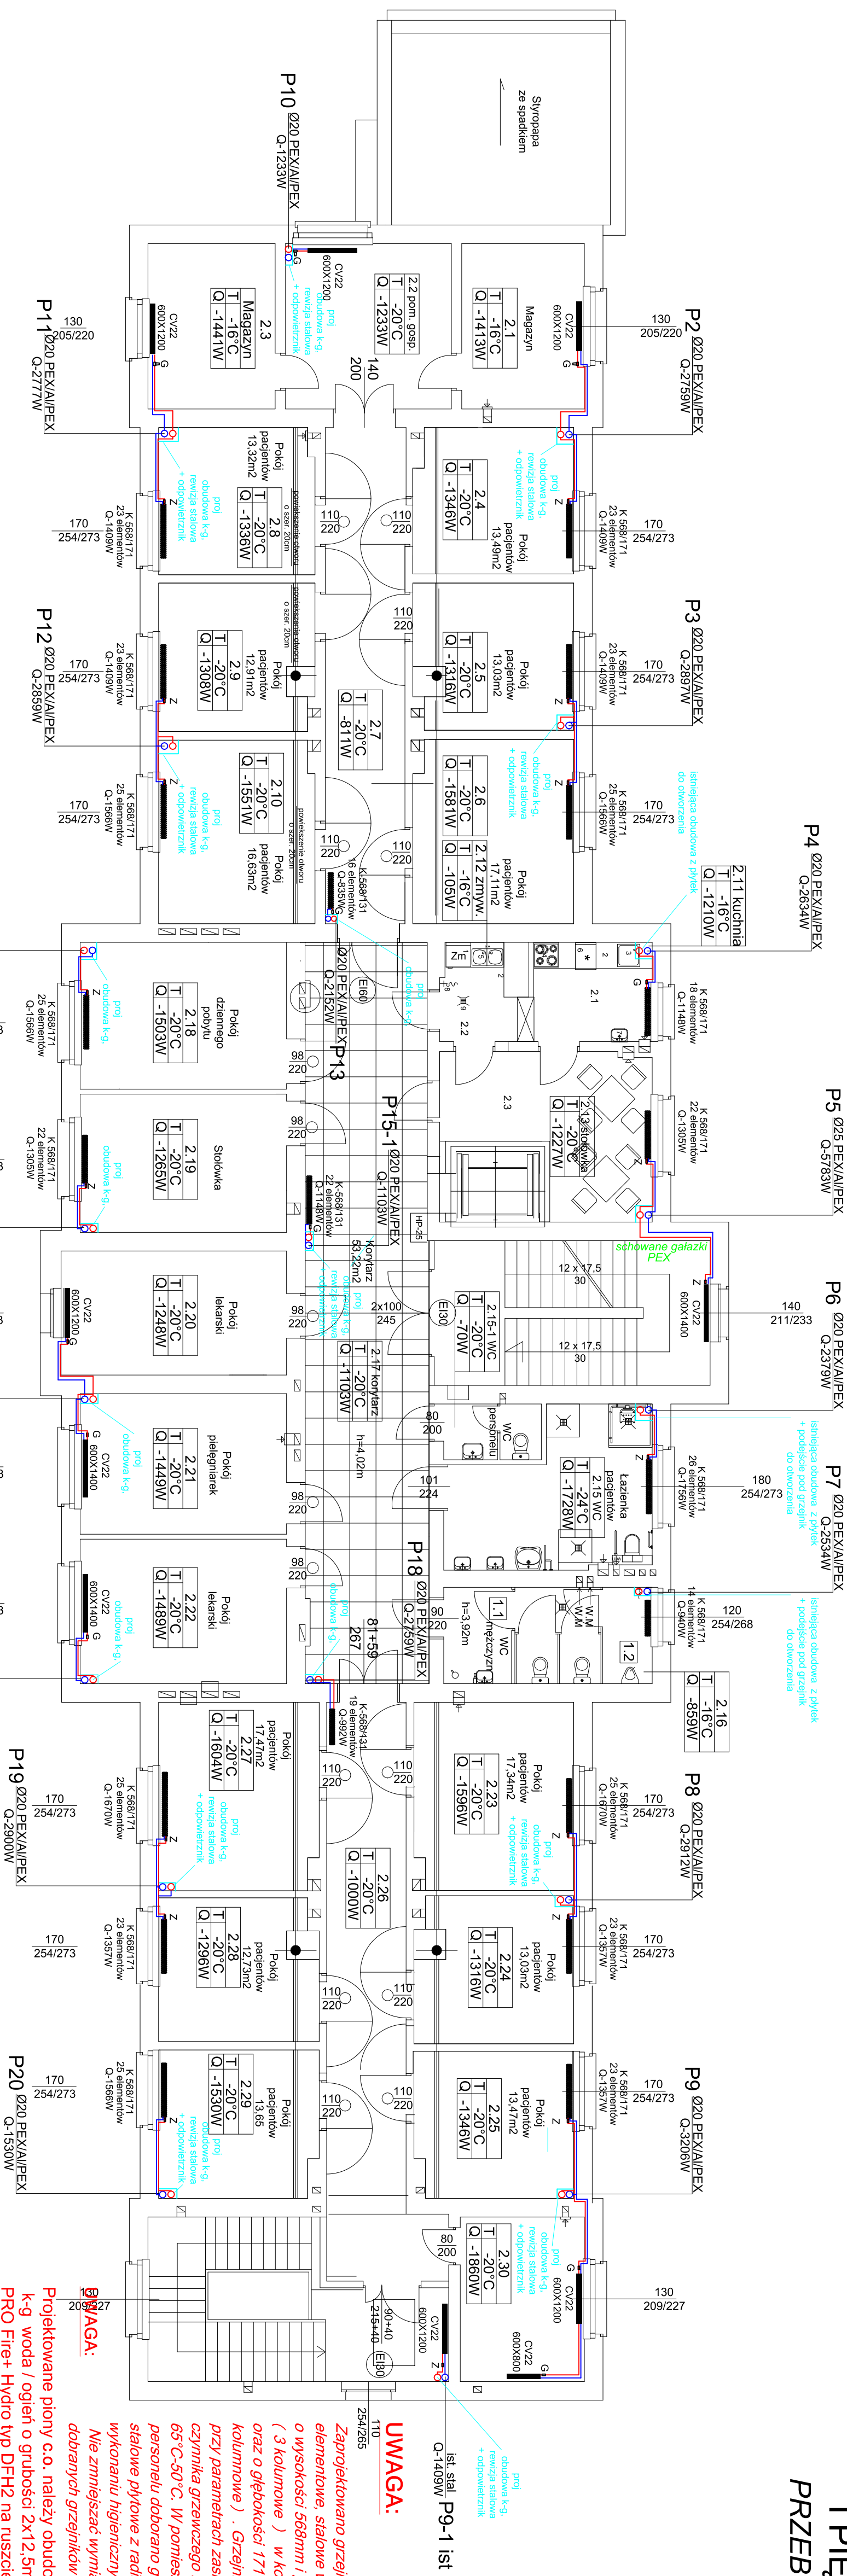

ist. stal **P9-1** ist
Q-1409W


UWAGA:

Zaplanowano grzejniki stalowe elementowe, stalowe wieloczołkowe o wysokości 568mm i głębokości 1371 (3 kolumnowe) w komunikacjach oraz o głębokości 171 mm (4 kolumnowe) . Grzejniki dobrano przy parametrach zasilania czynnika grzewczego na poziomie 65°C-50°C. W pomieszczeniach personelu dobrano grzejniki stalowe płytowe z radiatorem oraz w wykonaniu higienicznym.

Nie zmniejszać wymiarów dobrych grzejników !!!

Projektowane piony c.o. należy obudować płytami k-g woda / ogień o grubości 2x12,5mm np: RIGIPS PRO Fire+ Hydro typ DFH2 na ruszcie stalowym.

Na wysokości zaworów należy wykonać drzwiczki rewizyjne o wym. min. 15x20 z zamkiem na klucz typu Euro-Lock 908

	
TEMAT:	Przebudowa i remont pawilonu nr XX Oddziału uzależnionych od alkoholu w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych – uaktualnienie projektu branzy sanitariatowej wraz z projektem remontu instalacji centralnego ogrzewania
Lokalizacja	Szpital dla nerwowo i psychicznie chorych, Pawilon nr 20 ul. Szoszeńska 3, Szaniedąd Olsztyn, dz. 5/13 ośr. 4
Treść rysunku	Rzut i piętra - centralnego ogrzewania
Autorka b. sanitariat:	mgr inż. Katarzyna PONOMOI /PMOS/10
Sprowadzający b. sanitariat:	mgr inż. Marek Fornella POM/0266/PWBS/18
data:	luty 2023 r.
skala:	1:100
tytuł:	PT