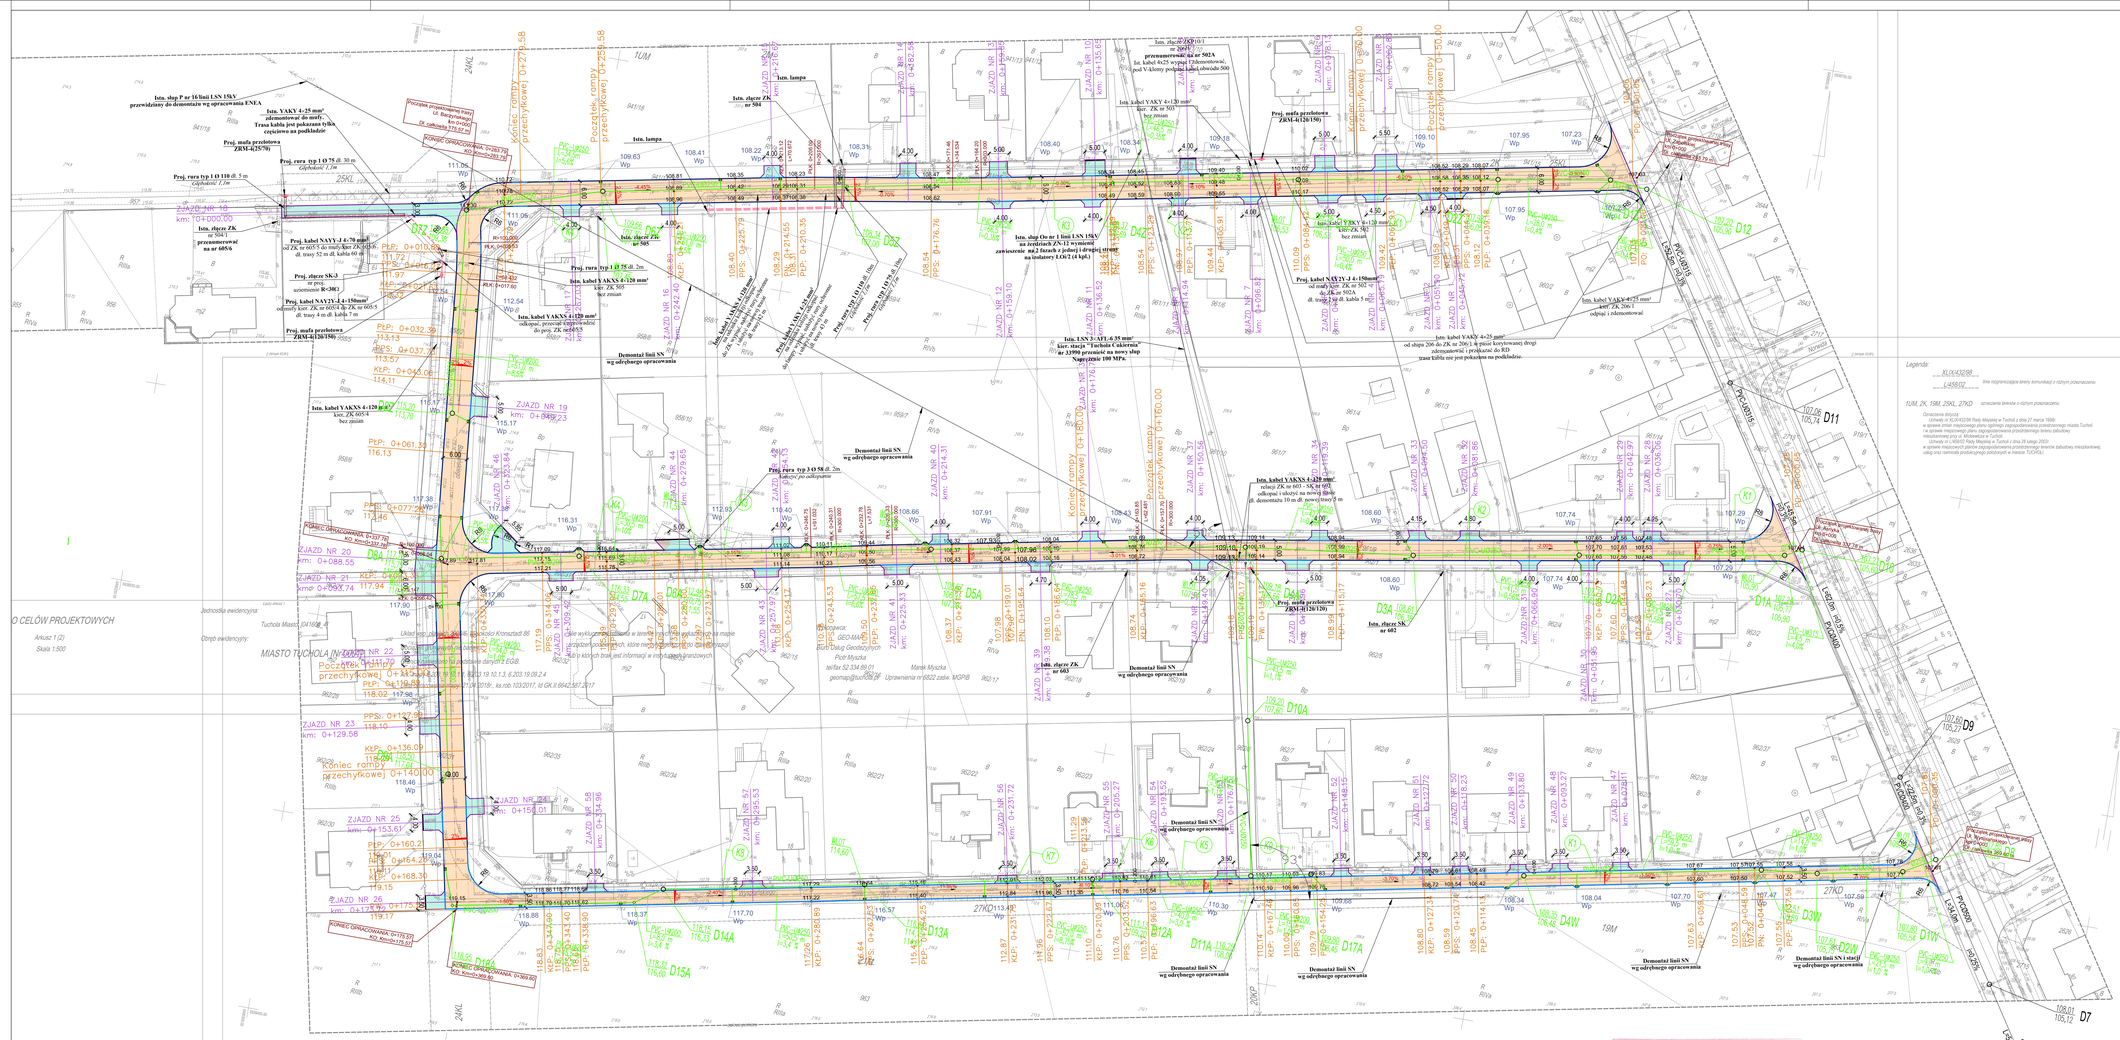
Istn. słup P nr 16/linii LSN 15kV przewidziany do demontażu wg opracowania ENEA
Istn. YAKY 4 -25 mm² zdemontować do mufy. Trasa kabla jest pokazana tylko na części
Proj. mufa przelotowa ZRM-4(25/70)
Proj. rura typ 1 O 75 dł. 30 m
Proj. rura typ 1 O 110 dł. 5 m
Istn. złącze ZK nr 504/1 przenieść wg 605/a
Proj. kabel NAYY-J 4 x 70 mm² od ZK nr 605/5 do mufy kier. ZK-504/1, dł. trasy 52 m dł. kabla 60 m
Proj. złącze SK-3 nr proj. uzieniomienie R<30Ω
Proj. kabel NAYY-J 4 x 150mm² odmufy kier. ZK nr 605/5 do ZK nr 605/5 dł. trasy 4 m dł. kabla 7 m
Proj. mufa przelotowa ZRM-4(120/150)
Istn. złącze ZK nr 504
Istn. lampa
Istn. złącze ZK nr 504
Istn. złącze ZK nr 505
Proj. rura typ 1 O 75 dł. 2m
Istn. kabel YAKXS 4×120 mm² kier. ZK 505 bez zmian
Istn. kabel YAKXS 4×120 mm² odkopać, przeciąć i zaprezerwować do proj. ZK nr 605/3
Istn. kabel YAKXS 4×120 mm² kier. ZK nr 505 bez zmian
Istn. kabel YAKXS 4×120 mm² kier. ZK 505/4 bez zmian
Istn. kabel YAKXS 4×120 mm² kier. złącze "Tuchola 4" zakres. do nr 33990 przenieść na nowy słup Napięcie: 100 MPa.
Istn. słup Os nr 1 linii LSN 15kV na żerdziach ŻN-12 wymienić na zawieszenie na 2 łuczach z izolacj i długiej 41/60 na izolatory LOG (4 łańc.)
Istn. słup P nr 1 linii LSN 15kV przewidziany do demontażu wg opracowania ENEA
Istn. kabel YAKY 4×120 mm² kier. ZK nr 503 bez zmian
Istn. kabel YAKXS 4×120 mm² relacja ZK nr 603 – SK nr 602, odkopać i ułożyć na nowej trasie dł. demontażu 10 m dł. nowej trasy 9 m
Istn. kabel YAKXS 4×120 mm² kier. złącze "Tuchola 4" zakres. do nr 33990 przenieść na nowy słup Napięcie: 100 MPa.
Istn. kabel YAKY 4×25 mm² od słupa 206 do ZK nr 206/1 w pasie korzystanej drogi zdemontować i przekazać do RD
Istn. kabel YAKY 4×120 mm² kier. ZK nr 503 bez zmian
Istn. kabel YAKY 4×25 mm² odkopać i zdemontować
Istn. kabel YAKY 4×75 mm² kier. ZK 206/1 odkopać i zdemontować
Proj. kabel NAYY-J 4 x 150mm² od mufy kier. ZK nr 502 do ZK nr 502A dł. trasy 2 m dł. kabla 5 m
Istn. złącze ZK nr 502
Istn. złącze ZK nr 502A przewidziane do zdemontowania, pod V-kletny pozostaje kabel obwodu 500
Istn. kabel YAKY 4×120 mm² kier. ZK nr 503 bez zmian
Proj. mufa przelotowa ZRM-4(120/150)
Istn. złącze SK nr 602
Istn. złącze ZK nr 603
Proj. mufa przelotowa ZRM-4(120/120)
Istn. złącze ZK nr 606
Istn. złącze SK nr 607
Istn. złącze ZK nr 607
Istn. złącze ZK nr 608
Istn. złącze ZK nr 609
Istn. złącze ZK nr 610
Istn. złącze ZK nr 611
Istn. złącze ZK nr 612
Istn. złącze ZK nr 613
Istn. złącze ZK nr 614
Istn. złącze ZK nr