


układ przewodów kominowych w budynku przy ul. 30 stycznia 3 wraz z zaleceniami oraz uwagami podległymi do projektu instalacji gazowej

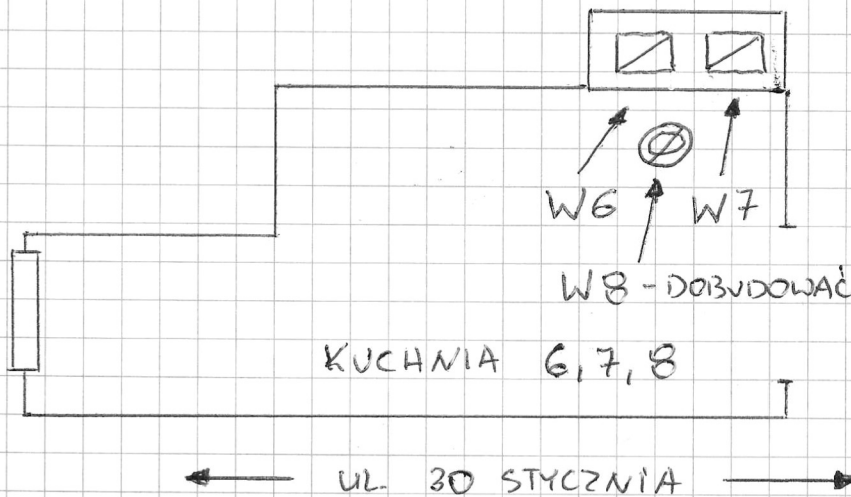

- wentylację kuchni lok. nr 6 przepięci do wskazanego przewodu kominowego, odcinek otwór wentylacyjny zamować
- dobudować przez strop ponad pięci dachu wentylację kuchni dla lok. nr 8 izolowaną termicznie przewodem kominowym z odskroplaczem na stropie o średnicy wew. min ϕ 150 mm i długości min 3 m w pionie, odcinek otwór wentylacyjny zamować.