



Centrala wentylacyjna nawiewno-wyiewna NW1  
Vn=3040m3/h, 300Pa, Vw=2440m3/h, 300Pa  
- rekuperator obrotowy o sprawności 77%  
- nagrzewnica wodna 70/50°C + moduł mieszająco-pompowy  
- filtry naw/wywr: M5 / M5  
- wentylatory EC : nawiew 0,88 kW, wywiew 0,67kW  
- systemowa automatyka sterująca  
- centrala w sekcjach rozłącznych (możliwość wniesienia do pom.)  
- np. VTS Ventus VVS030 lub równoważna

Kłapa p.poż. 500x400, EIS120  
na przejściu przez strop piwnicy

Kłapa p.poż. 500x400, EIS120  
na przejściu przez strop piwnicy

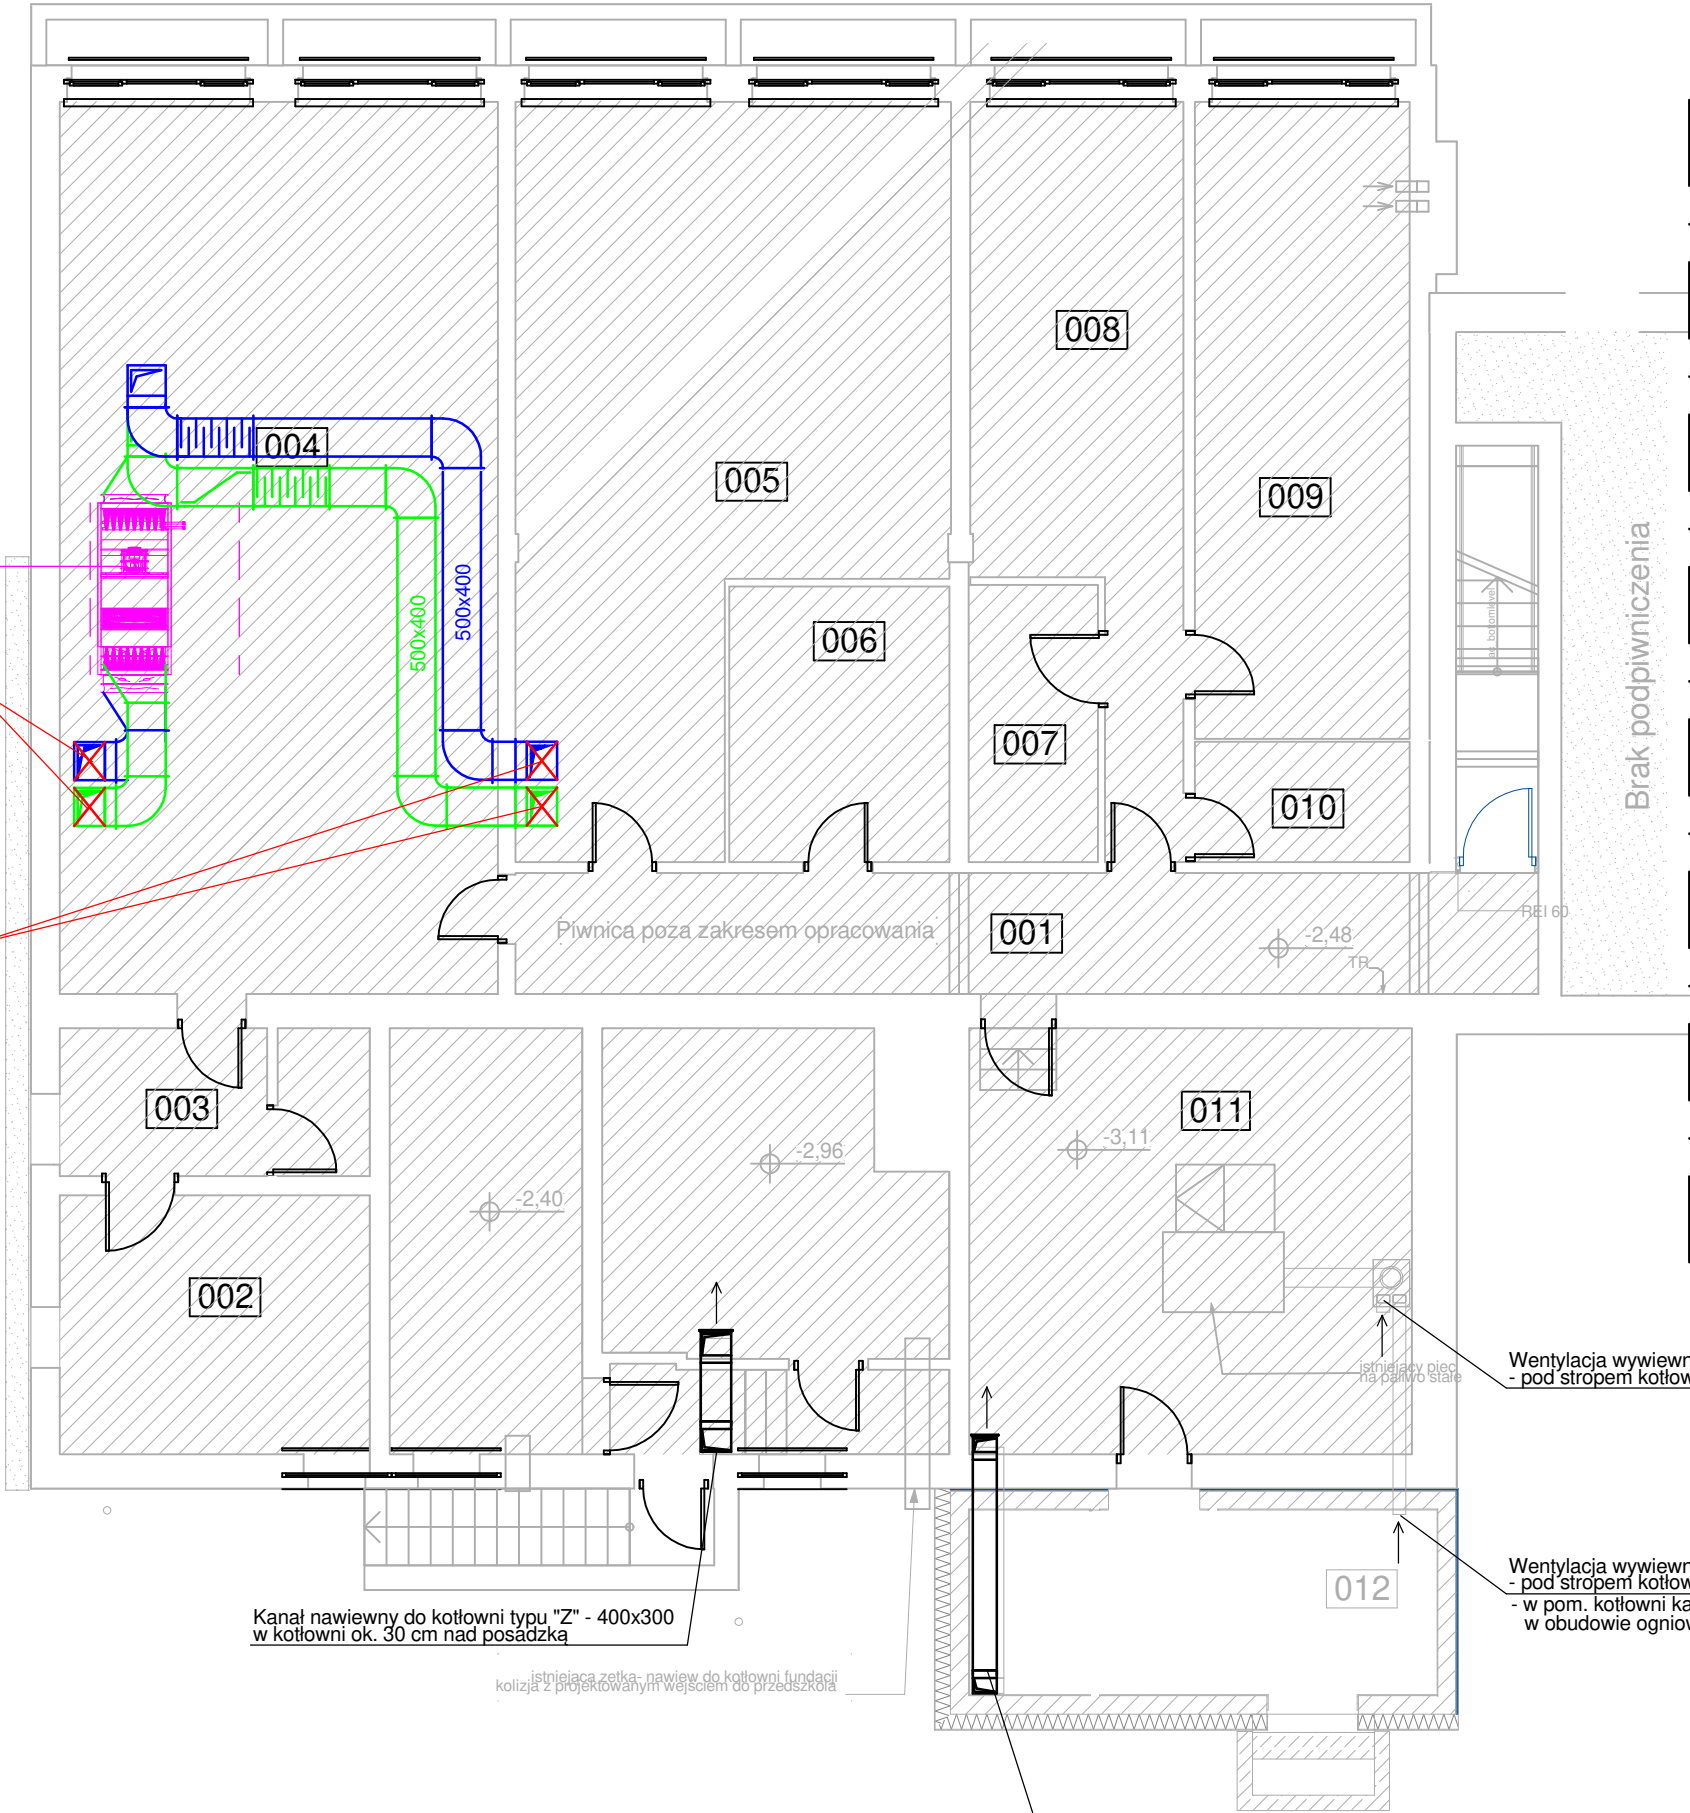

**UWAGI / COPYRIGHT**

RYUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAOPAZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I BUDOWLANymi ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W JAKIKOLWIEK SPOSOB.

JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ PRZESYŁANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD		
<div><div></div><div><b>Jakub Urbaniak</b> Pracownia Projektowa ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznań</div></div>		
Inwestor	Gmina Ślesin ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin	
Tytuł projektu	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wąsoszach, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Wąsosze i Biskupie" Wąsosze 73, 62-561 Wąsosze	
Tytuł arkusza	Instalacja wentylacji - rzut piwnicy	
Faza	PROJEKT TECHNICZNY	
Branża	SANITARNA	Data 09.2023
Projektant mgr inż. Marcin Straszewski	Uprawnienia LOD/0618/POOS/06 spec. instalacyjna	Podpis
Sprawdzający mgr inż. Radosław Dziubczyński	Uprawnienia WKP/0359/PWOS/09 spec. instalacyjna	
Skala rysunku 1:100	Korekta 00	Nr rysunku S-18