


LEGENDA :

- instalacja zimnej wody byt.gospodarczej (tworzywo sztuczne)
- instalacja ciepłej wody cyrkulacyjnej (tworzywo sztuczne z wkładką aluminiową)
- instalacja ciepłej wody (tworzywo sztuczne z wkładką aluminiową)
- - - instalacja wody PPOŻ.(stal ocynkowana)
- ⊕ termostatyczny zawór mieszający ATM 343 zakr.35-60 s1C
- HP projektowany hydrant wewnętrzny DN25
- 1 pion instalacji zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji

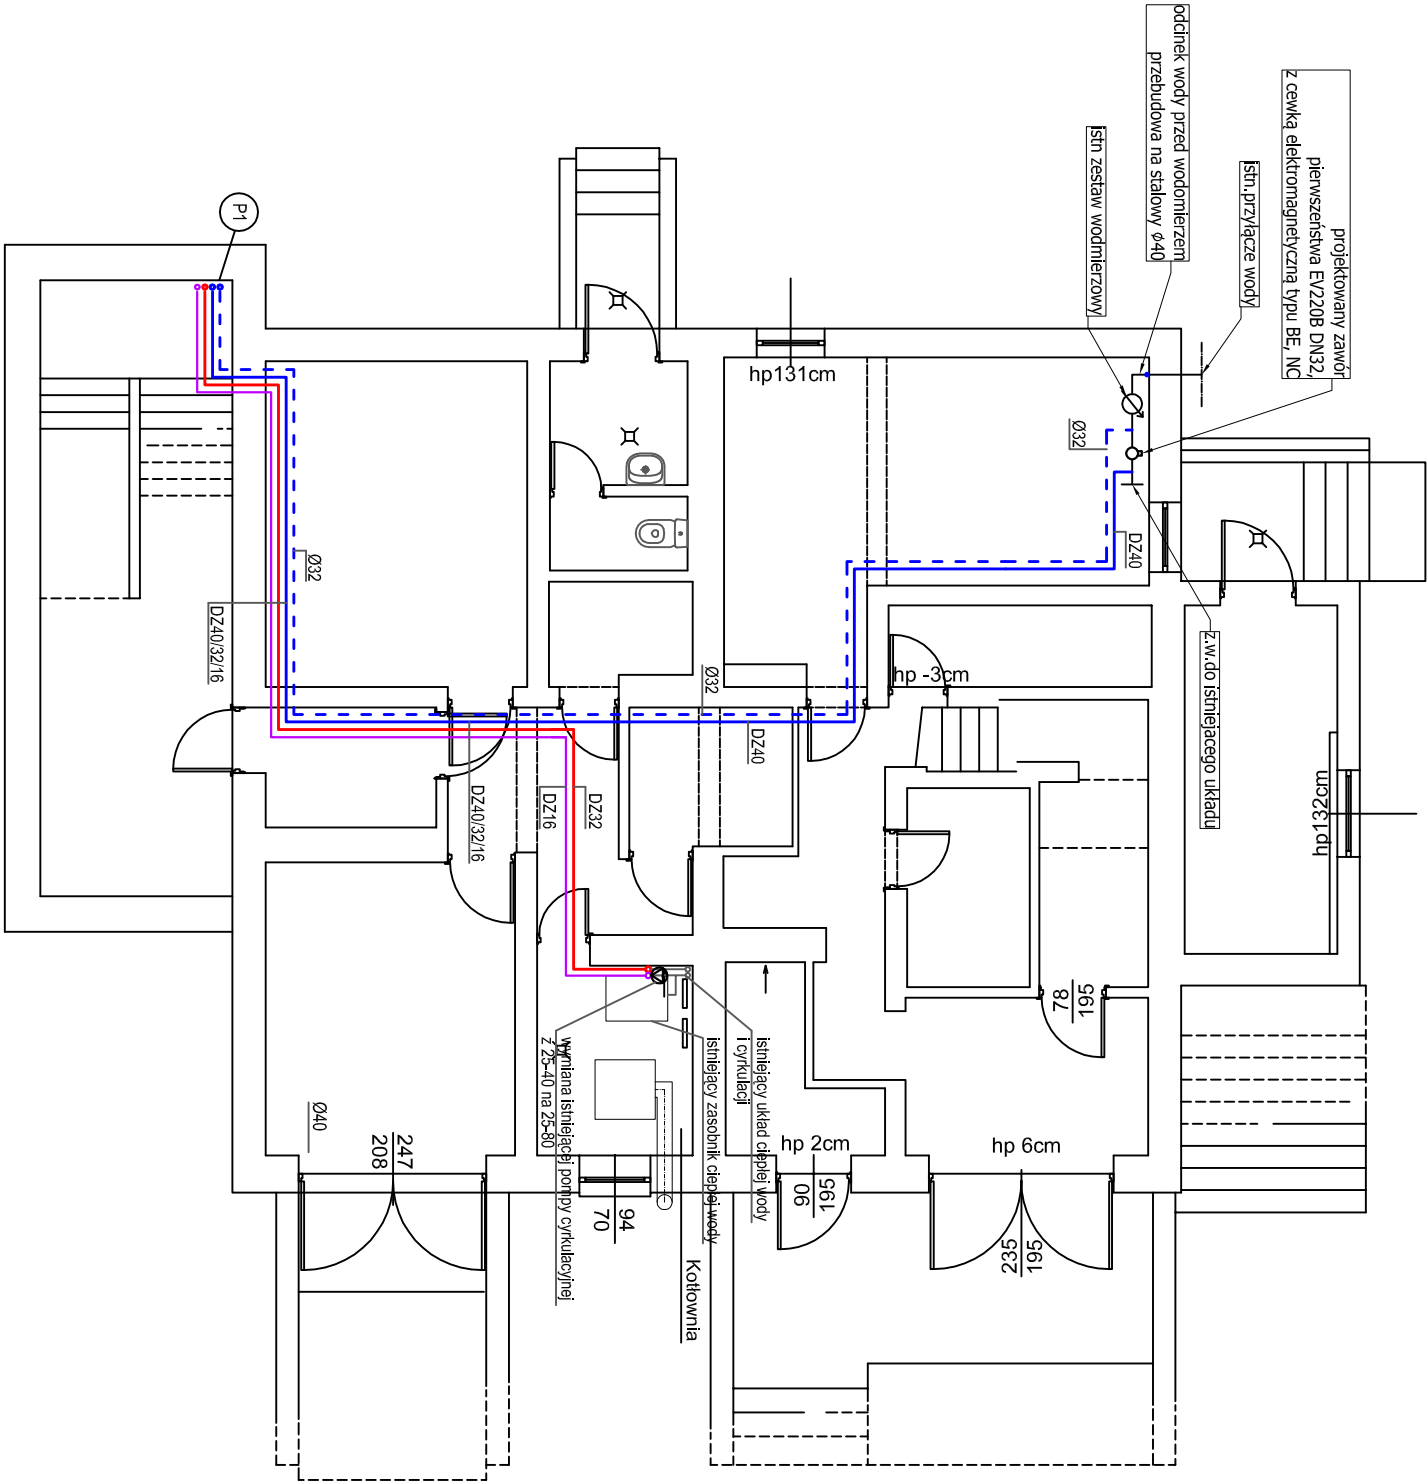

Nazwa rys.		Nr rys.	
Rzut piwnicy cz.istniejąca-instalacja z.w.c.w.u. i cyrkulacji		S - 10	
Nazwa inwestycji:		ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 18 PRZY SKRZYŻOWANIU ULICY KARŁOWICZA I ULICY ORKANA W OSTROŁĘCE	
Adres inwestycji:			
ul. Karłowicza 18, 07-417 Ostrołęka		Skala: 1:100	
Inwestor:		projekt budowlany	
Miejsce Ostrołęka			
Pl. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka			
Specjalność		Upis	
Zespół projektowy:		Podpis	
Projektant: mgr inż. Marcin Lewandowski		branża SANITARNA	
Sztuka: sanitarna		MAZ/0021/PWOS/09	
Sprawdzający: mgr inż. Sławomir Kuśnierczyk		MAZ/0021/PWBS/17	
Data:		09.2020r.	