

Znak: ZOZ.V.010/DZP/116/21

Sucha Beskidzka dnia 23.12.2021r.

Dotyczy: Postępowania na „Dostawę filtrów powietrza”


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

- w przypadku filtrów kieszeniowych bardzo proszę o wskazanie rodzaju ramki (metal czy tworzywo), grubość ramki (20mm czy 25mm), ilości kieszeni przyjąć zgodnie z obowiązującą normą czy zgodnie z wymiarem filtra?

Odp.: Rodzaj ramki metal, grubość ramki 25mm, ilość kieszeni przyjąć zgodnie z obowiązującą normą.

- czy w poz. 20 i 21 przedstawione filtry to filtry kompaktowe mini-pleat czy filtry kasetowe plisowane?

Odp.: Pozycje 20 i 21 to filtry kompaktowe mini-pleat.

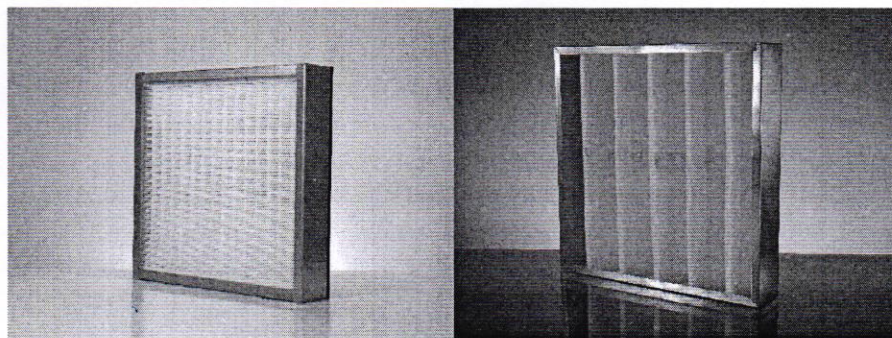

Zdjęcie poglądowe
filtr kompaktowy mini-pleat

Zdjęcie poglądowe
filtr kasetowy plisowany

- czy w przypadku filtrów absolutnych wykonanie może być w ramie ze stali ocynkowanej?

Odp.: Tak

- czy jest możliwość wydłużenia terminu realizacji na 10-14 dni roboczych ?

Odp.: Tak

Z poważaniem