



Katowice, dn. 12 października 2023 r.

**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KATOWICACH**

40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36
tel. 478515000, fax. 328327015

WPZ.52840.1.149.2023.PW

**Grzegorz Kędzierski
ul. Zaporowska 37/II/2
53-519 Wrocław**

dot. omyłki w części graficznej ekspertyzy technicznej budynku B WWS nr 5 w Sosnowcu przy ul. Plac Medyków 1.

W nawiązaniu do Państwa pisma dot. wystąpienia pomyłki w zakresie błędnego oznaczenia jednej ze ścian na kondygnacji III piętra w „*Ekspertyzie technicznej...*” budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu jako ściany oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej REI120 z drzwiami przeciwpożarowymi EI60, dla której w dniu 13 lipca 2023r. wydano pozytywne postanowienie znak WPZ.55840.1.149.2023.PW, informuję, że przeprowadzono analizę dołączonej w sprawie dokumentacji graficznej oraz dokumentacji będącej przedmiotem oceny przed wydaniem opisanego wyżej postanowienia.

Wskazana ściana nie miała determinującego wpływu na podjęte wówczas rozstrzygnięcie, również w zakresie podziału obiektu na strefy pożarowe/bezpieczne. Akceptowalny w zakresie bezpieczeństwa pożarowego jest funkcjonujący w dokumentacji podział ścianą REI120 z drzwiami EI60 na powołane strefy wzdłuż kolejnej ściany przy pomieszczeniu nr 3.24. Mając na uwadze powyższe nie zachodzi konieczność opracowania nowej dokumentacji ekspertyzy technicznej, ponieważ przedmiotowy błąd w części graficznej nie ma negatywnego wpływu na warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z zaakceptowanej pierwotnie koncepcji zabezpieczenia budynku.

Z poważaniem

podpisał elektronicznie:

**ZASTĘPCA ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

/ - /

st. bryg. mgr inż. Mirosław SYNOWIEC

Otrzymuje:

1. Grzegorz Kędzierski
ul. Zaporowska 37/II/2, 53-519
Wrocław (+1 egz. wniosku),

Do wiadomości:

2. KM PSP Sosnowiec (+1 egz. wniosku),
3. KW PSP Katowice WPZ – a/a (+1 egz. wniosku)

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	148250.441139.497716
Nazwa dokumentu	PISMO dot. czesci graficznej.pdf
Tytuł dokumentu	PISMO dot. czesci graficznej
Sygnatura dokumentu	WPZ.52840.1.149.2023
Data dokumentu	12.10.2023
Skrót dokumentu	397FAA1491696D44293ECDF70876F3B032C9CB7F
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	12.10.2023 10:54:19
Podpisane przez	Mirosław Synowiec; KW PSP Katowice ZASTĘPCA ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.114.42.42.

Data wydruku: 12.10.2023

Autor wydruku: Piątek Gabriela (Starszy Inspektor)

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE OCZYWISTEJ OMYŁKI W OPRACOWANIU:

„ANEKS DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ”

dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej

Zwanej dalej „Aneksem”

OBIEKT:	budynek B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu
ADRES:	41-200 Sosnowiec, Pl. Medyków 1
INWESTOR:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu 41-200 Sosnowiec, Pl. Medyków 1

Wyjaśnienie

W zakresie Aneksu znalazły się m.in. poniższe zagadnienia:

1. W klatce schodowej K1 na poziomie II piętra inwestor postanowił wykonać drzwi, które będą obarczone systemem zapewniającym kontrolę wstępu. Jednakże przedmiotowe drzwi będą wpięte w system SSP i podczas wykrycia pożaru będą otwierane automatycznie. Będą one zamontowane na końcu spocznika kondygnacyjnego jednakże brak spocznika za przedmiotowymi drzwiami.
2. Długość dojścia do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji z Sali operacyjnej A i pomieszczenia przygotowania personelu wynosi około 30m


W Aneksie zamieszczono część rysunkową. Na rzucie III piętra oznaczono długości dojść ewakuacyjnych z pomieszczenia sali operacyjnej A i pomieszczenia przygotowania personelu wykazując, że jest to zmiana w stosunku do pierwotnej Ekspertyzy. Droga ewakuacji prowadzi do odrębnej strefy poprzez korytarz nr 3.19 i 3.70 i drzwi w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego REI120 i drzwi uchylne w klasie EI60 S200.

Na tym samym rzucie w części rysunkowej omyłkowo oznaczono ścianę w klasie odporności ogniowej REI120 i drzwi w niej występujące w klasie odporności ogniowej EI60 S200. Podział na strefy pożarowe został przewidziany w ścianie równoległej do ściany omyłkowo oznaczonej jako ściana w klasie odporności ogniowej REI120 i do tego miejsca obliczana jest długość dojścia 30 m z sali operacyjnej A i pomieszczenia przygotowania personelu.

Omyłkowo oznaczona ściana wraz z drzwiami nie stanowi podziału na strefy pożarowe, poniżej przedstawiony wycinek rysunku wskazuje przedmiotową omyłkę. Jak wspomniano powyżej przebieg ewakuacji był jednym z elementów aneksu a obrazują go zielone linie prowadzone od sali operacyjnej i pomieszczenia przygotowania personelu do sąsiednich stref pożarowych. Taki układ został przedstawiony w pierwotnej ekspertyzie i nie uległ on zmianie podczas opracowywania aneksu. Oczywiście przesuwne drzwi wpięte będą w system sygnalizacji pożarowej. Pomieszczenia, które zostały oddzielone pożarowo tworzą strefę pożarową z częścią, gdzie powstały zmiany i nie ma podstaw do oddzielania ich. Powrót do pierwotnej wersji nie wpływa na stan ochrony przeciwpożarowej obiektu ani na przebieg ewakuacji.

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KATOWICACH
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36
tel. 478 515 610
Wydział Przeciwdziałania Zagrożeniom

Poniżej wycinek pokazujący omyłkę.

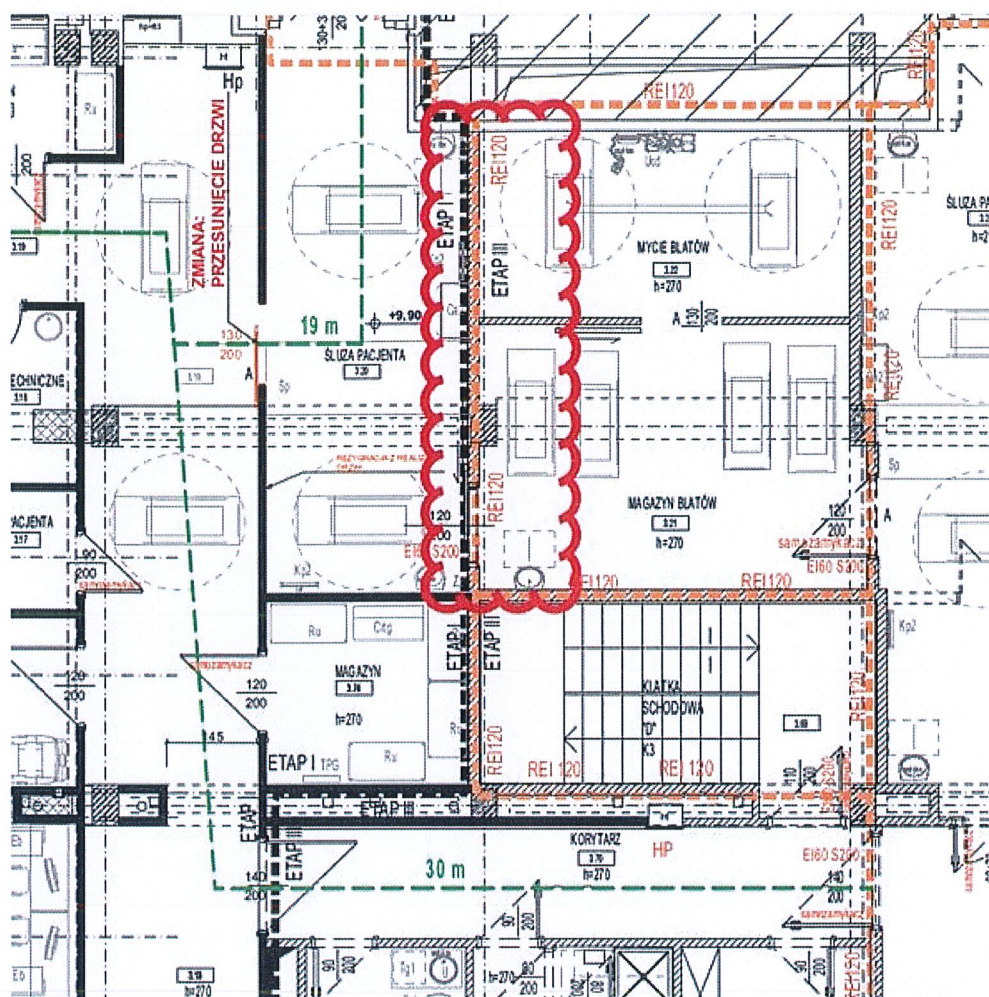

Do wyjaśnienia dołącza się skorygowany rysunek nr 3A bez omyłkowo wprowadzonego oznaczenia stanowiący SPROSTOWANIE DO ANEKSU DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej.

RZECZOSZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH

mgr inż. Leszek Chimowicz
Nr upr. 620/2015

KOMENDA WOJEWODZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KATOWICACH
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36
tel. 478 515 610
Wydział Przeciwdziałania Zagrożeniom