wyrzutnia dachowa 500x500
W13
500 x 500
wyrzutnia dachowa 350x350
350 x 350
W12
pNW 12
NW 12
np. typ U-50PZH3E5; 5,0 kW
6,35/12,7
Ww13
np. SZTIL 160/1200
Ww2
np. SZTIL 160/1200
Ww3
np. SZTIL 160/1200
NW 13
np. typ U-125PZH2E8; 12,5 kW
pNW 13
9,52/15,88
wyrzutnia dachowa 600x700
600 x 700
W18
wyrzutni dachowa 500x400
W3
500 x 400
NW 1A
np. typ U-10ME2E8; 28,0 kW
U-12ME2E8; 33,5 kW
pNW 1A
NW 2A
np. typ U-10ME2E8; 28,0 kW
U-12ME2E8; 33,50 kW
pNW 2A
9,52/22,22
15,88/28,58
12,7/25,40
Ww21
np. SZTIL 200/1300
Ww1
np. SZTIL 160/1200
Ww14
np. SZTIL 160/1200
Ww12
np. SZTIL 160/1200
Ww15
np. SZTIL 160/1200
VRF
np. typ U-8LE1E8; 22,4 kW
VRF
np. typ U-10LE1E8; 28,0 kW
VRF
np. typ U-6LZ2E8; 15,5 kW
K-7
K-1
K-5
9,52/19,05
9,52/22,22
9,52/15,88
NW 3A
np. typ U-10ME2E8; 28,0 kW
U-12ME2E8; 33,5 kW
pNW 3A
15,88/28,58
12,7/25,40
9,52/22,22
wyrzutnia dachowa 500x400
W2
pNW 4
NW 4
np. typ U-10ME2E8; 28,0 kW
9,52/22,22
wyrzutnia dachowa 500x400
500 x 400
W1
WYŁAZ
Ww22
np. SZTIL 200/1300
W19
wyrzutnia dachowa 600x600
600 x 600
Ww9
np. SZTIL 250/1200
315
Ww4
np. SZTIL 160/1200
PRO MORTE
np. typ U-36PZH2E5; 3,6 kW
K-2
K-3
6,35/12,7
POM. TECH.
np. typ CU-Z25 TKEA; 2,5 kW
6,35/9,52
wyrzutnia dachowa 800x650
800 x 650
W4
Ww16
np. SZTIL 200/1300
W14
wyrzutnia dachowa 500x300
500 x 300
pNW 14
NW 14
np. typ U-125PZH2E8; 12,5 kW
9,52/15,88
Ww16
np. SZTIL 200/1300
Ww10
np. SZTIL 160/1200
Ww6
np. SZTIL 160/1200
pNW 16
NW 16
np. typ U-250PZH2E8
23,2 kW
12,7/25,4
Ww7
np. SZTIL 160/1200
Ww5
np. SZTIL 160/1200
pNW 15
wyrzutnia dachowa 650x600
650 x 600
W15
9,52/25,4
NW 15
np. typ U-200PZH2E8; 19,5 kW
Ww23
np. SZTIL 200/1300
W5
wyrzutnia dachowa 650x600
pNW 5
NW 5
np. typ U-14ME2E8; 40,0 kW
12,7/25,4
wyrzutnia dachowa 650x600
W6
NW 6
np.typ U-14ME2E8; 40,0 kW
pNW 6
12,7/25,4
wyrzutnia dachowa 650x600
W16
wyrzutnia dachowa 650x600
W7
pNW 7
NW 7
np. typ U-14ME2E8; 40,0 kW
12,7/25,4
NW 17
np. typ U-140PZH2E8
14,0 kW
pNW 17
9,52/15,88
Ww19
np. SZTIL 160/1200
Ww18
np. SZTIL 160/1200
Ww20
np. SZTIL 160/1200
wyrzutnia dachowa 250x350
250 x 350
Ww21
Ww17
np. SZTIL 200/1300
VRF
np. typ U-12ME2E8; 33,5 kW
12,7/25,4
K-6
Ww24
np. SZTIL 200/1300
wyrzutnia dachowa 500x500
W10
500 x 500
W8
wyrzutnia dachowa 500x400
NW 8A
np. typ U-10ME2E8; 28,0 kW
U-12ME2E8; 33,5 kW
pNW 8A
9,52/22,22
15,88/28,58
12,7/25,40
W17
wyrzutnia dachowa 500x600
500 x 600
NW 10
np. typ U-100PZH2E5E8; 10,0 kW
pNW 10
9,52/15,88
NW 9A
np. typ U-10ME2E8; 28,0 kW,
U-12ME2E8; 33,5 kW
pNW 9A
9,52/22,22
15,88/28,58
12,7/25,40
wyrzutnia dachowa 500x400
W9
500 x 400
9,52/15,88
NW 11
pNW 11
np. typ U-14ME2E8; 40,0 kW
12,7/25,4
propozycja kanału do odpowietrzenia klatki
WYŁAZ
WYŁAZ
wyrzutnia dachowa 650x600
W11
POM. WYPOCZYNKOWY
np. typ CU-Z20 XKE; 4,20 kW
Ww8
np. SZTIL 160/1200
6,35/9,52
K-4
12,7/25,4
J
K
L
M
N
O
odpowietrzenie klatki schodowej
Ww11
np. SZTIL 160/1200
WYŁAZ
8,0%
Rd
NA PODSTAWIE EKSPERTYZY ZŁOŻONEJ DO KW PSP

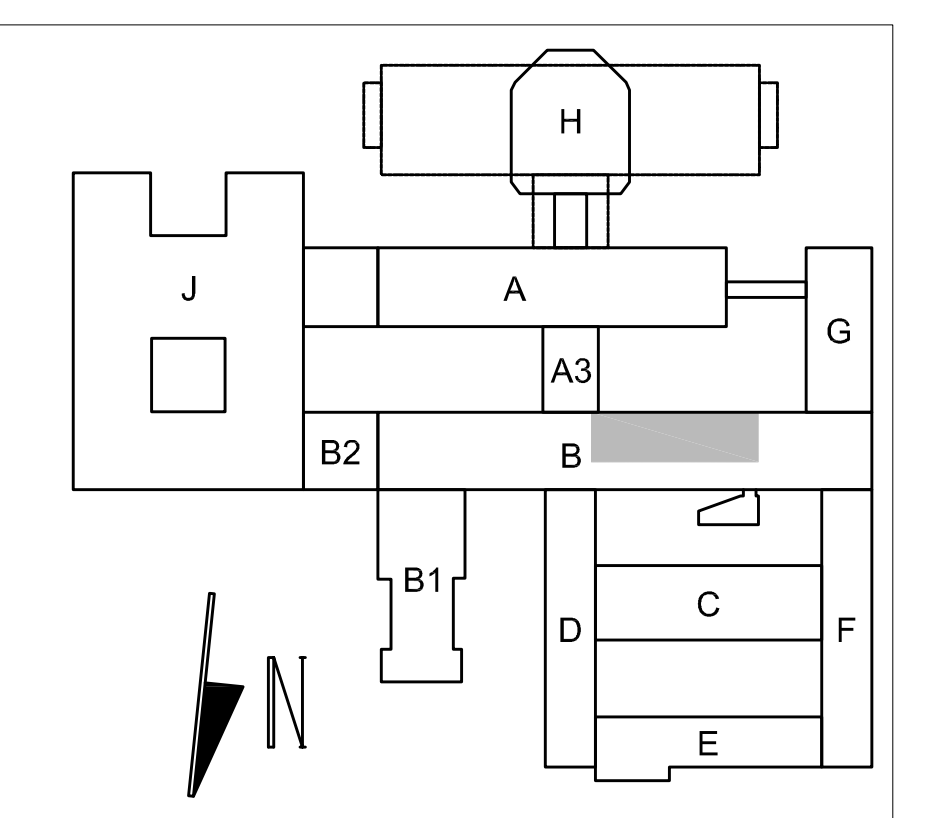
H
J
A
A3
G
B2
B
B1
D
C
F
E
N

1.WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
3.PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
4.PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH NIE WYKAZANYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH, NALEŻY JE ZLIKWIDOWAĆ LUB PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.
5.WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
7.WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.
8.WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH. OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE. CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYRÓB) JEST RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
9. WYMIARY PODANO WRAZ Z WYKOŃCZENIEM ŚCIAN.
10. ZA POZIOM +/- 0,00 PRZYJĘTO POZIOM POSADZKI KONDYGNACJI PARTERU BUDYNKU B.

ARCH IMOD ICUS

ARCHIMMODICUS SP. Z O.O. SP. K.
UL. KLUCZBORSKA 13/1A
50-323 WROCŁAW
TEL.: 503 176 038, 717 584 595

INWESTOR:	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU
ADRES:	PLAC MEDYKÓW 1, 41-200 SOSNOWIEC
OBIEKT:	BUDYNEK SZPITALA
ADRES:	PLAC MEDYKÓW 1, 41-200 SOSNOWIEC
ADRES GEOD.:	DZ NR 7416, OBRĘB M. SOSNOWIEC
TEMAT PROJEKTU:	MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE SAL OPERACYJNYCH CENTRALNEGO TRAKTU OPERACYJNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU.
TEMAT RYSUNKU:	**DACH- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI**

	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	NR UPR.	PODPIS
INST. SANITARNE:	MGR INŻ. BARBARA FOGEL	10.2022	95/2005/ZG	
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. AGNIESZKA MAJ	10.2022	28/98/ZG	

ARCHM-43-22	1:100	PT	SANITARNA	IS-10
NR PROJEKTU	SKALA	ETAP PROJEKTU	BRANŻA	NR RYSUNKU