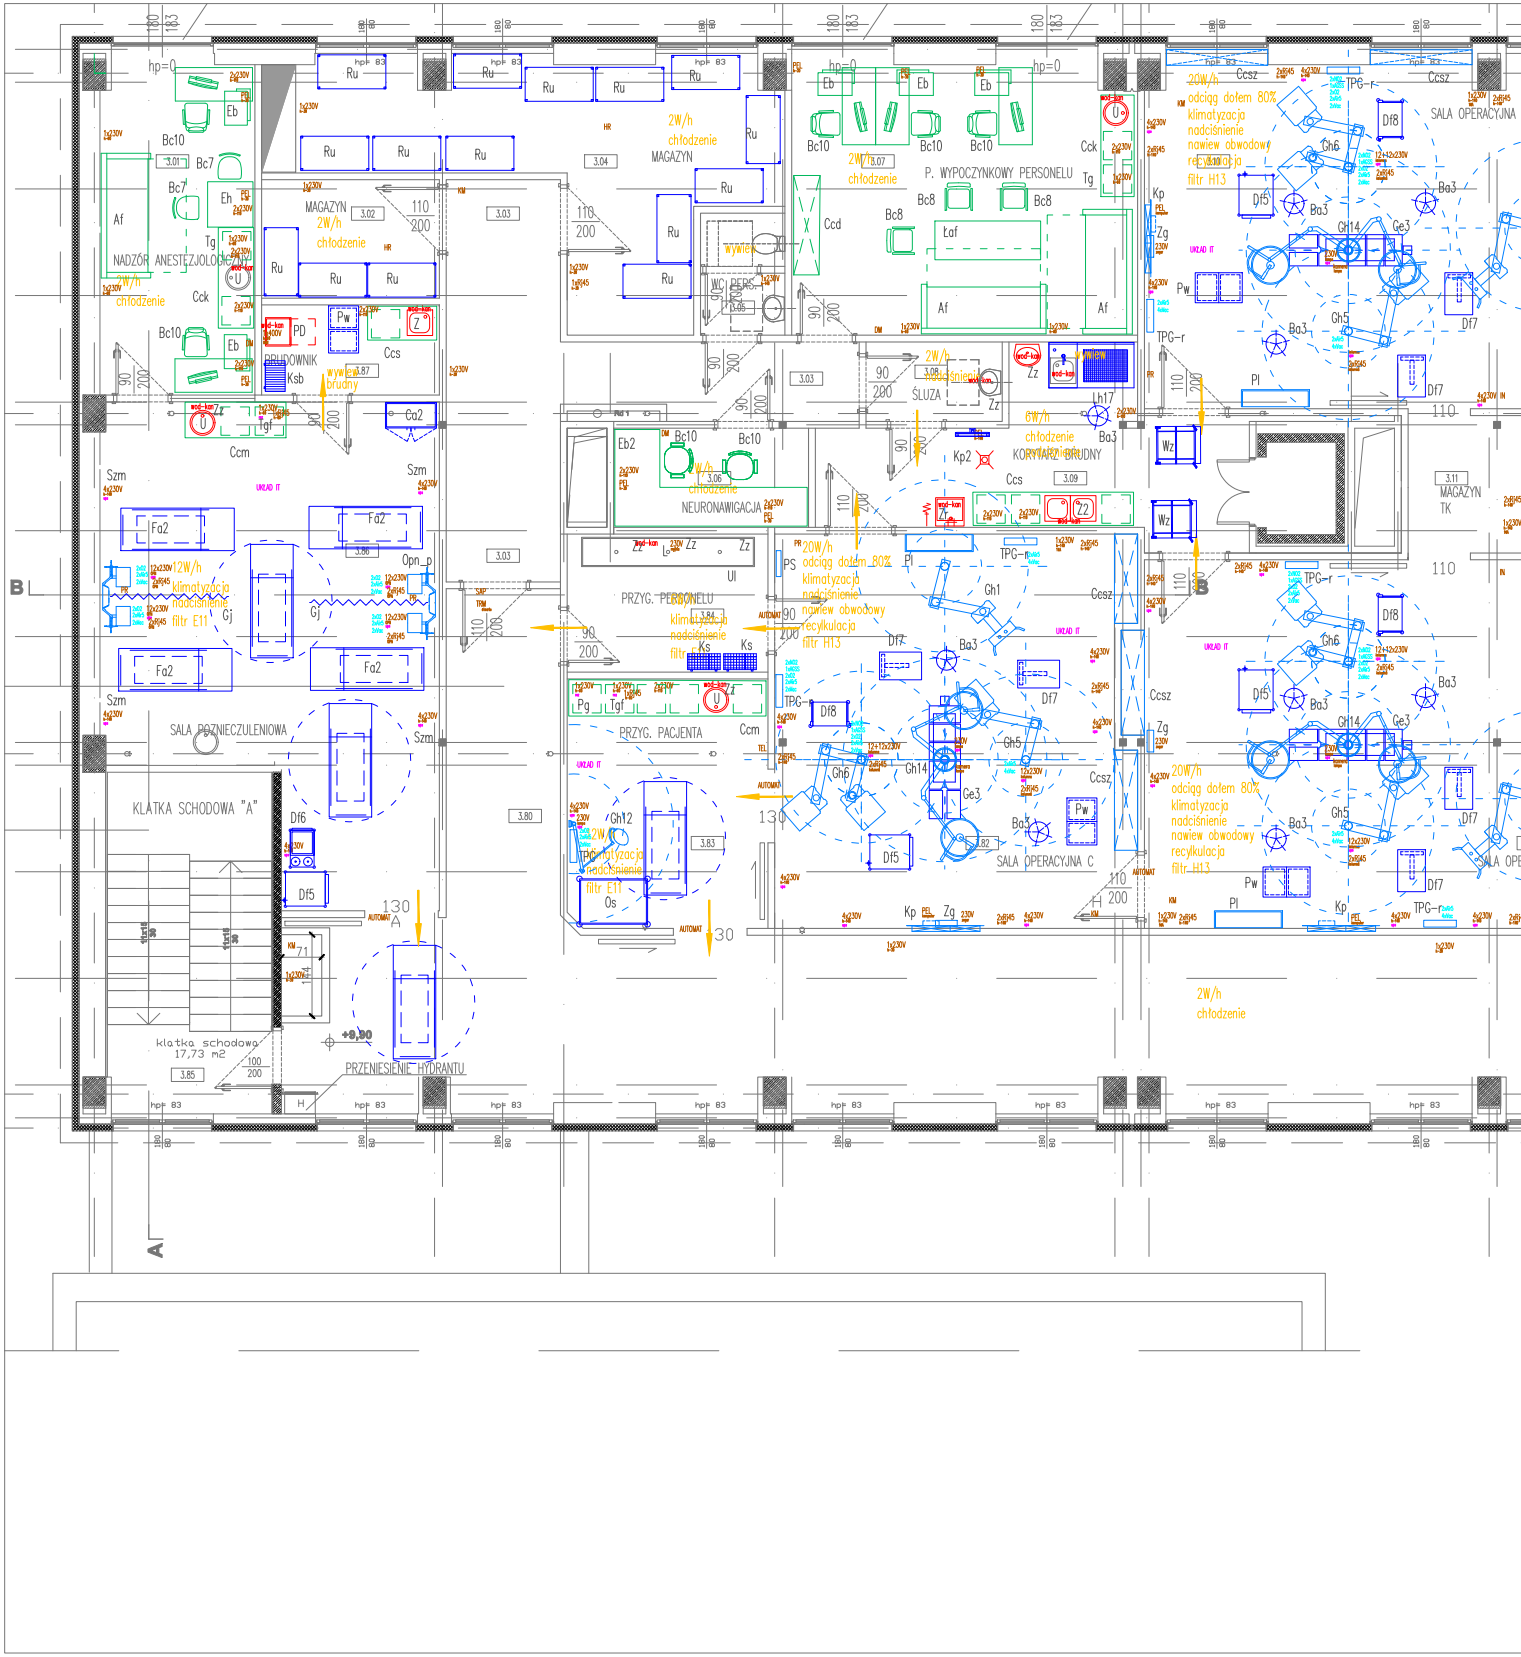
NADZÓR ANESTEZJOLOGICZNY
2W/h chłodzenie
MAGAZYN
2W/h chłodzenie
BRUDOWNIK
wywiew brudny
WC PERS.
wywiew
P. WYPOCZYNKOWY PERSONELU
2W/h chłodzenie
ŚLUZA
nadciśnienie
KORYTARZ BRUDNY
6W/h chłodzenie
NEUROAWIGACJA
2W/h chłodzenie
SALA POZNIECZULENIOWA
12W/h klimatyzacja nadciśnienie filtr E11
PRZYG. PERSONELU
klimatyzacja nadciśnienie filtr
PRZYG. PACJENTA
2W/h klimatyzacja nadciśnienie filtr E11
SALA OPERACYJNA C
20W/h odciąg dołem 80% klimatyzacja nadciśnienie nawiew obwodowy recyrkulacja filtr H13
SALA OPERACYJNA
MAGAZYN TK
KLATKA SCHODOWA "A"
klatka schodowa 17,73 m2
PRZENIESIENIE HYDRANTU
2W/h chłodzenie
B
A
hp=0
hp= 83
+9,90
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.80
3.82
3.83
3.84
3.85
3.86
3.87
Ru
Eb
Bc10
Bc7
Bc8
Af
Cck
Tg
Ccd
Łaf
PD
Pw
Ccs
Ksb
Ca2
Tgf
Ccm
Szm
Fa2
Gj
Opn_p
Eb2
Zz
Ul
Ks
Pg
Os
Gh12
PS
Pl
TPG
TPG-r
Ccsz
Gh1
Gh5
Gh6
Gh14
Ge3
Ba3
Df5
Df6
Df7
Df8
Kp
Kp2
Zg
Lh17
Wz
Z2
AUTOMAT
UKŁAD IT
110 200
90 200
130

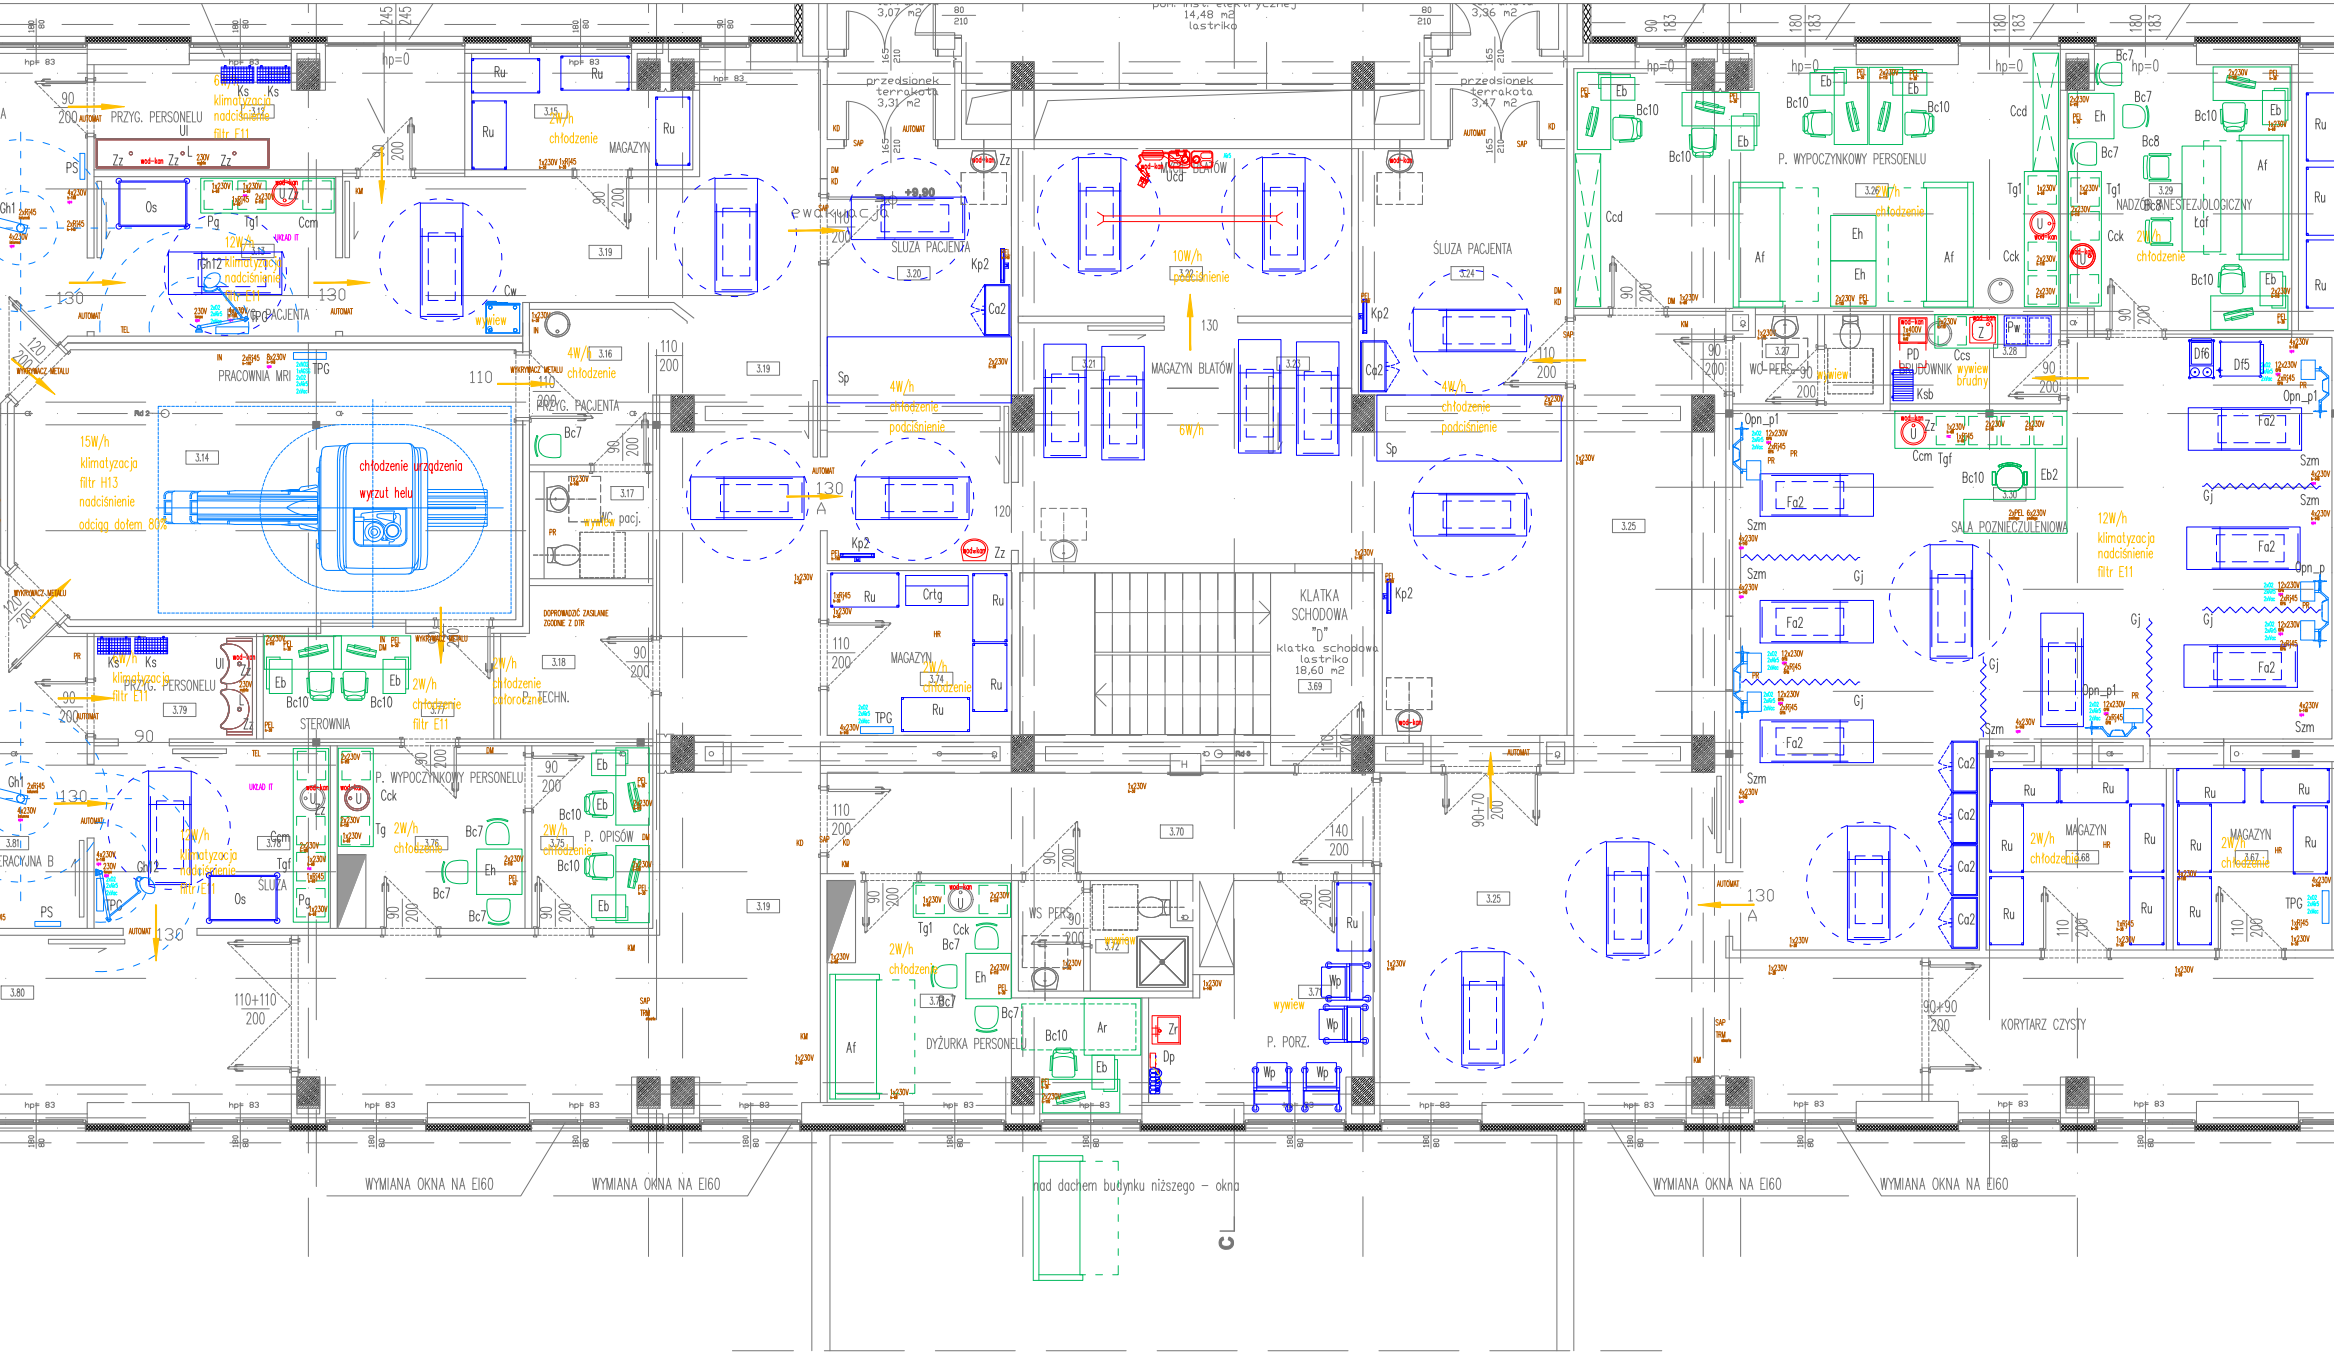
pom. inst. elektrycznej
14,48 m2
lastriko
3,07 m2
3,96 m2
przedsionek
terrakota
3,31 m2
przedsionek
terrakota
3,47 m2
PRZYG. PERSONELU
MAGAZYN
3.15
2W/h
chłodzenie
klimatyzacja
nadciśnienie
filtr E11
Os
Pg
Tg1
Ccm
Zz
PS
Gh1
3.13
12W/h
klimatyzacja
nadciśnienie
filtr E11
P. PACJENTA
wywiew
Cw
3.19
ŚLUZA PACJENTA
3.20
+9,90
MAGAZYN BLATÓW
3.21
3.22
3.23
10W/h
podciśnienie
6W/h
130
ŚLUZA PACJENTA
3.24
4W/h
chłodzenie
podciśnienie
Sp
Ca2
Kp2
Ucd
Ccd
Af
Eb
Eh
Bc7
Bc8
Bc10
P. WYPOCZYNKOWY PERSOENLU
3.26
2W/h
chłodzenie
NADZÓR ANESTEZJOLOGICZNY
3.29
Cck
Lcf
Ru
WC PERS.
3.27
BRUDOWNIK
3.28
PD
Ccs
Ksb
wywiew
brudny
Df6
Df5
Opn_p1
Fa2
Szm
Gj
SALA POZNIECZULENIOWA
3.30
Ccm
Tgf
Eb2
12W/h
klimatyzacja
nadciśnienie
filtr E11
3.25
PRACOWNIA MRI
TPG
3.14
15W/h
klimatyzacja
filtr H13
nadciśnienie
odciąg dołem 80%
chłodzenie urządzenia
wyrzut helu
WYKRYWACZ METALU
PRZYG. PACJENTA
3.16
4W/h
chłodzenie
WC pacj.
3.17
DOPROWADZIĆ ZASILANIE ZGODNIE Z DTR
3.18
P. TECHN.
2W/h
chłodzenie
chłodzenie
Crtg
MAGAZYN
3.74
KLATKA SCHODOWA
"D"
klatka schodowa
lastriko
18,60 m2
3.69
PRZYG. PERSONELU
3.79
Ks
Ul
STEROWNIA
3.77
filtr E11
P. WYPOCZYNKOWY PERSONELU
3.76
P. OPISÓW
3.75
ŚLUZA
3.78
ŚLUZA
3.81
OPERACYJNA B
3.80
Tg
Cck
3.70
WS PERS.
3.72
P. PORZ.
3.71
Wp
Zr
Dp
DYŻURKA PERSONELU
3.73
Ar
MAGAZYN
3.68
MAGAZYN
3.67
KORYTARZ CZYSTY
130
A
110+110
200
90+70
200
90+90
200
hp= 83
hp=0
AUTOMAT
WYMIANA OKNA NA EI60
WYMIANA OKNA NA EI60
WYMIANA OKNA NA EI60
WYMIANA OKNA NA EI60
nad dachem budynku niższego – okna
C

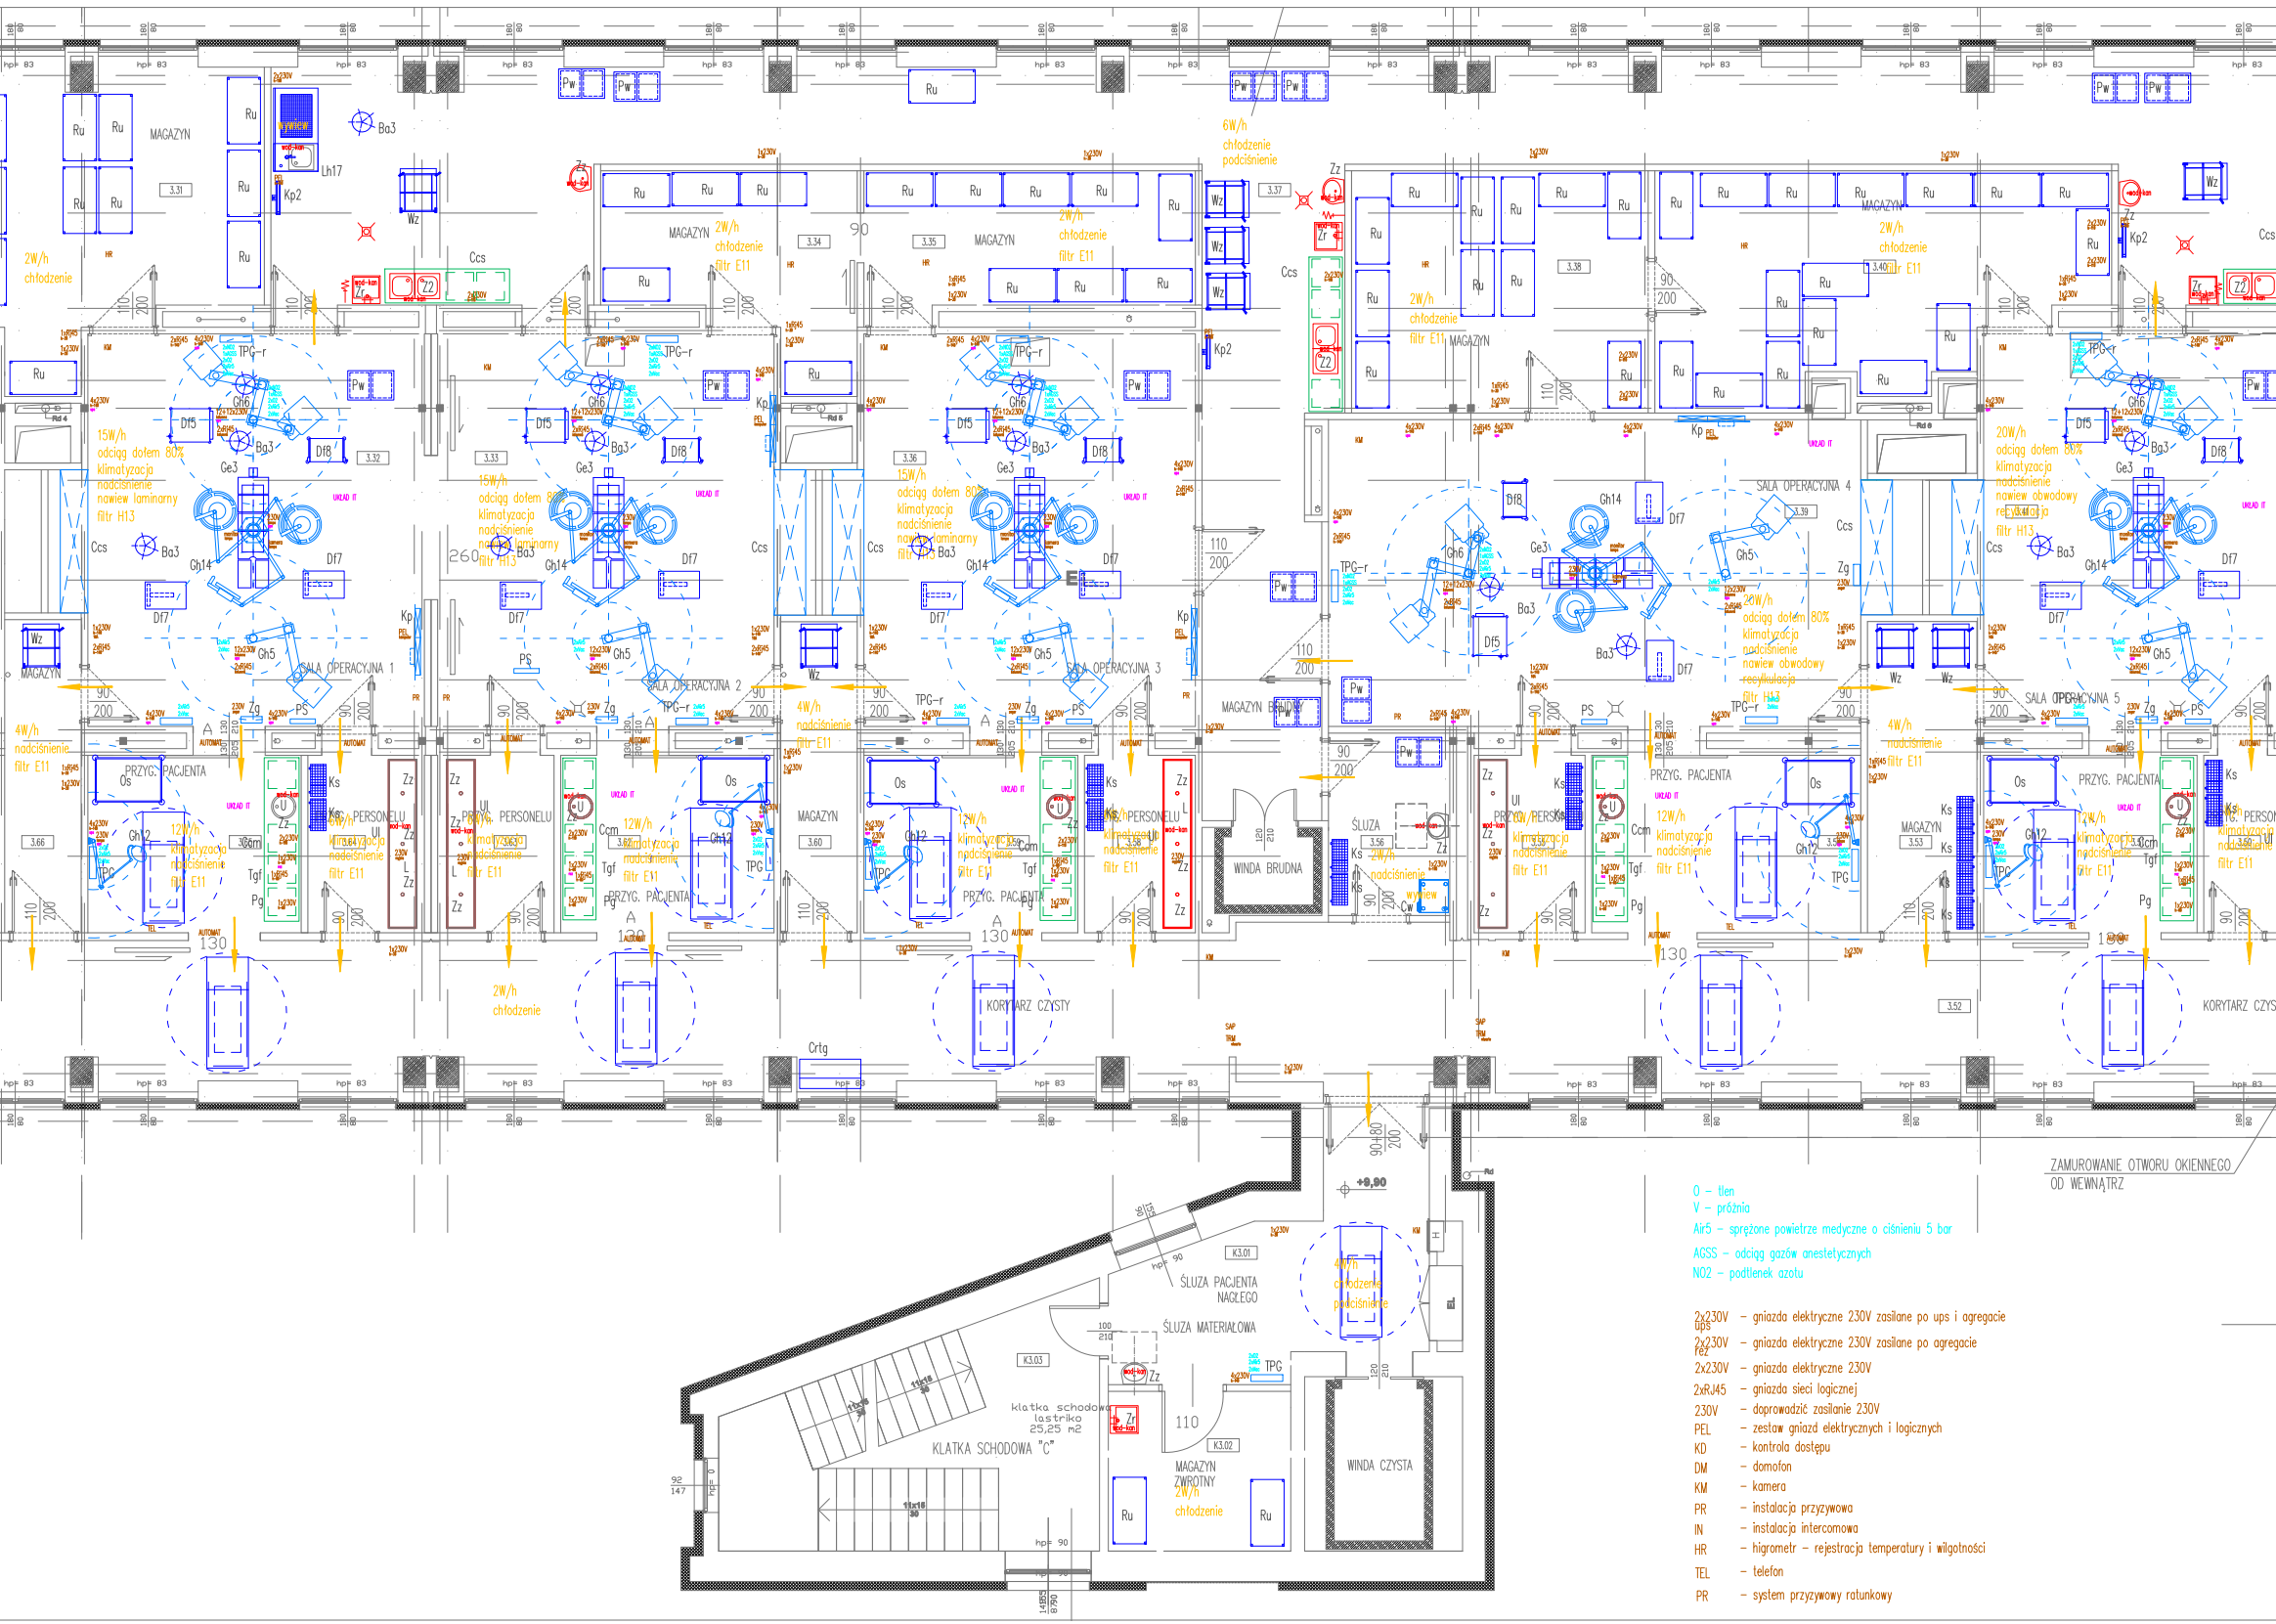
MAGAZYN
SALA OPERACYJNA 1
SALA OPERACYJNA 2
SALA OPERACYJNA 3
SALA OPERACYJNA 4
SALA OPERACYJNA 5
PRZYG. PACJENTA
PRZYG. PERSONELU
KORYTARZ CZYSTY
WINDA BRUDNA
ŚLUZA
ŚLUZA PACJENTA NAGŁEGO
ŚLUZA MATERIAŁOWA
MAGAZYN ZWROTNY
KLATKA SCHODOWA "C"
klatka schodowa lastriko 25,25 m2
WINDA CZYSTA
+9,90
15W/h odciąg dołem 80% klimatyzacja nadciśnienie nawiew laminarny filtr H13
20W/h odciąg dołem 80% klimatyzacja nadciśnienie nawiew obwodowy recyrkulacja filtr H13
12W/h klimatyzacja nadciśnienie filtr E11
4W/h nadciśnienie filtr E11
2W/h chłodzenie filtr E11
6W/h chłodzenie podciśnienie
4W/h chłodzenie podciśnienie
2W/h chłodzenie
ZAMUROWANIE OTWORU OKIENNEGO OD WEWNĄTRZ
O – tlen
V – próżnia
Air5 – sprężone powietrze medyczne o ciśnieniu 5 bar
AGSS – odciąg gazów anestetycznych
NO2 – podtlenek azotu
2x230V ups – gniazda elektryczne 230V zasilane po ups i agregacie
2x230V rez – gniazda elektryczne 230V zasilane po agregacie
2x230V – gniazda elektryczne 230V
2xRJ45 – gniazda sieci logicznej
230V – doprowadzić zasilanie 230V
PEL – zestaw gniazd elektrycznych i logicznych
KD – kontrola dostępu
DM – domofon
KM – kamera
PR – instalacja przyzywowa
IN – instalacja intercomowa
HR – higrometr – rejestracja temperatury i wilgotności
TEL – telefon
PR – system przyzywowy ratunkowy

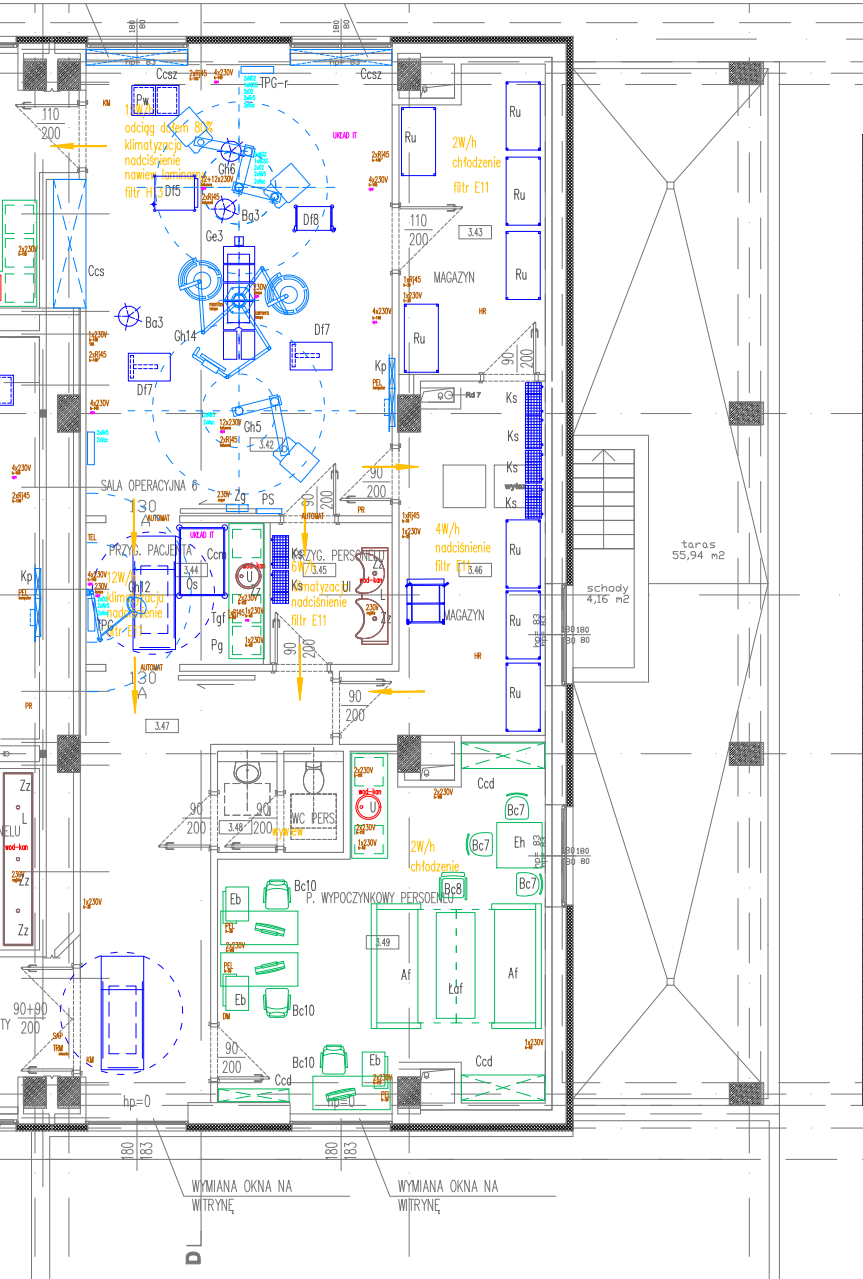
SALA OPERACYJNA 6
3.42
PRZYG. PACJENTA
3.44
PRZYG. PERSONELU
3.45
MAGAZYN
3.43
MAGAZYN
3.46
3.47
WC PERS.
3.48
P. WYPOCZYNKOWY PERSONELU
3.49
taras
55,94 m2
schody
4,16 m2
WYMIANA OKNA NA WITRYNĘ
WYMIANA OKNA NA WITRYNĘ
odciąg dołem 80%
klimatyzacja
nadciśnienie
nawiew laminarny
filtr H13
2W/h
chłodzenie
filtr E11
4W/h
nadciśnienie
filtr E11
6W/h
klimatyzacja
nadciśnienie
filtr E11
Ccsz
TPG-r
Pw
Df5
Gh6
Bg3
Df8
Ge3
Ccs
Ba3
Gh14
Df7
Gh5
Zg
PS
Ccm
Qs
Gh12
Tgf
Pg
Kp
TPG
U
Ul
Zz
Ks
Ru
Kp
Ccd
Bc7
Eh
Bc8
Bc10
Eb
Af
Łaf
Ccd
Zr
hp=0
D

SYMBOL NA RYSUNKU	NAZWA
Af	zestaw wypoczynkowy
Ar	rozkładany fotel
Ba3	taboret stalowy, obrotowy
Bc10	fotel obrotowy, na kółkach, zmywalny
Bc8	fotel/krzesło wypoczynkowe
Bc7	krzesło
Ca2	szafa stalowa, przeszklona, na leki
Ccd	szafa na dokumentację, wykonana na wymiar
Cck	meble typu- kuchenne, wykonane na wymiar
Ccm	meble medyczne, wykonane na wymiar
Ccs	meble stalowe wykonane na wymiar
Ccsz	szafa stalowa, wykonanie na wymiar
Cw	szafa wentylowana
Df5	wózek anestezjologiczny
Df6	wózek reanimacyjny
Df7	wózek narzędziowy
Df8	wózek na aparaturę medyczną
Dp	automatyczny dozownik płynów dezynfekcyjnych
Eb	biurko
Eb2	biurko wykonane na wymiar
Eh	stolik
Fa2	wózek do transportu pacjenta
Ge3	stół operacyjny, elektryczny
Gh1	ramię pod monitor
Gh12	lampa zabiegowa, ścienna
Gh14	lampa operacyjna, dwuramienna, sufitowa
Gh5	kolumna chirurgiczna
Gh6	kolumna anestezjologiczna
Łaf	stół/ława
Kp	analogowa i cyfrowa stacja obrazów RTG
Kp2	komputer wiszący AIO
Ks	kosz stalowy/ regał listwowy
Ksb	kosz stalowy/ regał listwowy na baseny i kaczki
L	lustro wiszące
Lh17	stół formalinowy
Mm	most medyczny
Os	szafa na osprzęt stołu operacyjnego
PD	płuczko-dezynfektor lub macerator
Pg	podgrzewacz szufladkowy do płynów infuzyjnych
Pl	półka stalowa mocowana do zabudowy panelowej
PS	panel sterowania (wentylacja, gazy, elektryka)
Pw	stelaż na worki foliowe z pokrywą
RU	regał stalowy
Sp	śluza przekładacza pacjenta
Tel	telewizor
Tgf	wbudowana lodówka farmaceutyczna
Tg	lodówka wolnostojąca
Tg1	wbudowana lodówka
TPG	tablica gazów medycznych
TPG-r	tablica gazów medycznych (rezerwowa)
U	umywalka wbudowana w blat
Ucd	urządzenie myjąco-dezynfekujące
Ul	koryto chirurgiczne
Wp	wózek porządkowy
Wz	wózek do transportu materiału i narzędzi
Ve	urządzenie vendingowe odzieży
Z	zlew zabudowany
Z2	zlew zabudowany, dwukomorowy
Zg	zegar
Zr	zlew roboczy
Zz	dozownik na płyn dezynfekcyjny

ARCH
IMOD
ICUS

ARCHIMMODICUS SP. Z O.O. SP. K.
UL. KLUCZBORSKA 13/1A
50-323 WROCŁAW
TEL.: 503 176 038, 717 584 595

INWESTOR:	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU
ADRES:	PLAC MEDYKÓW 1, 41-200 SOSNOWIEC
OBIEKT:	BUDYNEK SZPITALA
ADRES:	PLAC MEDYKÓW 1, 41-200 SOSNOWIEC
ADRES GEOD.:	DZ NR 7416, OBRĘB M. SOSNOWIEC
TEMAT PROJEKTU:	MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE SAL OPERACYJNYCH CENTRALNEGO TRAKTU OPERACYJNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU.
TEMAT RYSUNKU:	

	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	NR UPR.	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT, KOORDYNATOR PROJEKTU:	MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA MAZERANT-DYBIZBAŃSKA	12.2021	[illegible]	
	TECHNOLOGIA MEDYCZNA			
TECHNOLOGIA:	MGR PIOTR ZŁOTKOWSKI	12.2021	-	

NR PROJEKTU	SKALA	ETAP PROJEKTU	BRANŻA	NR RYSUNKU
ARCHIM-48-21	1:50	PROJEKT TECHNICZNY	TECHNOLOGIA	3/T