




LOKALIZACJA POMIESZCZENIA
W BUDYNKU CSK




LOKALIZACJA ZESTAWU
WODOMIERZOWEGO

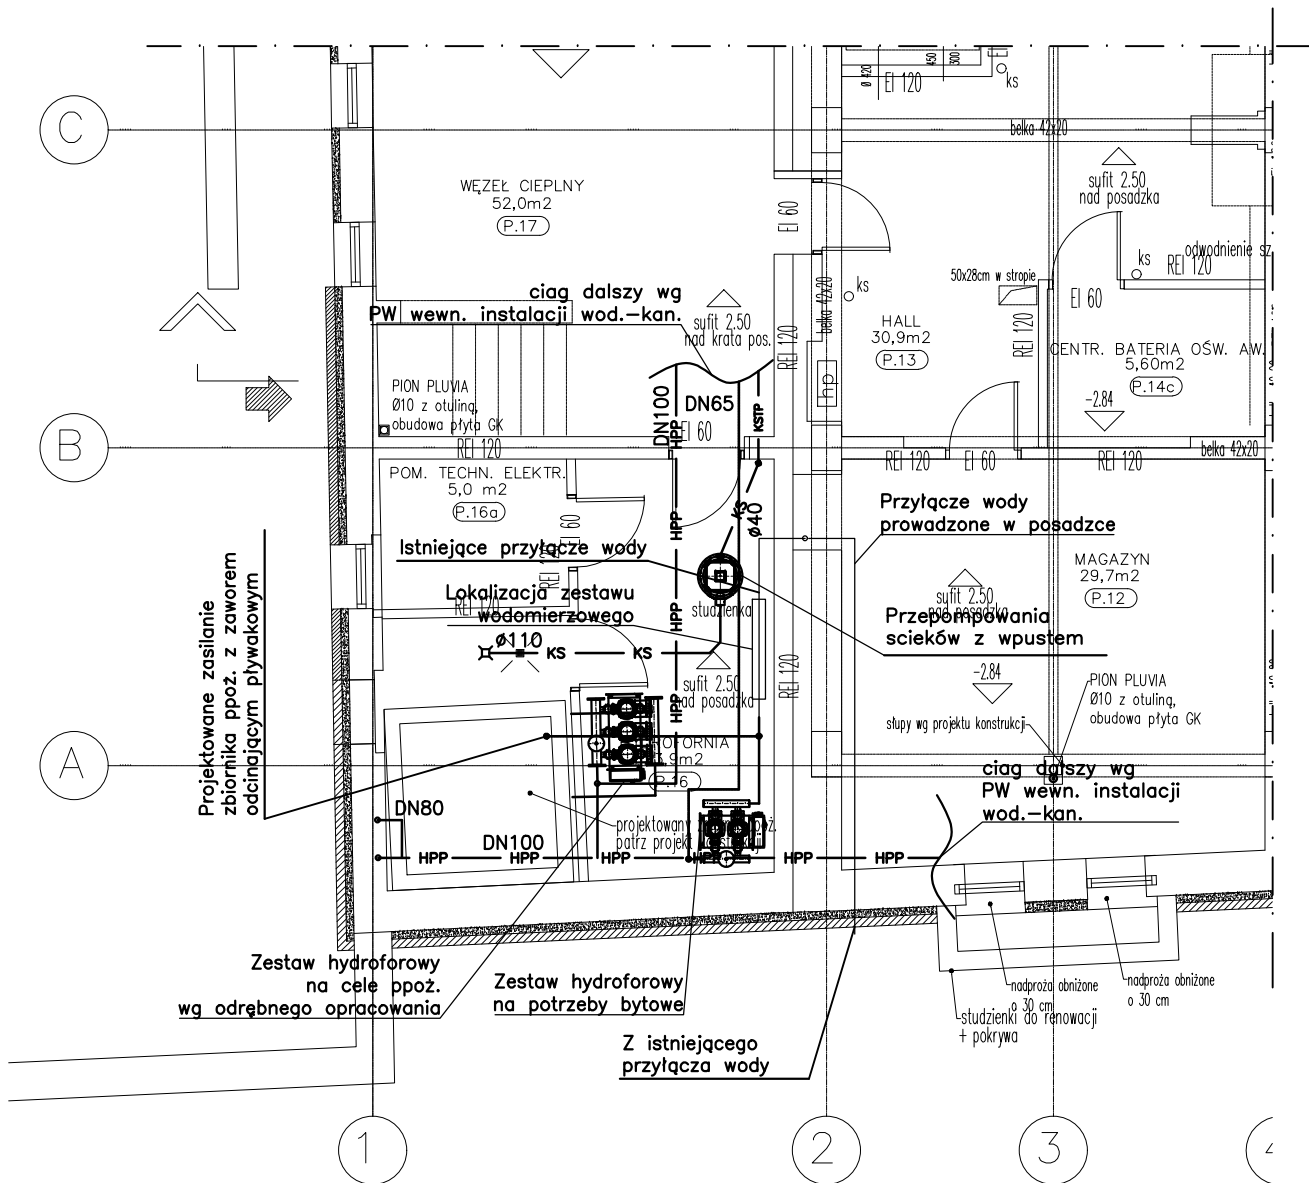

SCHEMAT MONTAŻU ZESTAWU
WODOMIERZOWEGO



- OZNACZENIA:
1. zasuw kołnierzowa DN80 – istniejąca,
 2. króciec dwukołnierzowy FF DN80 – istniejący,
 3. wodomierz DN80 – istniejący ($q_3=63\text{m}^3/\text{h}$; $q_4=78,8\text{ m}^3/\text{h}$),
 4. kompensator DN80 – istniejący,
 5. zawór zwrotny – antyskażeniowy typu BA DN80 – projektowany,

 API PROJEKT, Biuro Architektoniczne 91-473 Łódź, ul. Akacjowa 10, Tel/Fax (0.42) 655 22 05				
Inwestor: UNIwersytet Łódzki Łódź, ul. Narutowicza 68				
Inwestycja: REMONT i PRZEBUDOWA BUDYNKOW C.S.K. i S.K.J. ŁÓDŹ, ul. Kopcińskiego 16/18				
Faza Oprac.	Data	Tom/Teczka	Projekt	
PROJ. BUDOWLANY	01.2018	II/12	PRZYŁĄCZA KANALIZACJI OGÓLNOŚPRAWNEJ	
Nazwa rysunku				
SCHEMAT I LOKALIZACJA ZESTAWU WODOMIERZA				
Nr Umowy:	Projektant:	Sprawdził:	Skala:	Nr rys.
200/25/2018	mgr inż. Rafał Rydziński	inż. Tomasz Rydziński	1:100	WKT-03
upr. bud. nr 141/01/WŁ		upr. bud. nr 140/1408/PWOS/10		

180308