


# SCHEMAT GŁÓWNY ZASILANIA

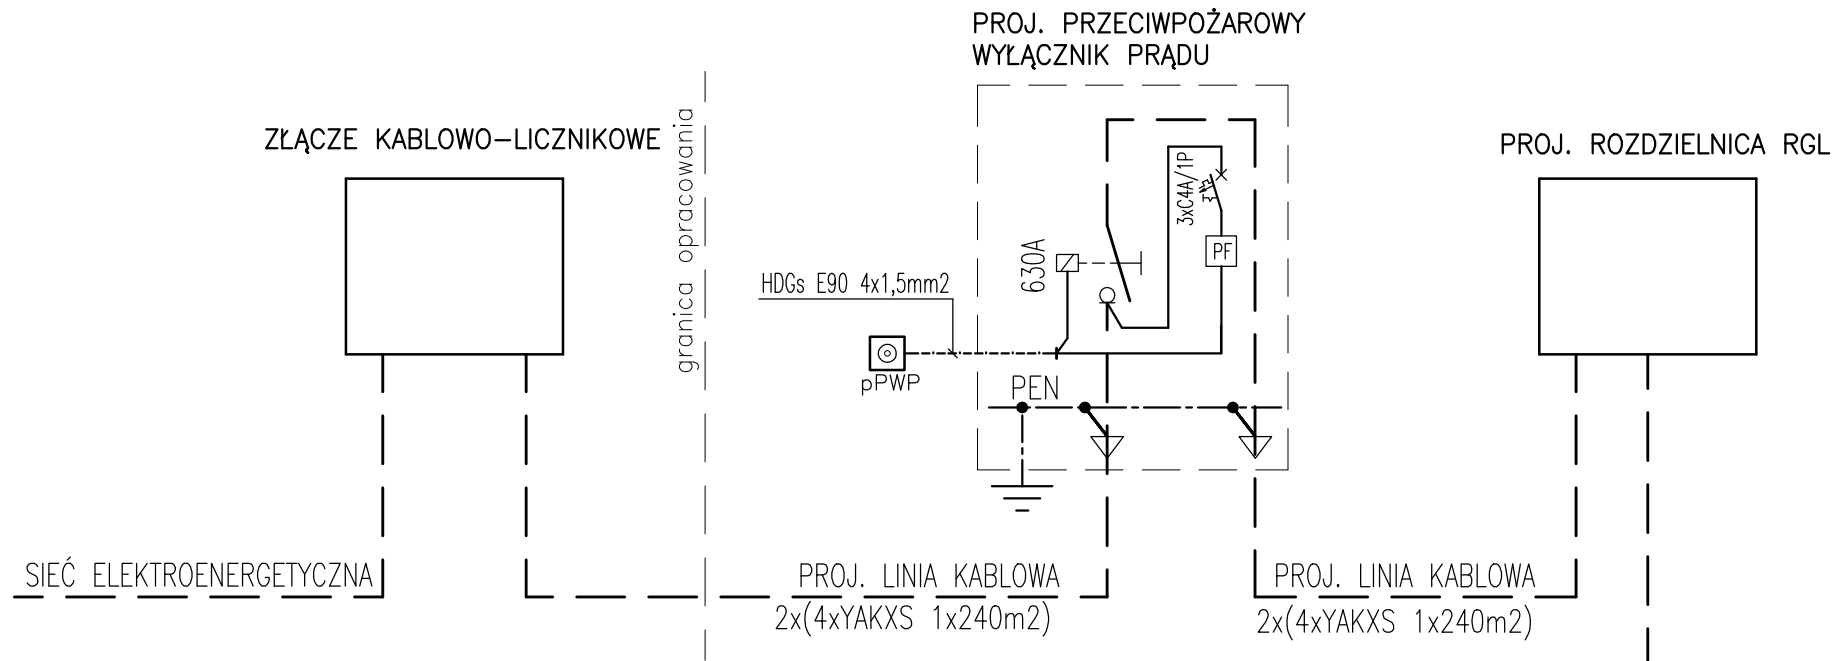

## Ochrona przeciwporażeniowa:

Dla obwodów projektowanych:  
Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie  
Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe

**Archiks**  
ARCHIKS KRZYSZTOF STETKIEWICZ OSWIECIM UL. CHEMIKÓW 1B  
tel. 518 948 155, <http://archiks.com> email: [biuro@archiks.com](mailto:biuro@archiks.com)

INWESTOR:

Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

INWESTYCJA:

Budowa zadaszonych lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórka i budowę nowych odcinków infrastruktury kolidującej ul. Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy Sącz, obręb 34; 71 dz. nr 57/31, 81/13

PROJEKTANT:

MGR INŻ. ROBERT HAPONIK

UPRAWNIENIA:  
DO PROJ. B.O. W  
SPECJALN.  
ELEKTR.

NR:  
MAP/0349/  
PW0E/07

PODPIS:

OPRACOWAŁ:

MATEUSZ DYMITROWICZ

PODPIS:

SKALA:

FORMAT:  
A4

STADIUM:  
PW

KREŚLIŁ:  
MD

DATA:  
19.06.2020

BRANŻA:  
E

NR:  
E-05

NR STR.

TYTUŁ RYSUNKU:

SCHEMAT GŁÓWNY ZASILANIA