


EO/KA/WZ - 40/2019

Sierakowice, dnia 31.12.2019

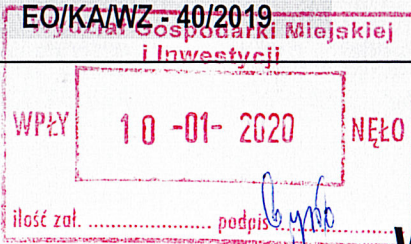

WARUNKI ZASILANIA Z SIECI OŚWIETLENIOWEJ ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O. O.

Odpowiadając na wniosek, ENERGA Oświetlenie Sp.z o.o. wyraża zgodę na zasilenie:

oświetlenia ulic

ulica: PARK - UL. PUŁASKIEGO

w miejscowości: LĘBORK

z sieci oświetleniowej ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. po spełnieniu niniejszych warunków:

1. Miejsce zasilania obiektu z istniejącej sieci oświetleniowej:

Istniejąca sieć oświetleniowa, SŁ. 203/7 TO-821 "PARK CHROBREGO"

2. Moc obiektu zasilanego: 2 kW

3. Rodzaj połączenia z istniejącą siecią: kablowe

4. Zakres wykonania niezbędnej rozbudowy sieci oświetleniowej przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

5. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej tg fi: 0.4

6. Sposób rozliczenia kosztów energii elektrycznej określa obowiązująca Umowa na świadczenie usługi oświetlenia której Stroną jest GMINA MIEJSKA LĘBORK.

7. Dane dotyczące sieci oświetleniowej o napięciu 0,4 kV oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:

- a) Układ sieci: TN-C
- b) Maksymalny prąd zwarciovowy w sieci: 26 kA (Rzeczywistą wartość prądu zwarciovowego oblicza projektant)
- c) Stacja transformatorowa SN/nN T- 821
- d) System ochrony od porażen: samoczynne wyłączanie zasilania

8. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

9. Granicę eksploatacji urządzeń stanowią:

BRAK. PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE BĘDZIE EKSPLOATOWANE PRZEZ EOŚ

Strona 1 z 2

10. Warunki dodatkowe:

Uzgodnieniu w ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. podlega:

Projekt budowlany

Projektowane oświetlenie powiązać:

a) dla celów sterowania z:

b) dla ciągłości dostarczenia energii:

11. Ważność warunków ustala się na okres

2

lata od daty wystawienia.

12. Uwagi dodatkowe:

PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE ZASILIĆ Z ISTNIEJĄCEGO SŁUPA NR 203/7 TO-821 "PARK CHROBREGO". W ISTNIEJĄCYM SŁUPIE NR 203/7 TABLICzkĘ SŁUPOWĄ WYMIENIĆ NA DWURZĘDOWĄ WG. STANDARDÓW EOŚ. ZAPROJEKTOWAĆ LINIĘ KABLOWĄ WG. OBLICZEŃ, LECZ NIE MNIEJ JAK YAKXS 4x25mm². W PROJEKTOWANYCH SŁUPACH OŚWIETLENIOWYCH ZASTOSOWAĆ SŁUPOWE TABLICZKI BEZPIECZNIKOWE WG. STANDARDÓW EOŚ.

Projektowane oświetlenie będzie eksploatowane przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o.. Niniejsze warunki zasilania tracą ważność w przypadku zmiany eksploatatora.

Kierownik
Dział Realizacji Usług
Sterakowice

Mateusz Gątko
opracował

Kierownik
Regionalny Wydział Realizacji Usług
Pólcice

Marek Szymusik

zatwierdził

Otrzymują: 1. Gmina Miejska Lebork; 84-300 LĘBORK; Armii Krajowej 14
2. EO