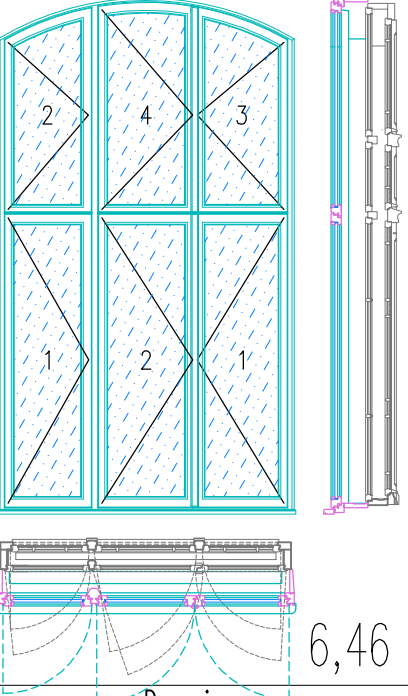

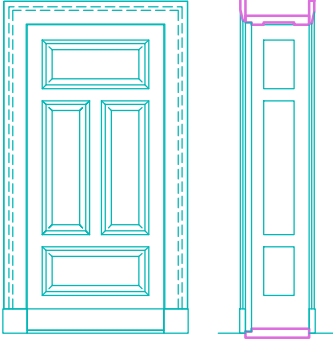
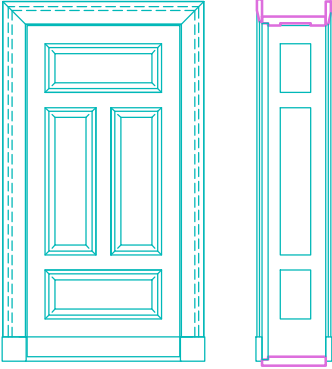


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

| OZNACZENIE | | O1 | OP |
|------------------------------|----------|--|---|
| SCHEMAT PRZEKROJE | |  |  |
| m kw. | | 6,46 | 0,92 |
| Typ stolarki | | Drewniana jednoramowa | Drewniana jednoramowa |
| Wymiary w świetle muru | So | 194 | 78 |
| | Ho | 336 | 118 |
| Wymiary w świetle ościeznicy | S | 184 | 70 |
| | H | 326.5 | 110 |
| Współczynnik U okna [W/m2xK] | | 0,9 | 1,1 |
| Ilość w szt. | Piwnica | — | — |
| | Parter | — | — |
| | Pietro | 3 | — |
| | Poddasze | — | 11 |
| ILOSC RAZEM W SZT. | | 3 | 11 |
| UWAGI | | Nawiazujace do historycznych indywidualne Kolorystyka jak istniejace kolor zielony szkło biale szyba zespolona | szkło biale szyba zespolona |

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

| OZNACZENIE | | D.1 | | D.2 | |
|---|----------|---|---|---|---|
| | | typ A | | typ A | |
| SCHEMAT PRZEKROJE | |  | |  | |
| | | m kw. | | 1,85 | |
| Typ stolarki | | Drewniana ramowo–płycinowa | | Drewniana ramowo–płycinowa | |
| Wymiary w świetle muru | So | 113 | | 123 | |
| | Ho | 213 | | 233 | |
| Wymiary (minimalne) w świetle ościeznicy | S | 90 | | 100 | |
| | H | 200 | | 220 | |
| Współczynnik U [W/m2xK] | | b.w. | | b.w. | |
| Typ skrzydeł | | L | P | L | P |
| Ilość w szt. | Piwnica | — | — | — | — |
| | Parter | — | 2 | 1 | — |
| | Pietro | 1 | — | — | — |
| | Poddasze | — | — | — | — |
| ILOSC RAZEM W SZT. | | 3 | | 1 | |
| UWAGI | | Nawiazujace do historycznych indywidualne Kolorystyka jak wynika z badan konserwatorskich trzy odcienie koloru brazowego | | Nawiazujace do historycznych indywidualne Kolorystyka jak wynika z badan konserwatorskich trzy odcienie koloru brazowego | |

UWAGA:
Przed przystąpieniem do realizacji stolarki na warsztacie wszystkie potrzebne wymiary należy sprawdzić w naturze na obiekcie.
W razie rozbieżności korektę wymiarów należy uzgodnić z nadzorem autorskim i kierownikiem budowy.

W przypadku osadzenia drzwi w murze o grubości poniżej 30 cm stosować szlapy deskowe gładkie, powyżej 30 cm - ramowo-płycinowe jak na rysunku.

W sanitariatach należy wykonać nawiewy (szczeliny) w dolnej części skrzydeł drzwiowych o powierzchni min. 20cm kw.

| | |
|--|--|
| BIURO ARCHITEKTONICZNE, arch. Jacek Struzynski | |
| 10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 45/60 | |
| Tel. 501 535 602 / E-mail: biurojas@poczta.fm | |

| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------|
| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO | REMONT MODERNIZACYJNY BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY LIDZBARK | | |
| TYTUŁ RYSUNKU | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ | | |
| IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA | JACEK STRUZYSKI | PODPIS PROJEKTANTA | SKALA RYS. |
| NUMER UPR. BUD. | 10/94/OL | | |
| DATA SPORZĄDZENIA | 19.07.2024 | | |
| IMIE I NAZWISKO PROJ. SPRAW. | JAROSŁAW SZARABAJKO | PODPIS PROJ. SPRAW. | NUMER RYS. |
| NUMER UPR. BUD. | 2/2003/OL | | |
| DATA SPORZĄDZENIA | 19.07.2024 | | |