Obwody prądowe	Obwody napięciowe			Obwody zasilania modułu kom.		Obwody zasilania zabezp.	
Pomiar parametrów elektrycznych	Pomiar napięcia na zasilaniu	Pomiar napięcia na szynach rozdzielnicy Analizator parametrów sieci		Zasilanie pomocnicze	Komunikacja	Zasilanie pomocnicze	Zabezpieczenie

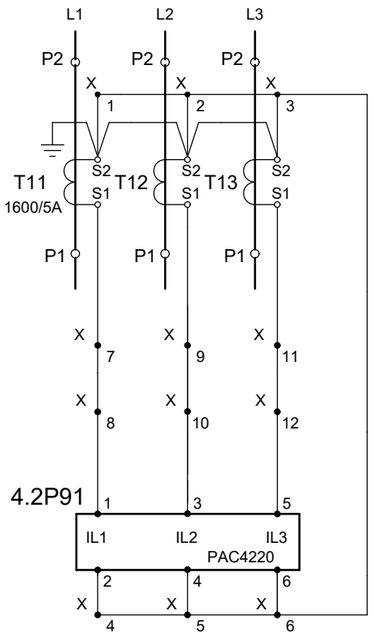

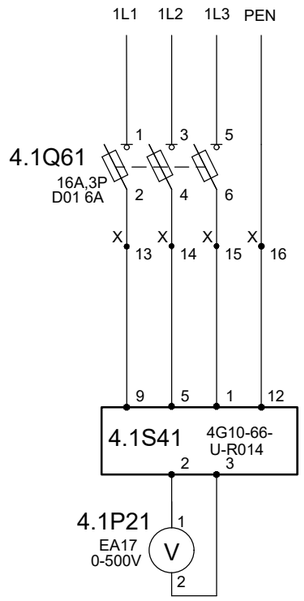

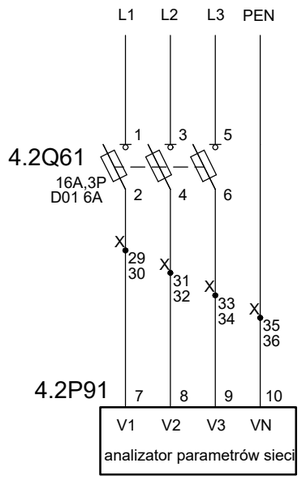

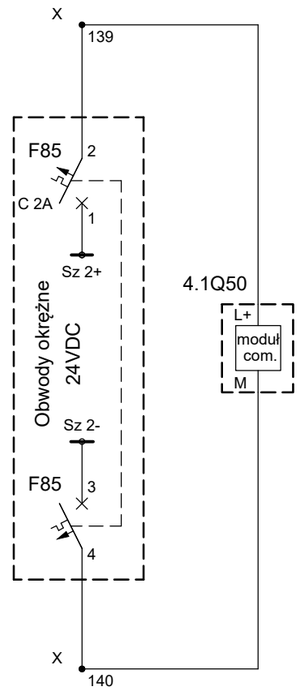

Zestyki wykorzystane w innych obwodach

blokada zasilania sprzęgła	blokada zasilania sekcji I	Rezerwa				Wyłączenia strony zasilającej (15kV)		Zezwolenie na załączenie pola w rozdz. RGSN	Wyłącznik załączony REZERWA	Wyłącznik wyłączony REZERWA	Zezwolenie na odblok. uziemnika	Awaryjne wyłączenie pola sprzęgła
		wył. załączony	wył. wyłączony			rezerwa	cewka I					
						sygnały rezerwowe		sygnały rezerwowe				

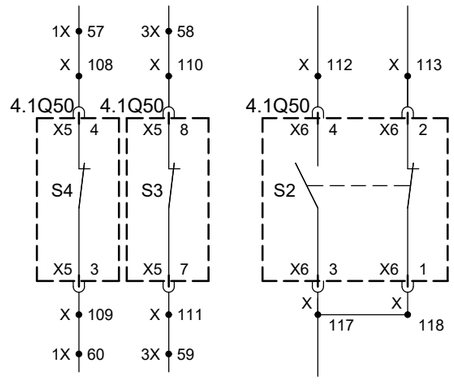

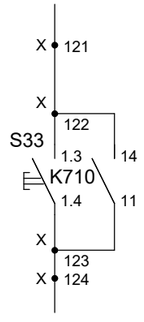

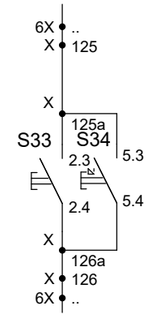



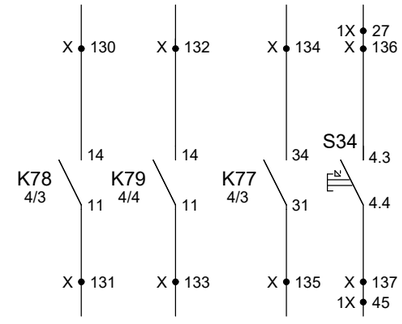

ZMIANY				

Budynek nr 14 - Rozdzielnia 400V

Rozdzielnica 0,4kV - RGnn. Pole zasilające sekcji II.

Schemat zasadniczy

Przedsięwzięcie: Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu

Projektował	Adam Kaim		Data:	Format:	Podziałka:	Nr rys.	Nr projektu
Sprawdził	Krzysztof Michalski		05.2025	A3	-	E-17	U-711

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI ELPROJEKT
e-mail: adam.kaim@gmail.com
tel. 512-484-912

Ilosc arkuszy:	Nr arkusza:	Nr kolejny:
4	2	17