TN–S

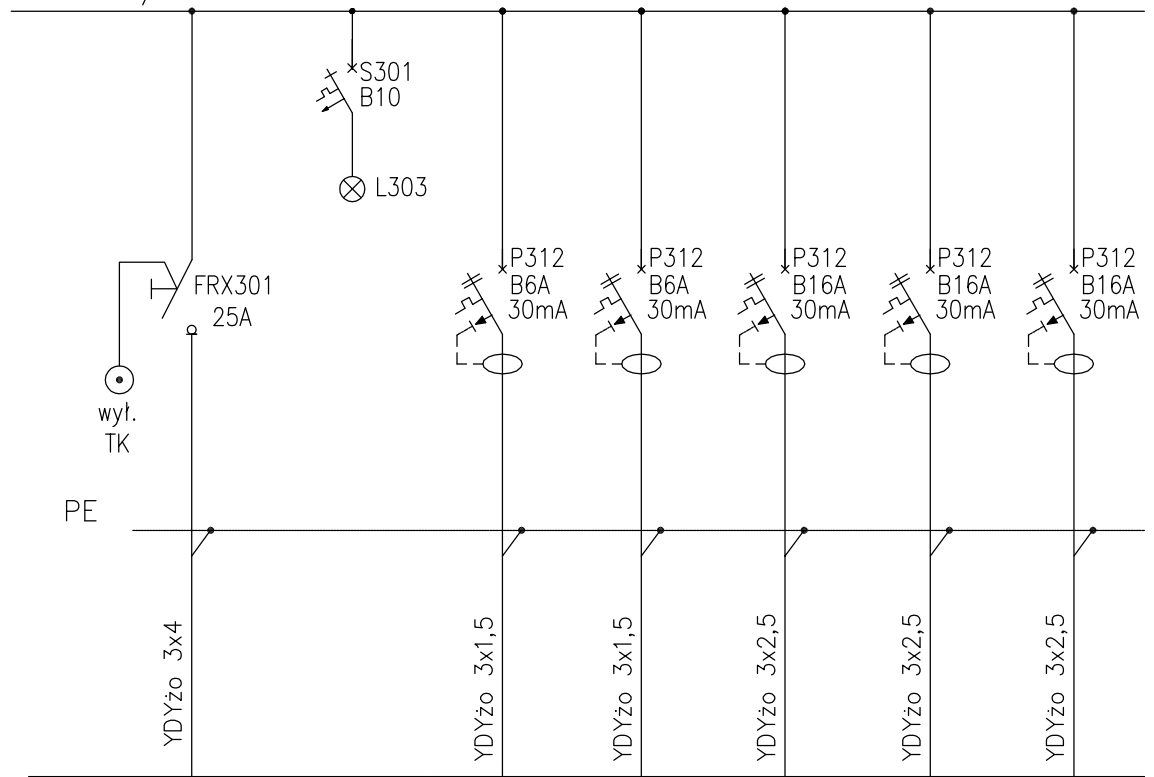

Nr obw.	Zasilanie	Kontrola napięcia	TK–1	TK–2	TK–3	TK–4	TK–5
Odbiór	z 0R		Gazex MD–2.Z	Oświetlenie	Gniazdo	Pompa odwadniająca	Sterownik kotła
	Pi=2,2kW Ps=2,0kW		szt. 1	1x2x36	1 szt.		
P [kW]	Is=8,7A Ib=25A		0,1	0,09	0,2	1,3	0,5

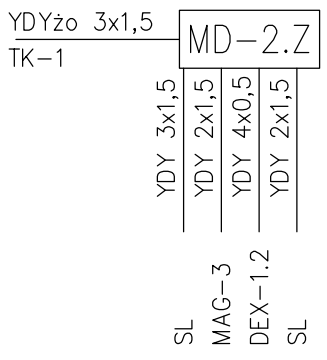

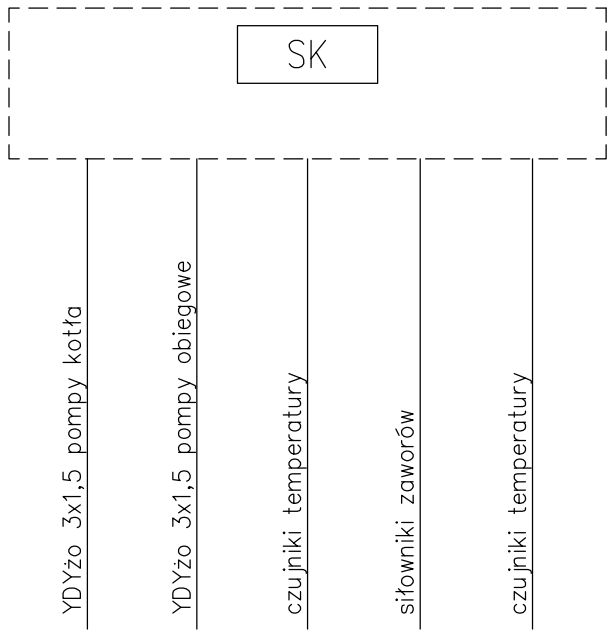

SK– sterownik kotła

ARCHITEKTUR
MICHAŁ BUGAŁA
UL. 1 MAJA 17/1A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
t: +48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com

INWESTOR:
GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
UL. T. KOŚCIUSZKI 32 A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY
BUDYNKU STRAŻNICY OSP W GRODZISKU MAZOWIECKIM

ADRES INWESTYCJI
JEDN. EWID. 140504_4 GRODZISK MAZOWIECKI
OBRĘB: 0023, DZIAŁKI EW. NR 149, 157/2, 88/4
ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, GRODZISK MAZOWIECKI

PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI INSTALACJE ELEKTRYCZNE	NR. UPR.	PODPIS
mgr inż. ELŻBIETA STEFAŃSKA -SZÓSTAKOWSKA	MAZ/0171 /PWOE/07	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY W SPECJALNOŚCI INSTALACJE ELEKTRYCZNE	NR. UPR.	PODPIS
mgr inż. ANDRZEJ SZÓSTAKOWSKI	Wa-429/91	

BRANŻA	FAZA
ELEKTRYCZNA	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

RYSUNEK: SCHEMAT ROZDZIELNICY TK — NR. RYSUNKU: 16

DATA	SKALA	NUMER STRONY	ILOŚĆ RYSUNKÓW
27.04.2019r	b/s	STR. 36	18