


ULICA KARŁACKA.

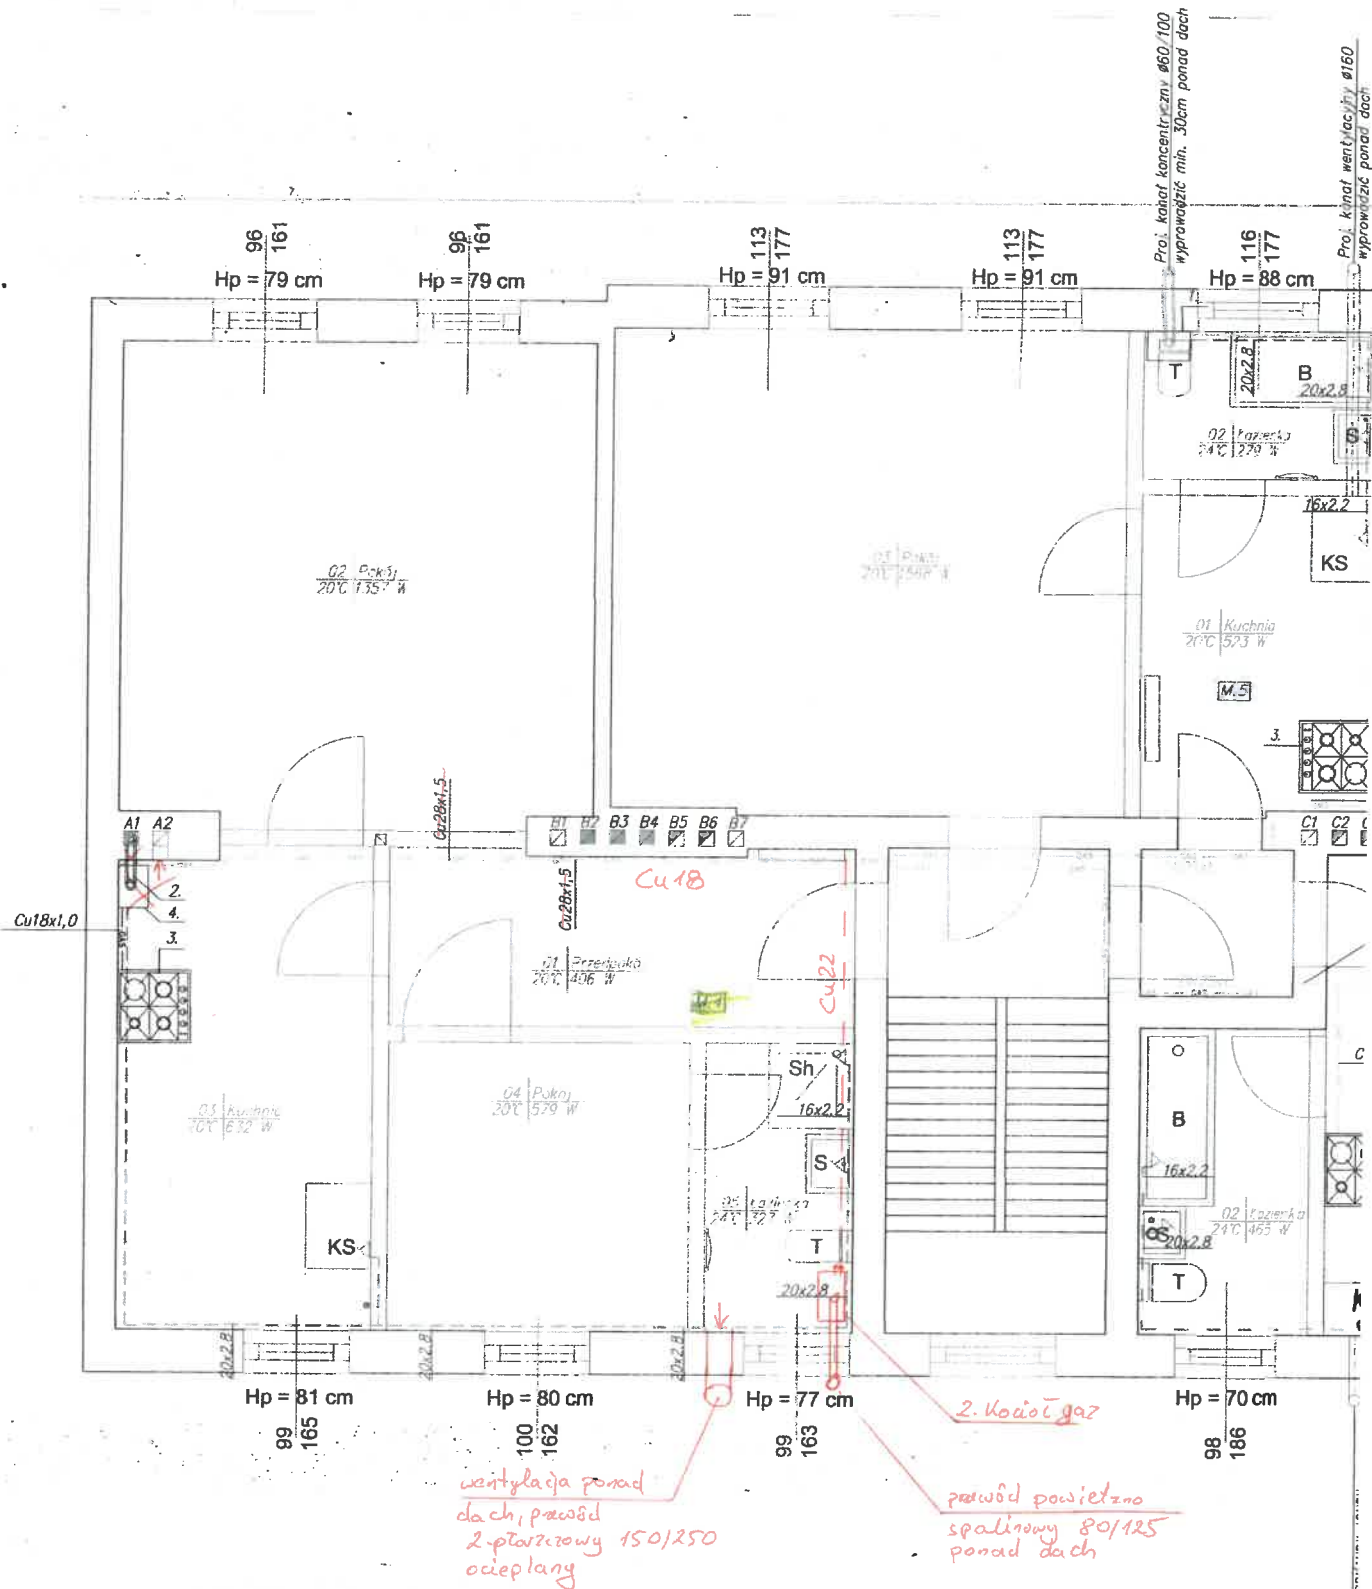

mgr inż. Sandra Bednarz - Zholobniuk  
Upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych  
do projektowania bez ograniczeń  
nr. ewid. DOS/0131/PBS/16

Zmiany naniesiono kolorem czerwonym  
Wprowadzone zmiany zakwalifikowano jako nieistotne  
w stosunku do projektu i pozwolenia na budowę.

LEGENDA:

zawór kulowy

filtr gazu

DN15 średnica przewodów gazowych

projektowane przewody instalacji gazowej:

- St

- Cu

projektowana kuchnia gazowa

4-palnikowa o mocy 6,0 kW



Proj. kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania 14kW np. f. Vaillant VCI14G.  
 $Q = 14,0 \text{ kW}$ ,  $m = 33,5 \text{ kg}$   
(szer x gł x wys) 440x338x720 mm




Proj. kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania 24kW np. f. De Dietrich MCR Home 20/24 Mf,  $Q = 24,0 \text{ kW}$ ,  $m = 26 \text{ kg}$   
(szer x gł x wys) 395x278x700 mm



Proj. gazomierz mieszkaniowy G-4

22 (kocioł)  
m4

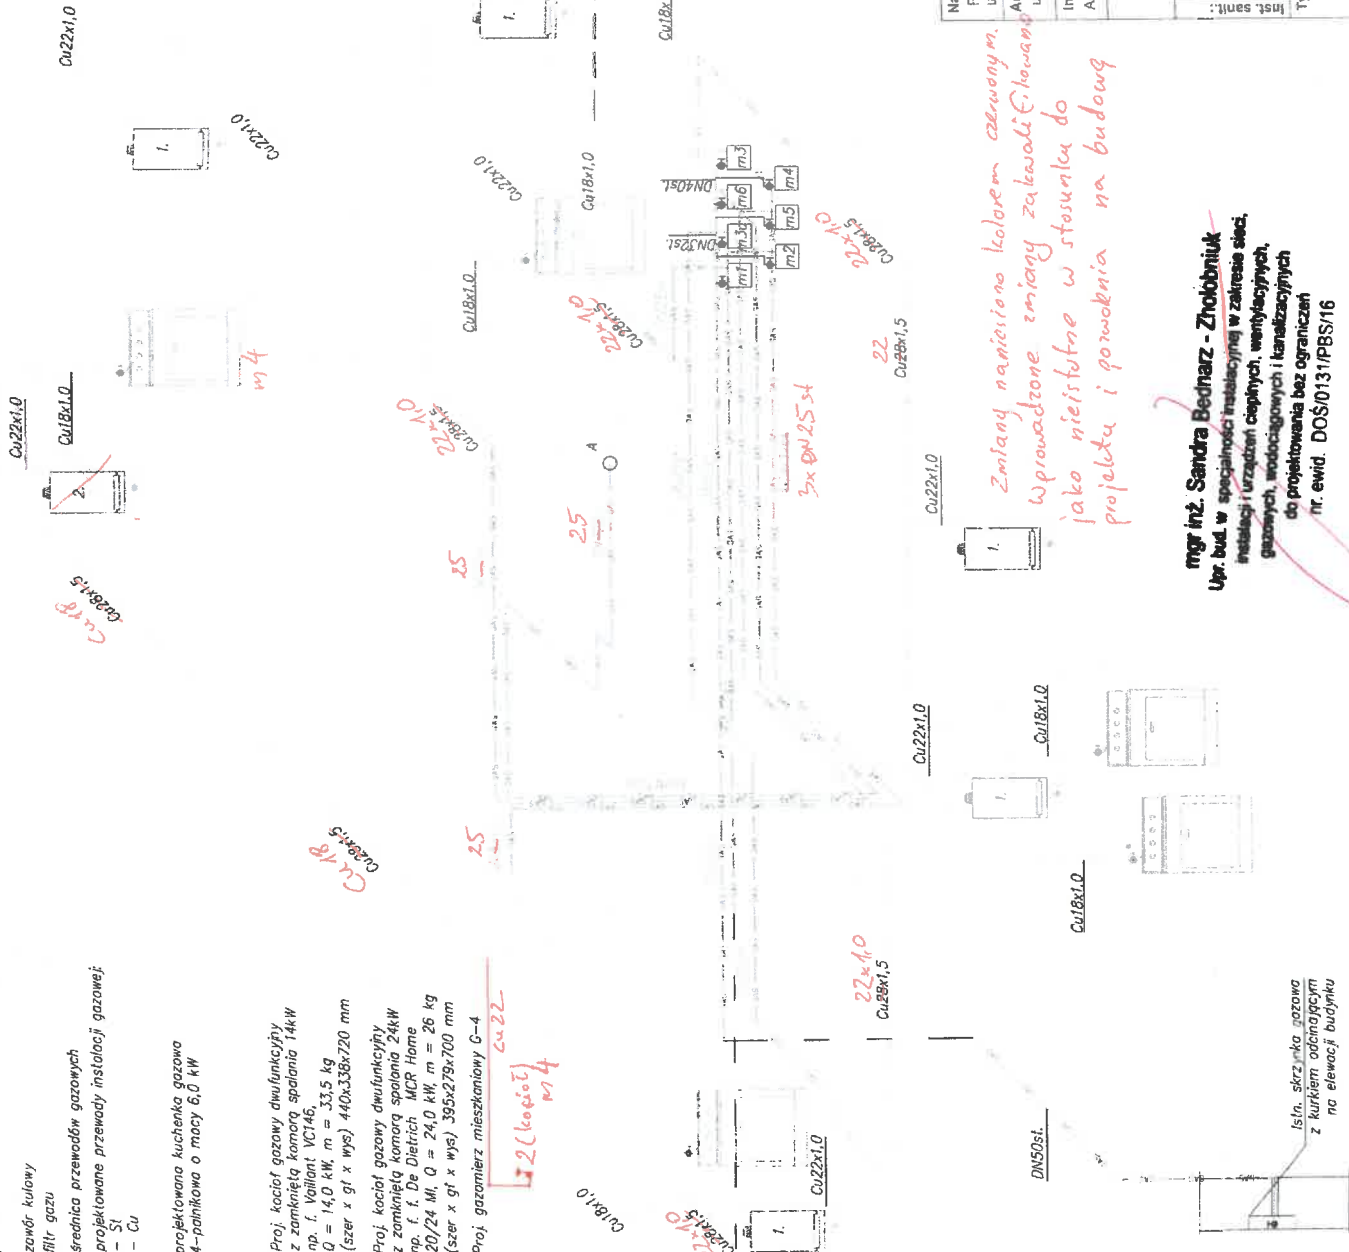

Nazwa inwestycji:

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6 w budynku mieszkalnym przy ulicy Karpackiej 27 w Bydgoszczy

Adres:

ul. Karpacka 27, 85-011 Bydgoszcz

Inwestor:

Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz



EKO AUDYT Sp. z o.o.

ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław

tel. 71 307 03 83/800 800 250

e-mail: kontakt@eko-audyt.pl

Projektant:	mgr inż. Sandra Bednarz DOS/0131/PBS/16	Podpis:	Format:	A2	Skala:	1:50
Opracował:	mgr inż. Łukasz Augustyn	Podpis:	Nr rysa:	5	Symbol:	IS, A
Sprawdzał:	mgr inż. Maria Rudnicka 133/DOS/12	Podpis:	Data:	04.07.2018	Stadium:	budowlany

Tytuł: Izometria instalacji gazu

mgr inż. Sandra Bednarz - Złobniuk  
Upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń nr ewid. DOS/0131/PBS/16