



| LEGENDA | |
|---------|---------------------------------------|
| | Łącznik pojedynczy 16A, 230V, IP20. |
| | Łącznik pojedynczy 10A, 230V, IP44. |
| | Łącznik schodowy 10A, 230V, IP20. |
| | Łącznik świecznikowy 10A, 230V, IP20. |
| | Łącznik Krzyżowy 10A, 230V, IP20 |

RZUT PARTERU

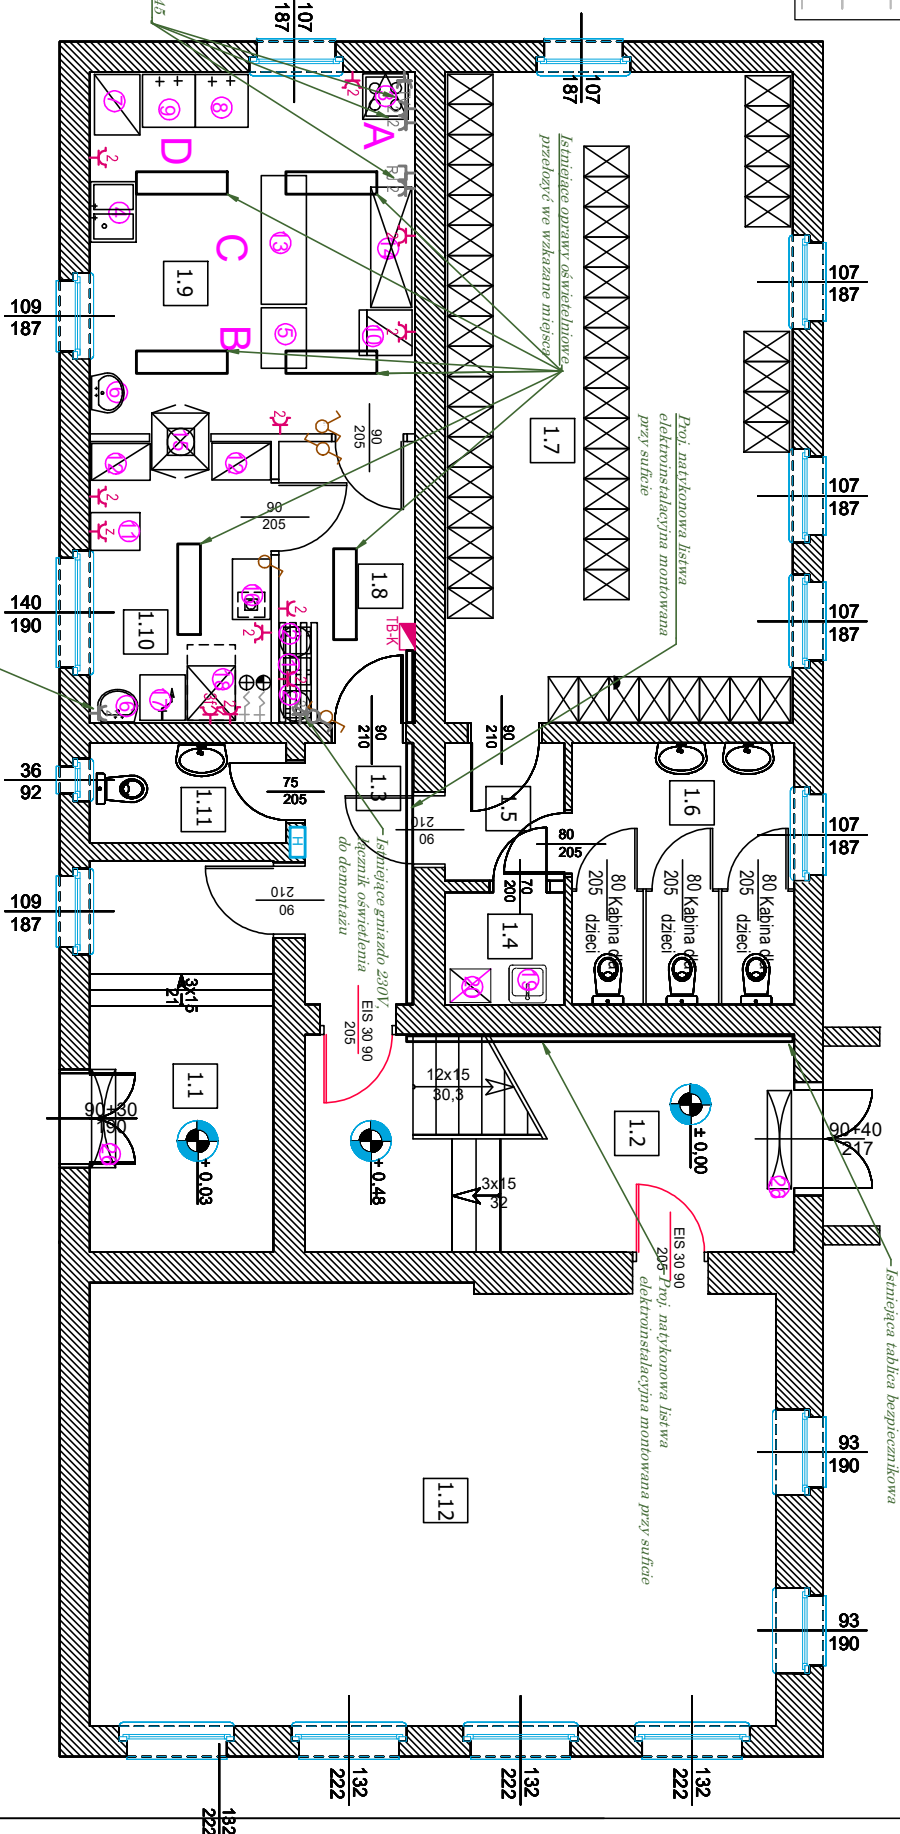


RZUT I IĘTRA

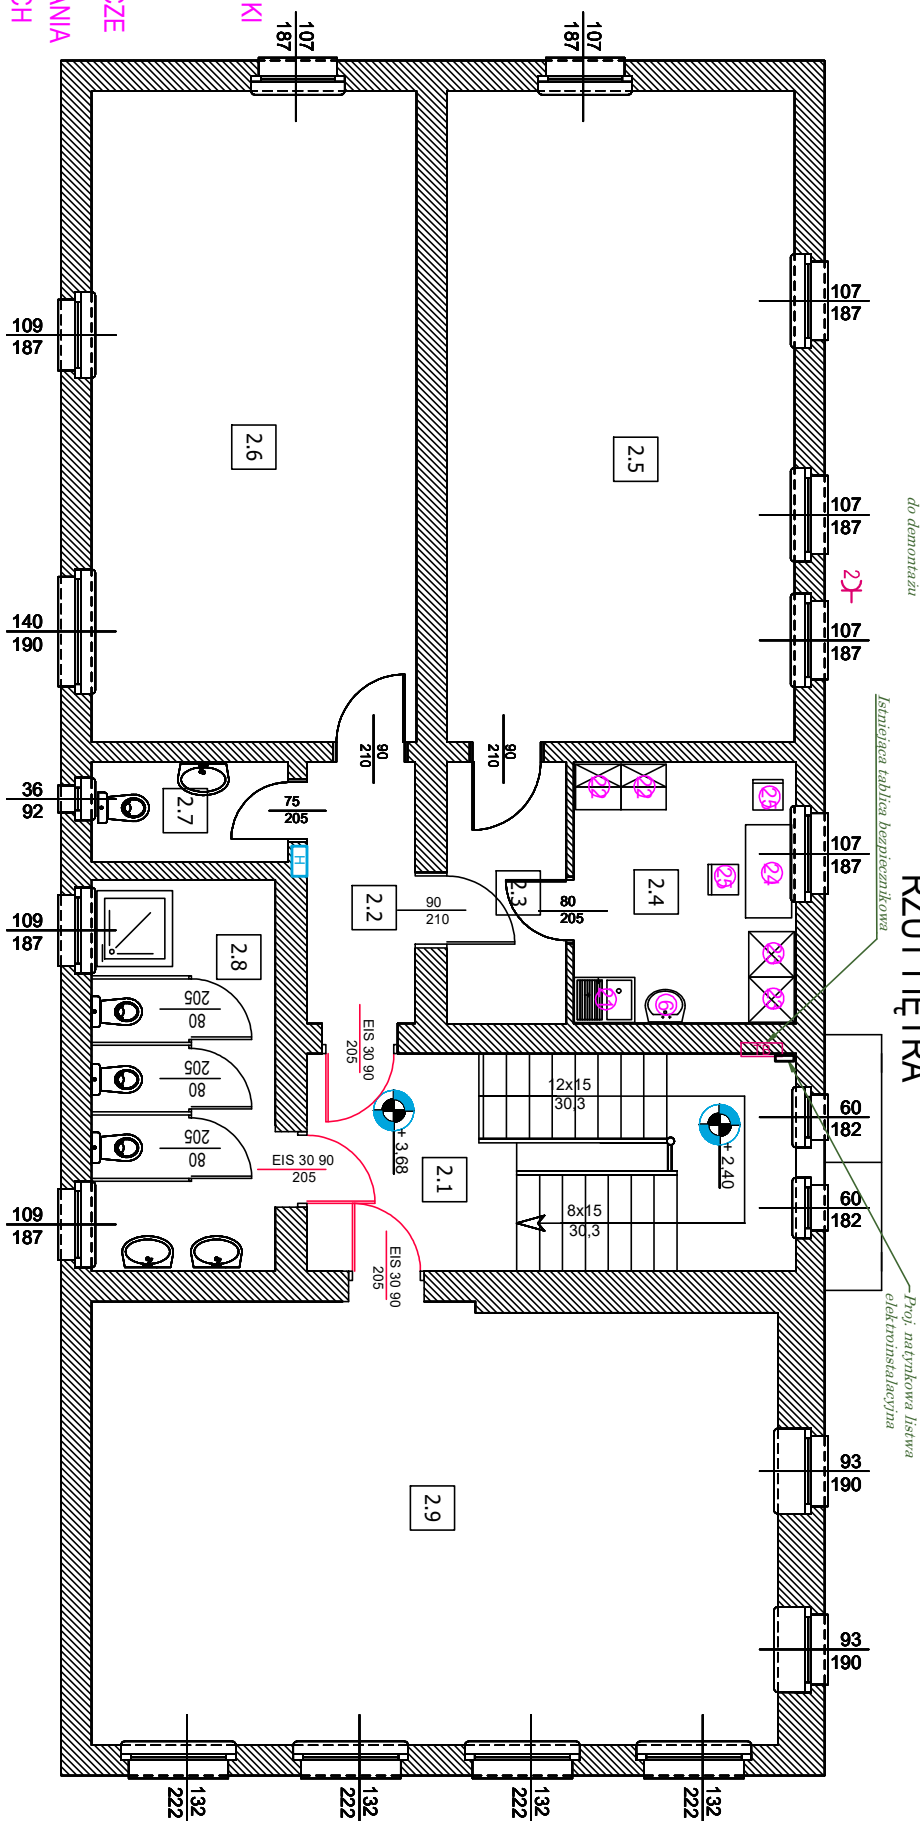

Zadania:

1. Stworze oświetlenie wentylatorów stawiając się przy pomocy mejskiej palenizacji światła.
3. Instalacje elektryczna w pomieszczeniu dla 120 osób wykonać o stopniu ochrony m. o. stosunku min. IP20.
4. Płaca elektryczne należy wykonać zgodnie z odpowiednimi przepisami, normami oraz sztuką budowlaną.
5. Instalacje elektryczną należy wykonać w rozdzielni z instalacją parafarmit.
6. Część sterowania projekt należy wykonac całkowicie wraz z częścią osłonową.
7. Instalacja elektryczna należy wykonać wspólnie z instalacją wodno-kanalizacyjną.
8. Kable instalacji w uprzednim miejsce należy natężyć podłożem, poziom, pomimo
9. Należy ułożyć do tabeli przewodów powinna wynosić min. 750V.
10. W wskazaniach w projekcie punktów bieżących oprawy oświetlenia należy wyliczyć na nowo zdemontować i zabiegaczy.
11. Liczniki oświetlenia, oraz gniazda prądowe w opracowaniu należy wymienić na nowe, rabinu osłonową.
12. Odróżnieniu główny instalację przez prowadzić z korytarzach kablowy oraz słuszy kabelki instalacyjny, przy szkie.
13. W projektywnym pomieszczeniach instalację powozie pod Wrazem.
14. Szramy izolacji oznaczono grzałką, liczniki prądu oraz odemontaż.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA



BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI
"EVPOL"

UL. MAKSYMILIANA GIERYMSKIEGO 23
64-100 LESZNO
TELEFON KOM. 0-601-423-685
REGON 41121783 NIP 697-002-72-50

BIURO PROJEKTÓW I
REALIZACJI INWESTYCJI
"EVPOL" s.c.
ul. Gierzyńskiego 23
64-100 LESZNO

Telekom. 401-423-685

REGON 41121783 NIP 697-002-72-50

UWAGI I OPISY

TECNOLOGIA
skala 1:100



BILANS POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA PRZETAKA

POWIERZCHNIA I PRZETAKA

| | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.1 | WATROLAP Z ANEKSJĄ WŁOŻAKAMI WYŁĄDZANIE PCV ZŁAZIŁKA SPODŁOŻOWA | 8,91 m ² 18,63 m ² |
| 1.2 | PATYKI GRANICOWE KORTAFAZ WIEŃNIE TRZNY | 4,95 m ² |
| 1.3 | PATYKI GRANICOWE SPOŁONIE POROBYKOWY | 2,34 m ² |
| 1.4 | PATYKI GRANICOWE KORTAFAZ WIEŃNIE TRZNY | 2,87 m ² |
| 1.5 | PATYKI GRANICOWE ŁĄCZNIKA PODPŁECZYCH | 10,17 m ² |
| 1.6 | PATYKI GRANICOWE SZYNIA DŁ. 42 DZIECI | 41,08 m ² |
| 1.7 | PATYKI GRANICOWE KORTAFAZ Z ANEKSJĄ SPOŁONIAKAMI TERMOBLOK PODCIĄGNIK DO DISTRIBUCJI POKIOW | 6,71 m ² |
| 1.8 | PATYKI GRANICOWE KUCHNIA TYPU CHERNOGOWEGO | 20,80 m ² |
| 1.9 | PATYKI GRANICOWE ZIMYWAŁA ŁACZNIK SIŁKOWYCH | 8,95 m ² |
| 1.10 | PATYKI GRANICOWE WO DŁ. PERSONEŁU | 3,43 m ² |
| 1.11 | PATYKI GRANICOWE SALA ZABAW DŁ. 20 DZIECI | |
| 1.12 | WYŁĄDZANIE PCV | |

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PRZETAKA

53,54 m²

182,18 m²

WYKAZ WYMAGOWAŃ

WYKAZ WYPOSAŻENIA

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - PODEJ DOKŁADCY |
| 2 - TERMOZY I POLIEMANKI |
| 3 - KUCHENKA GAZOWA 4-PALNIKOWA |
| 4 - ZLEWOMYWAK 2-KOMOROWY |
| 5 - STÓŁ STANOWISKI EKSPEDYCYJNY |
| 6 - UMYWALKA |
| 7 - REGAŁ ODCIEKOWY PÓŁKAMI GRE LINOWYMI |
| 8 - BĄSIN DO MYCIA NACZYNIŃ I WSTĘPNEGO PŁUKANIA TERMOŚCOWY ORAZ PÓŁKOWNIKÓW DYSTRYBUCYJNYCH |
| 9 - BĄSIN DO PŁUKANIA BĄSINÓW I NACZYŃ |
| 10 - LÓDOWKA |
| 11 - ZMYWARKA GASTRONOMICZNA |
| 12 - STÓŁ ODKŁADCY |
| 13 - STÓŁ STANOWISKI ROBOCZY |
| 14 - SZAFKA NA PRODUKTY ŻYWIŚCOWE |
| 15 - SZAFKA NACZYNIOWA OBUSTRONNIE OTWIERANA |
| 16 - STÓŁ ODKŁADCY Z OTWÓREM ZRĘTOWYM |
| 17 - ZLEWOMYWAK 1-KOMOROWY Z KONICOWĄ SPIRALNĄ |
| 18 - MASZYNA DO MYCIA NACZYŃ O TEMPERATURZE WYPARZANIA 82°C - 85°C |
| 19 - ZLEWOMYWAK JEDNOKOMOROWY 50 CM NAD POSADZKĄ |
| 20 - SZAFKA NA ŚRODKI CZYSTOŚCI |
| 21 - ZLEWOMYWAK 1-KOMOROWY Z ODCIEKACZEM |
| 22 - SZAFKA STÓŁAJĄ I WISZĄCĄ NA NACZYNIWA KUCHENNE |
| 23 - SZAFKA OZDIEJOWA DWUDZIELNA |
| 24 - STÓŁ DREWNIANY 160 x 60 cm |
| 25 - KRZESŁO |
| 26 - KURTYNKA POWIETRZNA |

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| INWESTYCJA | PROJEKTANT PROWADZĄCY: | | |
| ADAPTACJA BUDYNKU NA TYMCZASOWE | mgr inż. Dariusz Komarzewski | | |
| POMIESZCZENIA PRZESZKOLNE | uzupełnienie i adaptacja istniejącego budynku na potrzeby tymczasowego pomieszczenia przedszkola bez ograniczeń w spełnieniu istniejących w zakresie sieci, instalacji i urządzeń obowiązków i dodatkowych wymagań | | |
| INWESTOR | GINIA RYDZYNA | | |
| | RYNEK 1 | | |
| | 64-130 RYDZYNA | | |
| OBIEKT | BUDYNEK PRZEDSZKOLA | | |
| LOKALIZACJA | RYDZYNA UL.WOLNOŚCI 14 A | | |
| | DZIAŁKA NR 280/3 | | |
| PRZEDMIOT RYSUNKU | | | |