

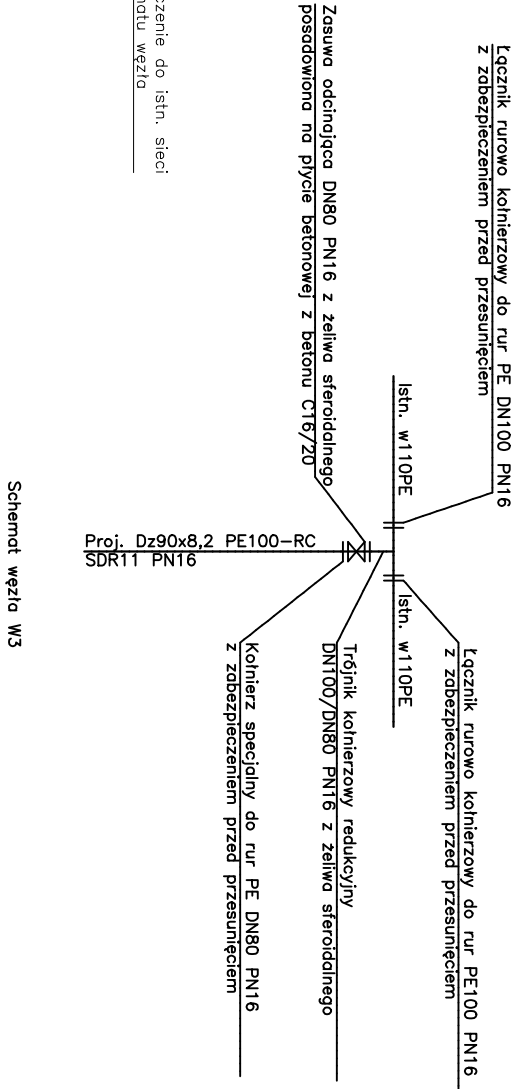


Schemat węzła W1



Schemat węzła W3

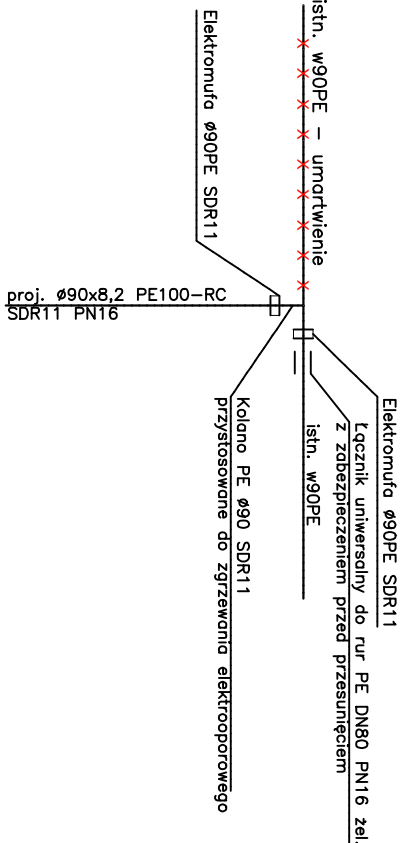

Poziom porównawczy 353,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	356.19	357.15	357.43
Rzędna osi rurociągu [m]	354.55	355.50	355.79
Zagłębienie osi rurociągu	1.64	1.64	1.64
Materiał	90x8,2 PE100-RC SDR11 PN16		
Spadek	2,6 %	L=47,94	
Długość trasy [m]	Odległości [m]		
	0,00	37,03	47,94

W1

W2

W3

Inwestor: Gmina Nawojowa ul. Ogrodowa 2 33-335 Nawojowa		Projektant: mgr inż. Wojciech Poloczek upr. MAP/0468/POOS/11		Sprawdzający: mgr inż. Marcin Długosz upr. MAP/0460/PWOS/13	
Nazwa zadania: Przebudowa z rozbiórką budynku warsztatowo-garazowego na wielofunkcyjny budynek aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Nawojowa, na dz. nr 257 w Nawojowej		Podpis: Podpis		Podpis: Podpis	
Przebudowa wodociągu - profil podłużny		Skala: 1:100/200		Data: 10. 2021r.	
Numer rysunku		Numer rysunku		Numer rysunku	
Projektant: mgr inż. Wojciech Poloczek upr. MAP/0468/POOS/11		Podpis: Podpis		Bransz: Inst. sanitarne	
Sprawdzający: mgr inż. Marcin Długosz upr. MAP/0460/PWOS/13		Podpis: Podpis		Bransz: Inst. sanitarne	

η	Adres projektanta: "ETA" Spółka z o.o., ul. Śniadeckich 8, 33-300 Nowy Sącz, tel.: (18) 444-26-05	Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
---	--	--------------------------------