
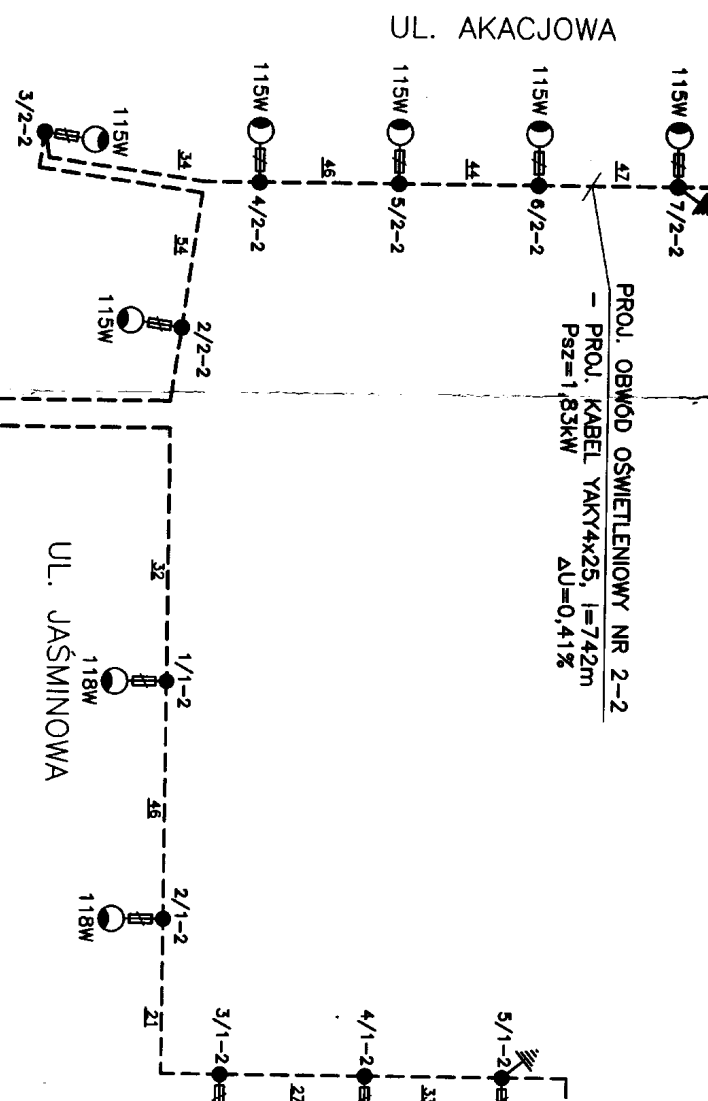
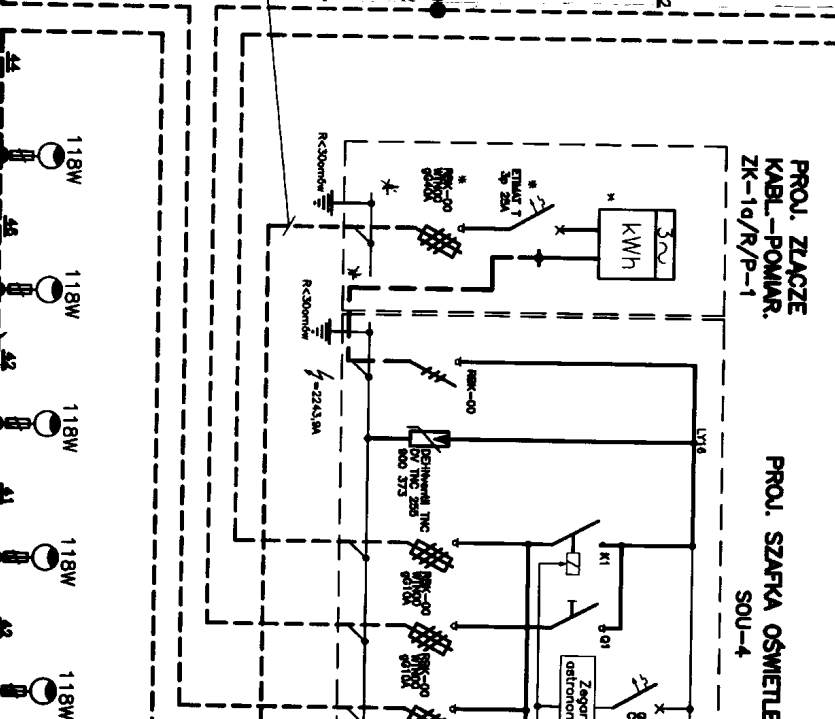



Sprawdzono układ (y) pomiarowy (e) pod względem zgodności z rozwiązaniami technicznymi i standardami przyjętymi do stosowania w ENERGA-OPERATOR SA C. W. Olsztynie oraz warunkami przyłączenia nr 405 6054 6054/2 do obiektu ... w ...
 i ...
 Zakres ...
 ...
 ...

1206203
 Region Dystryktu W. Olsztynie
 Instrukcja rozliczających
 ds. pomiarów i ukł. rozliczających
 Wiesław Skarżewicz
 tel. 89 503 14 62



PROJ. ZASILANIE (własność inwestora)
 - PROJ. KABEL YAKY4x50, l=45m
 $\Delta U=0,16\%$

PROJ. OBWÓD OŚWIETLENIOWY NR 2-2
 - PROJ. KABEL YAKY4x25, l=742m
 $Psz=1,83kW$
 $\Delta U=0,41\%$

