


SCHEMAT GŁÓWNY ZASILANIA

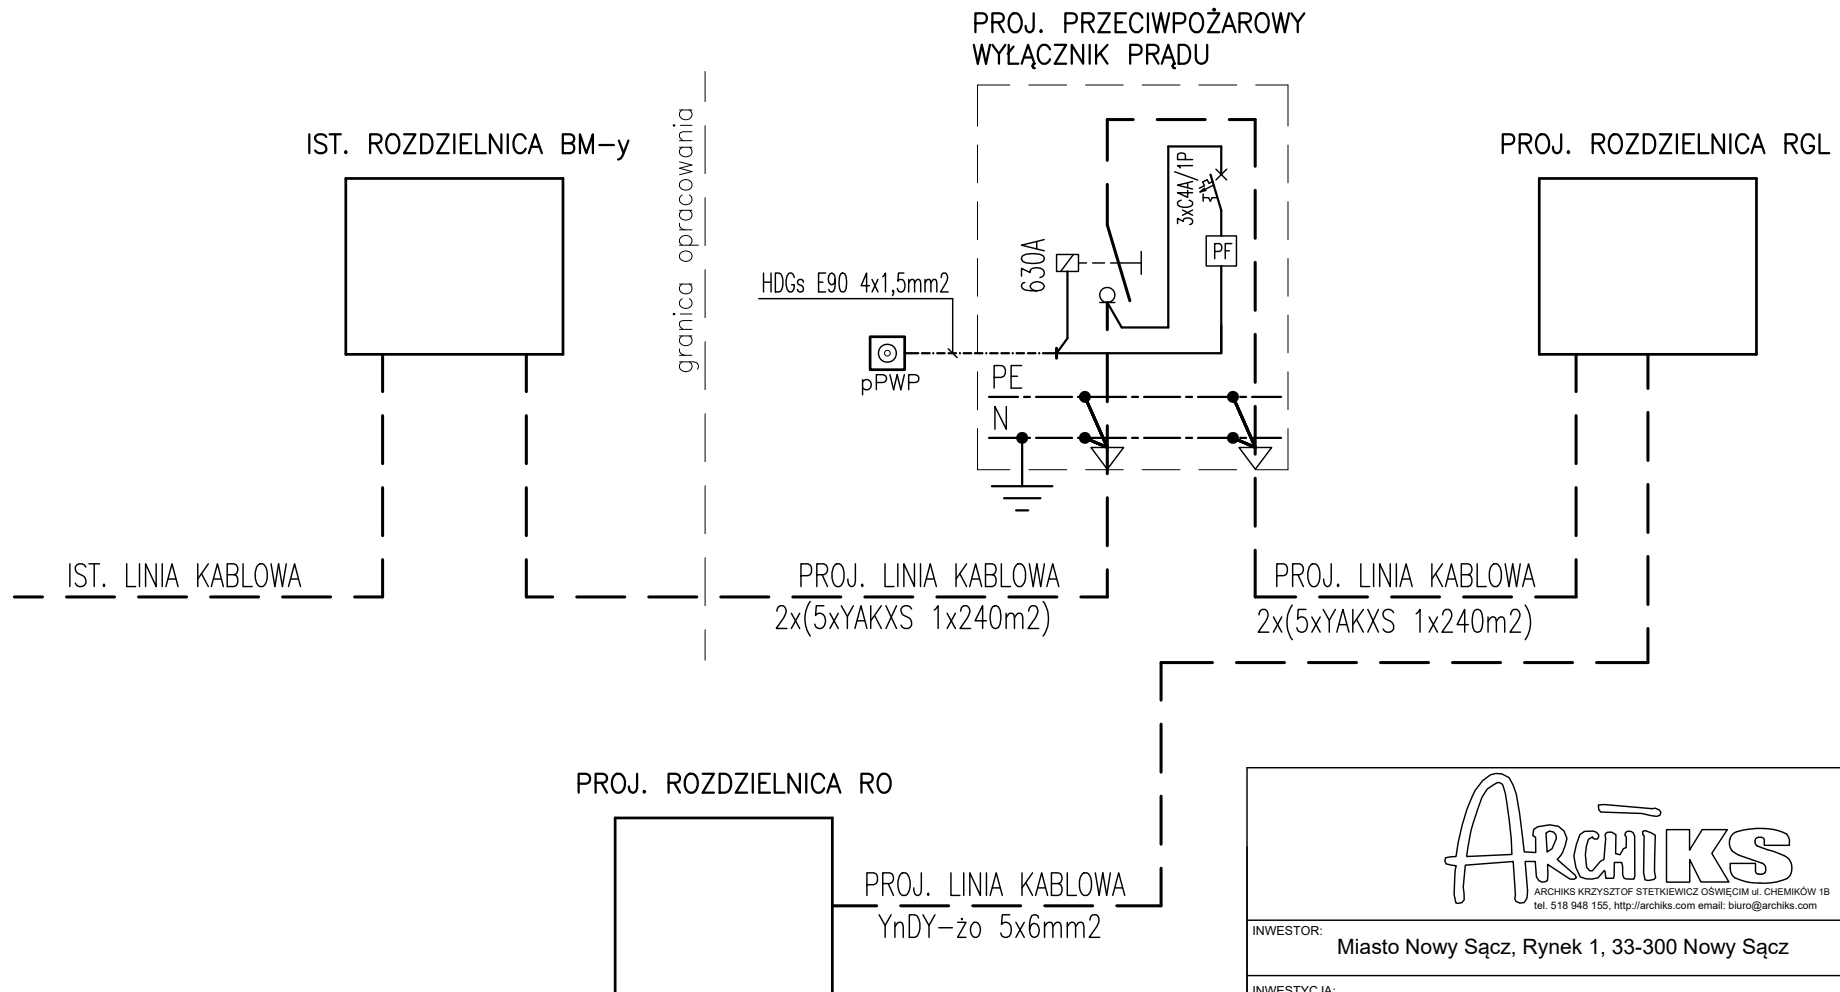

Ochrona przeciwporażeniowa:

Dla obwodów projektowanych:
Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie
Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe

Archiks
ARCHIKS KRZYSZTOF STETKIEWICZ OSWIECIM UL. CHEMIKÓW 1B
tel. 518 948 155, <http://archiks.com> email: biuro@archiks.com

INWESTOR:					
Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz					
INWESTYCJA:					
Budowa zadaszonych lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką i budową nowych odcinków infrastruktury kolidującej ul. Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy Sącz, obręb 34; 71 dz. nr 57/31, 81/13					
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ROBERT HAPONIK		UPRAWNIENIA: DO PROJ. B.O. W SPEC. JALN ELEKTR.	NR: MAP/0349/ PW0E/07	PODPIS:
OPRACOWAŁ:	MATEUSZ DYMITROWICZ				PODPIS:
SKALA:	FORMAT:	STADIUM:	KREŚLIŁ:	DATA:	BRANŻA: NR:
-	A4	PW	MD	19.06.2020	E E-05
TYTUŁ RYSUNKU:					
SCHEMAT GŁÓWNY ZASILANIA					