


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl



UZGODNIENIE NR 1903/BR/ZTI/2023 **z dnia: 2023-03-21**

Zadanie: Przebudowa drogi dla pieszych w msc. Kajkowo

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Kajkowo (gm. Ostróda)

Adres: ul. Świetlińska

Projektant: Tomasz Rykowski, upr. nr: WAM/0219/PWOD/21

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie Grunwaldzka 62A 14-100 Ostróda

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

74 AS/62 230323

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.
6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.
7. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
8. Nie dopuszcza się obniżenia rzędnej terenu nad istniejącym gazociągiem/przyłączem średniego/niskiego ciśnienia, powodującego zmniejszenie wielkości jego przykrycia poniżej 0,80m.


Pieczętka i podpis:

Staryz Specjalista
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Maciej Koczeń

Osoba do kontaktu: Maciej Koczeń (maciej.koczen@psgaz.pl)

1903/BR/20/2023

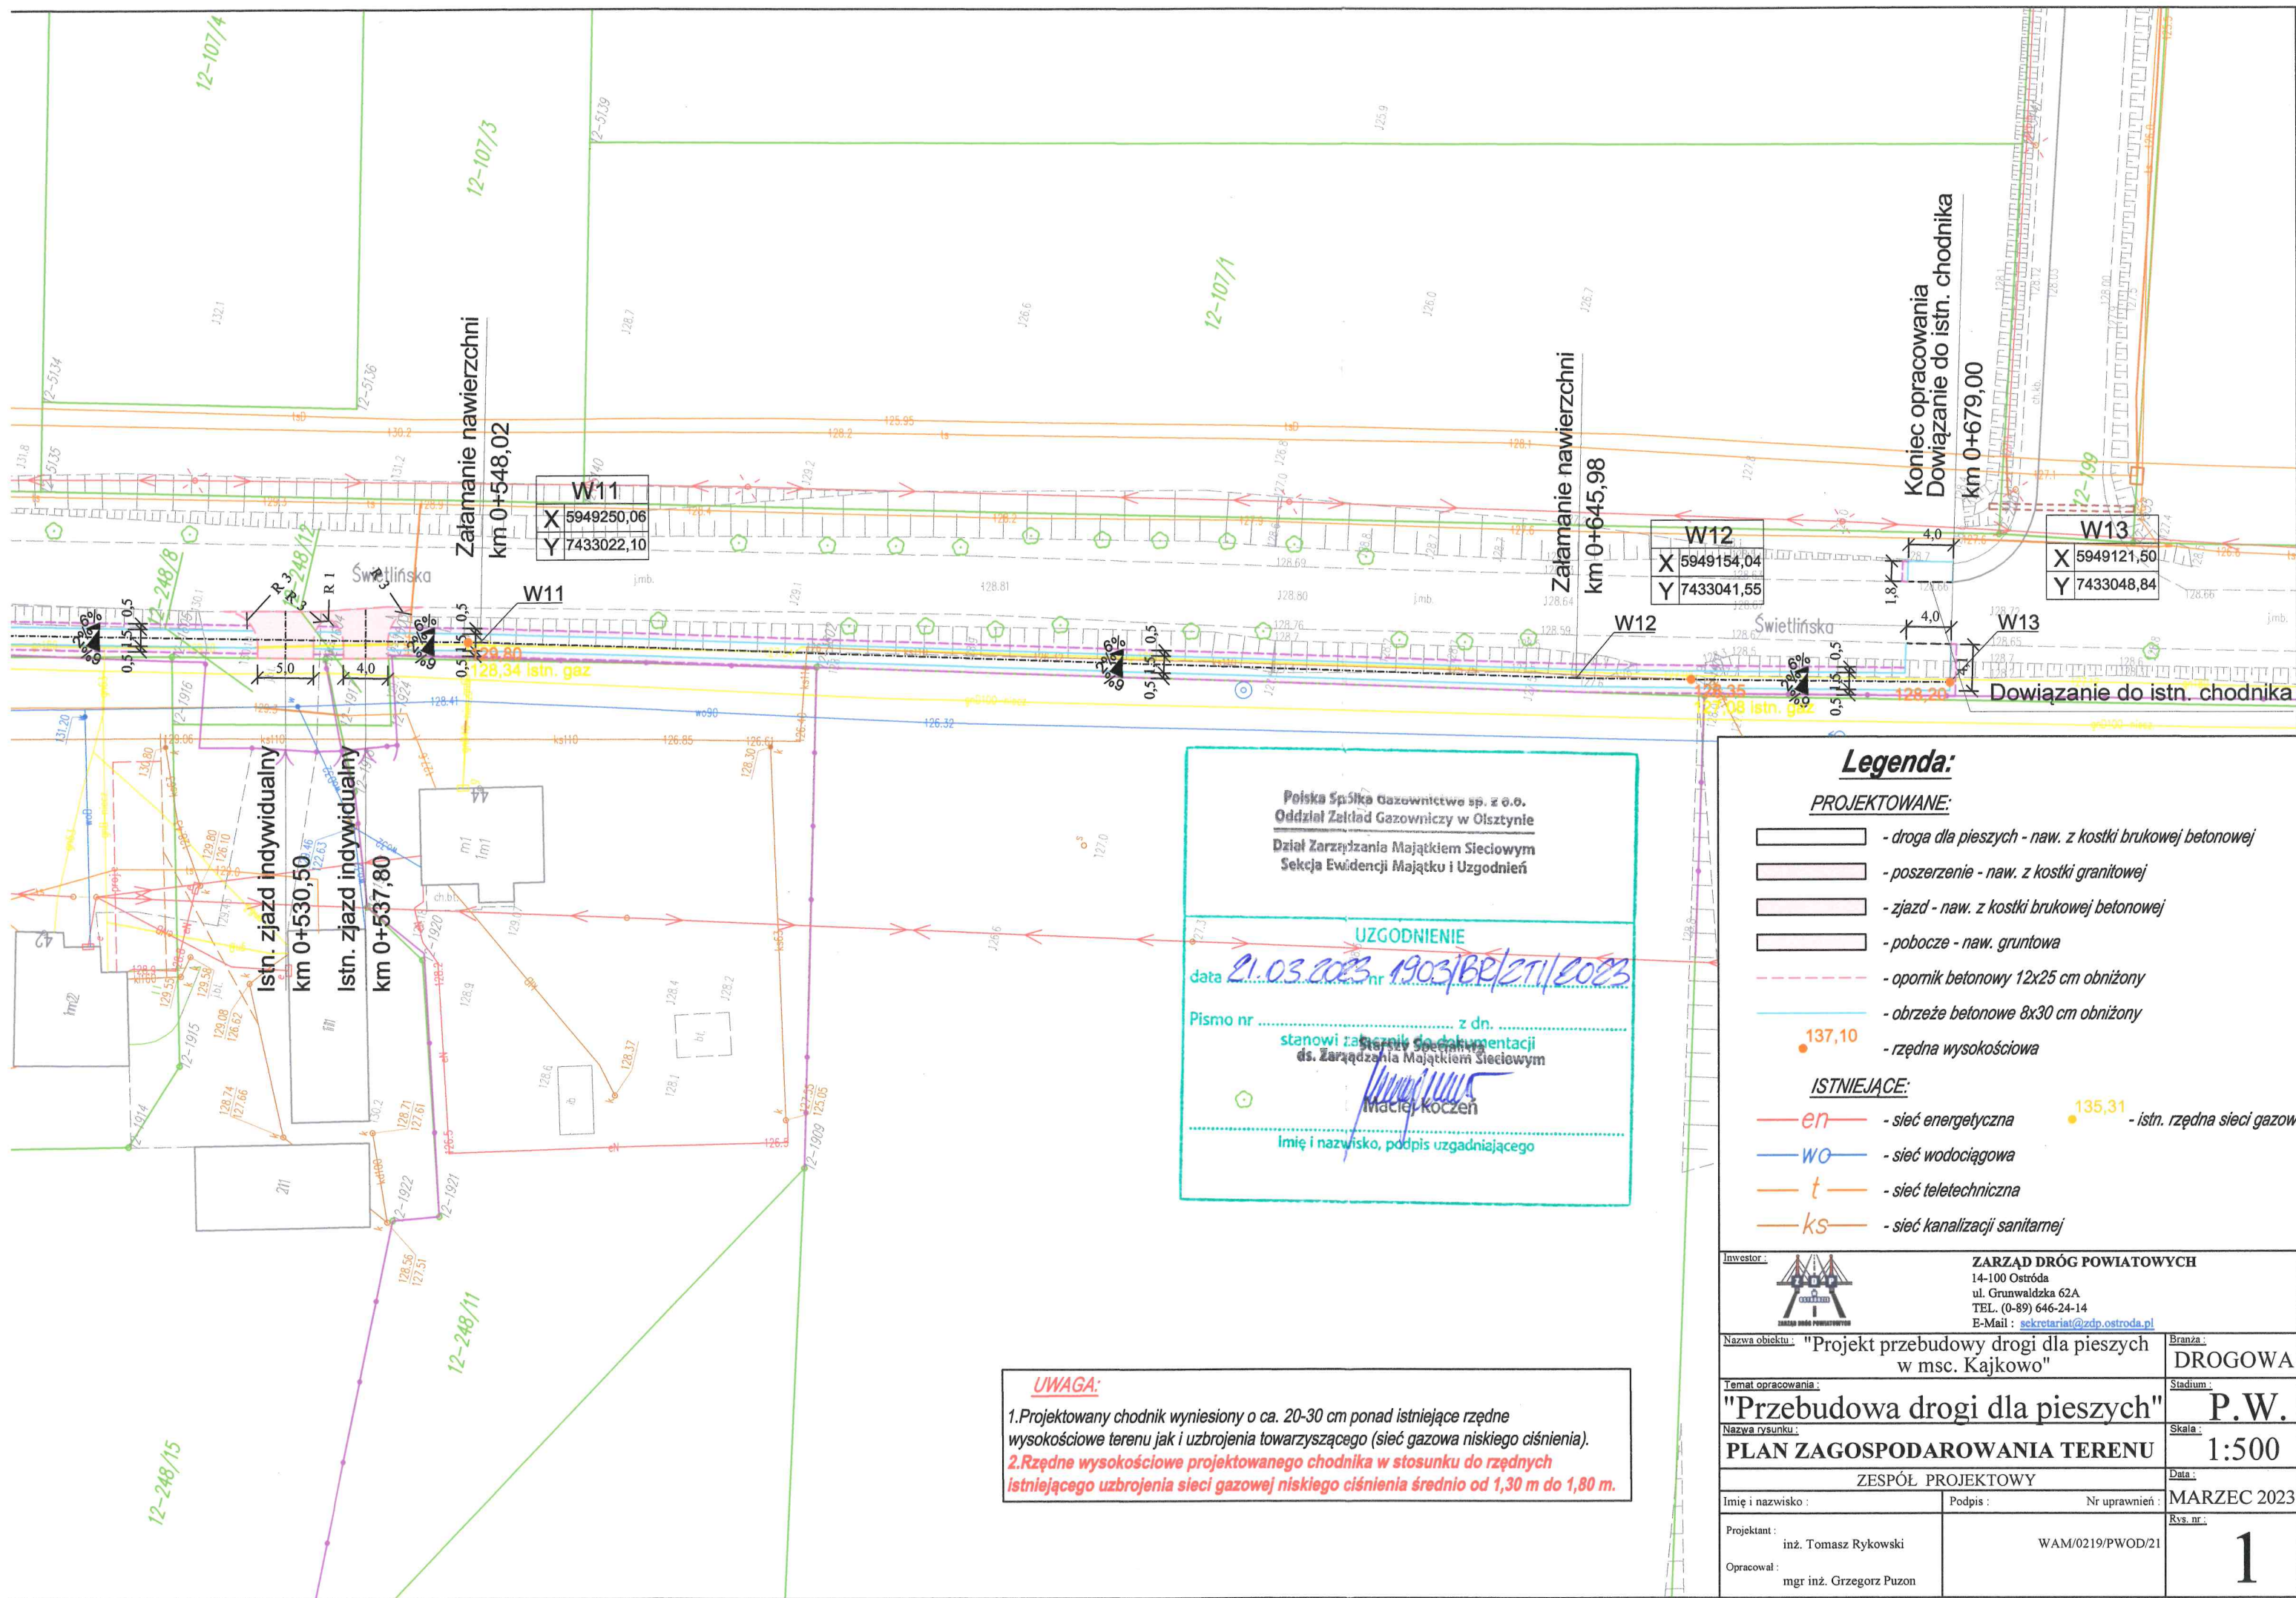

Legenda:


PROJEKTOWANE:

- droga dla pieszych - naw. z kostki brukowej betonowej
- poszerzenie - naw. z kostki granitowej
- zjazd - naw. z kostki brukowej betonowej
- pobocze - naw. gruntowa

- opomik betonowy 12x25 cm obniżony
- obrzeże betonowe 8x30 cm obniżony
- rzędna wysokościowa

ISTNIEJĄCE:

- en - sieć energetyczna
- wo - sieć wodociągowa
- t - sieć teletechniczna
- ks - sieć kanalizacji sanitarnej
- istn. rzędna sieci gazowej

<div>Inwestor :</div> <div><div>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH</div></div> <div>14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 62A TEL. (0-89) 646-24-14 E-Mail : sekretariat@zdp.ostroda.pl</div>		<div>Branża :</div> <div>DROGOWA</div>	
<div>Nazwa obiektu :</div> <div>"Projekt przebudowy drogi dla pieszych w msc. Kąjkowo"</div>		<div>Stadium :</div> <div>P.W.</div>	
<div>Temat opracowania :</div> <div>"Przebudowa drogi dla pieszych"</div>		<div>Skala :</div> <div>1:500</div>	
<div>Nazwa rysunku :</div> <div>PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU</div>		<div>Data :</div> <div>MARZEC 2023</div>	
<div>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</div>			
<div>Imię i nazwisko :</div> <div>Projektant : inż. Tomasz Rykowski Opracował : mgr inż. Grzegorz Puzon</div>	<div>Podpis :</div> <div>Nr uprawnień : WAM/0219/PWOD/21</div>	<div>Rys. nr.:</div> <div>1</div>	

UWAGA:

1. Projektowany chodnik wyniesiony o ca. 20-30 cm ponad istniejące rzędne wysokościowe terenu jak i uzbrojenia towarzyszącego (sieć gazowa niskiego ciśnienia).
2. Rzędne wysokościowe projektowanego chodnika w stosunku do rzędnych istniejącego uzbrojenia sieci gazowej niskiego ciśnienia średnio od 1,30 m do 1,80 m.