

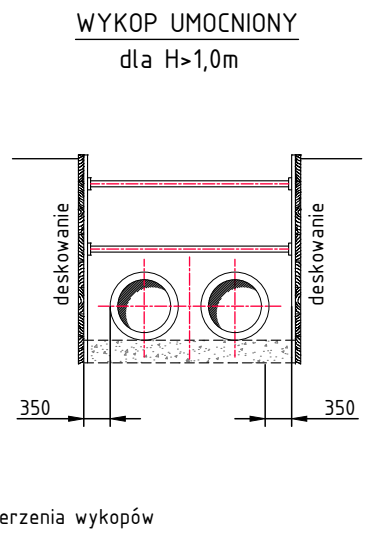
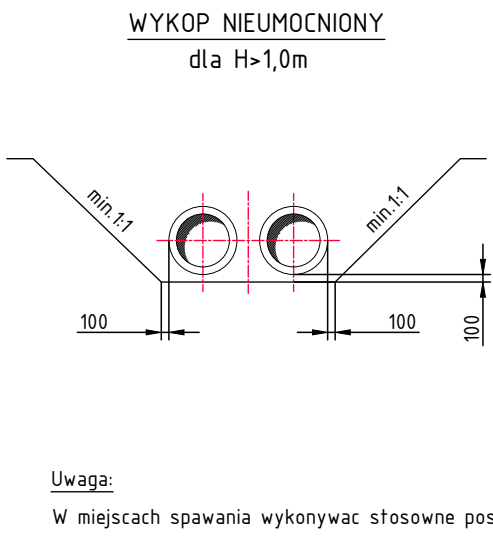


USYTUOWANIE PRZEWODÓW W WYKOPIE

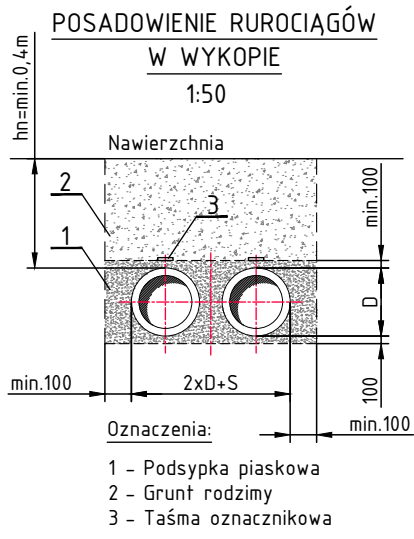


Uwaga:
W miejscach spawania wykonywać stosowne poszerzenia wykopów

ROZSTAW RUR



* rozstaw minimalny 260mm

INWESTYCJA/ZLECENIODAWCA: Zadanie 06 BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. SZAREJ 12 W GLIWICACH (OZ. NR 335/1, 336 Odręb: 0021 Centrum) INWESTOR: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135				NAZWISKO PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. Dawid KOŚCIAŃSKI UPR. BUD. NR 4/99/02		PODPIS 
TYTUŁ RYSUNKU: USTYUOWANIE PRZEWODÓW W WYKOPIE, ROZSTAW RUR				OPRACOWAŁ: MGR INŻ. Piotr KOŚCIAŃSKI UPR. BUD. NR SLK/1050/PWBS/23		
				FIRMA: BUREAU USŁUG INŻYNIERSKICH DK PROJEKT DAWID KOŚCIAŃSKI 44-113 GLIWICE, UL. KARSKEGO 6, TEL. 501-254-204		BRANŻA: SANITARNIA
DK PROJEKT		DATA: 09.2024	SKALA: 1:100			