



obwód I  
proj. linia kablowa nn 0,4kV  
YAKY 4x25mm<sup>2</sup>  
dł. 145(163)m

**UWAGA**  
Kabel elektroenergetyczny układać razem we  
wspólnym wykopie z bednarką FeZn 25x4



obwód II  
proj. linia kablowa nn 0,4kV  
YAKY 4x25mm<sup>2</sup>  
dł. 178(202)m

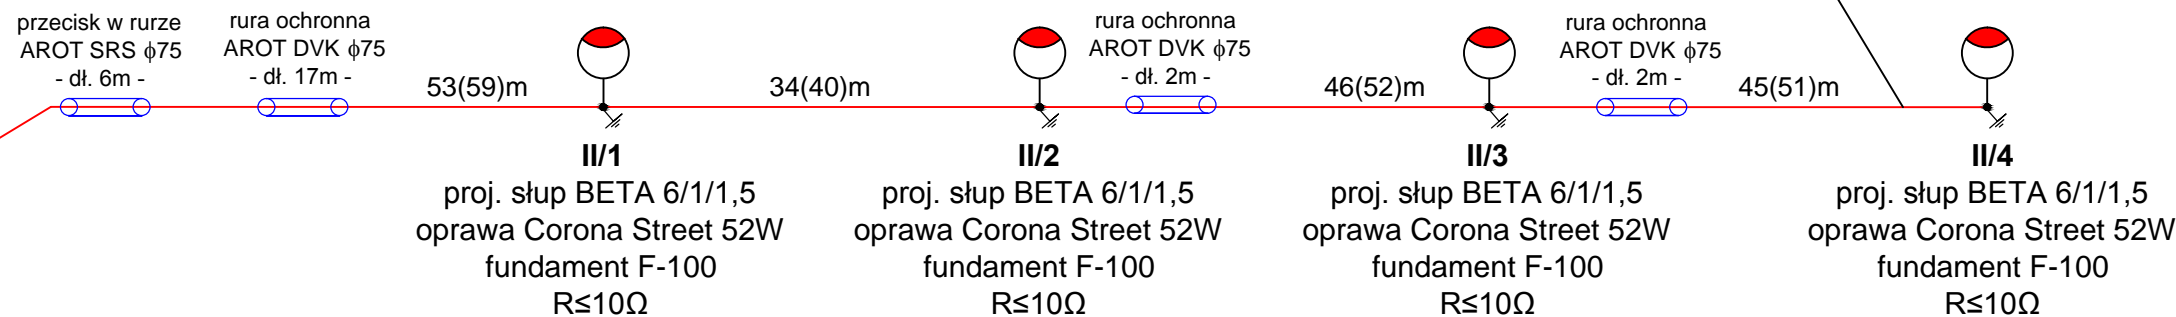

proj. szafka  
oświetleniowa SO  
R≤5Ω

IV/16  
istn. słup  
nn 0,4kV

proj. linia kablowa nn 0,4 kV  
YAKY 4x35mm<sup>2</sup>  
dł. 1(15)m

istn. AsXSn 4x120mm<sup>2</sup> +25  
zasilanie ze stacji  
SN/nn nr 06-1175  
"Mnichowo Hydropol"

Inwestor:	Gmina Gniezno ul. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno	Data: 11.2019
Obiekt:	Przebudowa drogi związana z budową oświe- tlenia drogowego w m. Mnichowo dz. 184, 21/7	Skala:
Temat rysunku:	Schemat ideowy	Rysunek nr: <b>E3</b>
Projektował:	mgr inż. A. Kabaciński upr. 154/89/PW	