


proj. szafka oświetleniowa  
wolnostojąca SO  
dz. 21/7

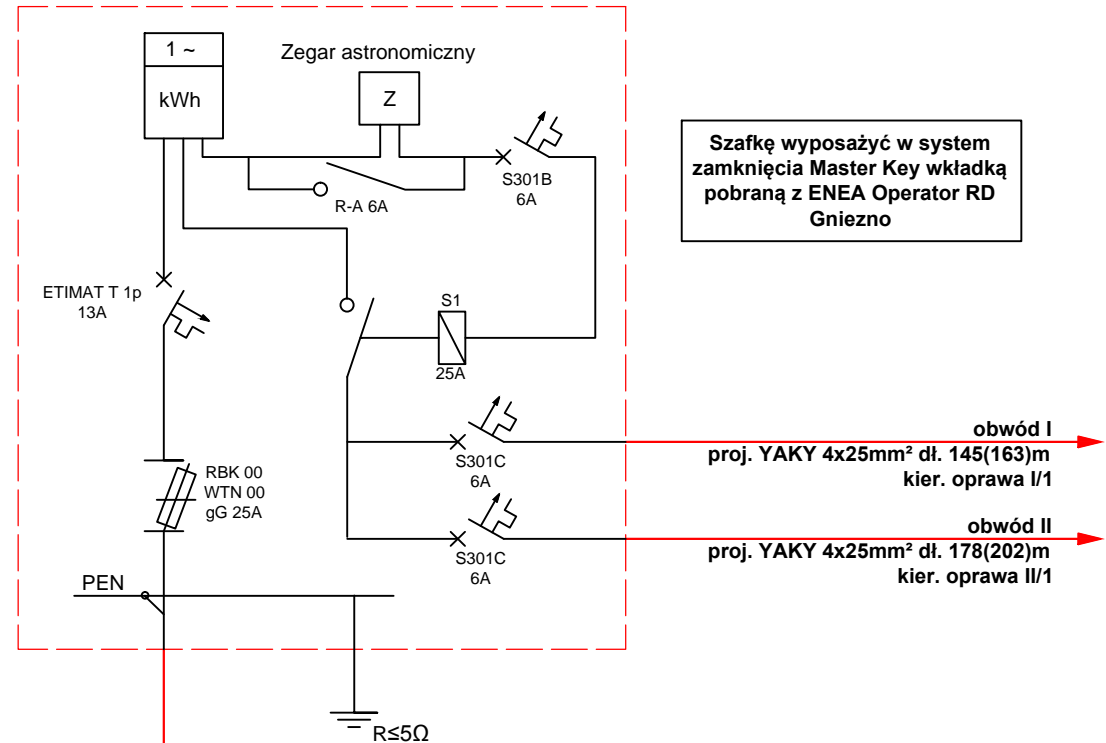

Szafkę wyposażać w system  
zamknięcia Master Key wkładką  
pobraną z ENEA Operator RD  
Gniezno

istn. AsXSn 4x120mm<sup>2</sup> +25  
zasilanie ze stacji  
SN/nn nr 06-1175  
"Mnichowo Hydropol"

IV/16  
istn. słup  
nn 0,4kV

proj. linia kablowa nn 0,4 kV  
YAKY 4x35mm<sup>2</sup> o dł. 1(15)m

Ochrona przeciwporażeniowa przy dotyku pośrednim  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

**UWAGA**

Kabel elektroenergetyczny układać razem we  
wspólnym wykopie z bednarką FeZn 25x4

Inwestor:	<b>Gmina Gniezno</b> <b>ul. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno</b>	Data: 11.2019
Obiekt:	Przebudowa drogi związana z budową oświetlenia drogowego w m. Mnichowo dz. 184, 21/7	Skala:
Temat rysunku:	Schemat ideowy proj. szafy oświetleniowej SO	Rysunek nr: <b>E4</b>
Projektował:	mgr inż. A. Kabaciński upr. 154/89/PW	