


PARTER		lm <sup>2</sup>
1	Poczekalnia	9,56
2	Komunikacja	21,41
3	Pokój przyjeź.	8,02
4	Pokój kierownika post.	12,71
5	Pokój biurowy	14,41
6	Pokój biurowy	21,88
7	Pokój biurowy	9,99
8	Pom. gosp.	3,84
9	Pom. tech.	7,03
10	Pom. serwerowni	6,04
11	Pom. socjalne	7,55
12	Szatnia męska	7,73
13	Wc	7,36
14	Szatnia damska	4,36
15	Wc	5,51
16	Wc dla niepełnosprawnych	5,28

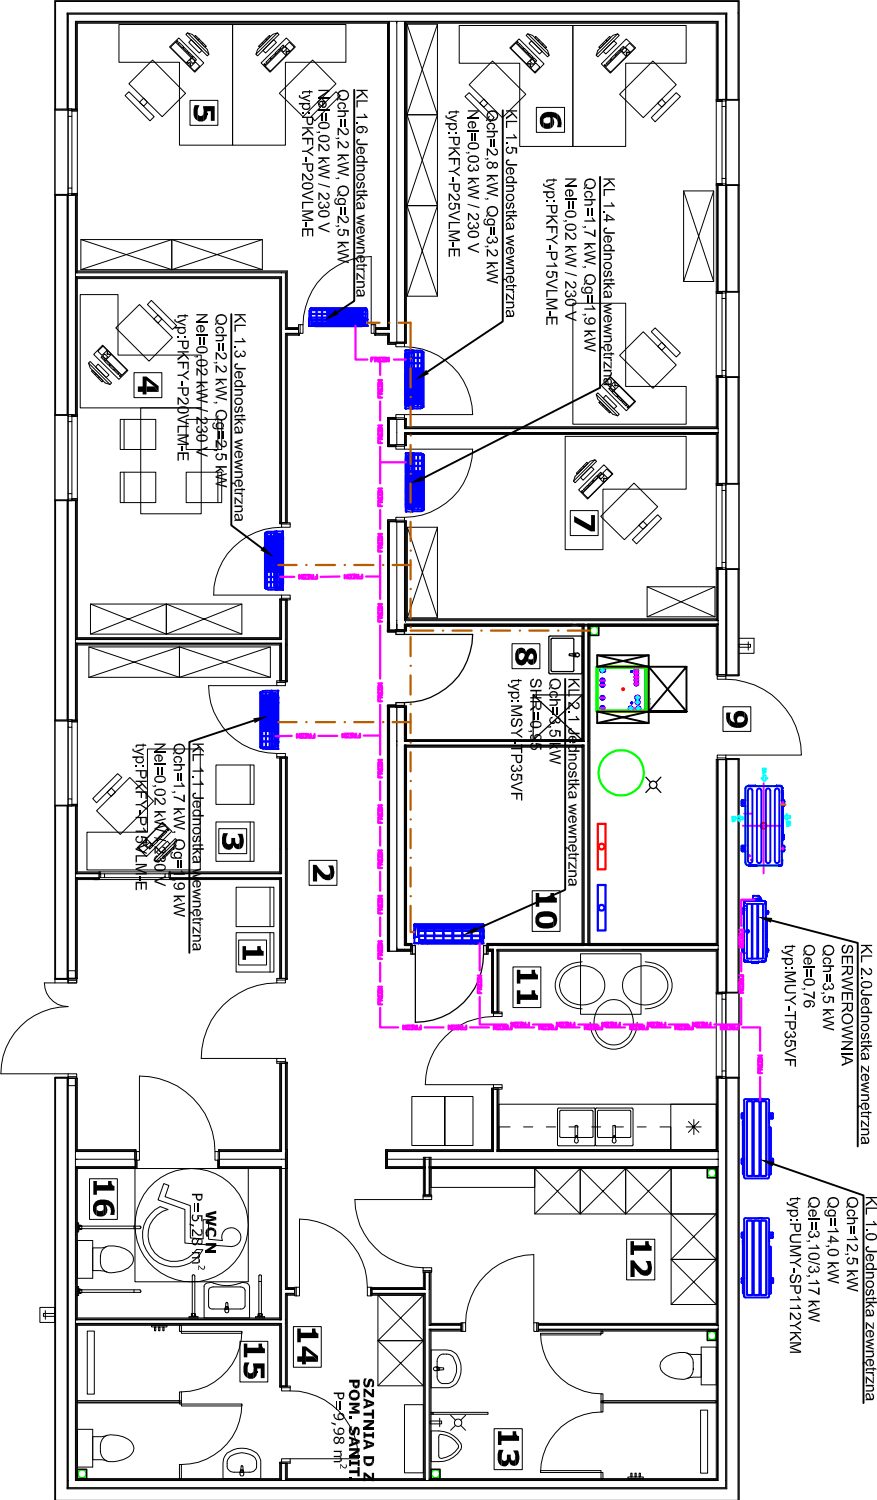

**LEGENDA:**

- jednostka ścienna wewnętrzna
- jednostka ścienna zewnętrzna wraz z przestrzenią serwisową
- instalacja freonowa
- przewód odprowadzający skropliny

**UWAGA:**

WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW POD PODCIĄGAMI ROZWIĄZAĆ NA BUDOWIE.

L.P.	TYP KLIMATYZATORA	ŚREDNICA PRZEWODU INSTALACJI SKROPLIN
1	PKFY-P15VLM Qch=1,7kW	Ø 16
2	PKFY-P20VLM Qch=2,2kW	Ø 16
3	PKFY-P25VLM Qch=2,8kW	Ø 16
4	MSY-TP35VF Qch=3,5kW	Ø 16

**SOLSTAR HOMES**

**SOLSTAR HOMES Sp. z o.o.**

ul. Jana Heweliusza 11/1414, 80-890 Gdańsk  
NIP: 583-341-78-50 REGON: 387967305 KRS: 0000878619

**Archystyl**

**Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka**

89-600 CHOUNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 577 688

**RYZUT PARTERU - INSTALACJA KLIMATYZACJI 1:100**

Obiekt budowlany:  
**BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W GRĘBOCICACH**  
- w systemie modułów 3D -  
realizacja w trybie zaproszenia i wybudu!

Projektant:  
mgr inż. Małgorzata Singer-Szukeł  
POM/0246/PWOS/12

Projektant  
sprawdzający:  
mgr inż. Soria Rutkowska-Michalska  
ZAP/0079/POOS/12

Rysunek nr:  
**S11**

Stadium projektu:  
**PROJEKT WYKONAWCZY**

Data:  
**22.12.2022r.**

Data:  
**22.12.2022r.**

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM  
ZMIANY SA NIECELNE TYLKO ZA ZGODĄ AUTORA  
KOPIOWANIE I NAŚLADOWANIE ZABRONIONE