

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

„Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej elektroenergetycznej nN (WLZ) do toalety publicznej”

Adres obiektu:

Nowy Sącz ul. Sobieskiego

Kategoria obiektu:

III (inne niewielkie budynki)

Jednostka ewidencyjna:

Nowy Sącz [126201_1.0029.173]

Obręb ewidencyjny:

0029

Numer działki:

173,

Inwestor:


Miasto Nowy Sącz
ul. Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

Branża :

elektryczna

Projektant:

mgr inż. Stanisław Janur

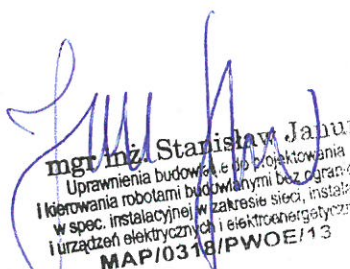
mgr inż. Stanisław Janur
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
MAP/0318/PWOE/13

Projekt przygotowany w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy
ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zmianami)

Projekt Zagospodarowania Terenu Spis treści

<u>Część opisowa</u>	str.
Strona tytułowa	1
Spis treści	2
Oświadczenie projektanta	3
Opis zagospodarowania terenu	4
1. Przedmiot inwestycji	4
2. Podstawa opracowania	4
3. Istniejący stan zagospodarowania działki	4
4. Projektowane zagospodarowanie działki	4
5. Ochrona zabytków	4
6. Tereny górnicze	4
7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.	4

<u>Część rysunkowa</u>		str.
1. Projekt zagospodarowania terenu	1:500	5

Załączniki :

- 1/Uprawnienia i potwierdzenie przynależności do MOIIB w Krakowie projektanta
- 2/ Warunki techniczne zasilania nr WP /116044/2023/O009R08 z dnia 2023.11.14
- 3/ Pozwolenie nr 341/2023 MWKZ znak DNS.5142.49.2023.KD z dnia 23.11.2023
- 4/ Odpis protokołu z narady koordynacyjnej z dnia 29.11.2023 znak 6630/1261/2023

Data: 01.2024 r.

O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A

Ja niżej podpisany stosownie do ustaleń
Art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r.
jako autor projektu zagospodarowania terenu dla obiektu

Nazwa zamierzenia budowlanego:

„Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej elektroenergetycznej nN (WLZ) do toalety publicznej”.

Adres zamierzenia budowlanego:

Nowy Sącz ul. Sobieskiego; dz. nr 173, obr. 0029; j. ew. Nowy Sącz [126201_1.0029.173]

Dane inwestora:

Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

O Ś W I A D C Z A M

Że w/w projekt zagospodarowania terenu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant:

mgr inż. Stanisław Janur

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ew.
MAP/0318/PWOE/13

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej elektroenergetycznej nN (WLZ) do toalety publicznej w Nowym Sączu przy ul. Sobieskiego dz. nr 173 obr. 0029.

2. Podstawa opracowania

- podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1 : 500
- obowiązujące normy i wytyczne techniczne projektowania
- warunki techniczne
- opinia zespołu koordynującego

3. Istniejący stan zagospodarowania działki

Na przedmiotowej działce nr 173 zlokalizowana jest istniejąca instalacja elektroenergetyczna

4. Projektowane zagospodarowanie działki

Opracowanie niniejsze obejmuje rozwiązanie projektowe wykonania wewnętrznej linii zasilającej elektroenergetycznej nN (WLZ) j dla nowoprojektowanej toalety publicznej Projektowany kabel typu YKY 5x10m² od złącza kablowego TAURON Dystrybucja SA do rozdzielni nowoprojektowanej toalety publicznej budować zgodnie z normą SEP N - SEP-E 004:2022-08 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa na głębokości 0,7m na podsypce piaskowej . Ułożony kabel przykryć warstwą piasku ziemi rodzimej i zastosować taśmę oznaczeniową..

Projektowane zagospodarowanie terenu nie narusza przepisów wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla niniejszej inwestycji nie jest wymagana decyzja środowiskowa.

5. Ochrona zabytków

Działka przez, którą przebiega projektowana przebudowa tras kabla nN WLZ jest wpisana do rejestru zabytków pod Ks. A-72/M dec. 31.01.2007r. Niniejsze zagospodarowanie terenu zostało pozytywnie zaopiniowane przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków : pozwolenie nr 341/2023 z dnia 23.11.2023r.


6. Tereny górnicze

Trasa budowy przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej nie przebiegają przez tereny górnicze.

7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Na podstawie § 13a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555 z 7 października 2015 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – obszar oddziaływania inwestycji: Obejmować będzie działki 173 obręb 029.

Opracował:

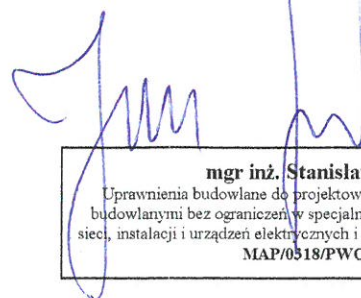

mgr inż. Stanisław Janur

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ew. MAP/0518/PW/OE/13

PZT 1 Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500

MPZP
Nowy Sącz - 29 Siołmieskie
Uchwała XV/1472015 z dnia 2015-09-15




układ urbanistyczny zespołu staromiejskiego
miasta Nowego Sącza
Ks. A-72/M dec. 31.01.2007r.

5498550
7477850

istn. bud.
kiosk

istn. bud.
funkcja gastronomiczna

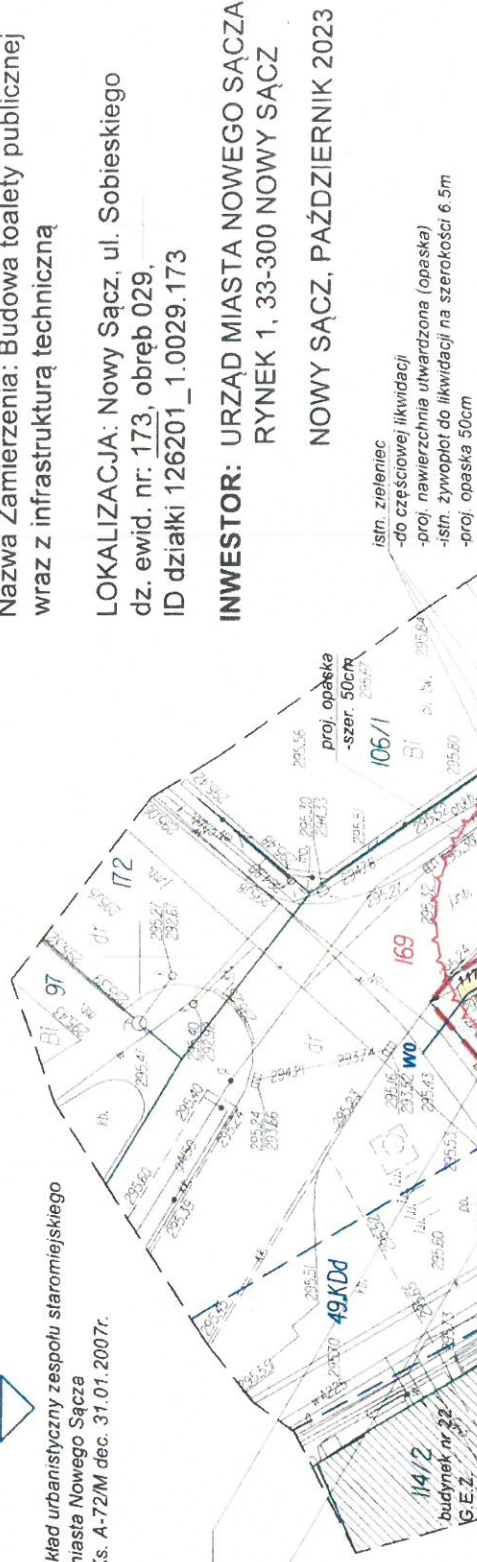

A lokalizacja istn. ZK - prop. włączenie

linia nadwieszenia elewacji budynku

ODPIS 14.12.2023.
UZGODNIŁO POD WZGLĘDEM
WNIĄGNIĄ HIGIENICZNYCH I ZAGOSPODAROWA-
NIA DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ
BEZ ZAPRZECZEŃ
PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W NOWYM SĄCZU
OPINIĄ SANITARNĄ Z DNIA 14.12.2023.
ZNAĆ: NNZ, 90831.2.176.2023. BY

PIĘCIEĆ
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM SĄCZU
Z UP. /PODPIS GŁÓWNY/
MGR INŻ. GABRIEL GŁÓWNY
ASISTKA PRIS W NOWYM SĄCZU

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabudowy w Krakowie
Ks. A-821 dec. 11.12.1996r.
Delegatura w Nowym Sączu
ul. Włodzimierza Łokietka 127
31-110 Nowy Sącz
tel. 18 442-84-84, 442-82-52

Załącznik do pozwolenia Nr 542.49.2023.k6
DNS

Z UPOWAŻNIENIEM
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Krakowie
mgr Katarzyna Gulińska

Legenda:
A - znak drogowy
- żywica
- Zakres opracowania
- linia rozgraniczająca teren
o różnych funkcjach zagospodarowania
16.KDI - przebieganie urzędów

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500
mapa dowiodła w wyniku aktualizacji mapy zasadniczej w skali 1:500
APKUSZE: 715J8.07.1,3 715J8.07.3J

Woj. małopolskie
Powiat: m. Nowy Sącz
Miasto: Nowy Sącz 12620 LU
Obręb: 29 100291
Dz. ew. 17.3
ID: GEO.6640.10353.2023

Potwierdzam zgodność treści mapy z
oryginałem w zakresie opracowania
geodezyjnego przyjętego do PODGIK pod
nr GEO.6640.10353.2023. 106872
protokołem z dnia 30.10.2023r.
wykonanego przez mgr inż. Jadwigę
Softys-Liber nr upr. 20099

GEODEZJA I BUDOWNICTWO
mgr inż. Jadwiga Softys-Liber
33-395 Chelmska 23
tel. 018 443 02 03 kom. 0502 270 265
NIP 734-186-73-17 REGON 14355930

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Jadwiga Softys-Liber
Nr upr. 20099
1. Układ współrzędnych "2000"
2. Pozycja podniesienia "Kronsztad" 86'
Chelmska dn. 19.10.2023 r.

Nazwa Zamierzenia: Budowa toalety publicznej
wraz z infrastrukturą techniczną

LOKALIZACJA: Nowy Sącz, ul. Sobieskiego
dz. ewid. nr: 173, obręb 029,
ID działki 126201_1.0029.173

INWESTOR: URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA
RYNEK 1, 33-300 NOWY SĄCZ
NOWY SĄCZ, PAŹDZIERNIK 2023

istn. zieleniec
- do częściowej likwidacji
- proj. nawierzchnia utwardzona (opaska)
- istn. żywopłot do likwidacji na szerokości 6 m
- proj. opaska 50cm

budynek TG Sokół
Ks. A-691 dec. 29.01.1993r.

- projektowane elementy terenu
- projektowana lokalizacja toalety 4.3x2.4m
PPP 295.65m²
 - proj. utwardzenie terenu w miejscu
istniejącego zielenia
 - prop. trasa WLZ KY 5x10
 - prop. przyłącz KS Ø160
 - prop. przyłącz wodociągowy
 - linia odległości 10m od projektowanej toalety
 - WE wejście
 - istn. elementy zagospodarowania - bez zmian
 - teren biologicznie czynny
 - istn. chodnik
 - istn. zabudowa
- bez zmian
 - MPZP obszar indywidualnie wpisany do rejestru
zabytków w granicach lokalizacji obiektów
 - granica terenu objętego indywidualnym
wpisem do rejestru zabytków
budynek kościoła św. Kazimierza oraz
budynek TG Sokół
 - działka ewid. objęta opracowaniem
 - działka ewid. własność inwestora
 - granicie działek
 - granica działki inwestora
 - zakres opracowania
 - X elementy do likwidacji

specjalność architektura
mgr inż. arch. Konrad Kochański
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń nr MP04190404

specjalność instalacje elektryczne
mgr inż. Stanisław Janur - projektant
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr MAP0318/PWOE/13

specjalność instalacje sanitarne
mgr inż. Maciej Olszowski - projektant
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Posiadam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozycyjny zweryfikowany
Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności i zażożenie i zażożenie
oswadczenia


Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych GEO.6640.10353.2023

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał
zgłoszenie Starosta Nowosadecki

Wykonawca prac geodezyjnych
mgr inż. Jadwiga Softys-Liber
33-395 Chelmska 23
tel. 018 443 02 03 kom. 0502 270 265
NIP 734-186-73-17 REGON 14355930

Nr oraz data sporządzenia dokumentu: GEO.6640.10353.2023. 106872
Zawierającego wyniki pozycyjne: weryfikacji
z dnia 30.10.2023 r.

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień
zawodowych kierownika prac
mgr inż. Jadwiga Softys-Liber
Nr upr. 20099



MAP OIIB/KK/0054-0333/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z późn. zm.*), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.*), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.*) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.*).

Małopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna stwierdza, że

Pan mgr inż. **Stanisław Zbigniew Janur**
urodzony dnia 16.03.1967 r. w Nowym Sączu
uzyskał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0318/PWOE/13

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych.**

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pan Stanisław Janur posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w wyżej wymienionej specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegółowy zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inż. Zygmunt Rawicki
2. Członek Składu Orzekającego
inż. Stanisław Chrobak
3. Członek Składu Orzekającego
mgr inż. Ryszard Damijan



Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- 1) *projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,*
- 2) *kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,*
- 3) *kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,*
- 4) *wykonywania nadzoru inwestorskiego,*
- 5) *sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.*


II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniają do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi do zasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

Zgodnie z § 15 w/w rozporządzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie danej specjalności.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inż. Zygmunt Rawicki
2. Członek Składu Orzekającego
inż. Stanisław Chrobak
3. Członek Składu Orzekającego
mgr inż. Ryszard Damijan

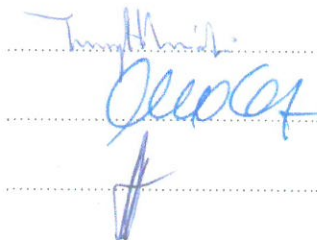



Otrzymują:

1. Pan Stanisław Janur
ul. Łachów Sądeckich 26 C
33-300 Nowy Sącz
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-1KM-DQ3-RVP *

Pan Stanisław Zbigniew Janur o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0024/14
adres zamieszkania ul. Lachów Sądeckich 26C, 33-300 Nowy Sącz
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-30 roku przez:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



Kraków, 2023-11-14

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA nr WP/116044/2023/O09R08 z dnia 2023-11-14

Obiekt: Toaleta publiczna
Adres przyłączanego obiektu: ul. Jana Sobieskiego
33-300 Nowy Sącz
numery działek: 173, obr. 29

Odpowiadając na wniosek z dnia 2023-11-07, zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **6,0 kW** dla zasilania podstawowego, w **V** grupie przyłączeniowej, na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: linia kablowa **YAKY 4x120mm²** relacji: **ZK-3c/nr 331 [ZK-KRS291690] --- ZK-KRS291730**, obw. kier. ZK-332 [KRS82193/7], zasilane ze stacji transformatorowej SN/nN N.S. BANK ŚLĄSKI [82193].
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia przeciążeniowego w zestawie złączowo – pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia przeciążeniowego w zestawie złączowo – pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza: **rozcięcia kabla YAKY 4x120mm² (relacji: ZK-3c/nr 331 [ZK-KRS291690] --- ZK-KRS291730) i dwustronnego z podwójnym mufowaniem wprowadzenia do proj. zestawu złączowo-pomiarowego ZK3a-1P umieszczonego przy zewnętrznej ścianie budynku,**
 - b) w zakresie sieci: bez budowy,
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: z proj. zestawu złączowo-pomiarowego wykonania wewnętrznej linii zalicznikowej w.l.z. do tablicy "TG" w budynku.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
 - a) rodzaj układu: bezpośredni,
 - b) miejsce zainstalowania: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym przy budynku.
5. Zabezpieczenia główne:
 - a) prąd znamionowy: **10 A**,
 - b) rodzaj: wyłącznik 3-fazowy wyposażony w człon przeciążeniowy oraz zacisk PEN / N,
 - c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym przy budynku.
6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
8. Sieć nN pracuje w układzie: TN-C.

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
 - przerwy nieplanowanej – 24 godz.,
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - przerw planowanych – 35 godz.,
 - przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

Przygotował: Tokarz Paweł

Pełnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R. Olejnik
Robert Olejnik

Uwaga: Jeżeli mają Państwo pytania w sprawie warunków przyłączania, prosimy, żeby skontaktowali się Państwo z nami na jeden z poniższych sposobów:

- elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu należy wybrać „Napisz wiadomość”),
- przez infolinię 32 606 0 616.

Prosimy, żeby w zgłoszeniu podali Państwo numer warunków przyłączenia WP/116044/2023/O09R08.

Informacje dodatkowe do warunków przyłączenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci.
2. Instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia.
3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych użytkowników systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
4. Dopuszcza się realizację dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu na podstawie zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia dla placu budowy.
5. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
6. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
7. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
8. W przypadku użytkowania odbiorników o charakterze indukcyjnym prowadzone będą rozliczenia za ponadumowny pobór energii biernej wg zasad określonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.
9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
10. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie www.tauron-dystrybucja.pl



Nowy Sącz, dnia 23 listopada 2023 r.

DNS.5142.49.2023.KG


POZWOLENIE nr 341/2023

Działając na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2 i art. 92 ust. 4, a także art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z późn. zm.) § 13 Obwieszczenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy, zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2021 poz. 81); art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775.); po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.11.2023 r. (data wpływu: 20.11.2023 r., nasz znak: RPW/26325/2023); złożonego przez Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, reprezentowane przez dyrektora wydziału inwestycji p. Martę Poremba; w sprawie o: wydanie pozwolenia na budowę toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzenie terenu na dz. ew. nr 173 i 169 obręb 029 w Nowy Sącz,

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

I. udziela pozwolenia Wnioskodawcy:

Miasto Nowy Sącz
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz



na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku tj.: układ urbanistyczny centrum miasta Nowego Sącza, wpisanym do rejestru zabytków decyzją z dnia 31.01.2007 r. pod nr rej. A-72/M

w zakresie: budowy toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzenie terenu na dz. ew. nr 173 i 169 obręb 029 w Nowy Sącz, zgodnie z projektem budowlanym pn. *Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzenie terenu* oprac. 10.2023 r. przez mgr inż. arch. Konrad Kochański, który stanowi integralną część nin. pozwolenia

Pozwolenie ważne jest do: 31 grudnia 2025 r.

II. określa warunki polegające na obowiązku:

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych na obszarze i trakcie prowadzenia robót ziemnych;
2. Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia przeprowadzenia badań archeologicznych w trybie stałego nadzoru archeologicznego nad działaniami związanymi z prowadzeniem robót ziemnych;
3. Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu działań.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Uzasadnienie

Prawną podstawą uczestnictwa organu konserwatorskiego w niniejszym postępowaniu stanowi fakt lokalizacji przedmiotowej inwestycji na terenie historycznego układu urbanistycznego centrum miasta Nowego Sącza, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 31.01.2007 r. pod nr rej. A-72/M. Przedmiotem ochrony jest układ urbanistyczny tj. rozplanowanie ulic, placów, zieleńców; usytuowanie, bryły i gabaryty budowli; kompozycja i walory estetyczne wnętrza architektoniczno-krajobrazowych oraz zieleń komponowana na obszarze ograniczonym: od strony północnej ul. Legionów (wzdłuż podnóża skarpy zamkowej); od strony zachodniej linią dz. ew., nr 183 obr. 29 (wzdłuż wału przeciwpowodziowego) oraz linią torów kolejowych; od strony południowej ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Matejki; od strony wschodniej ul. Matejki do skrzyżowania z południową linią działki ew. nr 15/1 obr. 75, wzdłuż której granica skręca w kierunku wschodnim do Bulwaru Narwiku w kierunku północnym, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi z ul. Legionów. Powyższe ciągi komunikacyjne, tworzące granice zewnętrzne układu urbanistycznego, są objęte wpisem do rejestru zabytków do osi wymienionych ulic.. Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1

wyżej cytowanej ustawy, prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanego do rejestru wymagają uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

P Wnioskiem z dnia 15.11.2023 r. właściciel nieruchomości zwrócił się o wydanie pozwolenia na budowę toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzenie terenu na dz. ew. nr 173 obręb 029 w Nowy Sącz. Po przeanalizowaniu ww. wniosku i przedłożonego projektu budowlanego, a także dokumentacji będącej w posiadaniu tut. Organu ustalono, że realizacja przedmiotowej inwestycji jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego. W decyzji określono warunki wskazane w § 13 wskazanego na wstępie orzeczenia MKiDN.

Ponadto w związku z lokalizacją planowanej inwestycji na terenie wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego centrum miasta Nowego Sącza, który w całości znajduje się w strefie ochrony archeologicznej ustalonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście”, możliwym jest, że podczas prowadzenia robót ziemnych ujawnione zostaną przedmioty/obiekty co do których istnieć będzie podejrzenie, iż spełniają one kryteria zabytku określone w art. 3 pkt 4 oraz art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W związku z powyższym nałożono warunek zapewnienia nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia robót budowlanych związanych posadowieniem masztu i pomnika. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania, za pośrednictwem Małopolskiego Konserwatora Zabytków – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie – Del. w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 127, 33-300 Nowy Sącz;
2. Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna;
3. Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wojewódzki konserwator zabytków może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia o którym mowa w art. 36 ust. 1, a następnie zmienić je lub cofnąć w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku;
4. Kto bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł. (art. 107d ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, 2236, z 2023 r. poz. 412 z późn. zm.)



Z UPOWAŻNIENIA
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Krakowie
p.o. Kierownika Biura
[Signature]
mgr Katarzyna Gólc

Załączniki:

1. Projekt budowlany jw.

Otrzymują:

1. Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz + 3 egz. zał. (1);
2. A/a + 1 egz. zał. (1).

Nowy Sącz, dn. 29.11.2023 r.

Starosta Nowosądecki

Znak sprawy: 6630/1261/2023

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 29.11.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ, WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA DO BUD.- UL. SOBIESKIEGO
Lokalizacja:	M. Nowy Sącz Obręb: 029, dz.: 169 I 173
Wnioskodawca:	URZĄD MIASTA NOWY SĄCZ ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
Inwestor:	MIASTO NOWY SĄCZ ul. Rynek 1, 33-000 Nowy Sącz
Przewodniczący:	Danuta Prusak
Miejsce narady:	Nowy Sącz
Sposób przeprowadzenia narady:	stacjonarny
Data wpływu:	28.11.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie przez jej uczestników.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu ul. Wyspiańskiego 22 33-300 Nowy Sącz elektroniczny	Stanowisko pozytywne - W zakresie sieci oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej - uzgodniono bez uwag.	Ryszard Kutra
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56 33-300 Nowy Sącz elektroniczny	Stanowisko pozytywne - Uzgodniono bez uwag.	Sławomir Dudek
3	P.S.G. Sp.z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, Gazownia w Nowym Sączu ul. Lwowska 105 33-300 Nowy Sącz	Stanowisko pozytywne z uwagami - Skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z gazociągami średniego ciśnienia wykonać wg. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn.26.04.2013 Dz.U. z 2013r poz.640. - Prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do stref ochronnych	Krzysztof Koncewicz

Dokument wygenerował(a): Danuta Prusak, dn. 08-12-2023 08:12:06

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	elektroniczny	<p>gazociągów wykonać ręcznie i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Nowym Sączu.</p> <p>- Skrzyżowania i zbliżenia projektowanego uzbrojenia z istniejącym gazociągiem podlegają przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Gazowni w Nowym Sączu. Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru technicznego. Odbiory będą wykonywane na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy</p> <p>- Tyczenie projektowanego uzbrojenia w rejonie gazociągu należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela Gazowni w Nowym Sączu. Konieczne będą ręczne odkrywki gazociągu i odmierzenie wymaganych odległości poziomych i pionowych od uzbrojenia obcego.</p> <p>- Termin rozpoczęcia robót Wykonawca zgłosi pisemnie w Gazowni w Nowym Sączu z 7 dniowym wyprzedzeniem.</p> <p>- Stosować wytyczne wg załącznika nr 1. Gazociąg wybudowany przed 12.12.2001</p>	
4	Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 22 33-300 Nowy Sącz elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>- Uzgodniono trasę projektu bez uwag.</p>	Adam Olchawski
5	TAURON Dystrybucja S.A, Oddział w Krakowie, Wydział Dokumentacji elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>- WLZ nie stanowi wł. TD. S.A.</p> <p>- Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.</p> <p>Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie o nadzór branżowy.</p>	Szymon Marek
Wnioskodawca			URZĄD MIASTA NOWY SĄCZ

Z up. STAROSTY

mgr inż. Danuta Prusak
SPECJALISTA

.....
 Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).


Dokument wygenerował(a): Danuta Prusak, dn. 08-12-2023 08:12:06

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
 Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Załącznik nr 1 do uzgodnień na radzie koordynacyjnej

Zasady zabezpieczania skrzyżowań sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia z podziemnymi przewodami uzbrojenia obcego

1. Dla gazociągów wybudowanych przed 12.12.2001 na krzyżującej się kanalizacji sanitarnej, opadowej, teletechnicznej, ciepłowniczej, itp. ułożonej nad lub pod gazociągiem należy zakładać szczelne rury osłonowe uszczelnione na końcach, na długości po 1,5m mierząc w płaszczyźnie poziomej prostopadle do ścianki gazociągu. W przypadku gdy nie ma możliwości założenia rury osłonowej na kanalizacji gazociąg należy przebudować na odcinku min. po 1,5m mierząc w płaszczyźnie poziomej prostopadle do ścianki kanalizacji lub zabezpieczyć gazociąg na ww. odcinku przez zastosowanie dwudzielnej szczelnej rury osłonowej (dopuszczzonej do stosowania w gazownictwie). Jeżeli odległość pionowa pomiędzy kanalizacją układaną pod gazociągiem i gazociągiem jest większa niż 1,5m nie ma konieczności zakładania rury osłonowej. Dla pozostałych sieci nie ma konieczności zakładania rur osłonowych/ochronnych.
2. Dla gazociągów PE i stalowych wybudowanych w okresie od dnia 12.12.2001 nie ma konieczności zakładania rur ochronnych/osłonowych na skrzyżowaniach z uzbrojeniem terenu zarówno na przewodach uzbrojenia terenu jak i na gazociągach.
3. Jako podstawowe rozwiązanie należy przyjąć, że kanalizacja powinna być zlokalizowana poniżej sieci gazowej. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Operatora dopuszcza się prowadzenie kanalizacji nad gazociągiem.
4. Rury osłonowe stosowane do zabezpieczeń nie mogą posiadać połączeń w strefie 1,5 od gazociągu.
5. Odległość pionowa pomiędzy ściankami krzyżujących się przewodów/rur osłonowych powinna być nie mniejsza niż 0,2m. Z uwagi na wpływ temperatury odległość pionowa pomiędzy ściankami gazociągu/rur osłonowych a ciepłociągiem, powinna być nie mniejsza niż 0,4. Pozostawienie mniejszej odległości wymaga zastosowania odpowiedniej osłony termicznej (określonej przez projektanta).
6. Kąt skrzyżowania z gazociągiem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu, kanalizacji teletechnicznej, kanału ciepłowniczego, innej kanalizacji powinien wynosić minimum 60 stopni. Kąt skrzyżowania z gazociągiem kabla energetycznego i kabla teletechnicznego powinien wynosić minimum 20 stopni.
7. Prace ziemne w rejonie 1,5m od sieci gazowej wykonywać ręcznie, pod nadzorem pracownika właściwej Gazowni. Prace zgłosić pisemnie z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem. Nadzór nad pracami będzie realizowany odpłatnie i potwierdzony protokołem odbioru.
8. Całość prac wykonać w oparciu o aktualne przepisy w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku Dz. U. z 04.06.2013 poz. 640 „w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie”.
9.
.....
.....



Załącznik nr 1 do uzgodnień na radzie koordynacyjnej

Uwagi:

- *Skrzyżowania z gazociągami wysokiego ciśnienia wymagają indywidualnego uzgodnienia/warunków technicznych w Oddziale.*
- *W przypadku konieczności lokalizacji skrzyżowania wymagać może uzgodnienia w Oddziale (do decyzji uzgadniającego posiedzeniu ZUDP)*
- *W przypadku stosowania treści załącznika nr 1 na naradach koordynacyjnych zmiany treści wymagają uzgodnienia w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym*