




PRZEKRÓJ NORMALNY

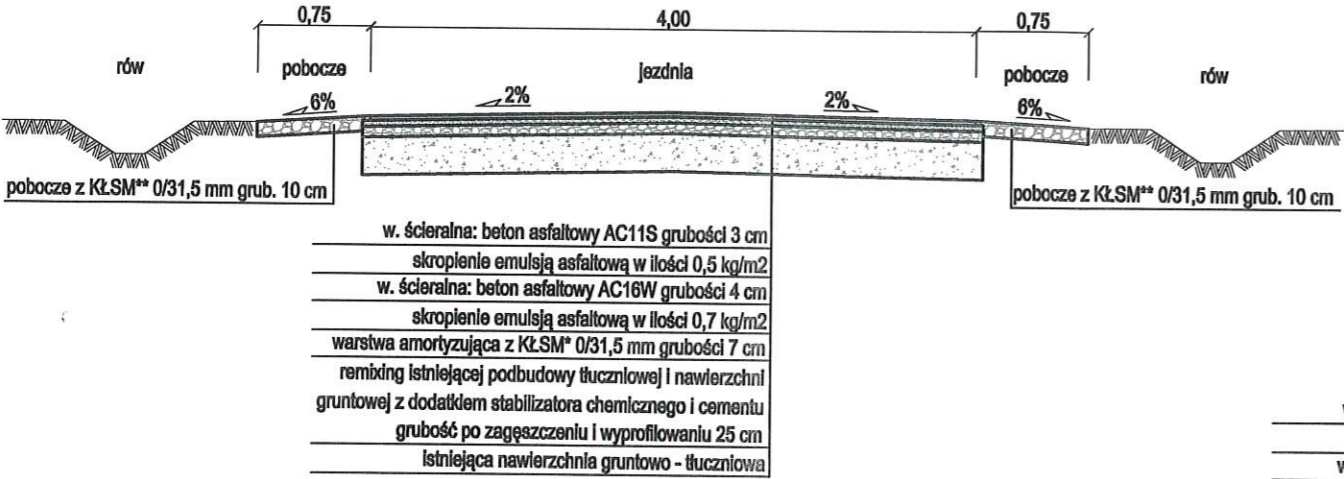

PRZEKRÓJ NORMALNY ZE ZJAZDEM



PRZEKRÓJ NORMALNY Z MIJANKĄ



\* Wymagania dla KŁSM 0/31,5 mm dotyczące podbudowy:

nasąkliwość: WA24 - 2  
mrozoodporność: F4  
ścieralność: LA  $\geq$  30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia.

\*\* Wymagania dla KŁSM 0/31,5 mm dotyczące pobocza:

nasąkliwość: WA24 - 2  
mrozoodporność: F2  
ścieralność: LA  $\leq$  30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia, np. melafir, gabra, granit lub równoważne.

STAROSTA ŻNIŃSKI  
ul. Potockiego 1  
88-400 Żnin

Biuro Inżynieryjno - Techniczne  
"K I E R"  
62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5  
tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128  
NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Inwestor  
Gmina Janowiec Wlkp.  
ul. Gnieźnieńska 3  
88-430 Janowiec Wlkp.

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w Świątkowie gmina Janowiec Wlkp. - dz. nr 103

RYSUNEK: Przekroje normalne				Nr 3
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	Nr UPR.	DATA	PODRIS.
Kier. projektu	mgr inż. Mieczysław Łebedyński	164/88/PW	IX 2019	
Projektant b. drogowa	mgr inż. Iwona Łebedyńska	WKP/0125/PWOD/18	IX 2019	
Asystent proj.	inż. Janusz Łebedyński		IX 2019	
BRANŻA Drogowa	STADIUM PB	ROK OPR. 2019	NR ZLEC.	SKALA 1: 50
EGZEMPLARZ				