


KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
Spółka z o.o.
Wydział Utrzymania Ruchu

KOMORA K-2070

rodzaj sieci: magistralna
adres : ul.Łowicka 32

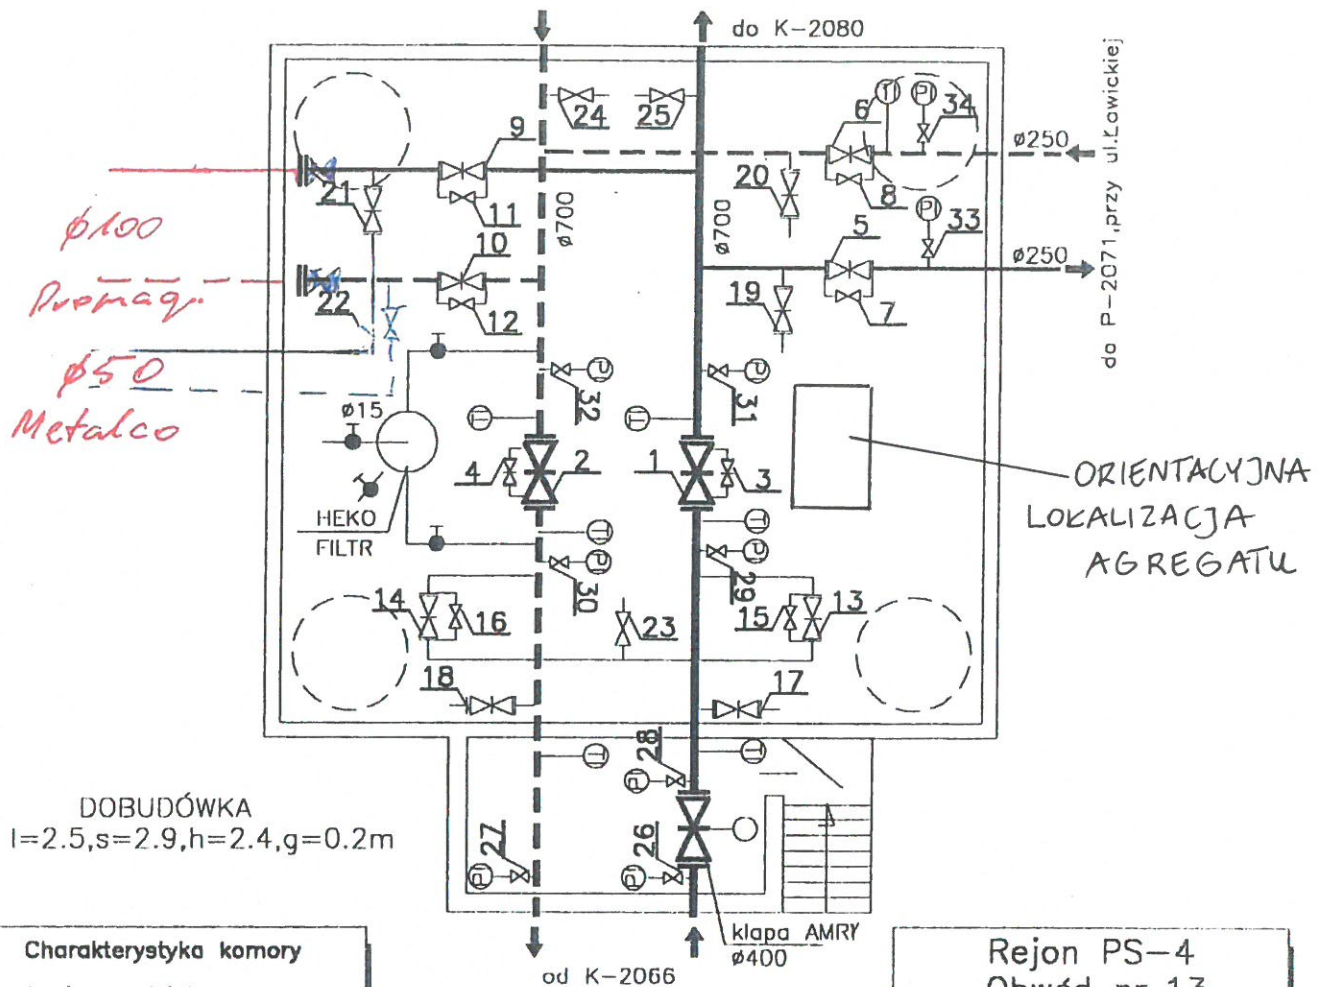

Charakterystyka komory

- sekcyjna, rozdzielcza
- podziemna, żelbetowa
- bez kanalizacji, 4 włazy
- $l=7.0, s=5.8, h=3.4, g=0.25m$

Rejon PS-4
Obwód nr 13

Sekcja - 7 VI a
Plan - 87

26-34	zawór $\phi 15$	9	450	
7,8	zawór $\phi 32$	2	450	
23-25	zawór $\phi 40$	3	218	
11,12,15,16	zawór $\phi 40$	4	218	
17-22	zasuwa 17,18 $\phi 150$; 21-22 $\phi 50$	2+4	043	
9,10,13,14	zasuwa $\phi 250$	4	043	
3,4	zasuwa $\phi 80$	2	043	
5,6	zasuwa $\phi 250$	2	043	
1,2	zasuwa $\phi 600$	2	043 A	
Nr.poz.	Wyszczególnienie	ilosc	Nr.katal.	Uwagi

Bydgoszcz, Rejon PS-4 "FORDON", miejska sieć ciepłownicza KPEC

Temat	Instrukcja eksploatacji sieci ciepłowniczej			nr rys
Zarządzający siecią	Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. ul.Ks.Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz, tel.73-42-81			K-2070
Opracowujący instrukcję	P.O.I. "DARCO" ul.Jagiellońska 109, 85-027 Bydgoszcz, tel.40-05-59			Data opracowania
	Projektant	mgr inż. Hanna Granowska	7210/102/76	
	Oprac.komputer.	mgr inż. Dariusz Słoniecki		
	Weryfikacja	inż. Edward Janusz Rojszyk	7210/264/76	
				1997