


# RZUT PIĘTRA II - INSTALACJA C.O.

SKALA 1:100

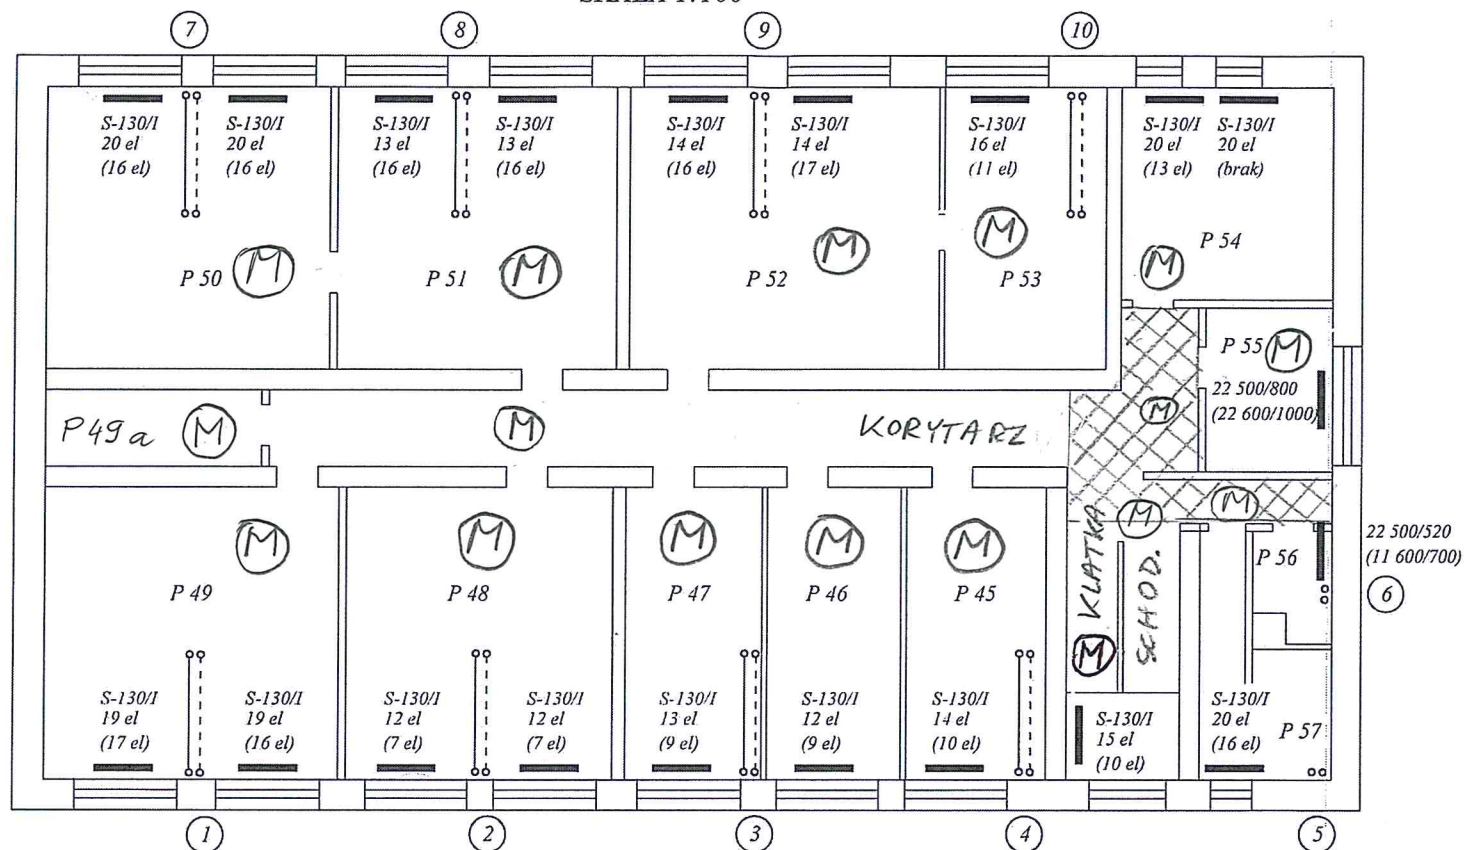

P 49 NUMER POMIESZCZENIA

1 NUMER PIONU C.O.

S-130/I  
16 el DOBRANY GRZEJNIK ŻELIWNY

(16 el) ISTNIEJĄCY GRZEJNIK ŻELIWNY

22 500/800 DOBRANY GRZEJNIK PŁYTOWY STAŁOWY

(22 500/800) ISTNIEJĄCY GRZEJNIK PŁYTOWY STAŁOWY

## LEGENDA:

M - POMIESZCZENIA DO  
MALOWANIA

XXXX - POSADZKA DO  
WYMIANY

Obiekt: Budynek biurowy Szczecin, ul. Mariacka 25	
Temat opracowania: PB instalacji c.o.	Projektował: mgr inż. Artur Gac upr.bud. ZAP/0053/PWOS/05
Nazwa rysunku: Rzut piętra II - instalacja c.o.	Sprawdził: mgr inż. Bartłomiej Nowak upr.bud. ZAP/0244/PWOS/12
Branża: Sanitarna	Data: wrzesień 2014
Skala: 1:100	Nr rys. 4