


proj.TK  
tabl. odw. dedyk.

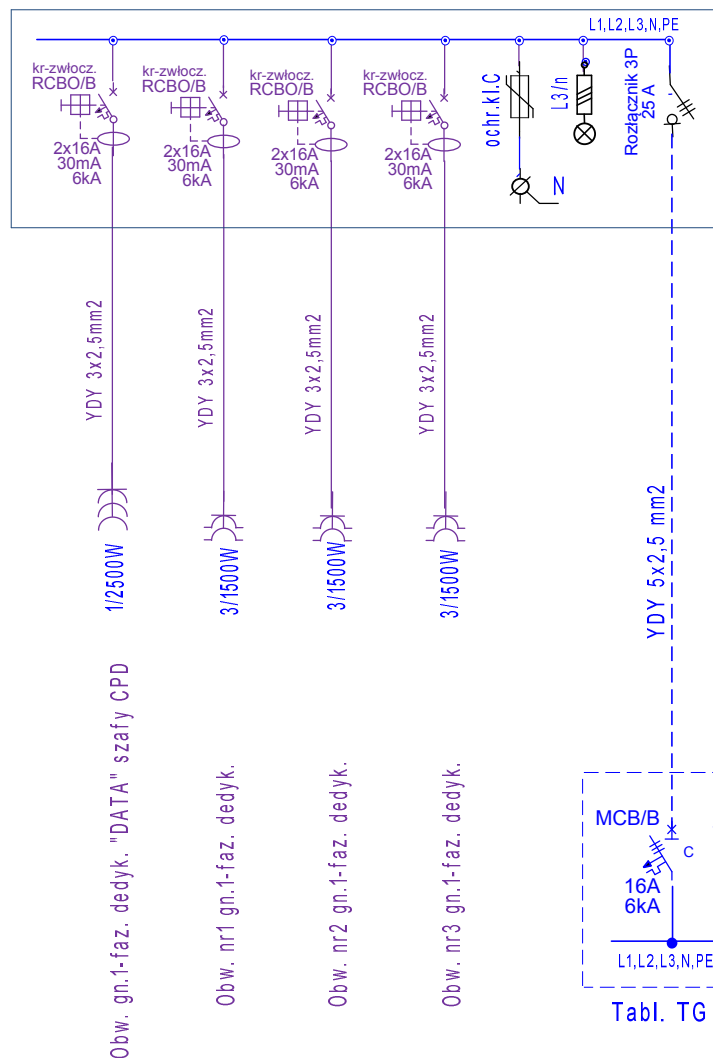

Rozdzielnica podtynk 1x18  
IP40; II KL ochr.  
z drzwiczkami białymi

Pi = 7000 W  
kj=0,6  
Ps = ~4500 W

Układ przewodów: TN-S  
"Samocz. szybkie wyłączenie zasilania."

Uwaga: równomiernie obciążyć fazy  
Ilość zabezpieczeń dobrać wg potrzeb  
(maks. 5xPEL na obwód)



PiN.IN.EL

Obiekt: Budynek Ośrodka Zdrowia  
Adres: Szepnie dz.nr 278,279; gm. Jasło  
Inwestor: Gmina Jasło ul. Słowackiego 4  
38-200 Jasło

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA  
tablicy obw. dedyk.TK

Projekt:  
PT- Przychod.  
Data:  
Kwiecień 2023r

Projektant:  
inż. Ludwik Więch  
Upraw.  
nr GT-8341/42/77

Podpis:

Rys. nr  
E-6