

 MABUD	„MABUD” Biuro Usług dla Budownictwa Spółka cywilna Danuta i Marian Mazgaj www.mabud.eu tel: 32-231-77-82/fax: 32-739-03-37	Adres: ul. Bielika 53 44-122 Gliwice
Umowa nr 41/2021	202103/PW-ABK.03	

**NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:** „Remont łaźni w budynku nr 15 oraz remontem infrastruktury towarzyszącej”

**ADRES I
KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:** Kompleks Wojskowy 2817, 69-211 Wędrzyn
Kategoria XII

**OBIEKT,
LOKALIZACJA
OBIEKTU:** Budynek nr 15; kompleks wojskowy nr 2817, Wędrzyn, działka nr ew. 19/10, jednostka ew. 080704_5, Sulęcín obszar wiejski, obręb 0054, Żubrow– teren wojskowy zamknięty

INWESTOR: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie
69-211 Wędrzyn

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	DA1	UWAGI:
1	SCHEMAT DRZWI									<p>1. PRZED REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW, GRUBOŚCI ŚCIAN. OTWORY NALEŻY ODPOWIEDNIO SKORYGOWAĆ W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ</p> <p>2. GRUBOŚĆ OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ KAŻDORAZOWO DOBIERAĆ DO GR. WYKOŃCZONEJ ŚCIANY DRZWI MONTOWAĆ NA WYKOŃCZONYCH ŚCIANACH I PODŁOGACH.</p> <p>3. NIE TRZEBA WYKAŃCZAĆ ŚWIATŁA OŚCIEŻY, W KTÓRYCH BĘDĄ ZAMONTOWANE OŚCIEŻNICE REGULOWANE (OPASKOWE).</p> <p>4. WSZYSTKIE DRZWI DOSTARCZYĆ JAKO GOTOWE ZESTAWY, Z OKUCIAMI, ZAMKAMI, WKŁADKAMI, SZYLDAMI, ITD.</p> <p>5. NALEŻY UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM EWENTUALNĄ POTRZEBĘ MONTAŻU ZESTAWÓW PŁOMBOWNICZYCH</p> <p>6. NA RYSUNKACH PODANO WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚWIETLE PRZEJŚCIA ORAZ WYMIARY OTWORÓW MONTAŻOWYCH.</p> <p>7. KLAMKI - WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ</p> <p>8. PODCZAS WYKONYWANIA OTWORÓW DRZWIOWYCH NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ, ŻE PROJEKTOWANY POZIOM POSADZEK JEST ZNACZĄCO WYŻSZY OD POZIOMU ISTNIEJĄCEGO - UJĘTO NA RYSUNKACH RZUTU ORAZ PRZĘKROJU (STAN ISTNIEJĄCY ORAZ STAN PROJEKTOWANY)</p>
2	RODZAJ POMIESZCZENIA	SZATNIE	WC MĘSKIE	ŁAZNIA I UMYWALNIA MĘSKA	ŁAZNIA I UMYWALNIA DAMSKA	POMIESZCZENIE PRALEK	POM. GOSPODARCZE + SZATNIA PERSONELU SPRZĄTAJĄCEGO	WNĘKA ROZDZIELNI GŁÓWNEJ	WIATROŁAP/KORYTARZ	
3	TYP DRZWI / KONSTRUKCJA DRZWI	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, PŁYTOWE, OKLEINOWANE OKLEINĄ CPL HQ gr.0,7mm. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA - PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM ZE SKLEJKI.	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, PŁYTOWE, OKLEINOWANE OKLEINĄ CPL HQ gr.0,7mm. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA - PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM ZE SKLEJKI.	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, PŁYTOWE, PEŁNE, OKLEINOWANE OKLEINĄ HPL GR. 1,5mm. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA PIANKĄ POLIURETANOWĄ W RAMIE Z PCV. DRZWI O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚRODOWISKO WILGOTNE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, PŁYTOWE, PEŁNE, OKLEINOWANE OKLEINĄ HPL GR. 1,5mm. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA PIANKĄ POLIURETANOWĄ W RAMIE Z PCV. DRZWI O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚRODOWISKO WILGOTNE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, PŁYTOWE, OKLEINOWANE OKLEINĄ CPL HQ gr.0,7mm. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA - PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM ZE SKLEJKI.	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, PŁYTOWE, OKLEINOWANE OKLEINĄ CPL HQ gr.0,7mm. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA - PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM ZE SKLEJKI.	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE, METALOWE, PŁASZCZOWE, W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30. SKRZYDŁO WYPEŁNIONE WENĄ MINERALNĄ GR. 53mm, POSZYCIE Z BLACHY STAŁOWEJ OCYNKOWANEJ GR. 0,8mm, MAŁOWANE FARBĄ POLIESTROWĄ.	DRZWI ALUMINIOWE, DWUSKRZYDŁOWE, ASYMETRYCZNE, WEWNĘTRZNE, OBA SKRZYDŁA DRZWIOWE Z POPRZECZKAMI W POŁOWIE WYSOKOŚCI. SKRZYDŁO PRZYMYSKOWE RYGLOWANE GÓRA-DÓŁ. WYPEŁNIENIE SKRZYDEŁ SZKŁEM BEZPIECZNYM, PRZEZIERNYM. BRAK WYMAGAŃ ODNOŚNIE IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ ZESTAWU DRZWIOWEGO.	
4	RODZAJ OŚCIEŻNICY	SYSTEMOWA - OPASKOWA REGULOWANA. OKLEINOWANA OKLEINĄ CPL HQ gr. 0,2mm	SYSTEMOWA - OPASKOWA REGULOWANA. OKLEINOWANA OKLEINĄ CPL HQ gr. 0,2mm	SYSTEMOWA - METALOWA, KĄTOWA DUŻA Z BLACHY STAŁOWEJ OCYNKOWANEJ DWUSTRONNIE O GR. 1,2mm. SZEROKOŚĆ PROFILU OŚCIEŻNICY 105mm. OŚCIEŻNICA LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE SKRZYDŁA.	SYSTEMOWA - METALOWA, KĄTOWA DUŻA Z BLACHY STAŁOWEJ OCYNKOWANEJ DWUSTRONNIE O GR. 1,2mm. SZEROKOŚĆ PROFILU OŚCIEŻNICY 105mm. OŚCIEŻNICA LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE SKRZYDŁA.	SYSTEMOWA - OPASKOWA REGULOWANA. OKLEINOWANA OKLEINĄ CPL HQ gr. 0,2mm	SYSTEMOWA - OPASKOWA REGULOWANA. OKLEINOWANA OKLEINĄ CPL HQ gr. 0,2mm	SYSTEMOWA - METALOWA, KĄTOWA, Z BLACHY STAŁOWEJ, DWUSTRONNIE OCYNKOWANEJ OGNIOWO, GR. 1,5mm. SZEROKOŚĆ PROFILU OŚCIEŻNICY 84mm.	SYSTEMOWA - NA BAZIE PROFILI ALUMINIOWYCH	
5	WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (DRZWI OTWARTE NA 90°), SKRZYDŁO GŁÓWNE / OBA SKRZYDŁA	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA DRZWI: min. (90+30=120)x200cm UWAGA WARUNEK KONIECZNY: PRZY OTWARTCIU SKRZYDŁA GŁÓWNEGO NA 90° ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MUSI WYNOŚIĆ MIN. 90cm, NATOMIAST PRZY OTWARTCIU OBU SKRZYDEŁ (GŁÓWNEGO I PRZYMYSKOWEGO) NA 90° ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DLA CAŁEGO ZESTAWU MUSI WYNOŚIĆ MIN. 120cm.. WYSOKOŚĆ PRZEJŚCIA W ŚWIETLE MIN. 200cm.	
6	WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO	98x206	98x206	98x206	98x206	98x206	98x206	100x207	150x210	
7	SAMOZAMYKACZ OLEJOWY	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	
8	LICZBA ZAWIASÓW	3	3	3	3	3	3	3	3/SKRZYDŁO	
9	PODCIĘCIE, LUB KRATKA WENTYLACYJNA W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA	NIE	TAK PODCIĘCIE WENTYLACYJNE O POWIERZCHNI MIN. 0,022 m2	NIE	TAK PODCIĘCIE WENTYLACYJNE O POWIERZCHNI MIN. 0,022 m2	TAK PODCIĘCIE WENTYLACYJNE O POWIERZCHNI MIN. 0,022 m2	NIE	NIE	NIE	
10	DRZWI PRZYGOTOWANE POD WYPOSAŻENIE W KONTAKTRON	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	DRZWI PRZYGOTOWANE POD WYPOSAŻENIE W ZWORĘ ELEKTROMAGNETYCZNĄ	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	WYPOSAŻENIE W KLAMKI / GAŁKI	OBUSTRONNA KLAMKA	OBUSTRONNA KLAMKA	KLAMKA OBUSTRONNA W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM, Z RDZENIEM STAŁOWYM	KLAMKA OBUSTRONNA W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM, Z RDZENIEM STAŁOWYM	OBUSTRONNA KLAMKA	OBUSTRONNA KLAMKA	OBUSTRONNA KLAMKA	OBUSTRONNA KLAMKA	
13	KOLOR DRZWI I OŚCIEŻNICY	POPIELATY (RAL7047)	POPIELATY (RAL7047)	POPIELATY (RAL7047)	POPIELATY (RAL7047)	POPIELATY (RAL7047)	POPIELATY (RAL7047)	POPIELATY (RAL7047)	GRAFITOWY - RAL 7016	
14	ZAMKI	POJEDYNCZY ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ	NIE	NIE	NIE	POJEDYNCZY ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ	POJEDYNCZY ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ	POJEDYNCZY ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ	NIE	
15	ZAMEK ŁAZIENKOWY	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	
16	ZESTAW PŁOMBOWNICZY	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK (KONIECZNOŚĆ MONTAŻU UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM)	NIE	
17	BŁOKADA W POZYCJI OTWARTEJ	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	
18	ODBÓJ PODŁOGOWY / ŚCIENNY	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
19	LICZBA DRZWI	LEWYCH	1	1	2	0	1	0	0	0
		PRAWYCH	1	1	0	1	0	1	1	1
		RAZEM L + P	2	2	2	1	0	1	1	

 MABUD	„MABUD” Biuro Usług dla Budownictwa Spółka cywilna Danuta i Marian Mazgaj www.mabud.eu tel: 32-231-77-82/fax: 32-739-03-37	Adres: ul. Bielika 53 44-122 Gliwice
Umowa nr 41/2021	202103/PB-ABK.04	

**NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:**

„Remont łazienki w budynku nr 15 oraz remontem infrastruktury towarzyszącej”

**ADRES I
KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:**

Kompleks Wojskowy 2817, 69-211 Wędrzyn
Kategoria XII

**OBIEKT,
LOKALIZACJA
OBIEKTU:**

Budynek nr 15; kompleks wojskowy nr 2817, Wędrzyn, działka nr ew. 19/10, jednostka ew. 080704_5, Sulęcín obszar wiejski, obręb 0054, Żubrow– teren wojskowy zamknięty

INWESTOR:

45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie
69-211 Wędrzyn

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

Egz. nr 1

	O1	O2/O2'	O3	O4	O5	O6	O7/O7'	O8	O9	Dz1	Dz2	Dz3	Dz4	UWAGI:	
1	SCHEMAT														<p>PRZED REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA OKIEN I DRZWI NALEŻY SPRAWDZIĆ WIELKOŚCI OTWORÓW, DOKONAĆ POMIARÓW, SPRAWDZAJĄCYCH NA BUDOWIE, JEST TO SZCZEGÓLNIE ISTOTNE ZE WZGLĘDU NA WYMIANE TYNKÓW - NALEŻY DOKONAĆ SZCZEGÓŁOWYCH OMIARÓW WSZYSTKICH OTWORÓW, WIELKOŚCI OTWORÓW NALEŻY TAKŻE ZWERYFIKOWAĆ W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO PRODUCENTA DOSTAWCY STOLAREK.</p>
2	DLA OKIEN WYMIARY ZESTAWU/ DLA DRZWI WYMIARY ZESTAWU ORAZ WYMIARY W ŚWIEŁLE PRZEJŚCIA PRZY DRZWIACH OTWARTYCH NA 90°	141x111cm	126x111cm	100x124cm	126x50cm	126x117cm	142x117cm	141x149cm	136x87cm	60x72cm	<p>WYMIARY W ŚWIEŁLE PRZEJŚCIA: min. 90-30-120x200cm UWAGA WARUNEK KONIECZNY: PRZY OTWARCIU SKRZYDŁA GŁÓWNEGO NA 90° ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MUSI WYNOŚIĆ MIN. 90cm, NATOMIAST PRZY OTWARCIU OBU SKRZYDEŁ (GŁÓWNEGO I PRZYMYKOWEGO) NA 90° ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DLA CAŁEGO ZESTAWU MUSI WYNOŚIĆ MIN. 120cm.. WYSOKOŚĆ PRZEJŚCIA W ŚWIEŁLE MIN. 200cm. WYMIARY ZESTAWU: 153x209cm</p>	<p>WYMIARY W ŚWIEŁLE PRZEJŚCIA: min. 190x273cm SKRZYDŁA DRZWI SYMETRYCZNE, UWAGA WARUNEK KONIECZNY: PRZY OTWARCIU SKRZYDŁA GŁÓWNEGO NA 90° ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MUSI WYNOŚIĆ MIN. 90cm,</p>	<p>WYMIARY W ŚWIEŁLE PRZEJŚCIA: min. 90x200cm</p>	<p>WYMIARY W ŚWIEŁLE PRZEJŚCIA DRZWI: min. 90-30-120x200cm UWAGA WARUNEK KONIECZNY: PRZY OTWARCIU SKRZYDŁA GŁÓWNEGO NA 90° ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MUSI WYNOŚIĆ MIN. 90cm, NATOMIAST PRZY OTWARCIU OBU SKRZYDEŁ (GŁÓWNEGO I PRZYMYKOWEGO) NA 90° ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DLA CAŁEGO ZESTAWU MUSI WYNOŚIĆ MIN. 120cm.. WYSOKOŚĆ PRZEJŚCIA W ŚWIEŁLE MIN. 200cm.</p>	<p>WSZYSTKIE ZESTAWY OKIENNE NALEŻY WYKONYWAĆ W SPOSÓB POZWAŁAJĄCY NA DOCELOWE OCIEPLENIE OŚCIEŻY, MATERIAŁEM TERMIZOLACYJNYM OKN. MIN. 3cm - NALEŻY ZACHOWAĆ WYSTARCZAJĄCĄ SZEROKOŚĆ RAMY WYSTAJĄCĄ POZA OŚCIEŻE OKNA.</p>
2	WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO	147x118cm	132x118cm	103x129cm	132x57cm	132x124cm	149x124cm	145x156cm	142x94cm	63x77cm	155x210	210x284cm	107x211cm	140x311cm	
3	WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ	Uws0,9W/m²K	Uws0,9W/m²K	Uws0,9W/m²K	Uws0,9W/m²K	Uws0,9W/m²K	Uws0,9W/m²K	Uws0,9W/m²K	Uws0,9W/m²K	Uws0,9W/m²K	Uws1,3W/m²K	Uws1,3W/m²K	Uws1,3W/m²K	Uws1,3W/m²K	
4	RODZAJ OKNA / DRZWI	OKNO PCV, DWUPOLOWE, SYMETRYCZNE, ZE SŁUPKIEM ŚRODKOWYM STAŁYM, SKRZYDŁA ROZWIERALNO - UCHYŁNE, PROFIL OKNA OD ZEWNĄTRZ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7016, NATOMIAST OD WNETRZA BUDYNKU W KOLORZE BIAŁYM.	OKNO PCV, DWUPOLOWE, SYMETRYCZNE, ZE SŁUPKIEM ŚRODKOWYM STAŁYM, SKRZYDŁA ROZWIERALNO - UCHYŁNE, PROFIL OKNA OD ZEWNĄTRZ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7016, NATOMIAST OD WNETRZA BUDYNKU W KOLORZE BIAŁYM.	OKNO PCV, JEDNUPOLOWE, SKRZYDŁO ROZWIERALNO - UCHYŁNE, PROFIL OKNA OD ZEWNĄTRZ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7016, NATOMIAST OD WNETRZA BUDYNKU W KOLORZE BIAŁYM.	OKNO PCV, JEDNUPOLOWE, SKRZYDŁO ROZWIERALNO - UCHYŁNE, PROFIL OKNA OD ZEWNĄTRZ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7016, NATOMIAST OD WNETRZA BUDYNKU W KOLORZE BIAŁYM.	OKNO PCV, DWUPOLOWE, SYMETRYCZNE, ZE SŁUPKIEM ŚRODKOWYM STAŁYM, SKRZYDŁA ROZWIERALNO - UCHYŁNE, PROFIL OKNA OD ZEWNĄTRZ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7016, NATOMIAST OD WNETRZA BUDYNKU W KOLORZE BIAŁYM.	OKNO PCV, DWUPOLOWE, SYMETRYCZNE, ZE SŁUPKIEM ŚRODKOWYM STAŁYM, SKRZYDŁA ROZWIERALNO - UCHYŁNE, PROFIL OKNA OD ZEWNĄTRZ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7016, NATOMIAST OD WNETRZA BUDYNKU W KOLORZE BIAŁYM.	OKNO PCV, DWUPOLOWE, SYMETRYCZNE, ZE SŁUPKIEM ŚRODKOWYM STAŁYM, SKRZYDŁA ROZWIERALNO - UCHYŁNE, PROFIL OKNA OD ZEWNĄTRZ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7016, NATOMIAST OD WNETRZA BUDYNKU W KOLORZE BIAŁYM.	OKNO PCV, DWUPOLOWE, SYMETRYCZNE, ZE SŁUPKIEM ŚRODKOWYM STAŁYM, SKRZYDŁA ROZWIERALNO - UCHYŁNE, PROFIL OKNA OD ZEWNĄTRZ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7016, NATOMIAST OD WNETRZA BUDYNKU W KOLORZE BIAŁYM.	OKNO PCV, JEDNUPOLOWE, SKRZYDŁO ROZWIERALNO - UCHYŁNE, PROFIL OKNA OD ZEWNĄTRZ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7016, NATOMIAST OD WNETRZA BUDYNKU W KOLORZE BIAŁYM.	DRZWI ALUMINIOWE, DWUSKRZYDŁOWE, ZEWNĘTRZNE, CIEPŁE, DRZWI BEZ SŁUPKA ŚRODKOWEGO, KWATERY PRZESZKLONE, POPRZĘDKI W SRODKU WYSOKOŚCI KAŻDEGO ZE SKRZYDEŁ, SKRZYDŁO PRZYMYKOWE, RYGLOWANE GÓRA-DÓŁ, DRZWI MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016.	DRZWI STAŁOWE, DWUSKRZYDŁOWE, WYPEŁNIONE WELNĄ MINERALNĄ, PŁASKIE, PEŁNE (BEZ PRZESZKLEŃ), KONSTRUKCJA WZMOCNIONA CEOWNIKAMI, 3 BLOKADY ANTYWYWĄŻENIOWE, SKRZYDŁO, OBUSTRONNE POSZYCIE WYKONANE Z BLACHY STAŁOWEJ GR. 1,5mm, DRZWI LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016, DRZWI CIEPŁE (U=1,3 W/m²K), SKRZYDŁO PRZYMYKOWE WYPOSAŻONE W RYGIEL GÓRA-DÓŁ.	DRZWI STAŁOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE, WYPEŁNIONE WELNĄ MINERALNĄ, PŁASKIE, PEŁNE (BEZ PRZESZKLEŃ), KONSTRUKCJA WZMOCNIONA CEOWNIKAMI, 3 BLOKADY ANTYWYWĄŻENIOWE/ SKRZYDŁO, OBUSTRONNE POSZYCIE WYKONANE Z BLACHY STAŁOWEJ GR. 1,5mm, DRZWI LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016, SKRZYDŁO PRZYMYKOWE WYPOSAŻONE W RYGIEL GÓRA-DÓŁ, DRZWI Z NADSTAWKĄ - NASWIEIŁEM, PODZIELONYM NA DWIE KWATERY, NASWIEIŁE NIEOTWIERALNE (FIX), DRZWI CIEPŁE - CAŁY ZESTAW WRAZ Z NASWIEIŁEM (U=1,3 W/m²K).	DRZWI STAŁOWE, DWUSKRZYDŁOWE, WYPEŁNIONE WELNĄ MINERALNĄ, PŁASKIE, PEŁNE (BEZ PRZESZKLEŃ), KONSTRUKCJA WZMOCNIONA CEOWNIKAMI, 3 BLOKADY ANTYWYWĄŻENIOWE/ SKRZYDŁO, OBUSTRONNE POSZYCIE WYKONANE Z BLACHY STAŁOWEJ GR. 1,5mm, DRZWI LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016, SKRZYDŁO PRZYMYKOWE WYPOSAŻONE W RYGIEL GÓRA-DÓŁ, DRZWI Z NADSTAWKĄ - NASWIEIŁEM, PODZIELONYM NA DWIE KWATERY, NASWIEIŁE NIEOTWIERALNE (FIX), DRZWI CIEPŁE - CAŁY ZESTAW WRAZ Z NASWIEIŁEM (U=1,3 W/m²K).	<p>PODCAAS WYKONYWANIA OTWORÓW, DRZWIOWYCH I OKIENNYCH NALEŻY, ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ, ZE PROJEKTOWANY POZIOM POSADZEK, JEST ZNACZĄCO WYŻSZY OD POZIOMU ISTNIEJĄCEGO - UWAGA -</p>

 MABUD	„MABUD” Biuro Usług dla Budownictwa Spółka cywilna Danuta i Marian Mazgaj www.mabud.eu tel: 32-231-77-82/fax: 32-739-03-37	Adres: ul. Bielika 53 44-122 Gliwice
Umowa nr 41/2021	202103/PB-ABK.05	

**NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:**

„Remont łazienki w budynku nr 15 oraz remontem infrastruktury towarzyszącej”

**ADRES I
KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:**

Kompleks Wojskowy 2817, 69-211 Wędrzyn
Kategoria XII

**OBIEKT,
LOKALIZACJA
OBIEKTU:**

Budynek nr 15; kompleks wojskowy nr 2817, Wędrzyn, działka nr ew. 19/10, jednostka ew. 080704_5, Sulęcín obszar wiejski, obręb 0054, Żubrow– teren wojskowy zamknięty

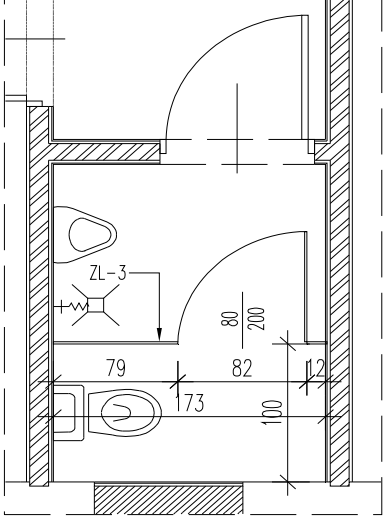
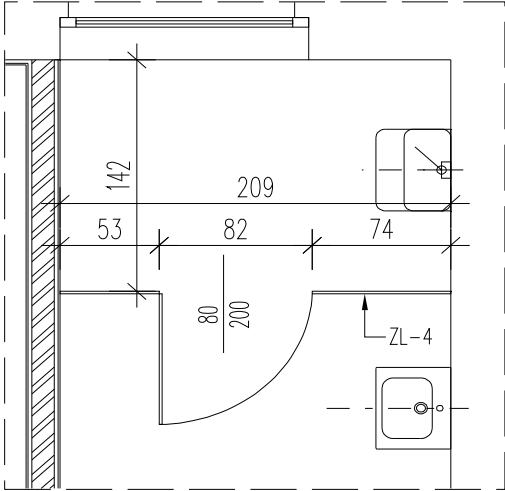
INWESTOR:

45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie
69-211 Wędrzyn

ZESTAWIENIE ŚCIANEK LAMINATOWYCH

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r.

ZESTAWIENIE ŚCIANEK LAMINATOWYCH		Str. 2
ZESTAW ZL-1: WYKONAĆ 1 szt. (POM. 05)	POWIERZCHNIA ŚCIANEK $(5,06 + 4 \times 1,30) \times 1,85 = 19,00 \text{ m}^2$	
	ZESTAW ŚCIANEK KABINY WC Z 13mm GRUBOŚCI PŁYTY LITEGO LAMINATU - SYSTEM WODOODPORNY. PIONOWE KRAWĘDZIE DRZWI ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM KRAWĘDZIE ŚCIANY FRONTOWEJ WYKOŃCZONE PROFILAMI ALUMINIOWYMI. STANDARDOWA WYS. KABIN 200 cm WŁĄCZAJĄC 15 cm PRZEŚWIT NAD PODŁOGĄ. KOLOR PŁYT - KOLOR PŁYT - 1003 PIASKOWY "SAND"	
	ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ POTRÓJNE	
	NÓŻKI ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYS. 15 cm + MOCOWANIE DO ŚCIAN	
	KLAMKA I INDYKATOR ZE STALI NIERDZEWNEJ	
	DRZWI W ZESTAWIE SZER. W ŚWIETLE 90cm 4 x P DRZWI W ZESTAWIE SZER. W ŚWIETLE 80cm 1 x L	
ZESTAW ZL-2: WYKONAĆ 1 szt. (POM. 11)	POWIERZCHNIA ŚCIANEK $(4,06 + 4 \times 1,30) \times 1,85 = 17,20 \text{ m}^2$	
	ZESTAW ŚCIANEK KABINY WC Z 13mm GRUBOŚCI PŁYTY LITEGO LAMINATU - SYSTEM WODOODPORNY. PIONOWE KRAWĘDZIE DRZWI ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM KRAWĘDZIE ŚCIANY FRONTOWEJ WYKOŃCZONE PROFILAMI ALUMINIOWYMI. STANDARDOWA WYS. KABIN 200 cm WŁĄCZAJĄC 15 cm PRZEŚWIT NAD PODŁOGĄ. KOLOR PŁYT - KOLOR PŁYT - 1003 PIASKOWY "SAND"	
	ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ POTRÓJNE	
	NÓŻKI ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYS. 15 cm + MOCOWANIE DO ŚCIAN	
	KLAMKA I INDYKATOR ZE STALI NIERDZEWNEJ	
	DRZWI W ZESTAWIE SZER. W ŚWIETLE 80cm 4 x P	

Str. 3	ZESTAWIENIE ŚCIANEK LAMINATOWYCH
ZESTAW ZL-3: WYKONAĆ 1 szt. (POM. 09)	POWIERZCHNIA ŚCIANEK 1,73x1,85 = 3,20 m²
	<p>ZESTAW ŚCIANEK KABIN NATRYSKOWYCH Z 13mm GRUBOŚCI PŁYTY LITEGO LAMINATU - SYSTEM WODOODPORNY. PIONOWE KRAWĘDZIE DRZWI ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM KRAWĘDZIE ŚCIANY FRONTOWEJ WYKOŃCZONE PROFILAMI ALUMINIOWYMI. STANDARDOWA WYS. KABIN 200 cm WŁĄCZAJĄC 15 cm PRZEŚWIT NAD PODŁOGĄ. KOLOR PŁYT - KOLOR PŁYT - 1003 PIASKOWY "SAND"</p> <p>ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ POTRÓJNE</p> <p>NÓŻKI ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYS. 15 cm + MOCOWANIE DO ŚCIAN</p> <p>KLAMKA I INDYKATOR ZE STALI NIERDZEWNEJ</p> <p>DRZWI W ZESTAWIE SZER. W ŚWIETLE 80cm 1 x L</p>
ZESTAW ZL-4: WYKONAĆ 1 szt. (POM. 02)	POWIERZCHNIA ŚCIANEK 2,09x1,85 = 3,90 m²
	<p>ZESTAW ŚCIANEK KABIN NATRYSKOWYCH Z 13mm GRUBOŚCI PŁYTY LITEGO LAMINATU - SYSTEM WODOODPORNY. PIONOWE KRAWĘDZIE DRZWI ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM KRAWĘDZIE ŚCIANY FRONTOWEJ WYKOŃCZONE PROFILAMI ALUMINIOWYMI. STANDARDOWA WYS. KABIN 200 cm WŁĄCZAJĄC 15 cm PRZEŚWIT NAD PODŁOGĄ. KOLOR PŁYT - KOLOR PŁYT - 1003 PIASKOWY "SAND"</p> <p>ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ POTRÓJNE</p> <p>NÓŻKI ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYS. 15 cm + MOCOWANIE DO ŚCIAN</p> <p>KLAMKA I INDYKATOR ZE STALI NIERDZEWNEJ</p> <p>DRZWI W ZESTAWIE SZER. W ŚWIETLE 80cm 1 x L</p>
WYDZIELENIA WYKONAĆ JAKO KOMPLETY WRAZ Z DRZWIAMI. MONTAŻ WYKONAĆ PO ROBOTACH GLAZURNICZYCH I WYKOŃCZENIOWYCH (TYNKI + MAŁOWANIE).	
ŚCIANKI ZAMAWIAĆ I PRODUKOWAĆ PO OBMIARZE RZECZYWISTYCH MIEJSC MONTAŻU NA BUDOWIE.	

 MABUD	„MABUD” Biuro Usług dla Budownictwa Spółka cywilna Danuta i Marian Mazgaj www.mabud.eu tel: 32-231-77-82/fax: 32-739-03-37	Adres: ul. Bielika 53 44-122 Gliwice
Umowa nr 41/2021	202103/PB-ABK.06	

**NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:**

„Remont łazienki w budynku nr 15 oraz remontem infrastruktury towarzyszącej”

**ADRES I
KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:**

Kompleks Wojskowy 2817, 69-211 Wędrzyn
Kategoria XII

**OBIEKT,
LOKALIZACJA
OBIEKTU:**

Budynek nr 15; kompleks wojskowy nr 2817, Wędrzyn, działka nr ew. 19/10, jednostka ew. 080704_5, Sulęcín obszar wiejski, obręb 0054, Żubrow– teren wojskowy zamknięty

INWESTOR:


45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie
69-211 Wędrzyn

ZESTAWIENIE LUSTER

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r.

ZESTAWIENIE LUSTER NR 202103/PW-ABK.06

ZESTAWIENIE LUSTER					Str. 2
NR POM.	SYMBOL LUSTRA	RODZAJ	WYMIARY (szer x wys)	WYSOKOŚĆ MONTAŻU OD POSADZKI DO DOLNEJ KRAWĘDZI	IL. SZTUK
02, 08, 10	LN-1	Lustro typowe (naklejane na ścianę wykończoną płytkami)	~60x80cm	130cm	6
10	LN-2	Lustro typowe (naklejane na ścianę wykończoną płytkami)	~120x80cm	130cm	13
05	LN-3	Lustro typowe (naklejane na ścianę wykończoną płytkami)	~105x80cm	120cm	3
05	LN-4	Lustro typowe (naklejane na ścianę wykończoną płytkami)	~94x80cm	120cm	1
UWAGA: NAD POJEDYNCZYMI UMYWALKAMI LUSTRA MONTOWAĆ NA ICH OSI					
PRZED ZAMÓWIENIEM LUSTER, NALEŻY POTWIERDZIĆ WYMIARY.					

 MABUD	„MABUD” Biuro Usług dla Budownictwa Spółka cywilna Danuta i Marian Mazgaj www.mabud.eu tel: 32-231-77-82/fax: 32-739-03-37	Adres: ul. Bielika 53 44-122 Gliwice
Umowa nr 41/2021	202103/PB-ABK.07	

**NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:**

„Remont łazienki w budynku nr 15 oraz remontem infrastruktury towarzyszącej”

**ADRES I
KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:**

Kompleks Wojskowy 2817, 69-211 Wędrzyn
Kategoria XII

**OBIEKT,
LOKALIZACJA
OBIEKTU:**



Budynek nr 15; kompleks wojskowy nr 2817, Wędrzyn, działka nr ew. 19/10, jednostka ew. 080704_5, Sulęcín obszar wiejski, obręb 0054, Żubrow– teren wojskowy zamknięty





INWESTOR:

45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie
69-211 Wędrzyn

ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW DO STAŁEJ ZABUDOWY

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r

ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW DO STAŁEJ ZABUDOWY		Str. 2
TABLICZKA INFORMACYJNA (OZNACZONO "TD" W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ)		
	ILOŚĆ SZTUK DO MONTAŻU RAZEM:	4
	TABLICZKA INFORMACYJNA MOCOWANA PRZY DRZWIACH DO POMIESZCZEŃ SZER. 18cmx WYS. ZALEŻNIE OD ILOŚCI TEKSTU	
	TABLICZKA INFORMACYJNA MOCOWANA PRZY DRZWIACH DO WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ Z WYJĄTKIEM TOALET.	
	TABLICZKI WYKONANE ZE SZKŁA MOCOWANEGO NA DYSTANSACH ALUMINIOWYCH. SZKŁO DWUWARSTWOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAMIESZCZENIA INFORMACJI WYMIENNEJ, DRUKOWANEJ NA KARTCE	
DO KAŻDEJ TABLICZKI, STANDARTOWO DOŁĄCZYĆ KOMPLET AKCESORIÓW DO MONTAŻU		
PIKTOGRAMY NA DRZWI DO WC / ŁAZIENEK		
	ILOŚĆ SZTUK DO MONTAŻU RAZEM:	4
	PIKTOGRAM INFORMACYJNY NA DRZWI DO WC ORAZ ŁAZIENEK - WYS. 10cmxSZER .10cm	
PIKTOGRAM INFORMACYJNY O PROSTEJ FORMIE, ZE STALI NIERDZEWNEJ, MONTOWANY DO DRZWI W SPOSÓB NIE INGERUJĄCY W STRUKTURĘ SKRZYDŁA .		
SZCZOTKA DO WC (OZNACZONO "SWc" W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ)		
	ILOŚĆ SZTUK DO MONTAŻU RAZEM:	6
	SZCZOTKA DO WC Z UCHWYTEM MOCOWANYM DO ŚCIANY TUBA KRÓTKA, ZE STALI MATOWEJ	
WIESZAK ŚCIANNY (OZNACZONO "H" W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ)		
	ILOŚĆ SZTUK DO MONTAŻU RAZEM:	26
	WIESZAK POTRÓJNY ŚCIANNY ZE STALI NIERDZEWNEJ, MOCOWANY MECHANICZNIE DO ŚCIANY	

Str. 3		ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW DO STAŁEJ ZABUDOWY	
PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH (OZNACZONO "PP" W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ)			
	ILOŚĆ SZTUK DO MONTAŻU RAZEM:	4	
	POJEMNIK Z KASETĄ PODAJNIKA NA SKŁADANE JEDNORAZOWE RĘCZNIKI PAPIEROWE, POJEMNIKI ZE STALI NIERDZEWNEJ - MATOWEJ, SZCZOTKOWANEJ, MOCOWANY DO ŚCIAN MECHANICZNIE		
PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO (OZNACZONO "PT" W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ)			
	ILOŚĆ SZTUK DO MONTAŻU RAZEM:	5	
	POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY ŚCIENNY (DUŻE ROLE PAPIERU - ŚREDNICA 23cm), POJEMNIKI ZE STALI NIERDZEWNEJ - MATOWEJ, SZCZOTKOWANEJ, MOCOWANY DO ŚCIAN MECHANICZNIE		
DOZOWNIK MYDŁA (OZNACZONO "DM" W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ)			
	ILOŚĆ SZTUK DO MONTAŻU RAZEM:	23	
	PODAJNIK NA MYDŁO W PŁYNIE ŚCIENNY, POJEMNIKI ZE STALI NIERDZEWNEJ - MATOWEJ, SZCZOTKOWANEJ, MOCOWANY DO ŚCIAN MECHANICZNIE		
DOZOWNIK MYDŁA (OZNACZONO "DP" W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ)			
	ILOŚĆ SZTUK DO MONTAŻU RAZEM:	19	
	PODAJNIK UNIWERSALNY ŚCIENNY NA ŻEL POD PRYSZNIC ITP. POJEMNIK Z TWORZYWA ABS W KOLORZE BIAŁYM, POJEMNOŚĆ 1000ml, OBSŁUGA MANUALNA, MOCOWANY DO ŚCIAN MECHANICZNIE		
UWAGA:			
1. ROZMIESZCZENIE WYPOSAŻENIA UJĘTEGO W NINIEJSZYM ZESTAWIENIU - ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ.			