

ZL 19446
rz. osi: 27,96
PIK: „0” Wisły

rz. osi: 27,63
PIK: „0” Wisły

ZL 19788
rz. osi: 27,62
PIK: „0” Wisły

HP 35354
rz. osi: 29,61
PIK: „0” Wisły

magistrala wodociągowa DN 300
r. Żeliwo Sferoidalne
(Odbiór końcowy)

PIK: 335 5
rz. osi: 28,56; „0” Wisły

ZO 2027
rz. osi: 27,62
PIK: „0” Wisły

ZO 2025
rz. osi: 25,52
PIK: „0” Wisły

42/44
przewód wodociągowy DN 150
r. Żeliwo Szare
(Odbiór końcowy)

PIK: 258
rz. osi: 0; „0” Wisły

HP 35353
rz. osi: 30,30
PIK: „0” Wisły

ZL 20291
rz. osi: 30,24
PIK: 224,0” Wisły

ZO 2292
rz. osi: 30,07
PIK: „0” Wisły

ZO 2291
rz. osi: 30
K: 29,9,0” Wisły

ZL 21881
rz. osi: 30,24
PIK: 224,0” Wisły

PIK: 293
rz. osi: 0; „0” Wisły

PI 49807,5
rz. osi: 0; „0” Wisły

PIK:
rz. osi: 28,05; 0” Wisły

przewód wodociągowy DN 200
r. Żeliwo Sferoidalne
(Odbiór końcowy)

HP 34213
rz. osi: 28,40
PIK: „0” Wisły

HP 34214
rz. osi: 28,44
PIK: „0” Wisły

przewód wodociągowy DN 150
r. Żeliwo Sferoidalne
(Odbiór końcowy)

HP 16477
rz. osi: 28,38
PIK: „0” Wisły

PIK: 496 42
rz. osi: 28,33; „0” Wisły

ZL 19631
rz. osi: 28,48
PIK: „0” Wisły

HP 34215
rz. osi: 28,4
PIK: „0” Wisły

przewód wodociągowy DN 100
r. Żeliwo Szare
(Odbiór końcowy)

PIK: 339 46
rz. osi: 28,33; „0” Wisły

HP 34217
rz. osi: 28,33
PIK: „0” Wisły

TOKARZEWSKIEGO-KARASZEWICZA M. GEN.

ul. Gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE


KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

PIŁSUDSKIEGO J. MARSZAŁKA

FOCHAŁ MARSZAŁKA

ŚRÓDMIEŚCIE

11

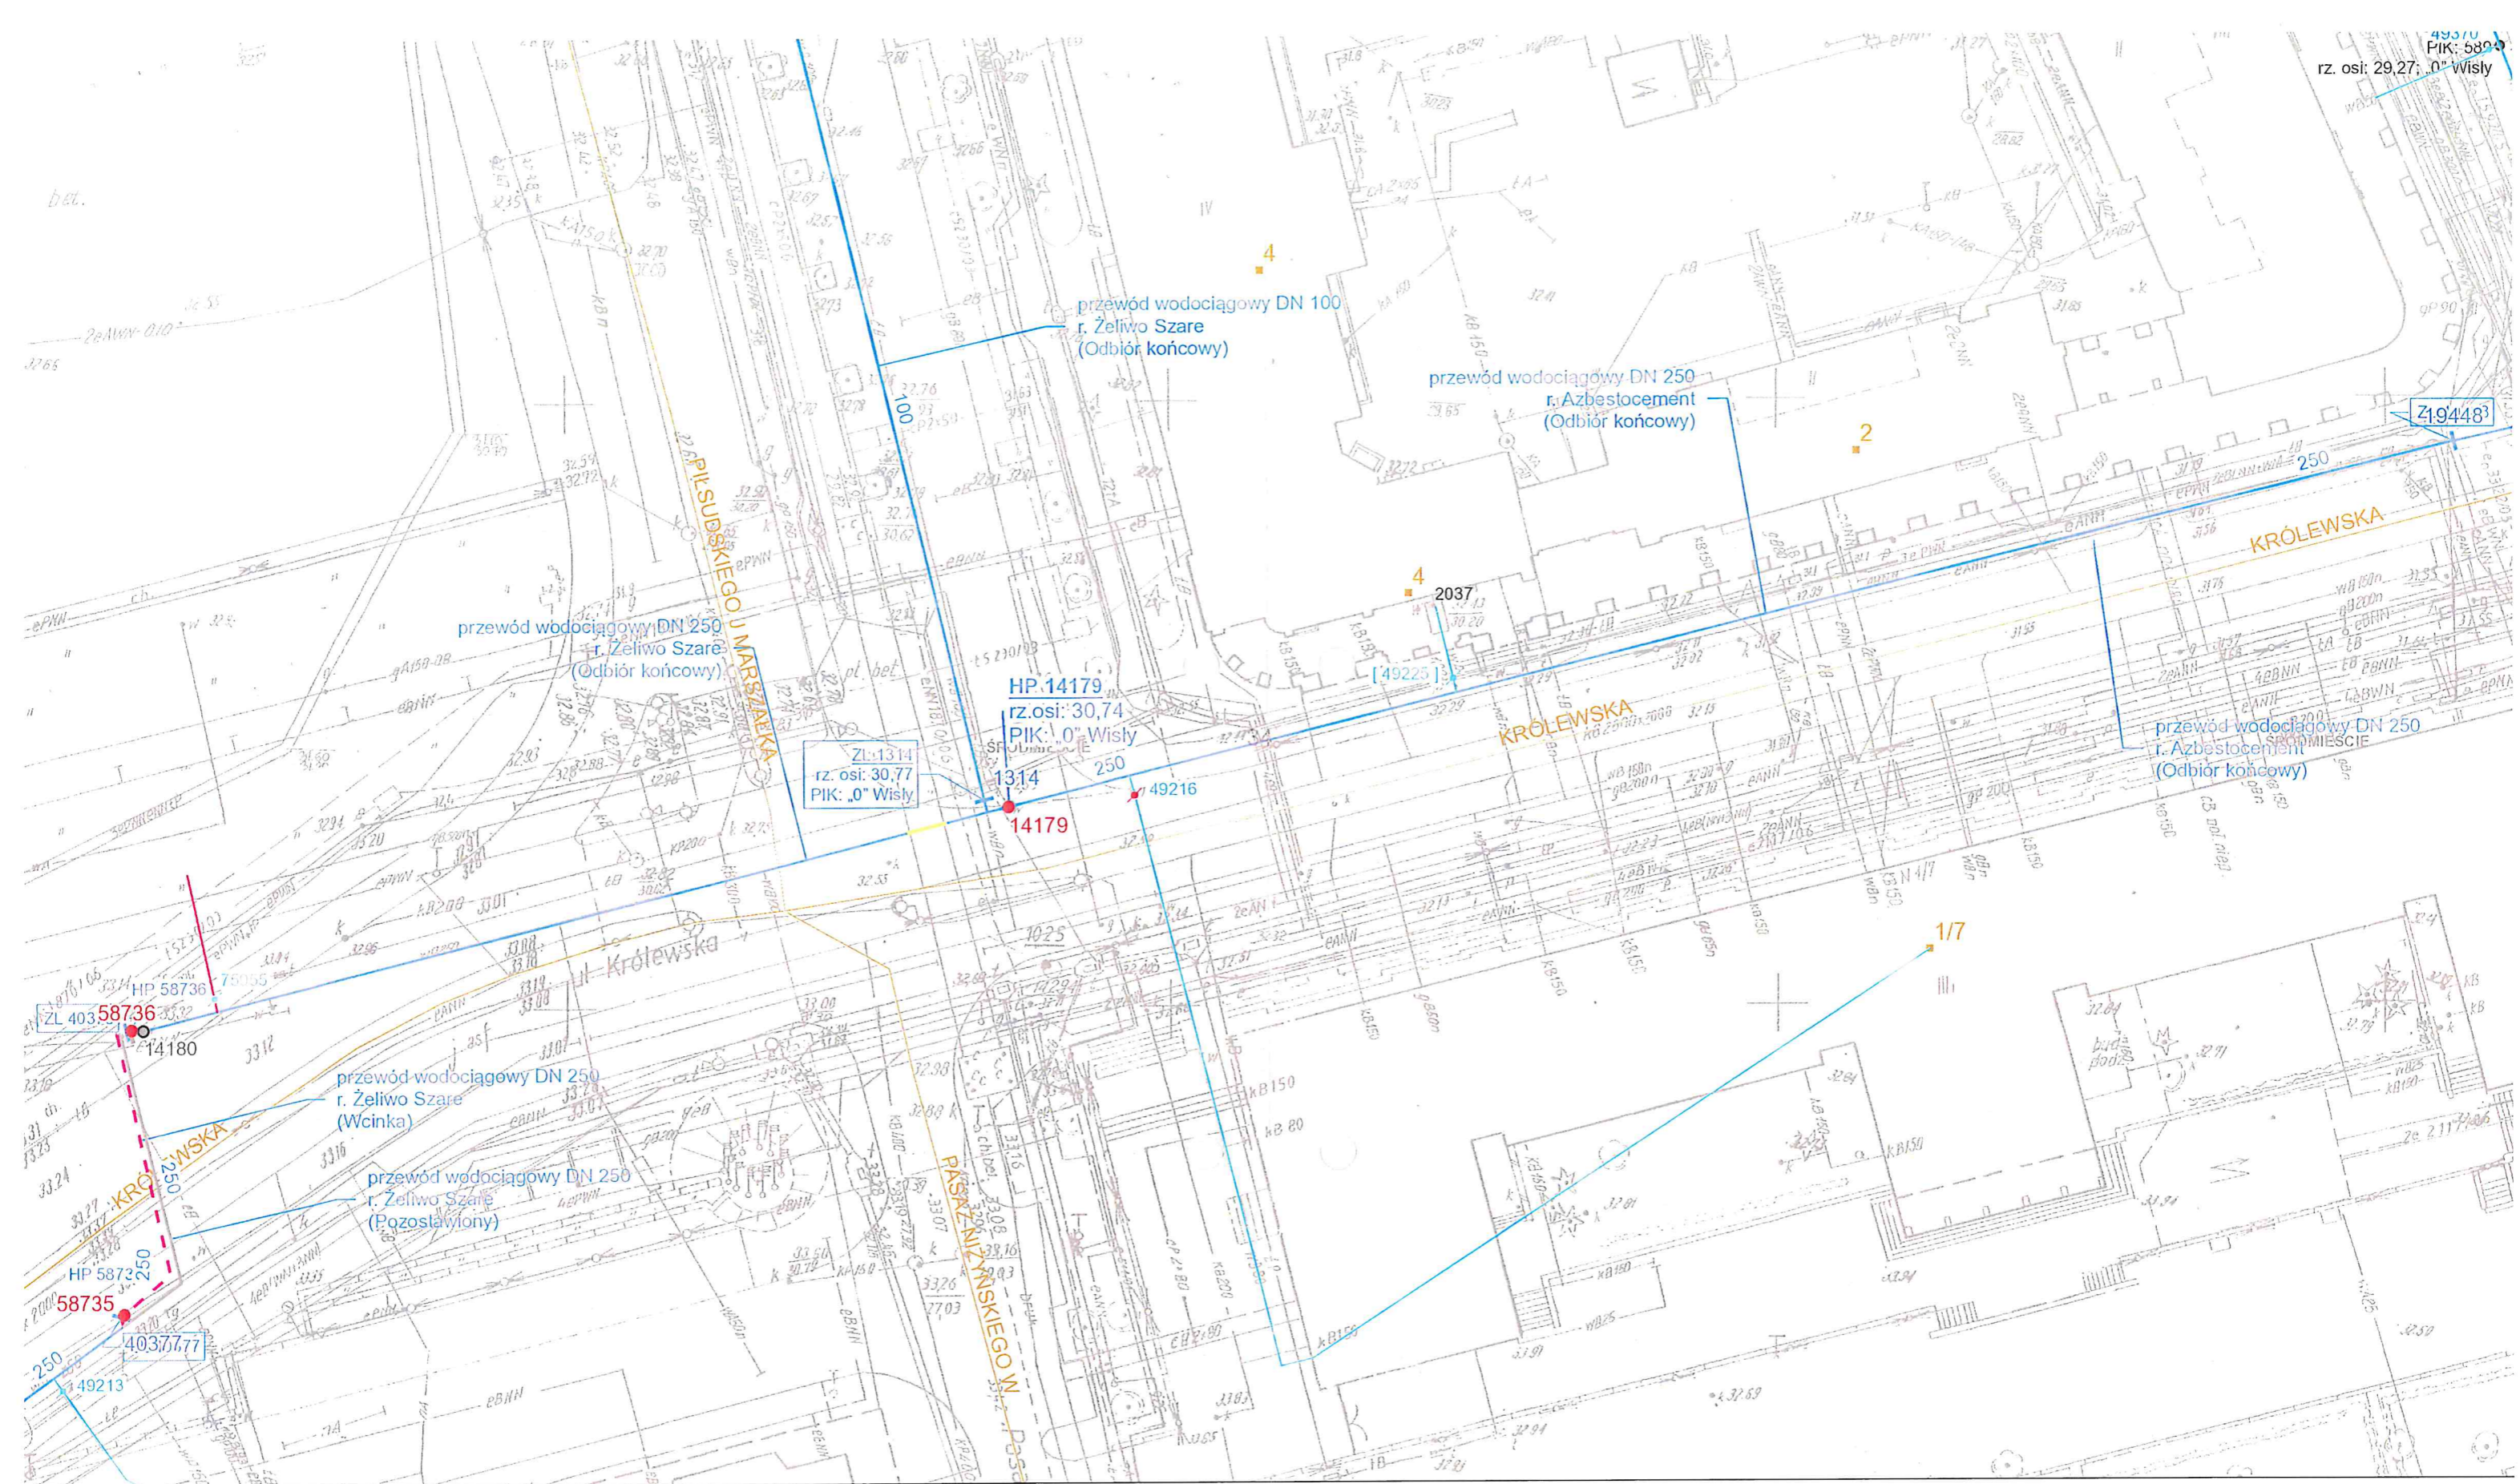

Załącznik do pisma znak:
PRO.DWP.669.3.2020.203420.20.EB

Ewa Bandzu



Zał.	4	Do pisma	wch. N/A	11258
Stron	2	data	10.08.2020	