



POM. ROZDZIELNI GŁÓWNEJ nN

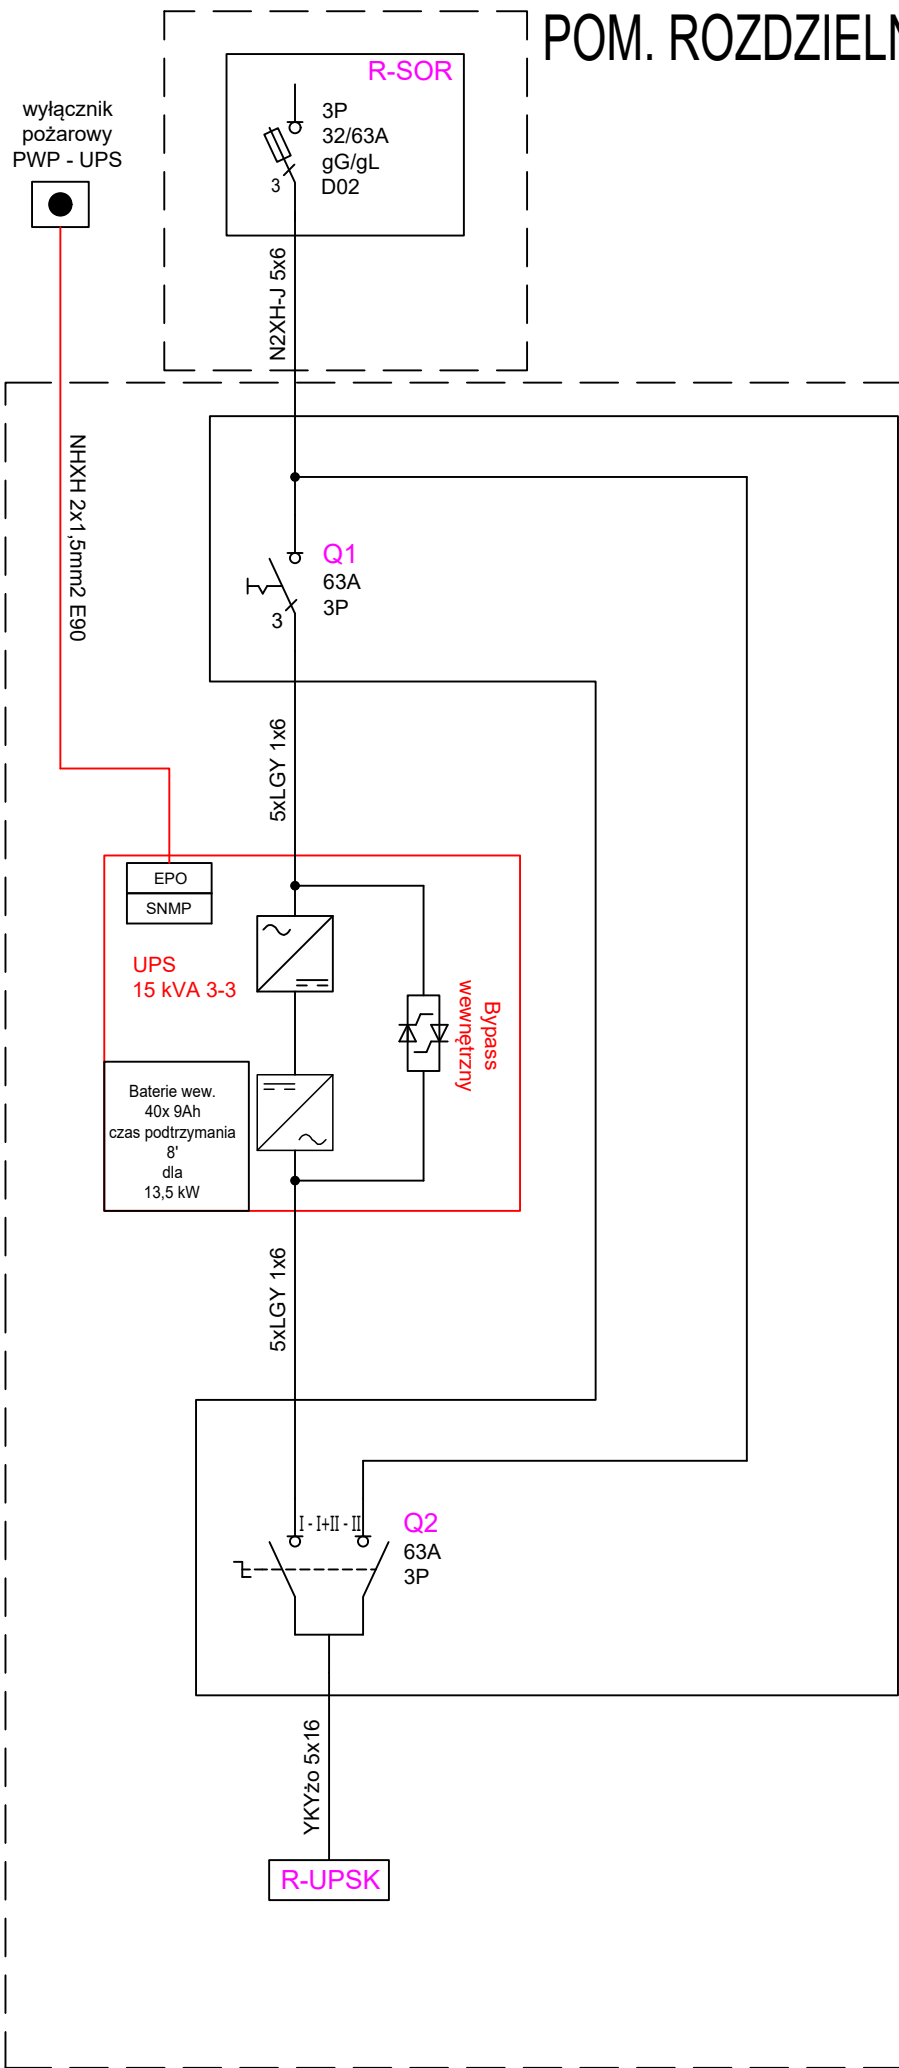

Rozdzielnica
bypassu
+ R-UPS




Oznaczenie	Opis
Q1	Rozłącznik wejściowy prostownika UPS
Q2	Przełącznik UPS - sieć

UWAGI:
1. POŁĄCZENIA PRZEWODÓW Z UPS, STOJAKIEM BATERYJNYM ORAZ BYPASSEM WG DT-R PRODUCENTA.
2. NIE MONTOWAĆ KLIMATYZATORA NAD URZĄDZENIMI UPS (RYZIKO ZALANIA).

POM. UPS - POZIOM -1 Bud. B

R-UPSK - rozdzielnica zasilania gwarantowanego GN komp.

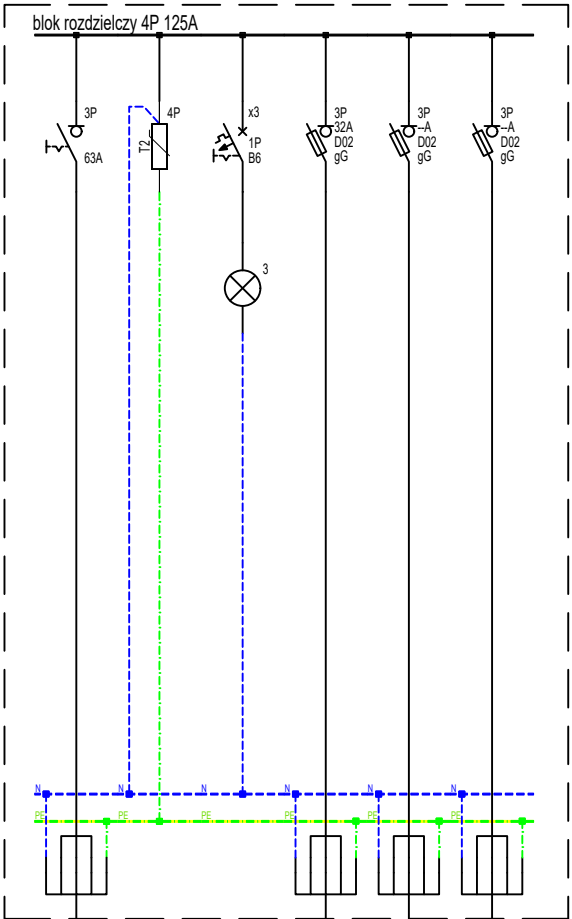

ZASILANIE Z UPS
YKYzo 5x16mm2

N2XH-J 5x16mm2
L=-90° [m], w K20DH60

TK-1		
ZASILANIE ROZDZIELNICY		
L1,L2,L3	L2	L2

REZERWA

REZERWA

- Uwagi:
- Ilość oraz dokładne rozmieszczenie osprzętu ustalić na etapie wykonawstwa zgodnie z zaleceniami Inwestora
 - Sposób zasilania urządzeń technologicznych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych należy potwierdzić na etapie wykonawstwa. Należy potwierdzić napięcie zasilania, moc, typ zabezpieczeń, rodzaj przewodu, miejsce doprowadzenie zasilania oraz sposób podłączenia urządzeń.

CAD
PLAN
SPÓŁKA Z O.O.

Cad Plan Spółka z o.o.
15-536 Białystok
Ul. Słowicza 10
tel. 506 10 90 94
tel. 509 34 34 38

PROJEKT

FAZA PROJEKTU: PW
NAZWA: Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie
ADRES: ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo
KAT. OBIEKTU: XI
JED. EWID.: Grajewo
OBREB: 0001 Grajewo
ID DZIAŁKI: 200401_1.0001.1884/41

PROJEKTANCI:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: _____ PODPISY:
mgr inż. Krzysztof Klewinowski upr. nr PDL/0160/PWBE/16 (projektant)
mgr inż. Adam Sawicki upr. nr PDL/0097/PWOE/15 (sprawdzający)

SCHEMAT UPS KOMP.

SKALA: -- NR RYSUNKU: ES03

DATA: 13 sierpnia 2024 r. NR STRONY: