



POM. ROZDZIELNI GŁÓWNEJ nN

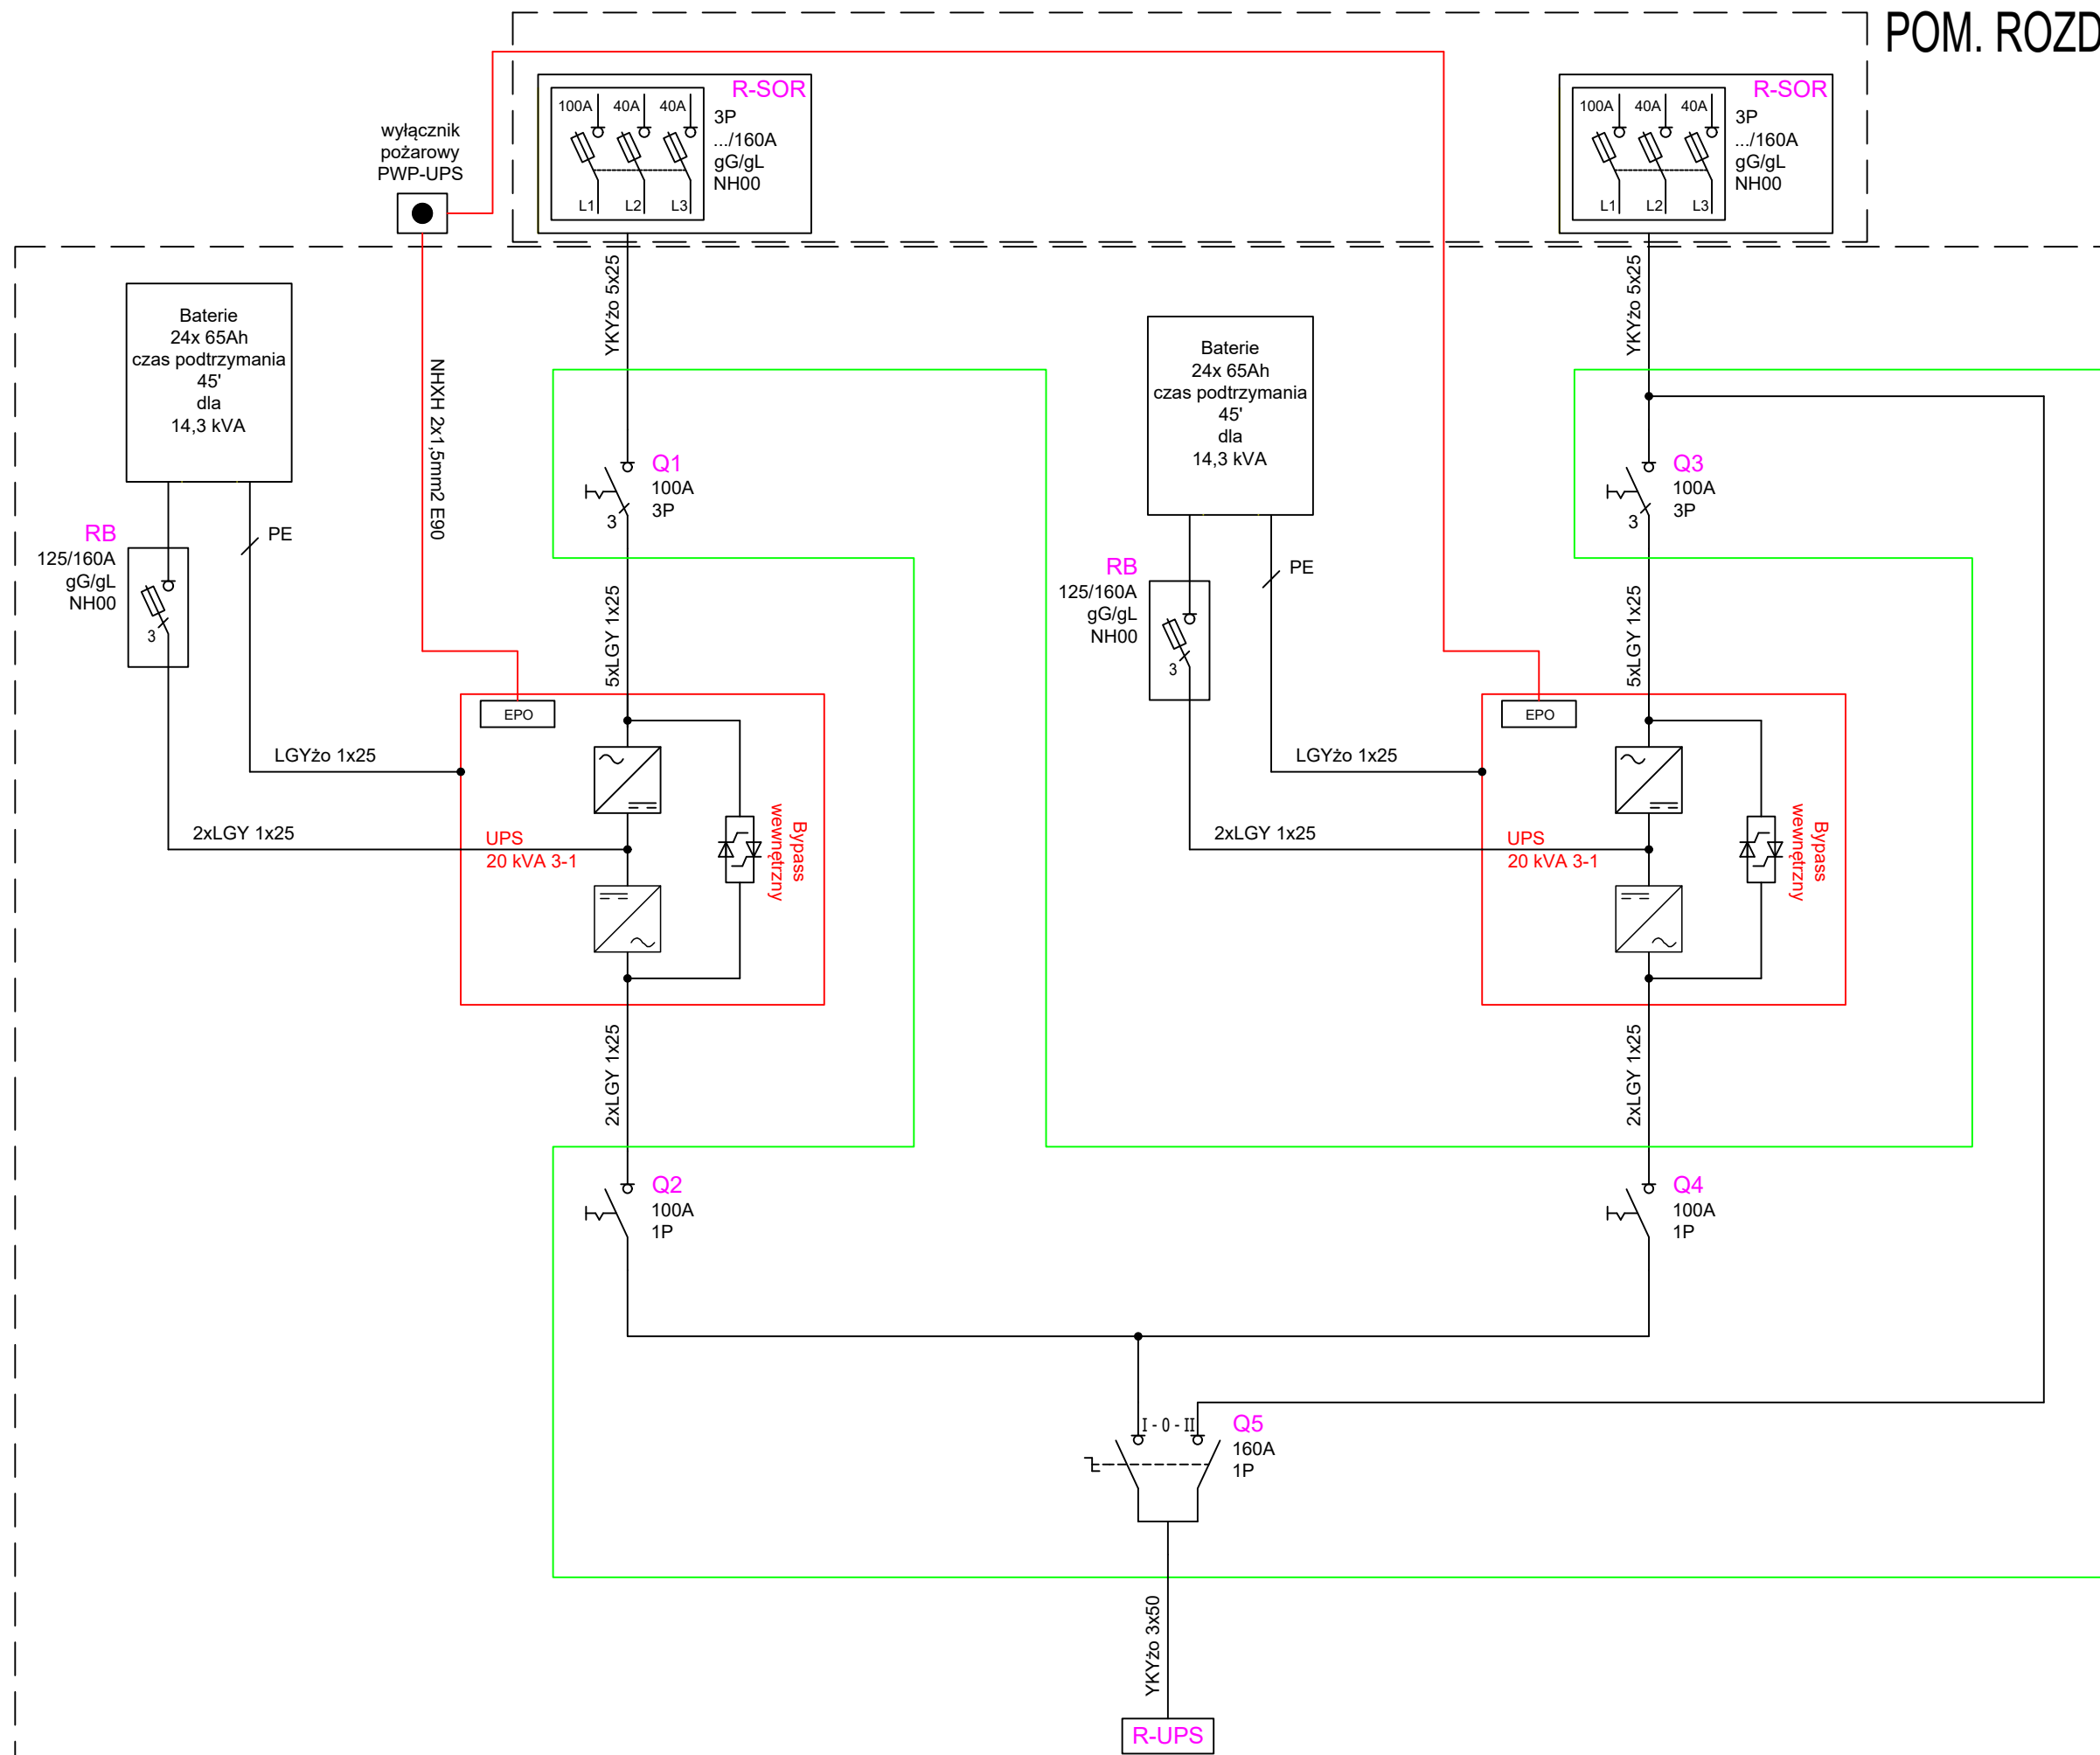

Q6  
I-0-II




Oznaczenie	Opis
Q1	Rozłącznik wejściowy prostownika UPS 1
Q2	Rozłącznik wyjściowy UPS 1 OUT
Q3	Rozłącznik wejściowy prostownika UPS 2
Q4	Rozłącznik wyjściowy UPS 2 OUT
Q5	Przełącznik UPS - sieć

UWAGI:  
1. POŁĄCZENIA PRZEWODÓW Z UPS, STOJAKIEM BATERYJNYM ORAZ BYPASSEM WG DT-R PRODUCENTA.  
2. NIE MONTOWAĆ KLIMATYZATORA NAD URZĄDZENIAMI UPS (RYZYSKO ZALANIA).

UPSy przystosowane do pracy z transformatorami medycznymi

POM. UPS - POZIOM -1 Bud. B

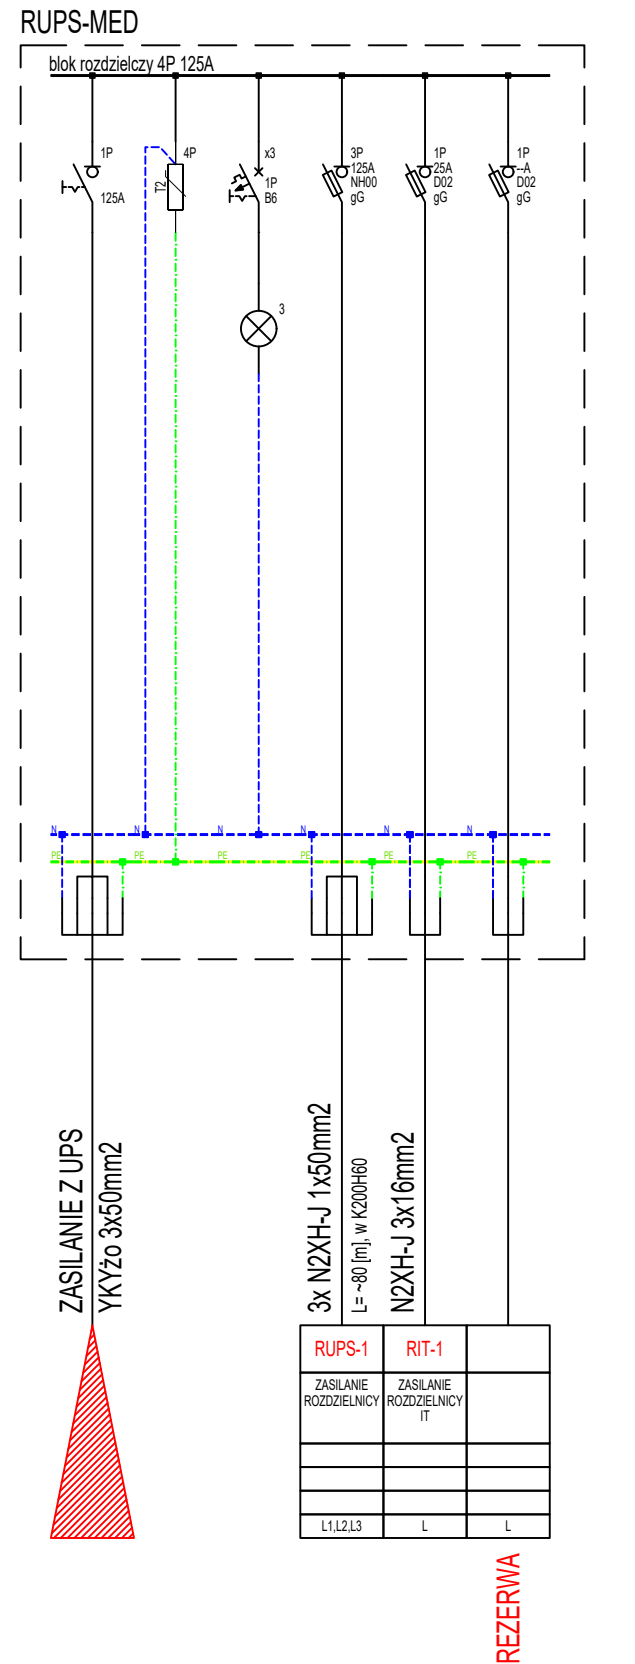

Uwagi:  
- Ilość oraz dokładne rozmieszczenie osprzętu ustalić na etapie wykonawstwa zgodnie z zaleceniami inwestora  
- Sposób zasilania urządzeń technologicznych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych należy potwierdzić na etapie wykonawstwa. Należy potwierdzić napięcie zasilania, moc, typ zabezpieczeń, rodzaj przewodu, miejsce doprowadzenie zasilania oraz sposób podłączenia urządzeń.

**CAD**  
PLAN  
SPÓŁKA Z O.O.  
Cad Plan Spółka z o.o.  
15-536 Białystok  
Ul. Słowicza 10  
tel. 506 10 90 94  
tel. 509 34 34 38

**PROJEKT**  
FAZA PROJEKTU: PW  
NAZWA: Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie  
ADRES: ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo  
KAT. OBIEKTU: XI  
JED. EWID.: Grajewo  
OBREB: 0001 Grajewo  
ID DZIAŁKI: 200401\_1.0001.1884/41  
PROJEKTANCI: mgr inż. Krzysztof Klewinowski upr. nr PDL/0160/PWBE/16 (projektant)  
mgr inż. Adam Sawicki upr. nr PDL/0097/PWOE/15 (sprawdzający)

**SCHEMAT UPS MED.**  
SKALA: --  
DATA: 13 sierpnia 2024 r.  
NR RYSUNKU: ES02  
NR STRONY: 13