


POM. ROZDZIELNI GŁÓWNEJ nN Bud. B

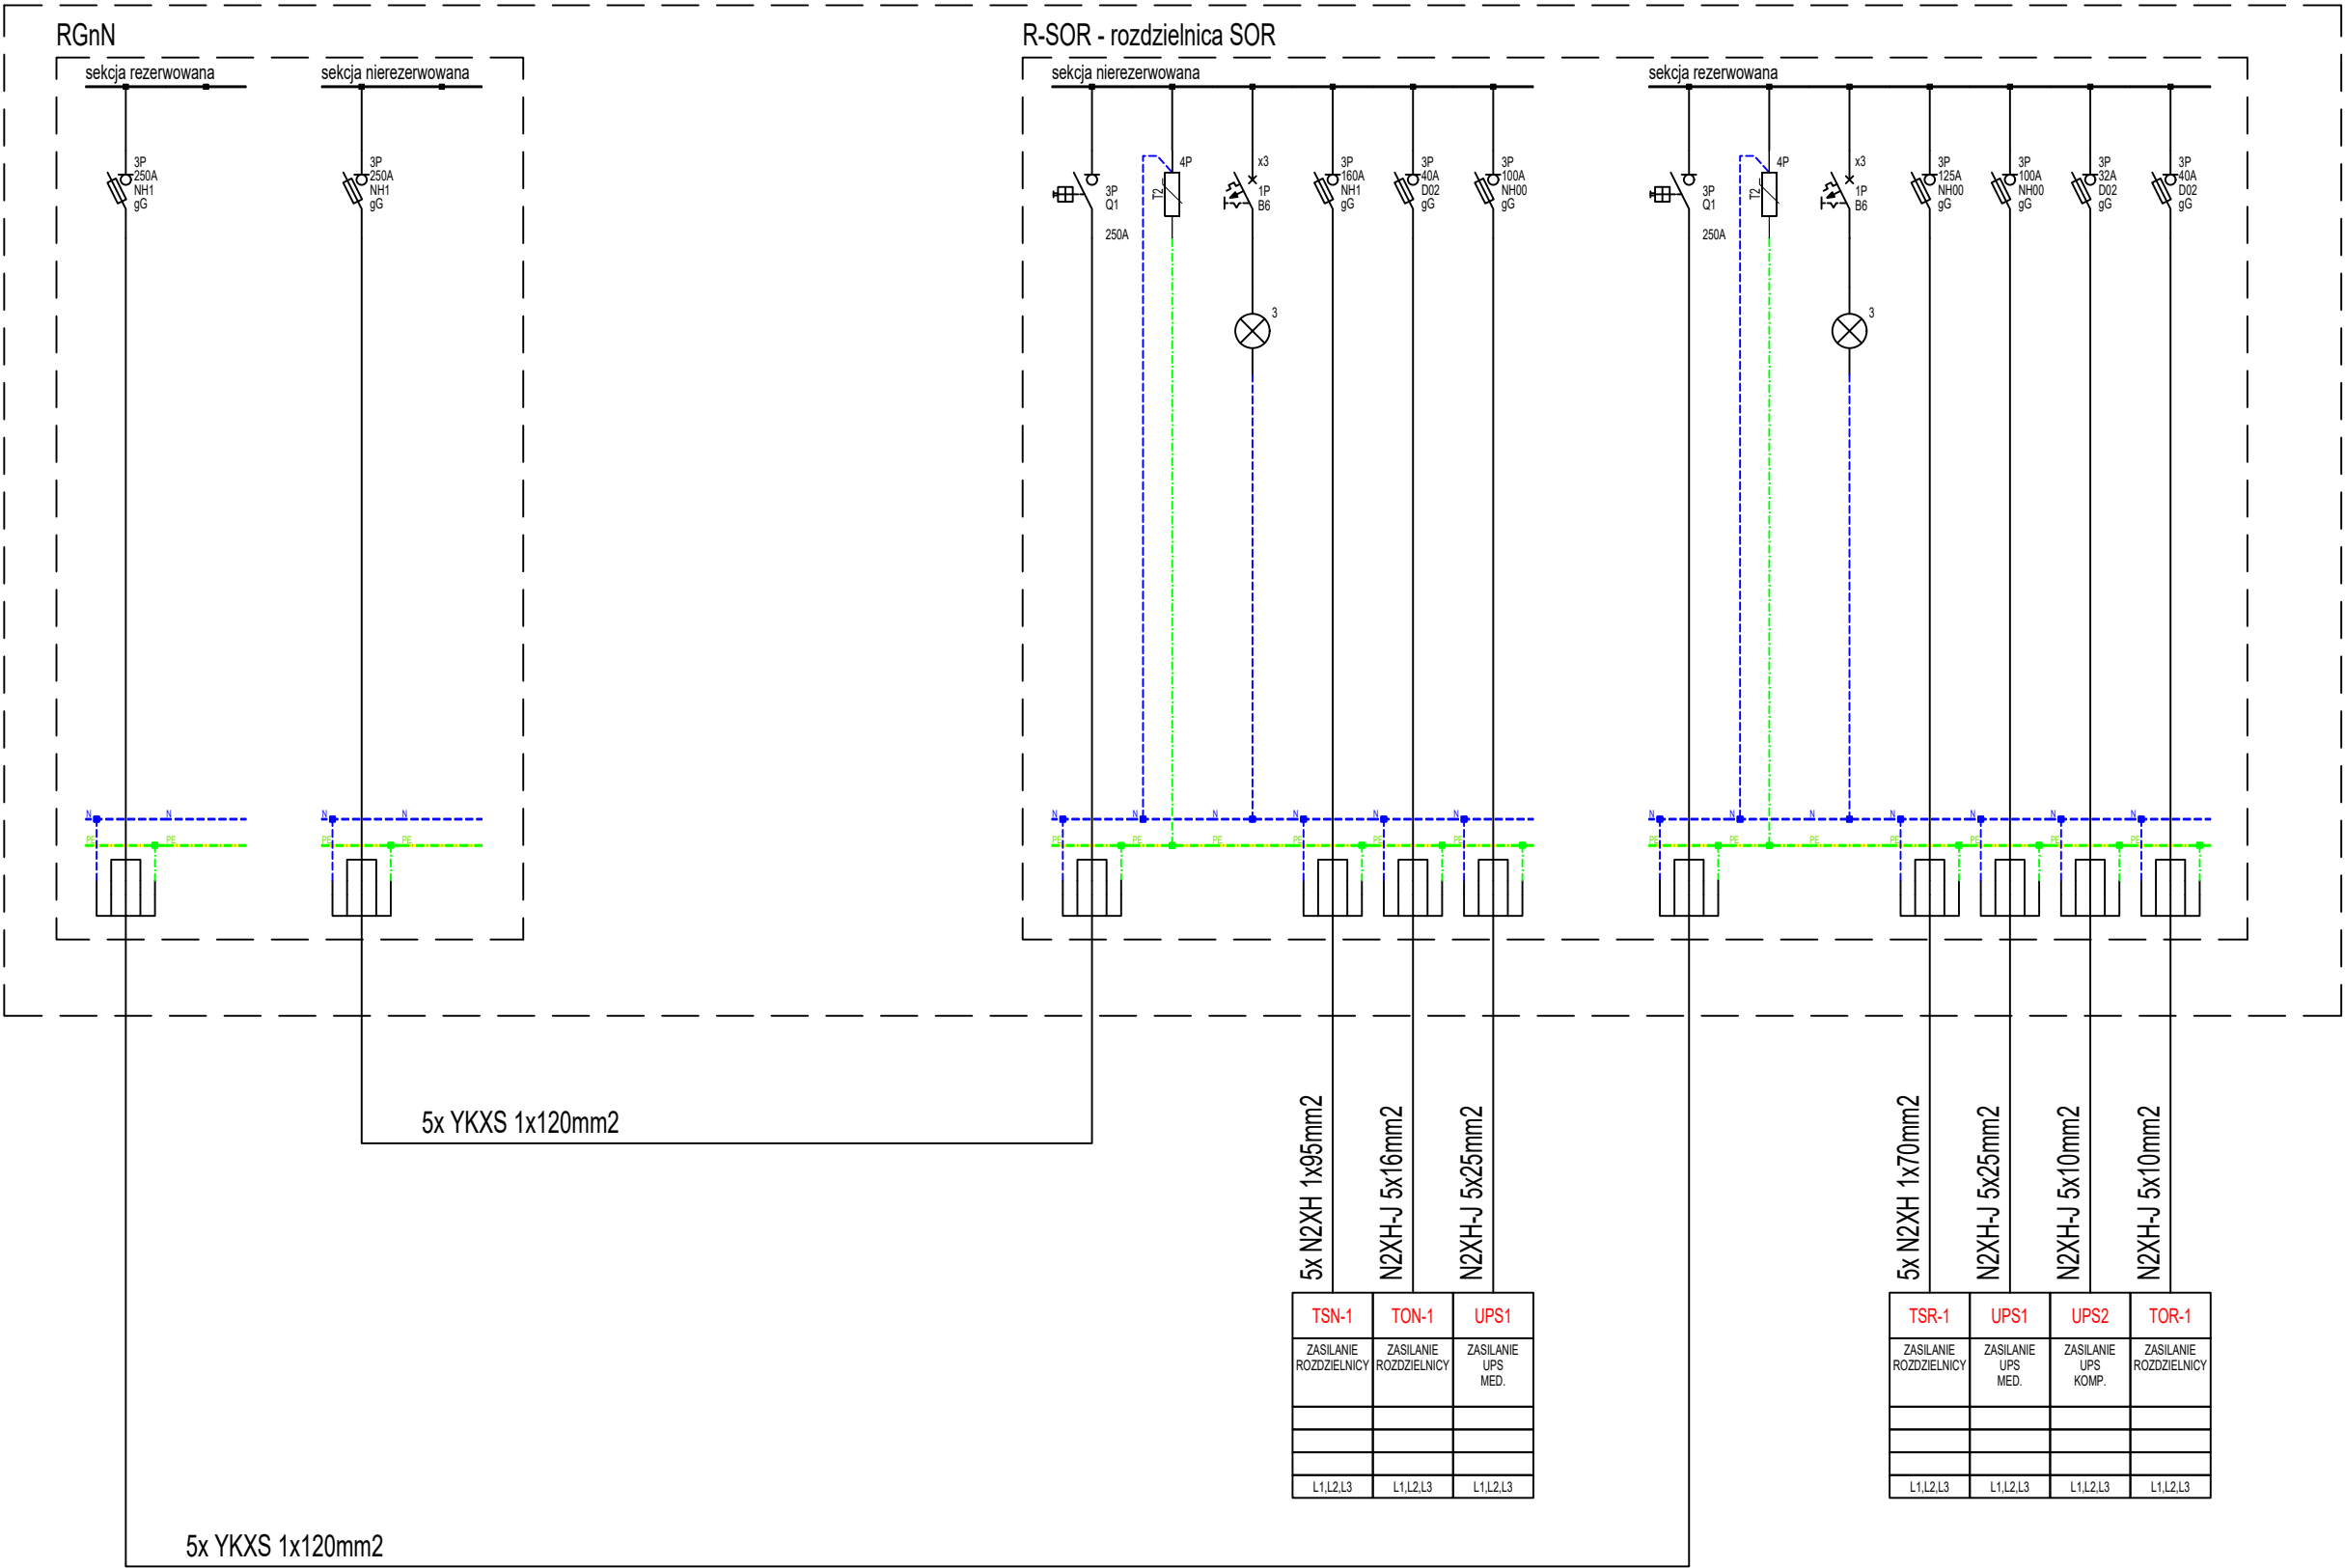

- Uwagi:
- Ilość oraz dokładne rozmieszczenie osprzętu ustalić na etapie wykonawstwa zgodnie z zaleceniami Inwestora
 - Sposób zasilania urządzeń technologicznych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych należy potwierdzić na etapie wykonawstwa. Należy potwierdzić napięcie zasilania, moc, typ zabezpieczeń, rodzaj przewodu, miejsce doprowadzenie zasilania oraz sposób podłączenia urządzeń.

CAD
PLAN
SPÓŁKA Z O.O.

Cad Plan Spółka z o.o.
15-536 Białystok
Ul. Słowicza 10
tel. 506 10 90 94
tel. 509 34 34 38

PROJEKT

FAZA PROJEKTU:
NAZWA:

ADRES:

KAT. OBIEKTU:
JED. EWID.:
OBRĘB:
ID DZIAŁKI:

PW
Modernizacja i doposażenie
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
(SOR) Szpitala Ogólnego im. dr Witolda
Ginela w Grajewie
ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200
Grajewo
XI
Grajewo
0001 Grajewo
200401_1.0001.1884/41

PROJEKTANCI:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

mgr inż. Krzysztof Klewinowski upr. nr PDL/0160/PWBE/16 (projektant)
mgr inż. Adam Sawicki upr. nr PDL/0097/PWOE/15 (sprawdzający)

PODPISY:

SCHEMAT ZASILANIA SOR

SKALA:
DATA:

--
13 sierpnia 2024 r.

NR RYSUNKU:
NR STRONY:

ES01
13