


zakres opracowania

B —

A

— B

INSTALACJE C.O. RZUT PIWNIC skala 1:50

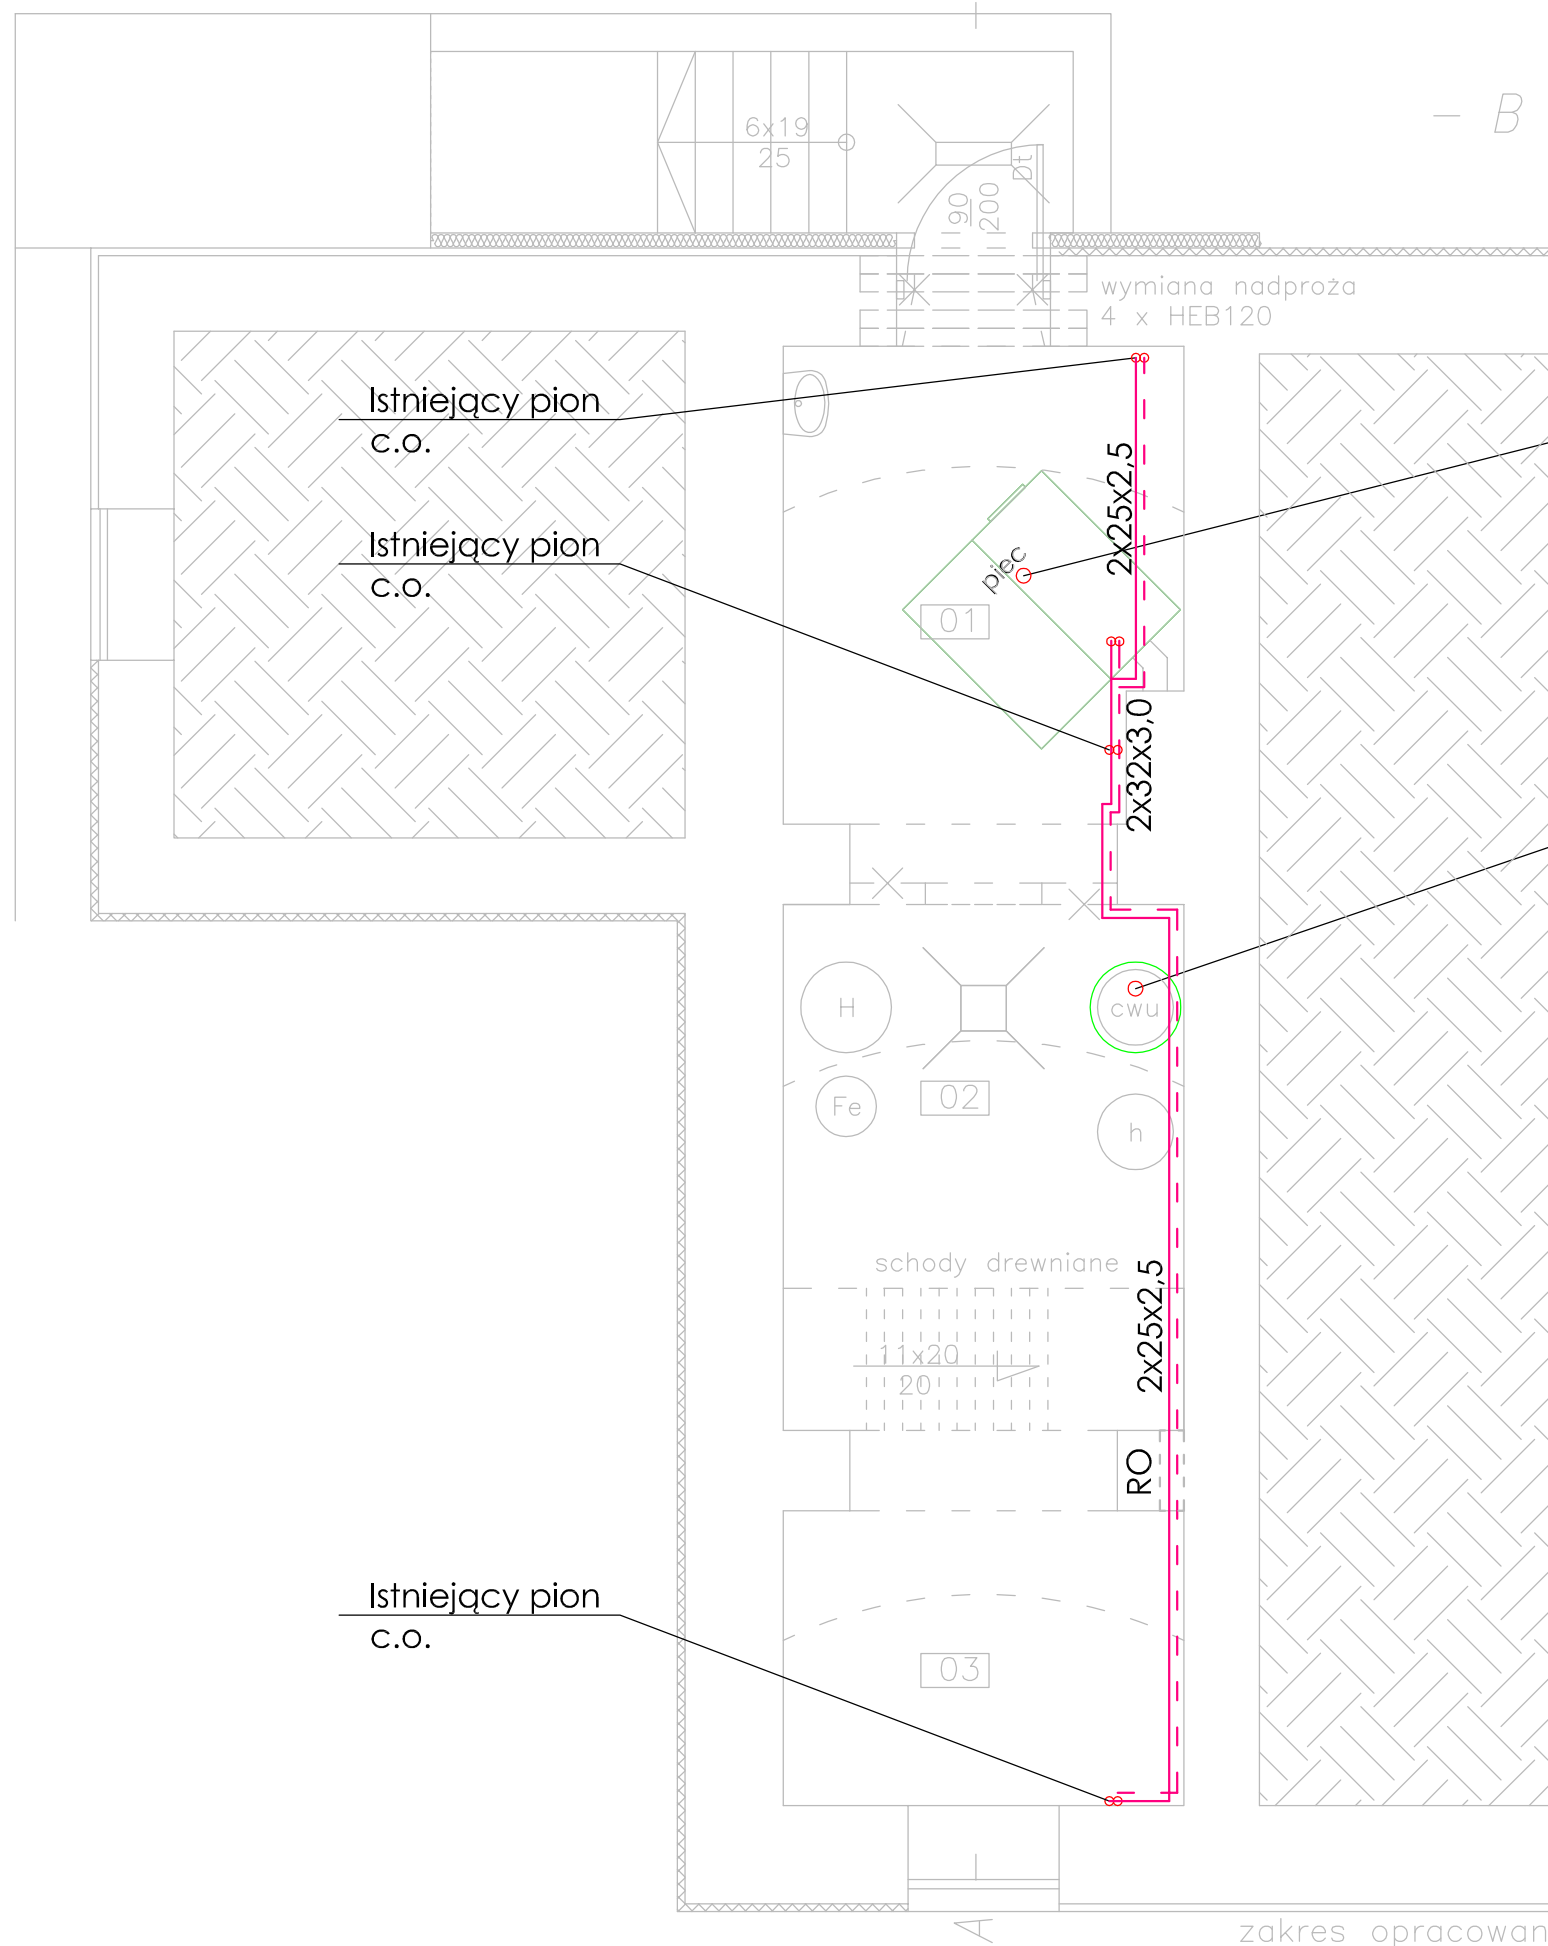

Wymiana kotła c.o. (c.w.u.)
kocioł na pellet o mocy 20kW

Wymiana zasobnika (c.w.u.)
o pojemności 200L

Izolacja przewodów:

22mm = 20mm
22-35mm = 30mm
> 35mm = śr. wew.

LEGENDA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

— przewody zasilające
- - - przewody powrót
■ grzejnik

RZUT PIWNIC - instalacje C.O.

SKALA:

1:50

BRANZA

SANITARNA

DATA:

14-06-2022

NAZWA

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU
MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

ADRES
BUDOWY

działka nr 9, obr. Jagodno
Jagodno 5, 82-300 Elbląg

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Radosław Królikowski
specjalność: sanitarna
nr ewid.: POM/0043/PWOS/12
izba: POM/IS/0390/12

PODPIS



DEBEX
ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH
BUDOWNICTWA

S1