


Oznaczenie urządzenia	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16
Oznaczenie zacisku									
Opis	REZERWA	Oświetlenie korytarz przy RW, pomieszczenia 0.26, 0.27, 0.28, 0.29	Gniazda 1-fazowe personelu	Gniazda 1-fazowe korytarz, oświetlenie pralni	REZERWA	REZERWA	Gniazda 1-fazowe	REZERWA	REZERWA
Moc		0,80	1,00	0,50			0,50		
Długość kabla									
Przekrój przewodu		3x1,5	3x2,5	3x2,5			3x2,5		
Typ kabla		YDY	YDY	YDY			YDY		
Typ izolacji kabla									

Modernizacja instalacji zasilania budynku kuchni nr 16 w energię elektryczną		Nr. projektu:		PW/1		C		F	
		Nr. rysunku:		E16		B		E	
		Data:		2022-05-17		A		D	
Nowa rozdzielnica TH1 piwnica poziom -1		Autor:		B. Jędrzejowski		Nr. akurusa:		2 / 3	

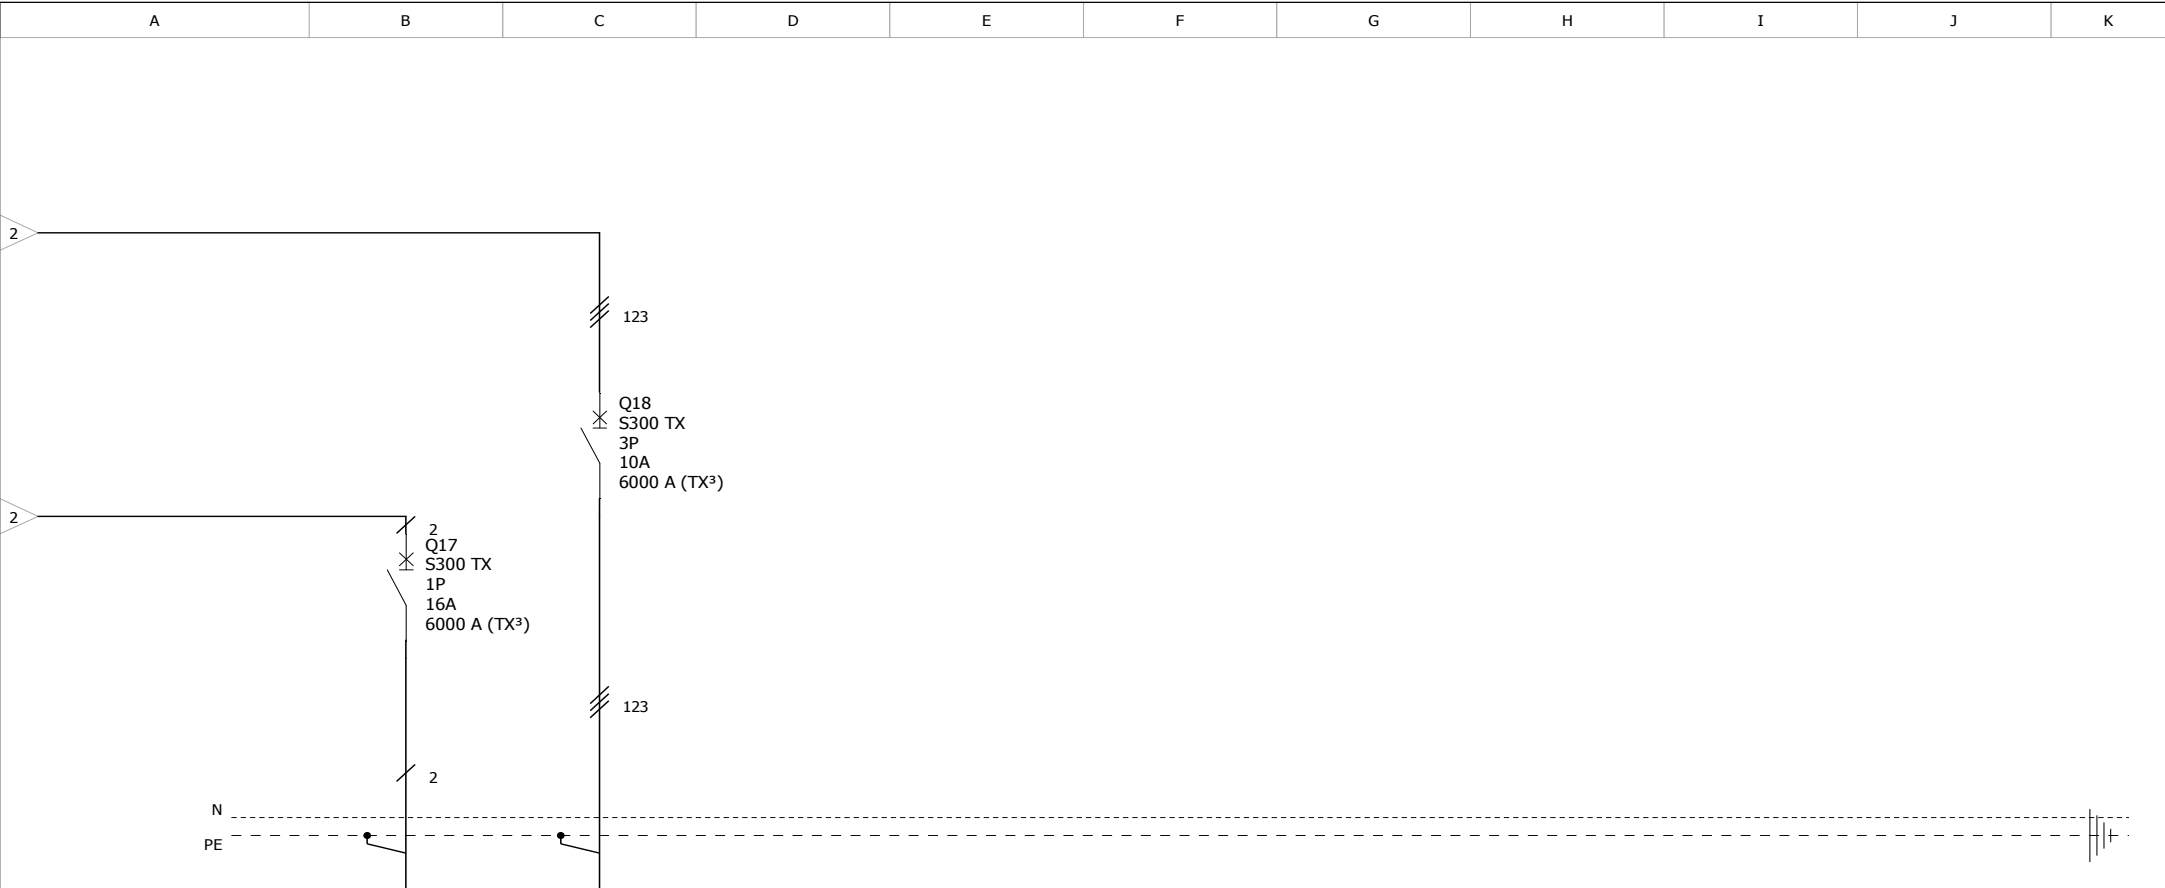

Oznaczenie urządzenia	Q17	Q18							
Oznaczenie zacisku									
Opis	REZERWA	Wentylator pomieszczenie 0.27							
Moc		0,50							
Długość kabla									
Przekrój przewodu		5x2,5							
Typ kabla		YDY							
Typ izolacji kabla									