OŚWIETLENIE BOISKA

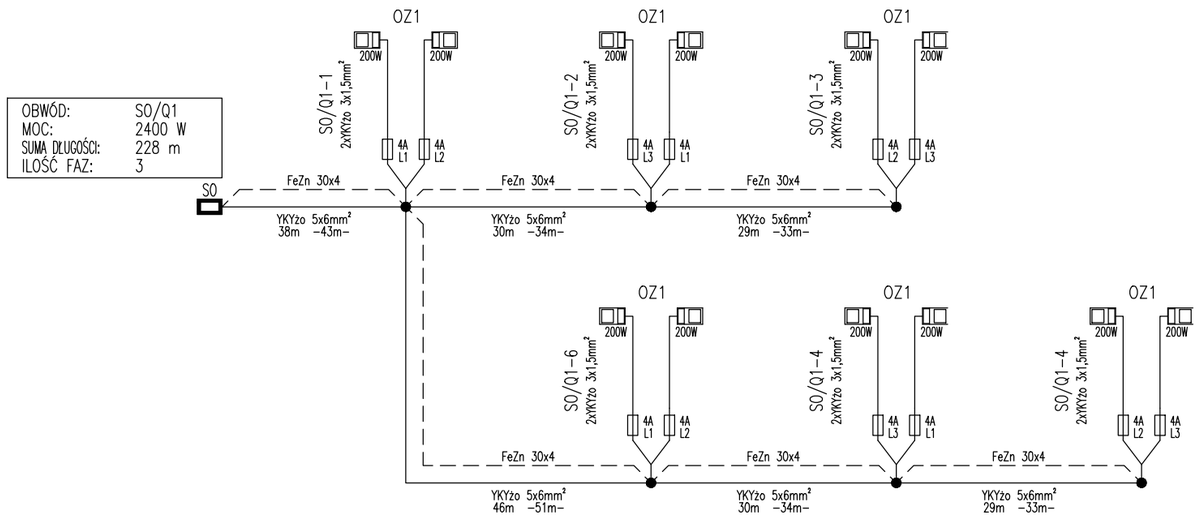

Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Układ sieci TN-S
System ochrony p.porażeniowej:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

...m -Długość rowu kablowego
-...m- -Długość kabla elektroenergetycznego

Projektowanie Architektoniczne Krzysztof Petrus
ul. Mikołowska 4a lok. 136
41-400 Mysłowice
T: +48 504 639 835
E: kpe@kpe.com.pl

Nazwa: Przebudowa boiska treningowego na terenie KS Burza Borowa Wieś	Nr rys.: SE-203
Adres: 43-190 Mikołów, ul. Piaskowa 57	Skala: -
Tytuł: *Schemat oświetlenia zewnętrznego*	Data: 10/2023

spec. nr upr. podpis

Projektant: *mgr inż. Paweł Maślanka*	inst. elektryczne	SLK/5266/PWOE/14		Faza: PT
Sprawdzający:				Branża: *elektryczna*

Prawa autorskie zastrzeżone. Przerysowywanie, uzupełnianie, odstępowanie niniejszego rysunku komukolwiek bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

Nr strony:

A3