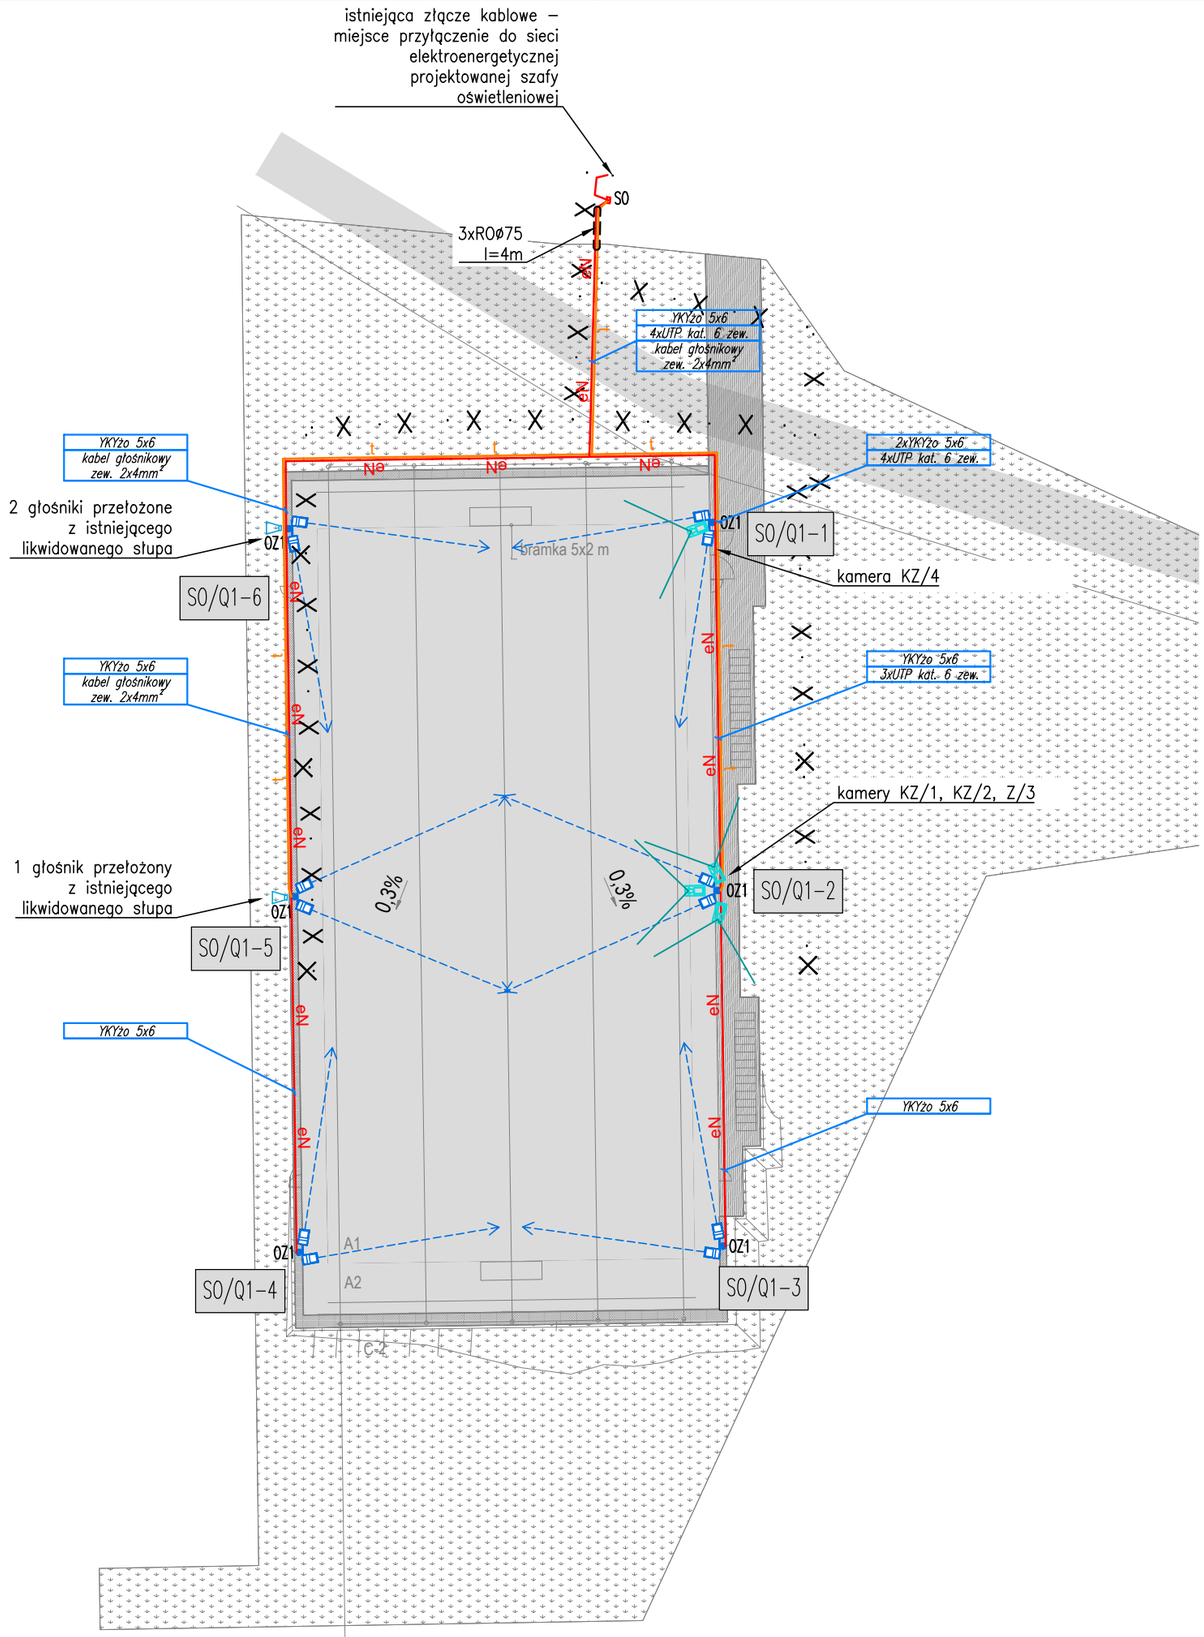

LEGENDA:

- eN — LINIE KABLOWE nN
- eN — RURA OSŁONOWA DLA KABLI RO – RURA OSŁONOWA KARBOWANA ODPORNOŚCI NA ŚCISKANIE MIN. L250
- S0 — SZAFA OŚWIETLENIOWA
- OZ1 — Aluminiowy słup oświetleniowy z fundamentem prefabrykownym o parametrach:
  - *słup okrągły o grubości ścianki 4,3mm i wysokości 8m;*
  - *głowica z 2 ruchomymi ramionami;*
  - *2x naświetlacz LED 200W/27113lm/5700K IP65, IK08;*
- t — INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA – KABLE SYGNAŁOWE DO KAMER CCTV I GŁOŚNIKÓW w rurze ochronnej ⌀75
- KAMERA ZEWNĘTRZNA TYPU BULLET 2,8–12mm 4MP IR
- ISTNIEJĄCY GŁOŚNK

Projektowanie Architektoniczne Krzysztof Petrus
ul. Mikołowska 4a lok. 136
41-400 Mysłowice
T: +48 504 639 835
E: kpe@kpe.com.pl

Nazwa	Przebudowa boiska treningowego na terenie KS Burza Borowa Wieś	Nr rys.	SE-102
Adres	43-190 Mikołów, ul. Piaskowa 57	Skala	1:500
Tytuł	*Schemat instalacji elektrycznych zewnętrznych*	Data	10/2023

	spec.	nr upr.	podpis		
Projektant	*mgr inż. Paweł Maślanka*	inst. elektryczne	SLK/5266/PWOE/14	Faza	PT
Sprawdzający				Branża	*elektryczna*

Prawa autorskie zastrzeżone. Przerysowywanie, uzupełnianie, odstępowanie niniejszego rysunku komukolwiek bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

Nr strony

A3