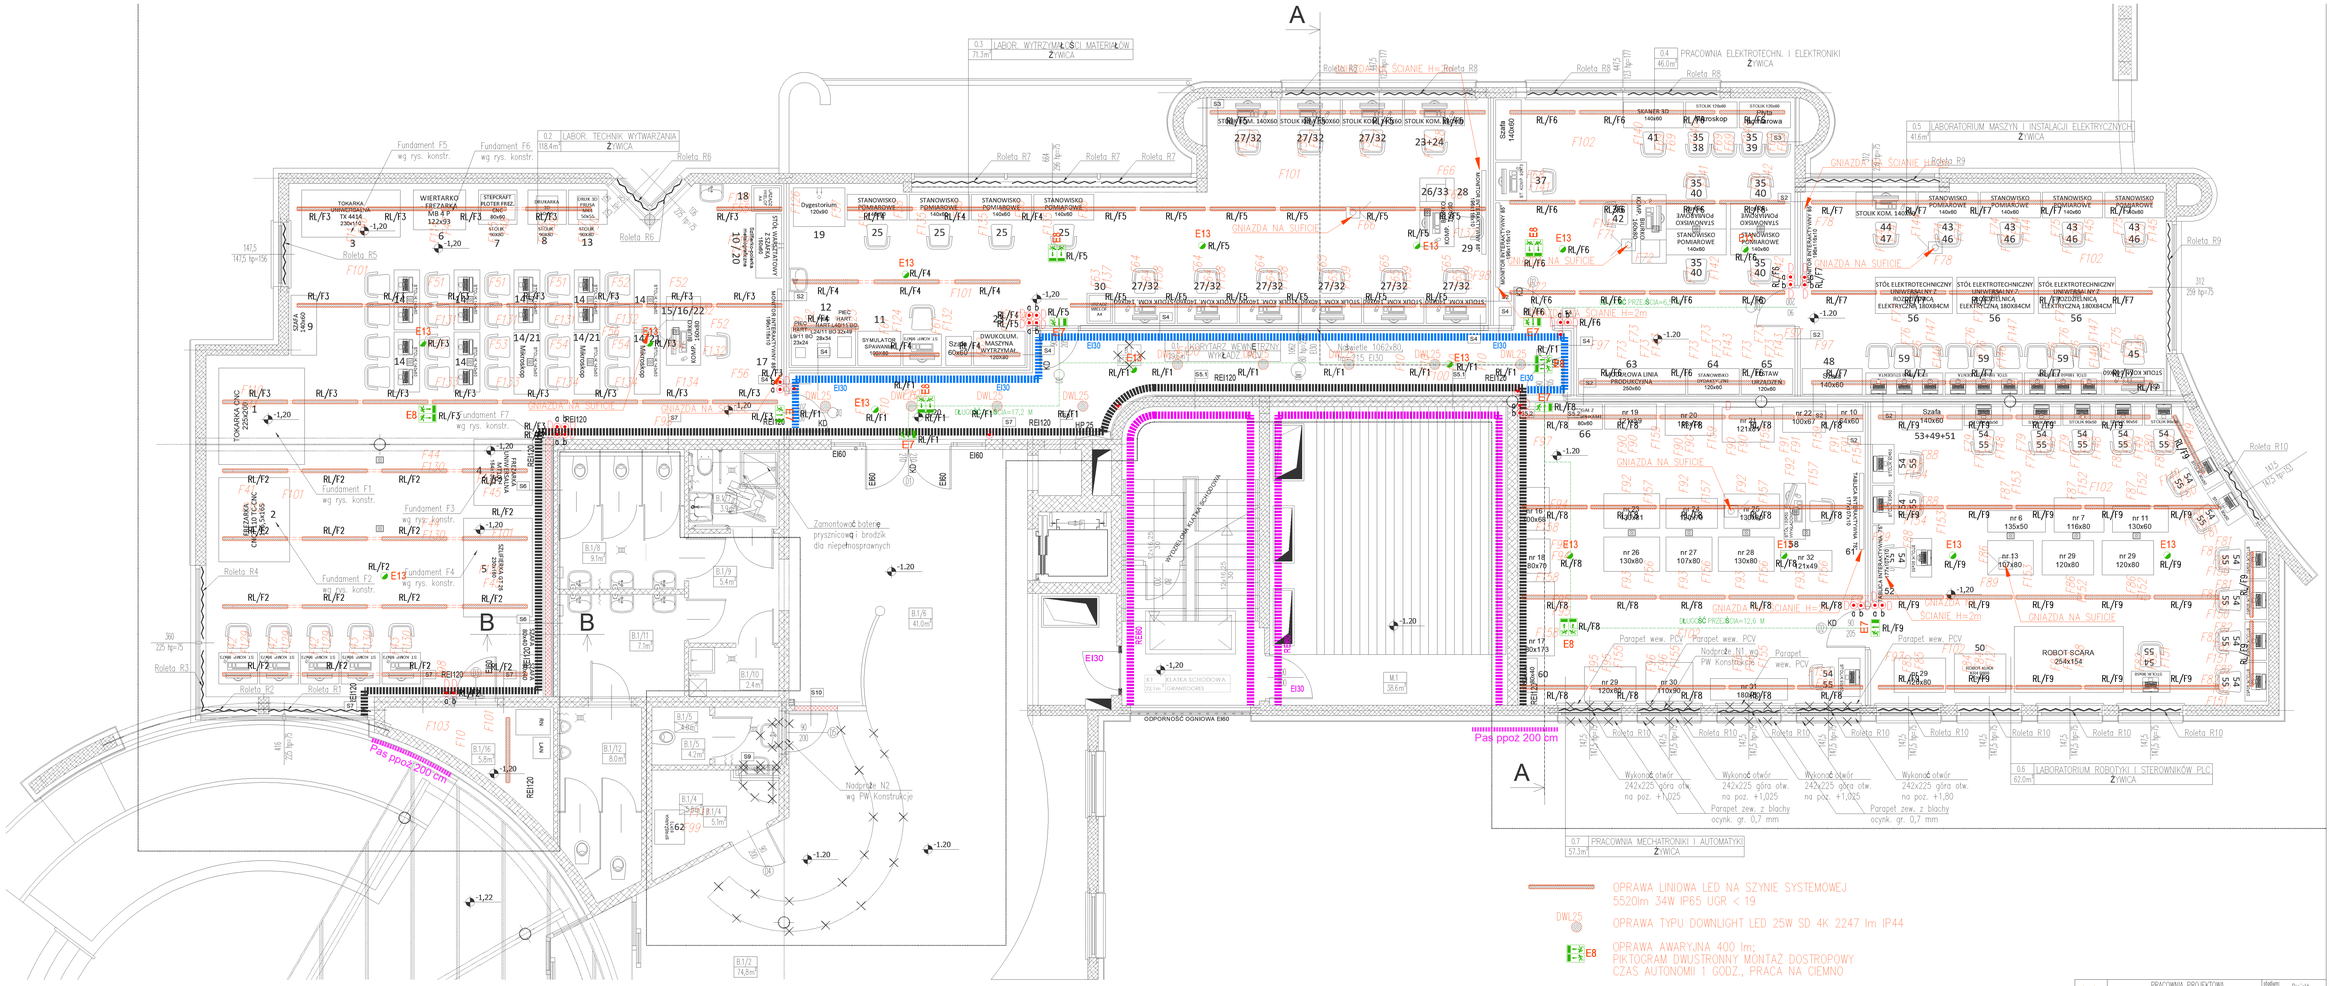

OPRAWA LINIOWA LED NA SZYNIE SYSTEMOWEJ
5520lm 34W IP65 UGR < 19

DWL25 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED 25W SD 4K 2247 lm IP44

E8 OPRAWA AWARYJNA 400 lm;
PIKTOGRAM DWUSTRONNY MONTAŻ DOSTROPOWY
CZAS AUTONOMII 1 GODZ., PRACA NA CIEMNO

E13 OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA O ROZSYLE SZEROKIM 237lm;.
CZAS AUTONOMII 1 GODZ., PRACA NA CIEMNO
MONTAŻ DOSTROPOWY

E7 OPRAWA AWARYJNA (900 lm; 5.0 W;) PRACA NA CIEMNO.
STRZAŁKA W GÓRĘ, MONTAŻ NAŚCIENNY. CZAS AUTONOMII 1 GODZ.

PRZYCISK OSWIETLENIOWY Z MODUŁEM DALI

PRZYCISK MONOSTABILNY TYPU ŚWIATŁO

UWAGA: OPRAWY MOCOWAĆ NA POZIOMIE 2,5m, PONIŻEJ INNYCH INSTALACJI

LA PROJEKT	PRACOWNIA PROJEKTOWA ul.Pokrzywska 4, 50-950 WROCŁAW, tel. 508-507-284, pracownia@la-projekt.pl, www.la-projekt.pl			stadium:	Projekt Techniczny
				branża:	ELEKTRYCZNA
Zespół projektowy:					
Kierownik zespołu:	imię i nazwisko:	nr uprawnień:	data:	podpis:	
sprawdzenie:	mgr inż. Wojciech Winczaszek	4/96/01/DLUW	09.09.2024 r.		
sprawdzenie:	mgr inż. Witold Krysz	462/89/UW	09.09.2024 r.		
Temat:	Przebudowa pomieszczeń budynku Biblioteki Uczelnianej na Laboratorium Instytutu Politechnicznego ul. Opolskich 1, 64-100 Leszno dz.nr 41/21, 42/10, 42/22, obręb 0002			nr proj.:	P-015/24
Inwestor:	Akademia Nauk Stosowanych w Lesznie, ul. Adama Mickiewicza 5, 64-100 Leszno			skala:	1:50
Tytuł rysunku:	Rzut parteru – INSTALACJE OŚWIETLENIOWE			nr rys.:	IE-02