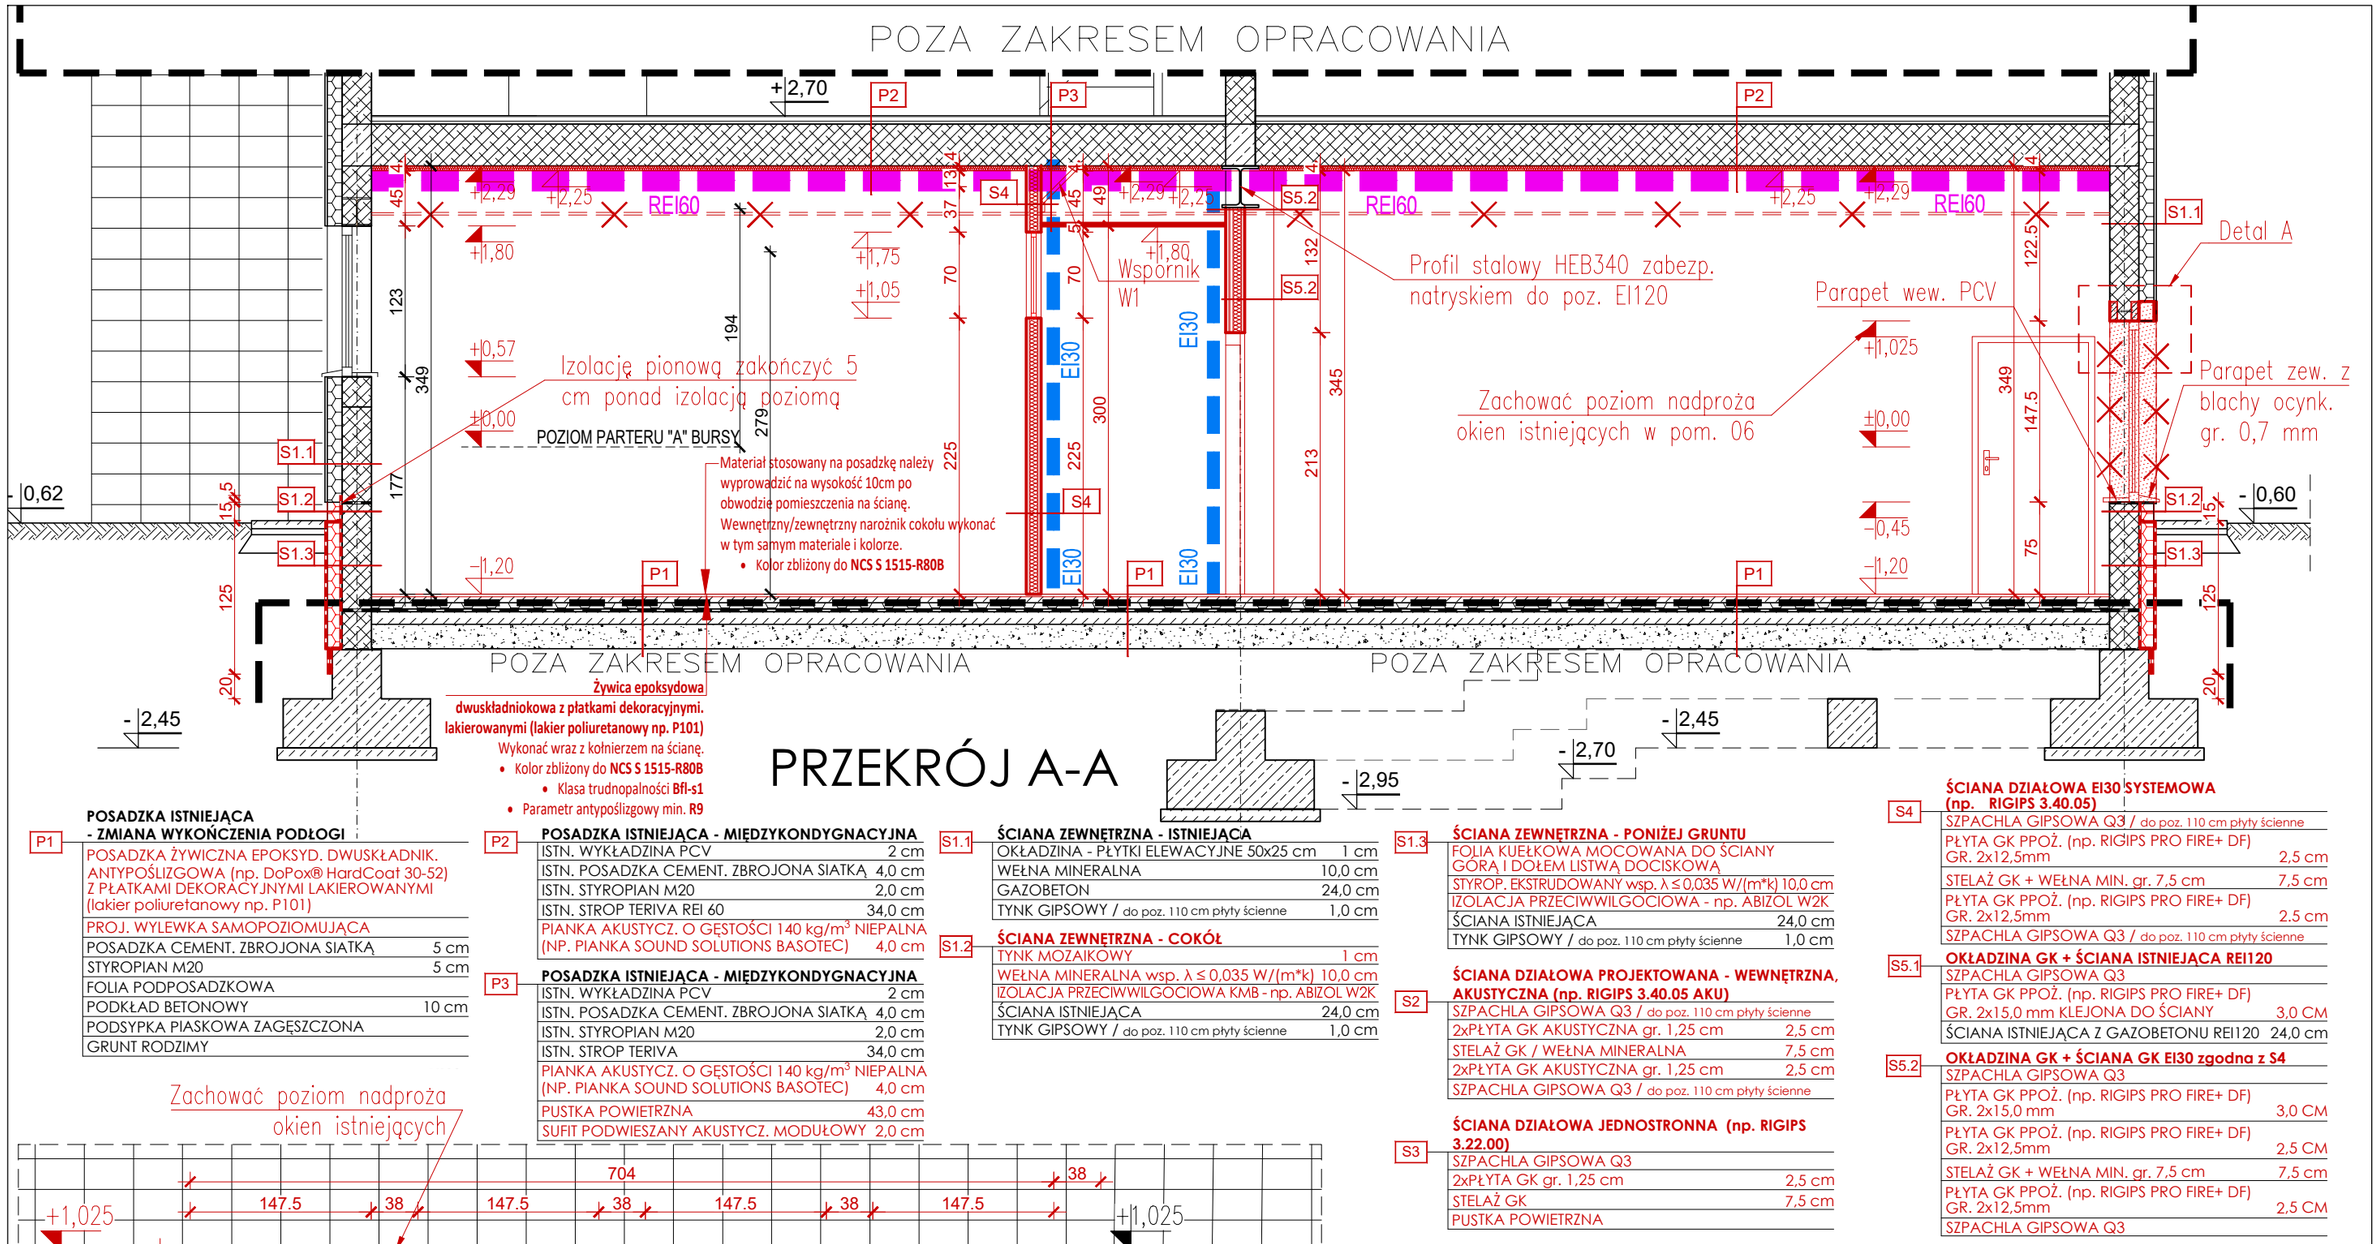

PRZEKRÓJ A-A

P1 POSADZKA ISTNIEJĄCA - ZMIANA WYKOŃCZENIA PODŁOGI

POSADZKA ŻYWICZNA EPOKSYD. DWUSKŁADNIK. ANTYPOŚLIZGOWA (np. DoPox® HardCoat 30-52) Z PŁATKAMI DEKORACYJNYMI LAKIEROWANYMI (lakier poliuretanowy np. P101)	
PROJ. WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	
POSADZKA CEMENT. ZBROJONA SIATKĄ	5 cm
STYROPIAN M20	5 cm
FOLIA PODPOSADZKOWA	
PODKŁAD BETONOWY	10 cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA	
GRUNT RODZIMY	

P2 POSADZKA ISTNIEJĄCA - MIĘDZYKONDYGNACYJNA

ISTN. WYKŁADZINA PCV	2 cm
ISTN. POSADZKA CEMENT. ZBROJONA SIATKĄ	4,0 cm
ISTN. STYROPIAN M20	2,0 cm
ISTN. STROP TERIVA REI 60	34,0 cm
PIANKA AKUSTYCZ. O GĘSTOŚCI 140 kg/m^3 NIEPALNA (NP. PIANKA SOUND SOLUTIONS BASOTEC)	4,0 cm

P3 POSADZKA ISTNIEJĄCA - MIĘDZYKONDYGNACYJNA

ISTN. WYKŁADZINA PCV	2 cm
ISTN. POSADZKA CEMENT. ZBROJONA SIATKĄ	4,0 cm
ISTN. STYROPIAN M20	2,0 cm
ISTN. STROP TERIVA	34,0 cm
PIANKA AKUSTYCZ. O GĘSTOŚCI 140 kg/m^3 NIEPALNA (NP. PIANKA SOUND SOLUTIONS BASOTEC)	4,0 cm
PUSTKA POWIETRZNA	43,0 cm
SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZ. MODUŁOWY	2,0 cm

S1.1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ISTNIEJĄCA

OKŁADZINA - PŁYTKI ELEWACYJNE 50x25 cm	1 cm
WEŁNA MINERALNA	10,0 cm
GAZOBETON	24,0 cm
TYNK GIPSOWY / do poz. 110 cm płyty ścienne	1,0 cm

S1.2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - COKÓŁ

TYNK MOZAIKOWY	1 cm
WEŁNA MINERALNA wsp. λ ≤ 0,035 W/(m*K)	10,0 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA KMB - np. ABIZOL W2K	
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	24,0 cm
TYNK GIPSOWY / do poz. 110 cm płyty ścienne	1,0 cm

S1.3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PONIŻEJ GRUNTU

FOLIA KUBEŁKOWA MOCOWANA DO ŚCIANY GÓRĄ I DOŁEM LISTWĄ DOCISKOWĄ	
STYROP. EKSTRUDOWANY wsp. λ ≤ 0,035 W/(m*K)	10,0 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - np. ABIZOL W2K	
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	24,0 cm
TYNK GIPSOWY / do poz. 110 cm płyty ścienne	1,0 cm

S2 ŚCIANA DZIAŁOWA PROJEKTOWANA - WEWNĘTRZNA, AKUSTYCZNA (np. RIGIPS 3.40.05 AKU)

SZPACHLA GIPSOWA Q3 / do poz. 110 cm płyty ścienne	
2xPŁYTA GK AKUSTYCZNA gr. 1,25 cm	2,5 cm
STELAŻ GK / WEŁNA MINERALNA	7,5 cm
2xPŁYTA GK AKUSTYCZNA gr. 1,25 cm	2,5 cm
SZPACHLA GIPSOWA Q3 / do poz. 110 cm płyty ścienne	

S3 ŚCIANA DZIAŁOWA JEDNOSTRONNA (np. RIGIPS 3.22.00)

SZPACHLA GIPSOWA Q3	
2xPŁYTA GK gr. 1,25 cm	2,5 cm
STELAŻ GK	7,5 cm
PUSTKA POWIETRZNA	

S4 ŚCIANA DZIAŁOWA EI30 SYSTEMOWA (np. RIGIPS 3.40.05)

SZPACHLA GIPSOWA Q3 / do poz. 110 cm płyty ścienne	
PŁYTA GK PPOŻ. (np. RIGIPS PRO FIRE+ DF) GR. 2x12,5mm	2,5 cm
STELAŻ GK + WEŁNA MIN. gr. 7,5 cm	7,5 cm
PŁYTA GK PPOŻ. (np. RIGIPS PRO FIRE+ DF) GR. 2x12,5mm	2,5 cm
SZPACHLA GIPSOWA Q3 / do poz. 110 cm płyty ścienne	

S5.1 OKŁADZINA GK + ŚCIANA ISTNIEJĄCA REI120

SZPACHLA GIPSOWA Q3	
PŁYTA GK PPOŻ. (np. RIGIPS PRO FIRE+ DF) GR. 2x15,0 mm KLEJONA DO ŚCIANY	3,0 CM
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z GAZOBETONU REI120	24,0 cm

S5.2 OKŁADZINA GK + ŚCIANA GK EI30 zgodna z S4

SZPACHLA GIPSOWA Q3	
PŁYTA GK PPOŻ. (np. RIGIPS PRO FIRE+ DF) GR. 2x15,0 mm	3,0 CM
PŁYTA GK PPOŻ. (np. RIGIPS PRO FIRE+ DF) GR. 2x12,5mm	2,5 CM
STELAŻ GK + WEŁNA MIN. gr. 7,5 cm	7,5 cm
PŁYTA GK PPOŻ. (np. RIGIPS PRO FIRE+ DF) GR. 2x12,5mm	2,5 CM
SZPACHLA GIPSOWA Q3	

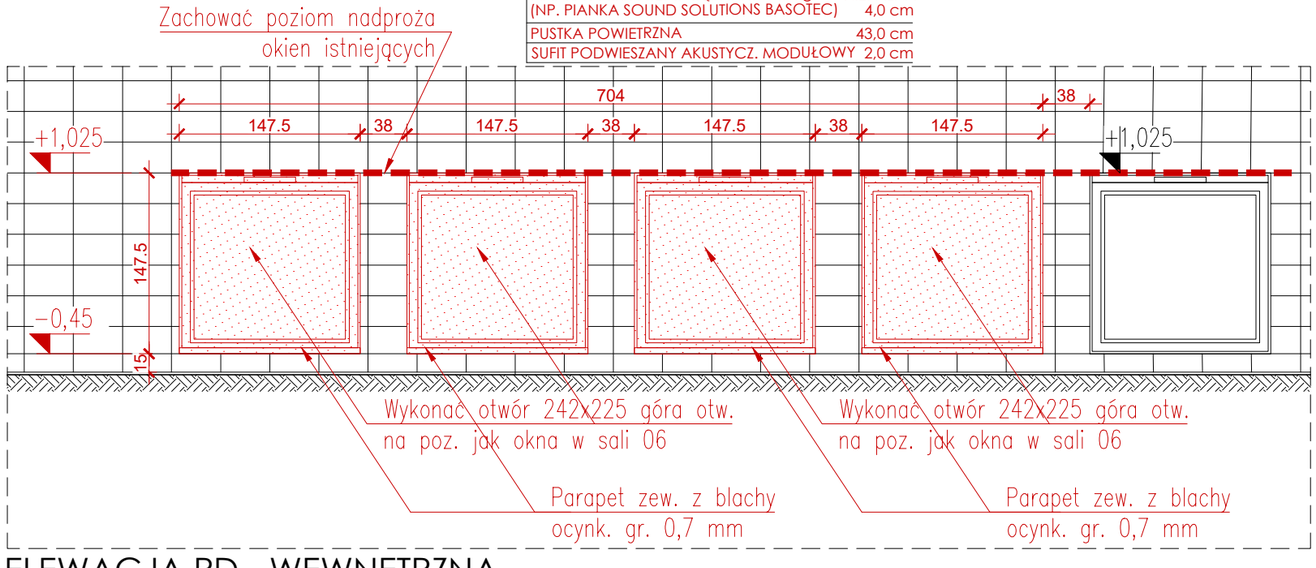

ELEWACJA PD - WEWNĘTRZNA FRAGMENT OBJĘTY PRZEBUDOWĄ

Legenda i uwagi wg rys. A-01

LA PROJEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Pełczyńska 4, 50-950 WROCŁAW,
tel. 508-597-284, pracownia@la-projekt.pl,
www.la-projekt.pl

Zespół projektowy:				
funkcja branża:	imię i nazwisko:	nr uprawnień:	data:	podpis:
opracowanie architektura	dr inż. arch. Sebastian Dobiesz	31/LOKK/2016	09.09.2024 r.	
sprawdzający architektura	mgr inż. arch. Joanna Dubielecka	280/01/DUW	09.09.2024 r.	

Temat:	Przebudowa pomieszczeń budynku Biblioteki Uczelnianej na Laboratorium Instytutu Politechnicznego ul. Opalińskich 1, 64-100 Leszno dz.nr 41/21, 42/10, 42/22, AM 16, obręb 0002	nr proj.: P-015/24
Inwestor:	Akademia Nauk Stosowanych w Lesznie, ul. Adama Mickiewicza 5, 64-100 Leszno	skala: 1:50
Tytuł rysunku:	Przekrój A-A, elewacja PD wewnętrzna – fragment objęty przebudową	nr rys.: A-02

stadium: Projekt architekt.-budowlany

branża: Architektura