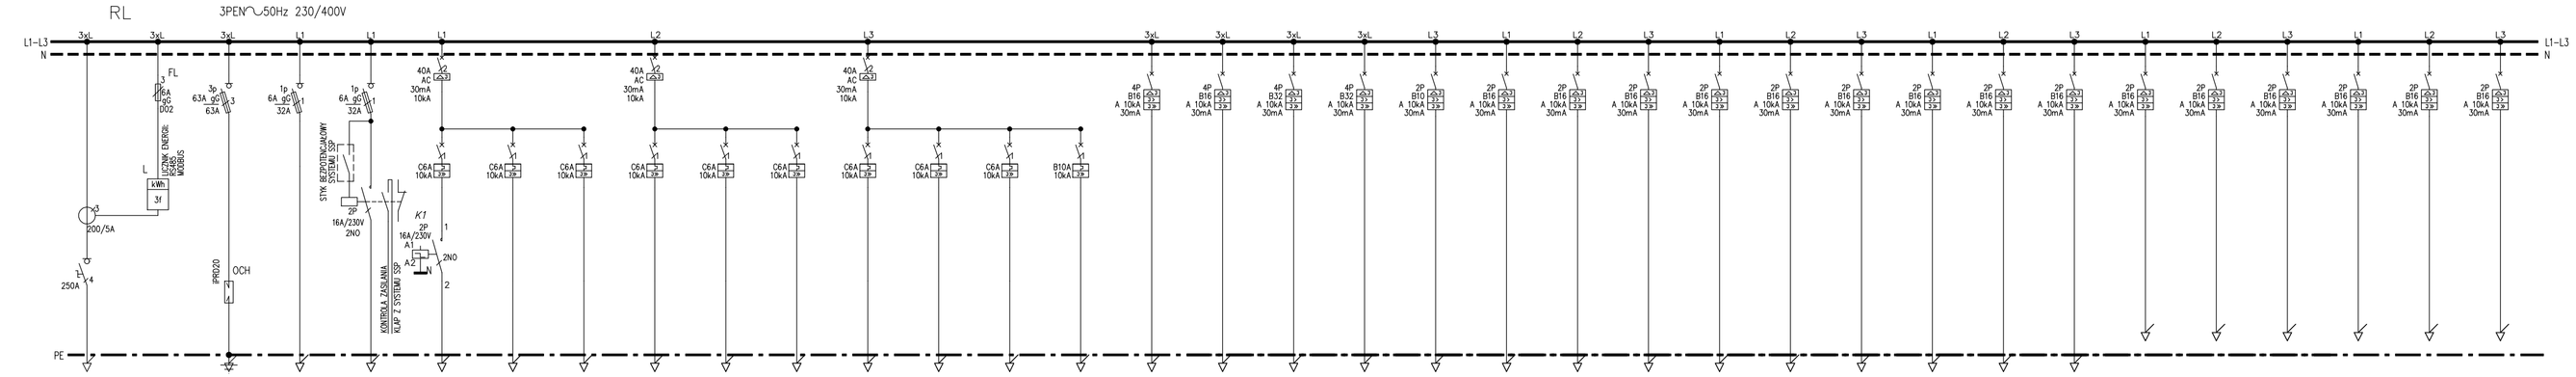

ZASILANIE	01	OCH	02	03	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F41	F42	F43	F44	F45	F46	F47	F48	F49	F50	F51	F52	F53	F54	F55
Zasilanie z RGnN Power supply from RGnN	Pomiar energii	Ochronnik przepięciowy	TR. 24V REGULATORY	Zasilanie klap p.poż.	STEROWANIE DALI	STEROWANIE DALI	STEROWANIE DALI	STEROWANIE DALI	STEROWANIE DALI	STEROWANIE DALI	STEROWANIE DALI	STEROWANIE DALI	STEROWANIE DALI	Domofon; KONTROLA DOSTĘPU	Nagrzewnica elektryczna	Nagrzewnica elektryczna	MZ1 JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA VRV	MZ2 JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA VRV	WN1, NW2, WENTYLATORY KANAŁOWE NAWIEWNE	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V
100	–	–	–	–	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	6,3	6,3	9,57	9,57	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5xDZH–J 1x120	–	–	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J
L = 2m	–	–	3x1,5	3x2,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	5x2,5	5x2,5	5x10	5x10	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5

TR300/24 230/24V 200VA
TRANSFORMATORY LAKALIZOWAĆ PRZY SŁOWNIKU
NALEŻY WYKONAĆ RÓWNIEŻ ZASILANIE SŁOWNIKA NA PIĘTRZE

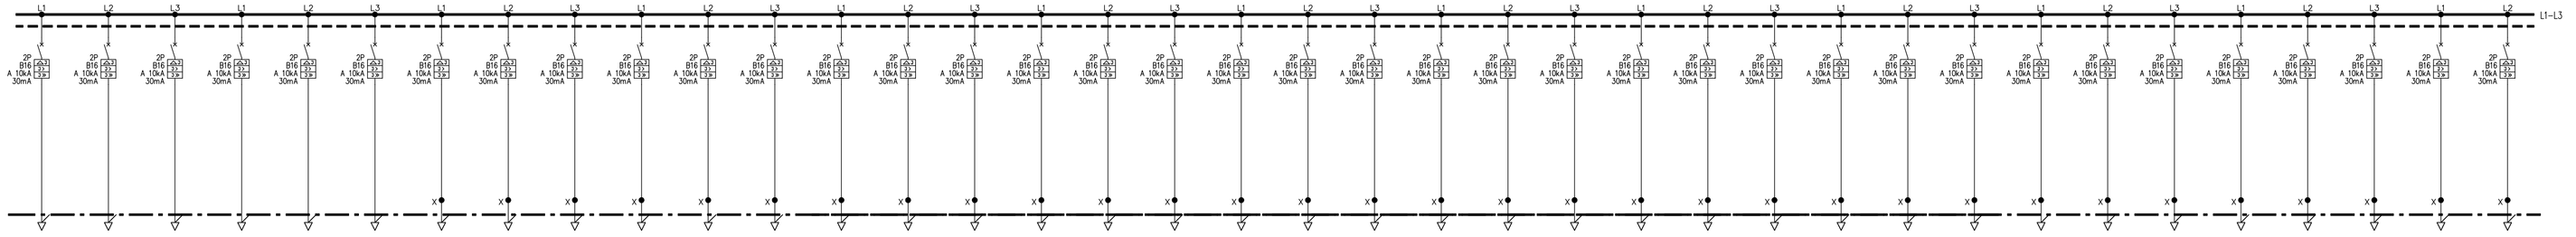

F56	F57	F58	F59	F60	F61	F62	F63	F64	F65	F66	F67	F68	F69	F70	F71	F72	F73	F74	F75	F76	F77	F78	F79	F80	F81	F82	F83	F84	F85	F86	F87	F88	F89	F90	F91	F92	F93
gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J
3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5

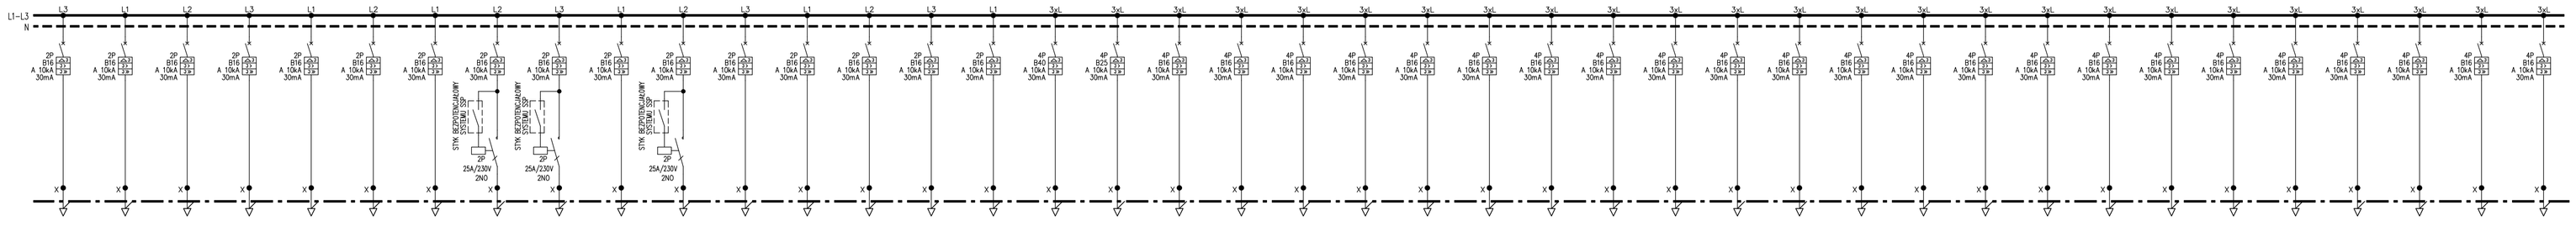

F94	F95	F96	F97	F98	F99	F100	F101	F102	F103	F104	F105	F106	F107	F108	F109	F110	F111	F112	F113	F114	F115	F116	F117	F118	F119	F120	F121	F122	F123	F124	F125	F126	F127	F128	F129	F130	F131	F132	F133	F134
gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	KURT 230V JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE	KURT 230V JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE	SZAFA IT 230V	WYŚWIETLACZ DYGESTORIUM	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	gniazdo 3F TOKARKA CNC 400V/63A	gniazdo 3F sprężarka 400V/63A	gniazdo 3F FREZARKA CNC 400V/16A	gniazdo 3F 400V/16A	gniazdo 3F 400V/16A	gniazdo 3F 400V/16A	gniazdo 3F 400V/16A	gniazdo 3F 400V/16A	gniazdo 3F 400V/16A	gniazdo 3F 400V/16A	gniazdo 3F 400V/16A	gniazdo 3F 400V/16A	gniazdo 3F 400V/16A	gniazdo 3F 400V/16A	gniazdo 3F 400V/16A	gniazdo 3F 400V/16A	gniazdo 3F 400V/16A	gniazdo 3F 400V/16A	gniazdo 3F 400V/16A	gniazdo 3F 400V/16A	gniazdo 3F 400V/16A	gniazdo 3F 400V/16A	gniazdo 3F 400V/16A	gniazdo 3F 400V/16A	gniazdo 3F 400V/16A
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	1,0	0,4						25	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J						N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J
3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5						5x16	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5

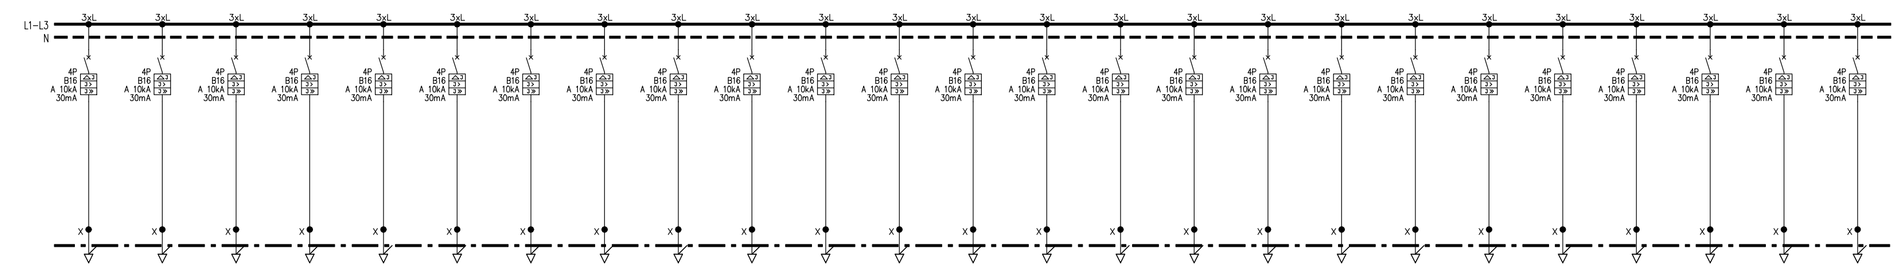

F135	F136	F137	F138	F139	F140	F141	F142	F143	F144	F145	F146	F147	F148	F149	F150	F151	F152	F153	F154	F155	F156	F157	F158	F159
gniazda 3F 400V/16A	gniazda 3F 400V/16A	gniazda 3F 400V/16A	gniazda 3F 400V/16A	gniazda 3F 400V/16A	gniazda 3F 400V/16A	gniazda 3F 400V/16A	gniazda 3F 400V/16A	gniazda 3F 400V/16A	gniazda 3F 400V/16A	gniazda 3F 400V/16A	gniazda 3F 400V/16A	gniazda 3F 400V/16A	gniazda 3F 400V/16A	gniazda 3F 400V/16A	gniazda 3F 400V/16A	gniazda 3F 400V/16A	gniazda 3F 400V/16A	gniazda 3F 400V/16A	gniazda 3F 400V/16A	gniazda 3F 400V/16A	gniazda 3F 400V/16A	gniazda 3F 400V/16A	gniazda 3F 400V/16A	gniazda 3F 400V/16A
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J	N2XH–J
5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5

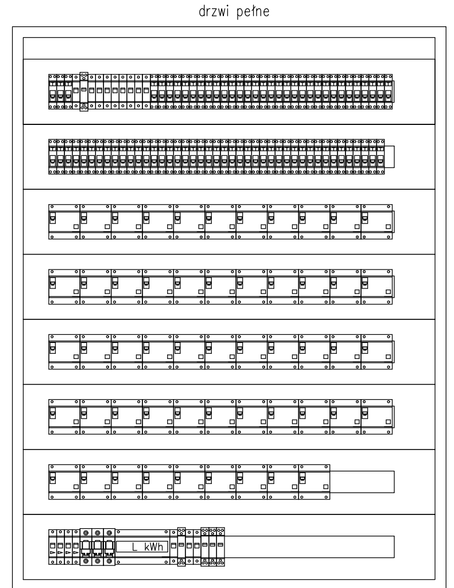

UWAGA:
ZE WZGLEDU NA OGRANICZNE MIEJSCE W ROZDZIELNI ZALECA SIĘ MONTAŻ WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH 2P 16A 30mA TYP A O SZEROKOSCI 18mm

WSZYSTKIE WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE O CHARAKTERYSTYCE "A"

PROJEKT	PRACOWNIA PROJEKTOWA ul.Pełczyńska 4, 50–950 WROCŁAW, tel. 508–597–284, pracownia@la–projekt.pl, www.la–projekt.pl		stadium: Projekt Techniczny
			branża: ELEKTRYCZNA
Zespół projektowy			
funkcja branżowa	imię i nazwisko:	nr uprawnień: data:	podpis:
opracowania	mgr inż. Wojciech Winczaszek	496/01/DUW 09.09.2024 r.	
sprawdzający	mgr inż. Witold Knysz	462/89/UW 09.09.2024 r.	
Temat:	Przebudowa pomieszczeń budynku Biblioteki Uczelnianej na Laboratorium Instytutu Politechnicznego ul. Opalińskich 1, 64–100 Leszno dz.nr 41/21, 42/10, 42/22, obręb 0002		nr proj.: P–015/24
Inwestor:	Akademia Nauk Stosowanych w Lesznie, ul. Adama Mickiewicza 5, 64–100 Leszno		skala: –
Tytuł rysunku:	SCHEMAT ZASILANIA		nr rys.: IE–01