



SZYNOPRZEWOD 250A

WT000 125A

Rozdzielnica RA11

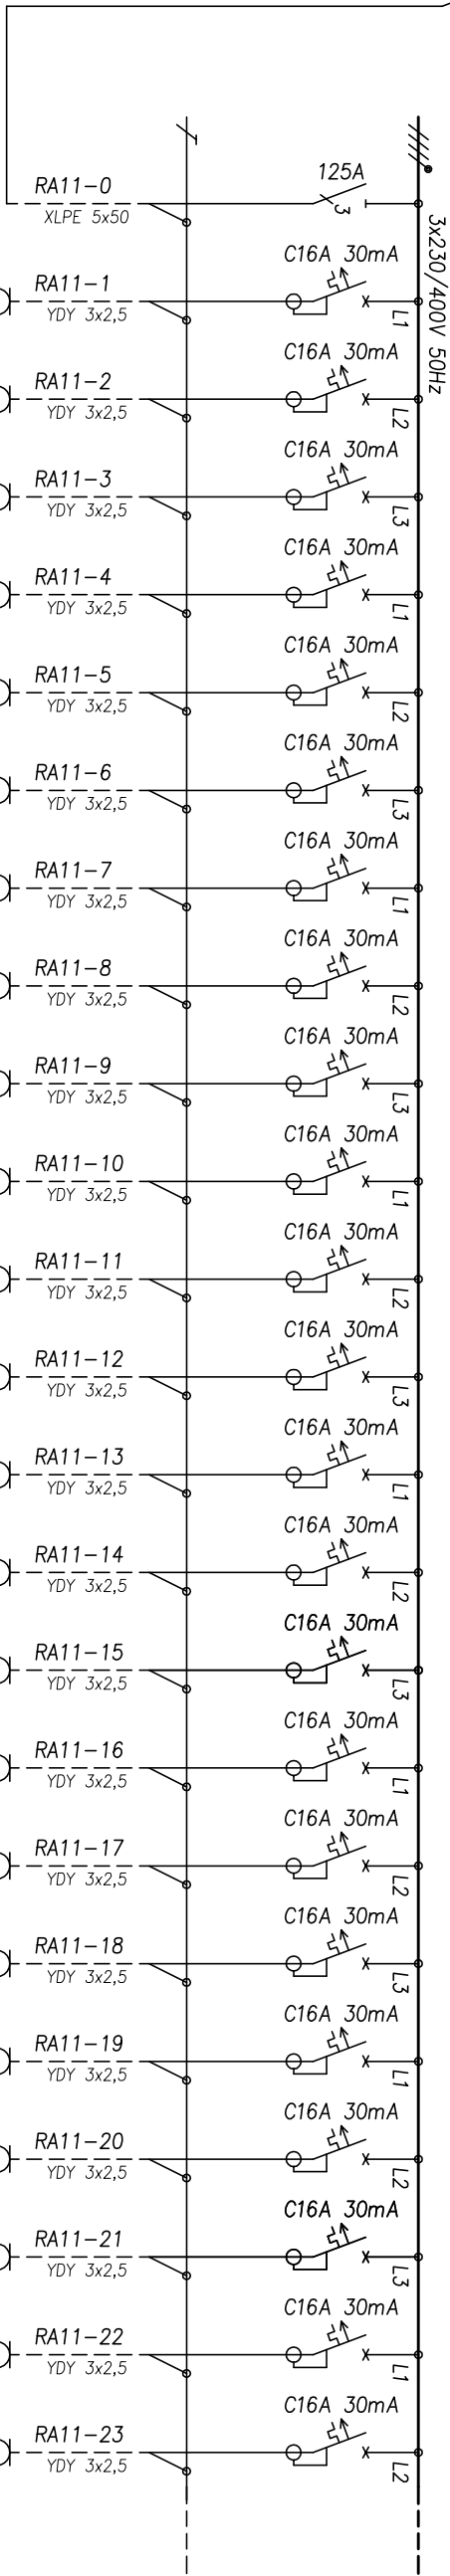

| Obciążenie | Nazwa obwodu | Nr rys. |
|------------|--------------|---------|
| 24kW       | Zasilanie    | -       |
|            | Gn. 1-faz.   | 1       |
|            | Gn. 1-faz.   | 2       |
|            | Gn. 1-faz.   | 3       |
|            | Gn. 1-faz.   | 4       |
|            | Gn. 1-faz.   | 5       |
|            | Gn. 1-faz.   | 6       |
|            | Gn. 1-faz.   | 7       |
|            | Gn. 1-faz.   | 8       |
|            | Gn. 1-faz.   | 9       |
|            | Gn. 1-faz.   | 10      |
|            | Gn. 1-faz.   | 11      |
|            | Gn. 1-faz.   | 12      |
|            | Gn. 1-faz.   | 13      |
|            | Gn. 1-faz.   | 14      |
|            | Gn. 1-faz.   | 15      |
|            | Gn. 1-faz.   | 16      |
|            | Gn. 1-faz.   | 17      |
|            | Gn. 1-faz.   | 18      |
|            | Gn. 1-faz.   | 19      |
|            | Gn. 1-faz.   | 20      |
|            | Gn. 1-faz.   | 21      |
|            | Gn. 1-faz.   | 22      |
|            | Gn. 1-faz.   | 23      |

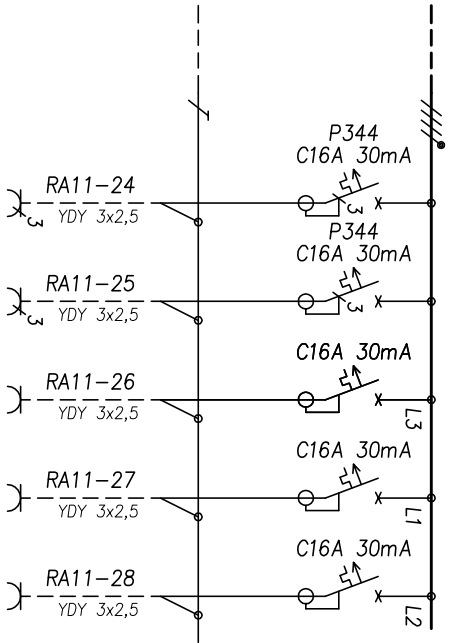

| Obciążenie | Nazwa obwodu | Nr rys. |
|------------|--------------|---------|
|            | Gn. 3-faz.   | -       |
|            | Gn. 3-faz.   | 24      |
|            | Gn. 3-faz.   | 25      |
|            | Gn. 1-faz.   | 26      |
|            | Gn. 1-faz.   | 27      |
|            | Gn. 1-faz.   | 28      |

|               |                             |         |  |  |            |  |  |                   |        |
|---------------|-----------------------------|---------|--|--|------------|--|--|-------------------|--------|
| <b>EL-MAT</b> |                             |         |  |  |            | 80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68                 |  | tel.0..58 3408113 |        |
| Projektował   | inż. M. Pachocki            |         | 01.08  |  | 4505/Gd/90 | Rozdzielnica obwodów ważnych RA11<br>Schemat zasadniczy. |  |                   |        |
| Opracował     | mgr inż. E. Matys-Szolowska |         | 01.08  |  |            |  |  |                   |        |
| Sprawdził     | inż. D. Jasiniecka          |         | 01.08  |  | 3509/Gd/88 |  |  |                   |        |
| Format A3     | Podz. 1:10                  | Obiekt: | Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Włta Stwosza (dz. nr 239/6) |  |            |  |  | Nr rys.           | ER-04A |

Ochrona od porażen  
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S