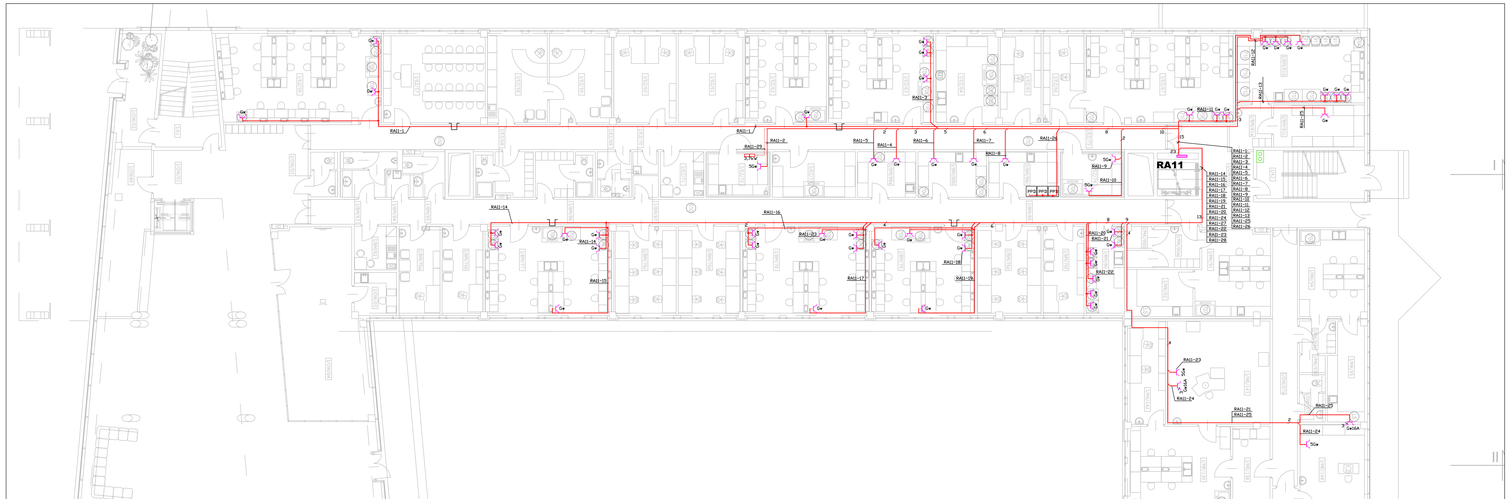

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

EL-MAT	80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68			tel./f. 58 3408113
Projektował	mgr inż. Paprocki	01.08		Instalacje odbiorców ważnych. Poziom I. Cz. 1
Opracował	mgr inż. E. Matyka-Szokalska	01.08		Plan instalacji
Sprawdził	bud.D. Jaworowicz	01.08		
Format	Podz. 1:100	Obiekt:	Wyższa Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)	Nr rys. EPGA-11