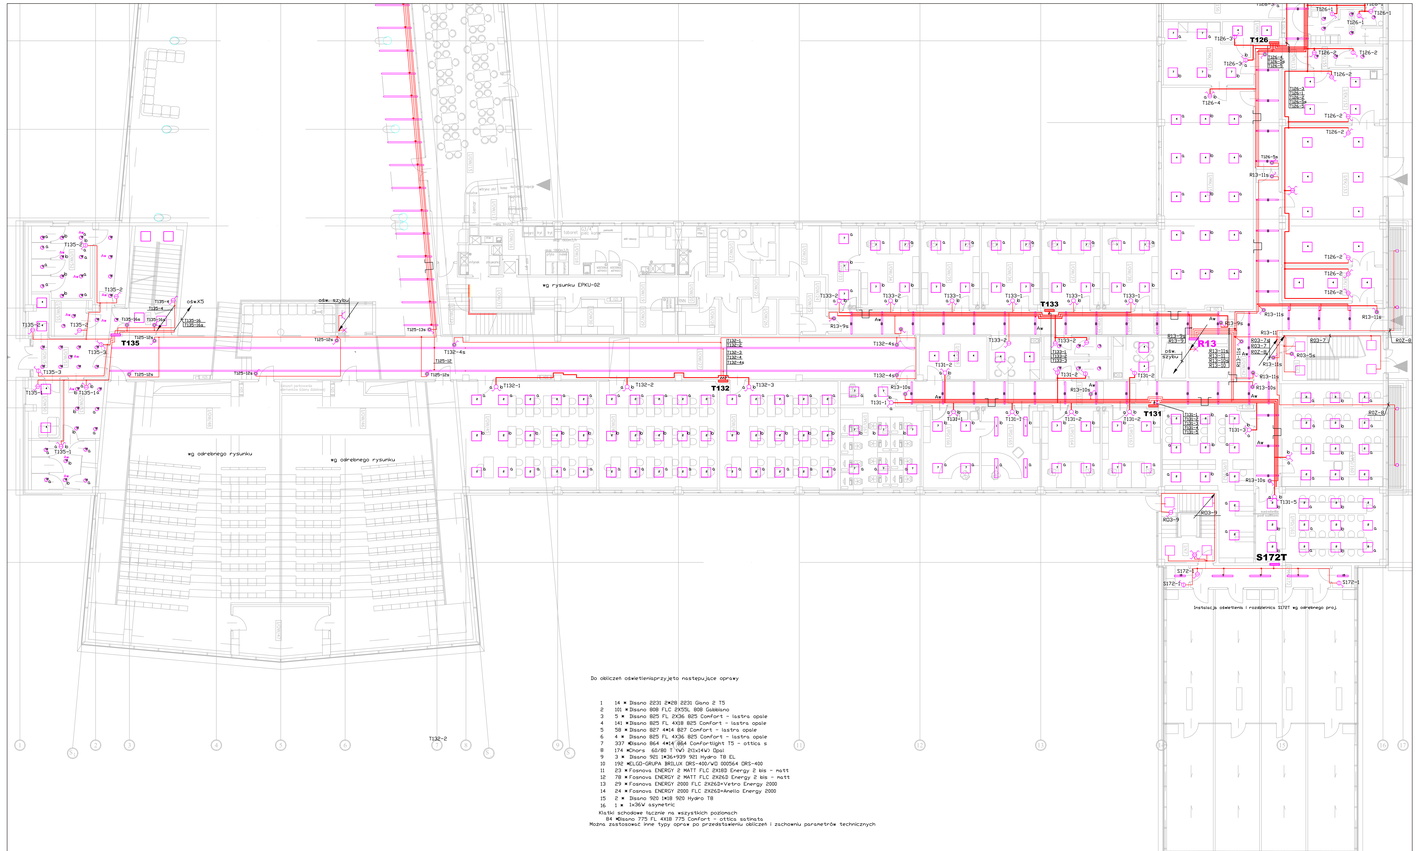

Do obliczeń oświetlenia przyjęto następujące oprawy

1	14 ✶ Disano 2230 ZK28 2230 Giano 2 T5
2	101 ✶ Disano 808 FLC 2X26L 808 Gabbiano
3	5 ✶ Disano 825 FL 2X36 825 Comfort - lustra opale
4	141 ✶ Disano 825 FL 4X18 825 Comfort - lustra opale
5	58 ✶ Disano 827 4✶14 827 Comfort 1 - lustra opale
6	4 ✶ Disano 825 FL 4X36 825 Comfort - lustra opale
7	337 ✶Disano 864 4✶14 864 Comfortlight T5 - optics s
8	174 ✶Disano 60180 T TeVi 21clx4x1 Opal
9	3 ✶ Disano 921 1✶36+939 921 Hydro T8 EL
10	192 ✶ELGD-GRUPA IRELLUX DRS-400/V2 D0054 DRS-400
11	23 ✶Fanavos ENERGY 2 MATT FLC 2X18S Energy 2 bis - matt
12	78 ✶Fanavos ENERGY 2 MATT FLC 2X26S Energy 2 bis - matt
13	29 ✶Fanavos ENERGY 2000 FLC 2X26S+Vetro Energy 2000
14	24 ✶Fanavos ENERGY 2000 FLC 2X26S+Kwarc Energy 2000
15	2 ✶ Disano 920 1✶18 920 Hydro T8
16	1 ✶ 1✶36W asymetric

Klatki schodowe tuczne na wszystkich poziomach
84 ✶Disano 775 FL 4X18 775 Comfort - optics satinata
Można zastosować inne typy opraw po przedstawieniu obliczeń i zachowniu parametrów technicznych

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

EL-MAT	80-365 GDAŃSK, ul. Czarny Dwór 4A pok. 68		tel./f. 58 3408113
Projektował mgr inż. M. Pachucki	01.08		
Opracował mgr inż. E. Matys-Grygiel	01.08		
Sprawdził		01.08	
Format A1/L 1:100	Obiekt	Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (ISI, nr 23981)	

Oświetlenie podstawowe, Poziom I, Cz. 3
Plan instalacji

Nr rys. EPOP-13