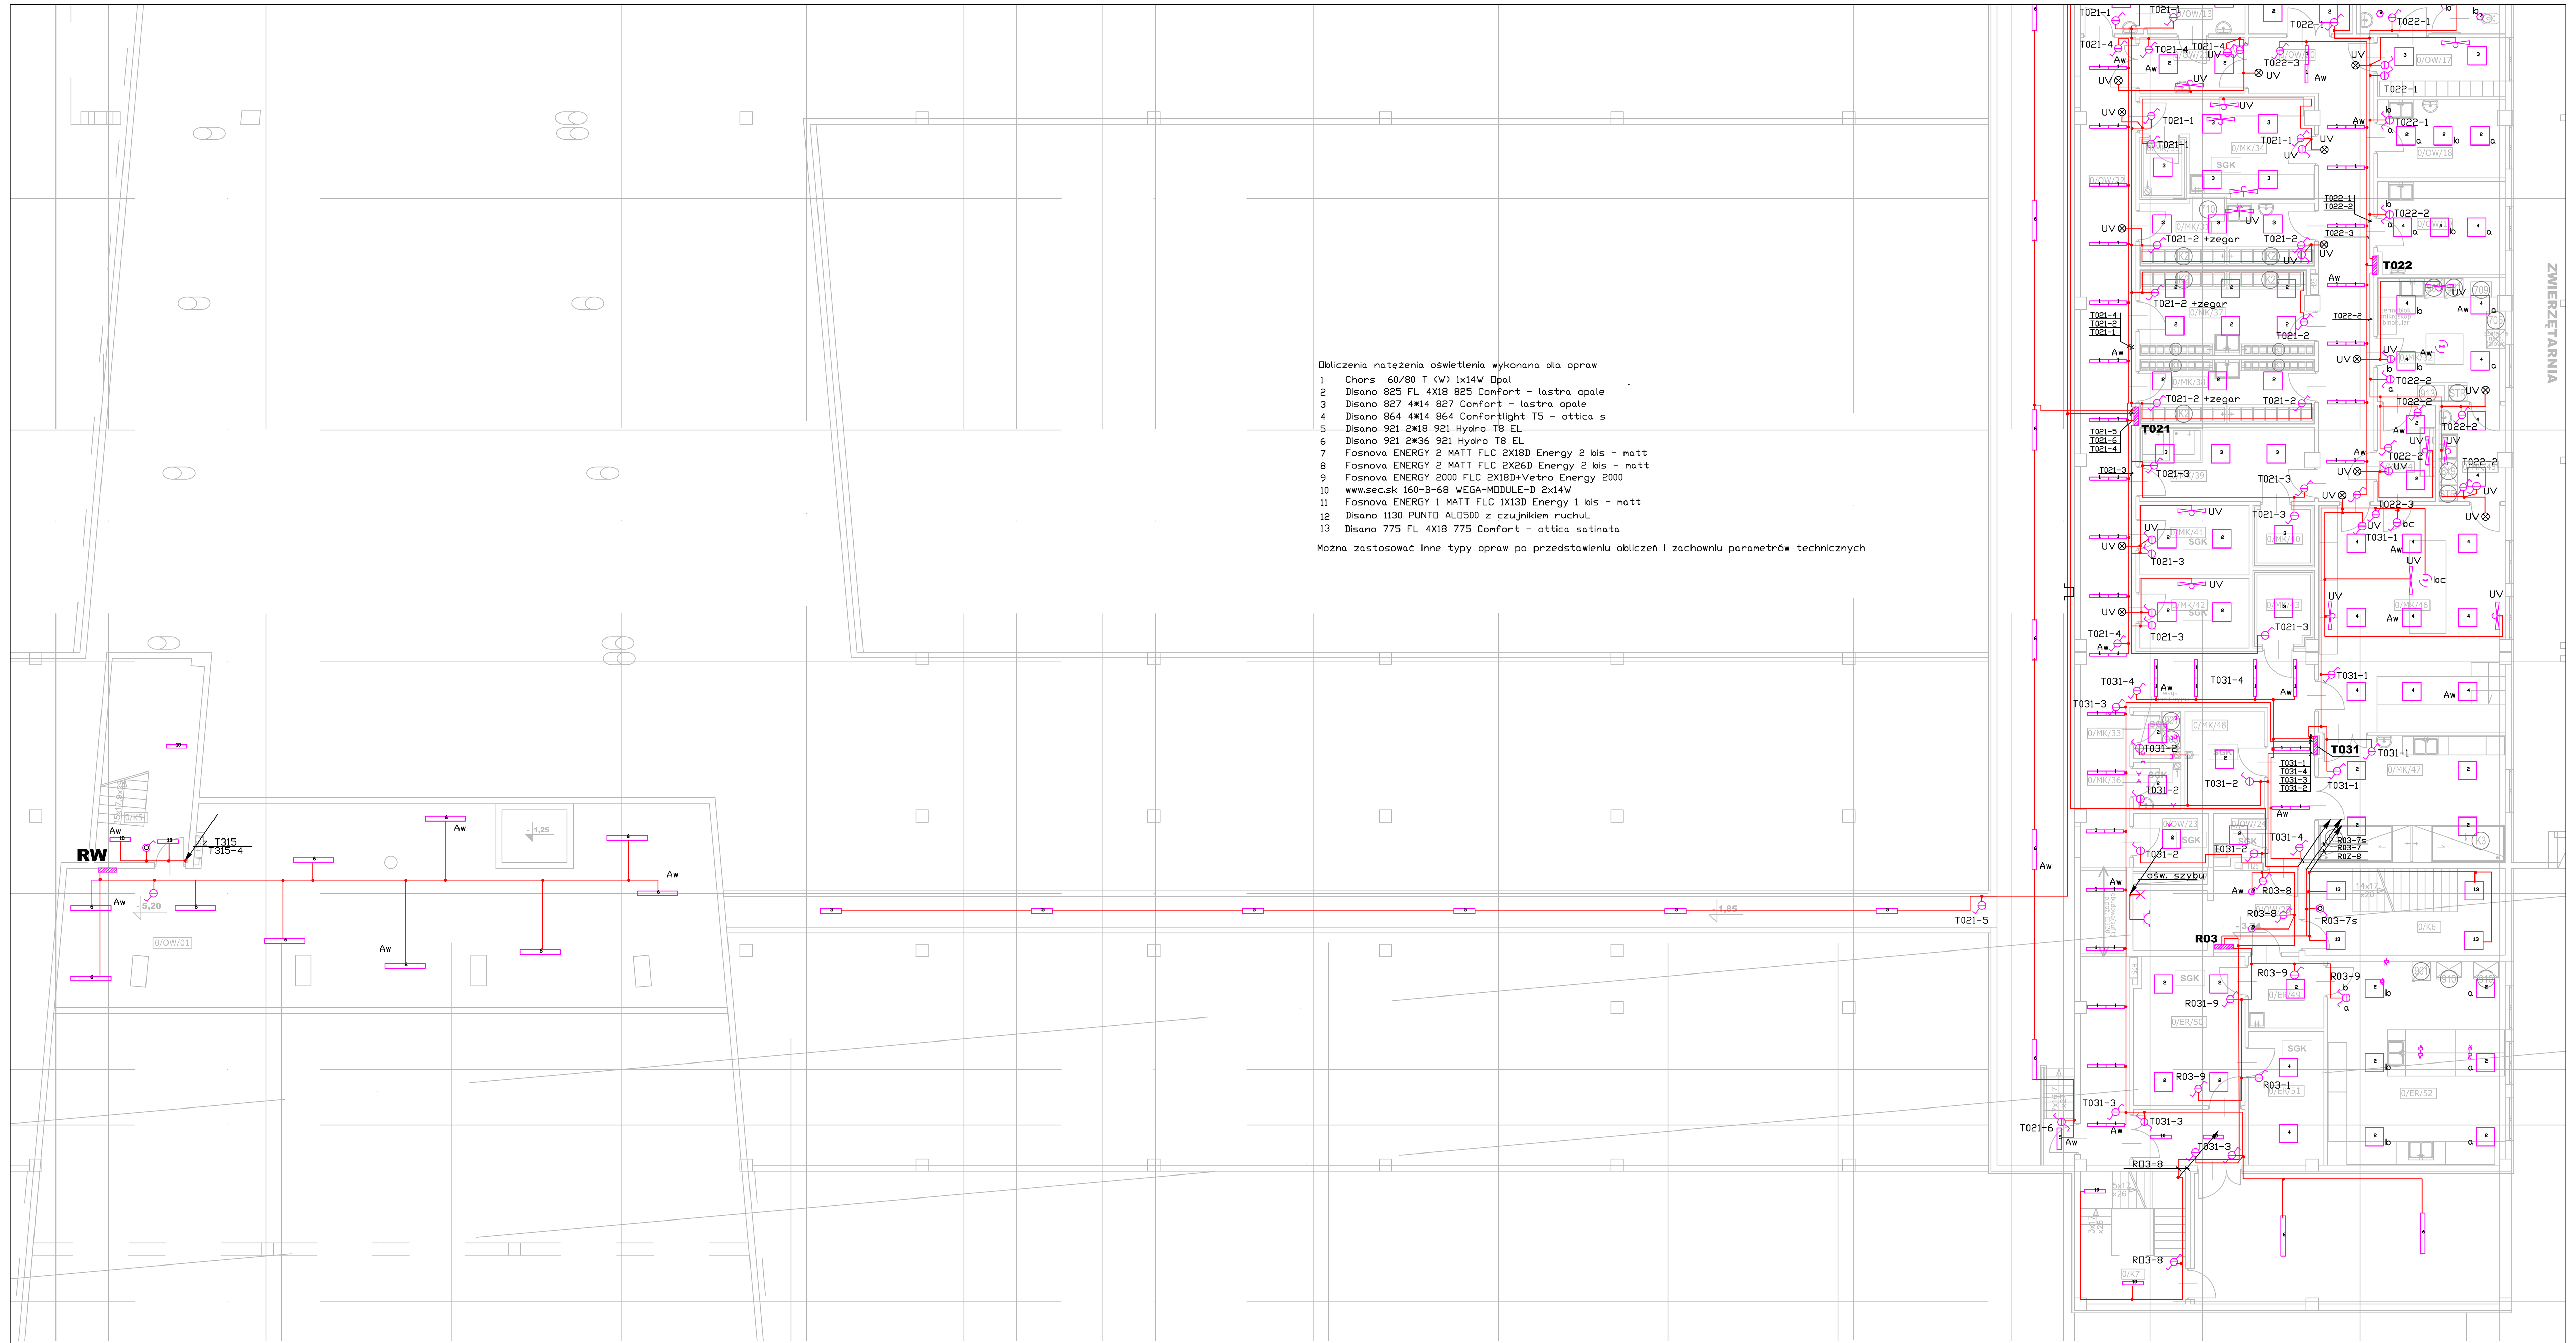

Obliczenia natężenia oświetlenia wykonano dla opraw
1 Chors 60/80 T (W) 1x14W Opal
2 Disano 825 FL 4X18 825 Comfort - lastra opale
3 Disano 827 4*14 827 Comfort - lastra opale
4 Disano 864 4*14 864 Comfortlight T5 - ottica s
5 Disano 921 2*18 921 Hydro T8 EL
6 Disano 921 2*36 921 Hydro T8 EL
7 Fosnova ENERGY 2 MATT FLC 2X18D Energy 2 bis - matt
8 Fosnova ENERGY 2 MATT FLC 2X26D Energy 2 bis - matt
9 Fosnova ENERGY 2000 FLC 2X18D+Vetro Energy 2000
10 www.sec.sk 160-B-68 WEGA-MODULE-D 2x14W
11 Fosnova ENERGY 1 MATT FLC 1X13D Energy 1 bis - matt
12 Disano 1130 PUNTO ALO500 z czujnikiem ruchu
13 Disano 775 FL 4X18 775 Comfort - ottica satinata

Można zastosować inne typy opraw po przedstawieniu obliczeń i zachowaniu parametrów technicznych

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

EL-MAT			80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68		tel.0..58 3408113
Projektował	inż.M.Pachocki	01.08	4505/Gd/90	Oświetlenie podstawowe, Poziom 0, Cz. 3	
Opracował	mgr inż. E. Matys-Szołowska	01.08			
Sprawdził	inż.D. Jasiniecka	01.08	3509/Gd/88	Plan instalacji	
Format	Podz. 1:100	Obiekt:	Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)	Nr rys.	EPOP-03