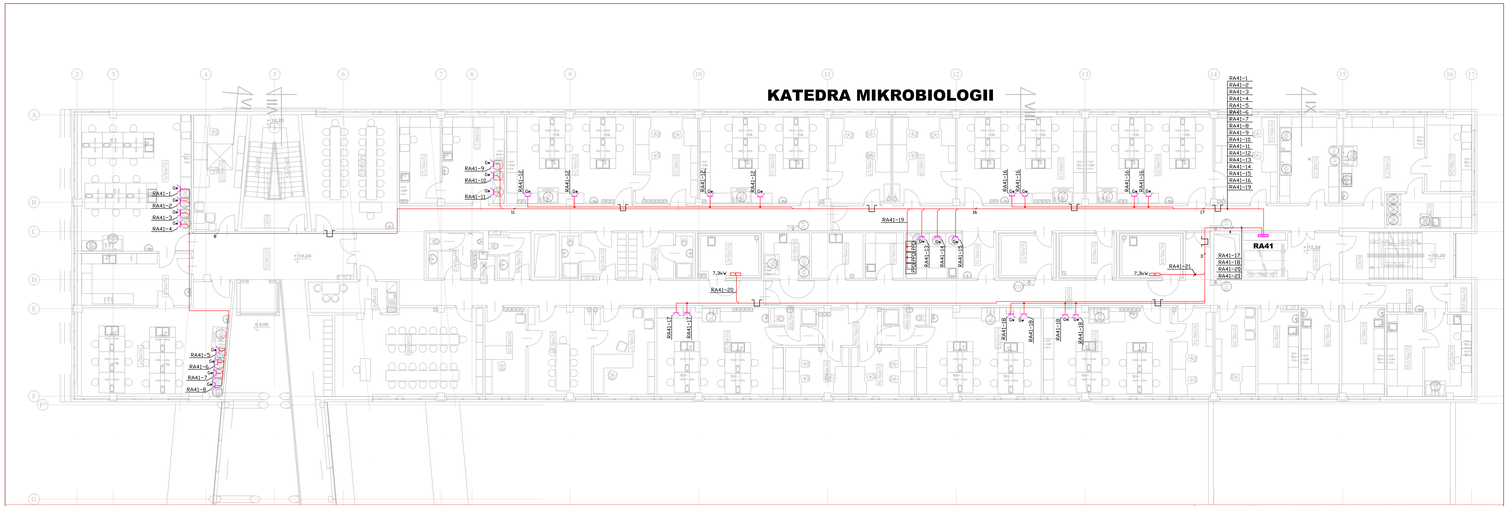

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

EL-MAT		80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68			tel.0..58 3408113
Projektował	inż.M.Paprocki	01.08	4000/04/99	Instalacja odbiorów ważnych. Poziom IV. Cz. 1..	
Opracował	inż.inż. E. Matyw-Szołowska	01.08		Plan instalacji.	
Sprawdził	inż.D. Jasiewicz	01.08	2000/04/99		
Format	Poziom 1:100	Obiekt:	Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)	Nr rys.	EPGA-41