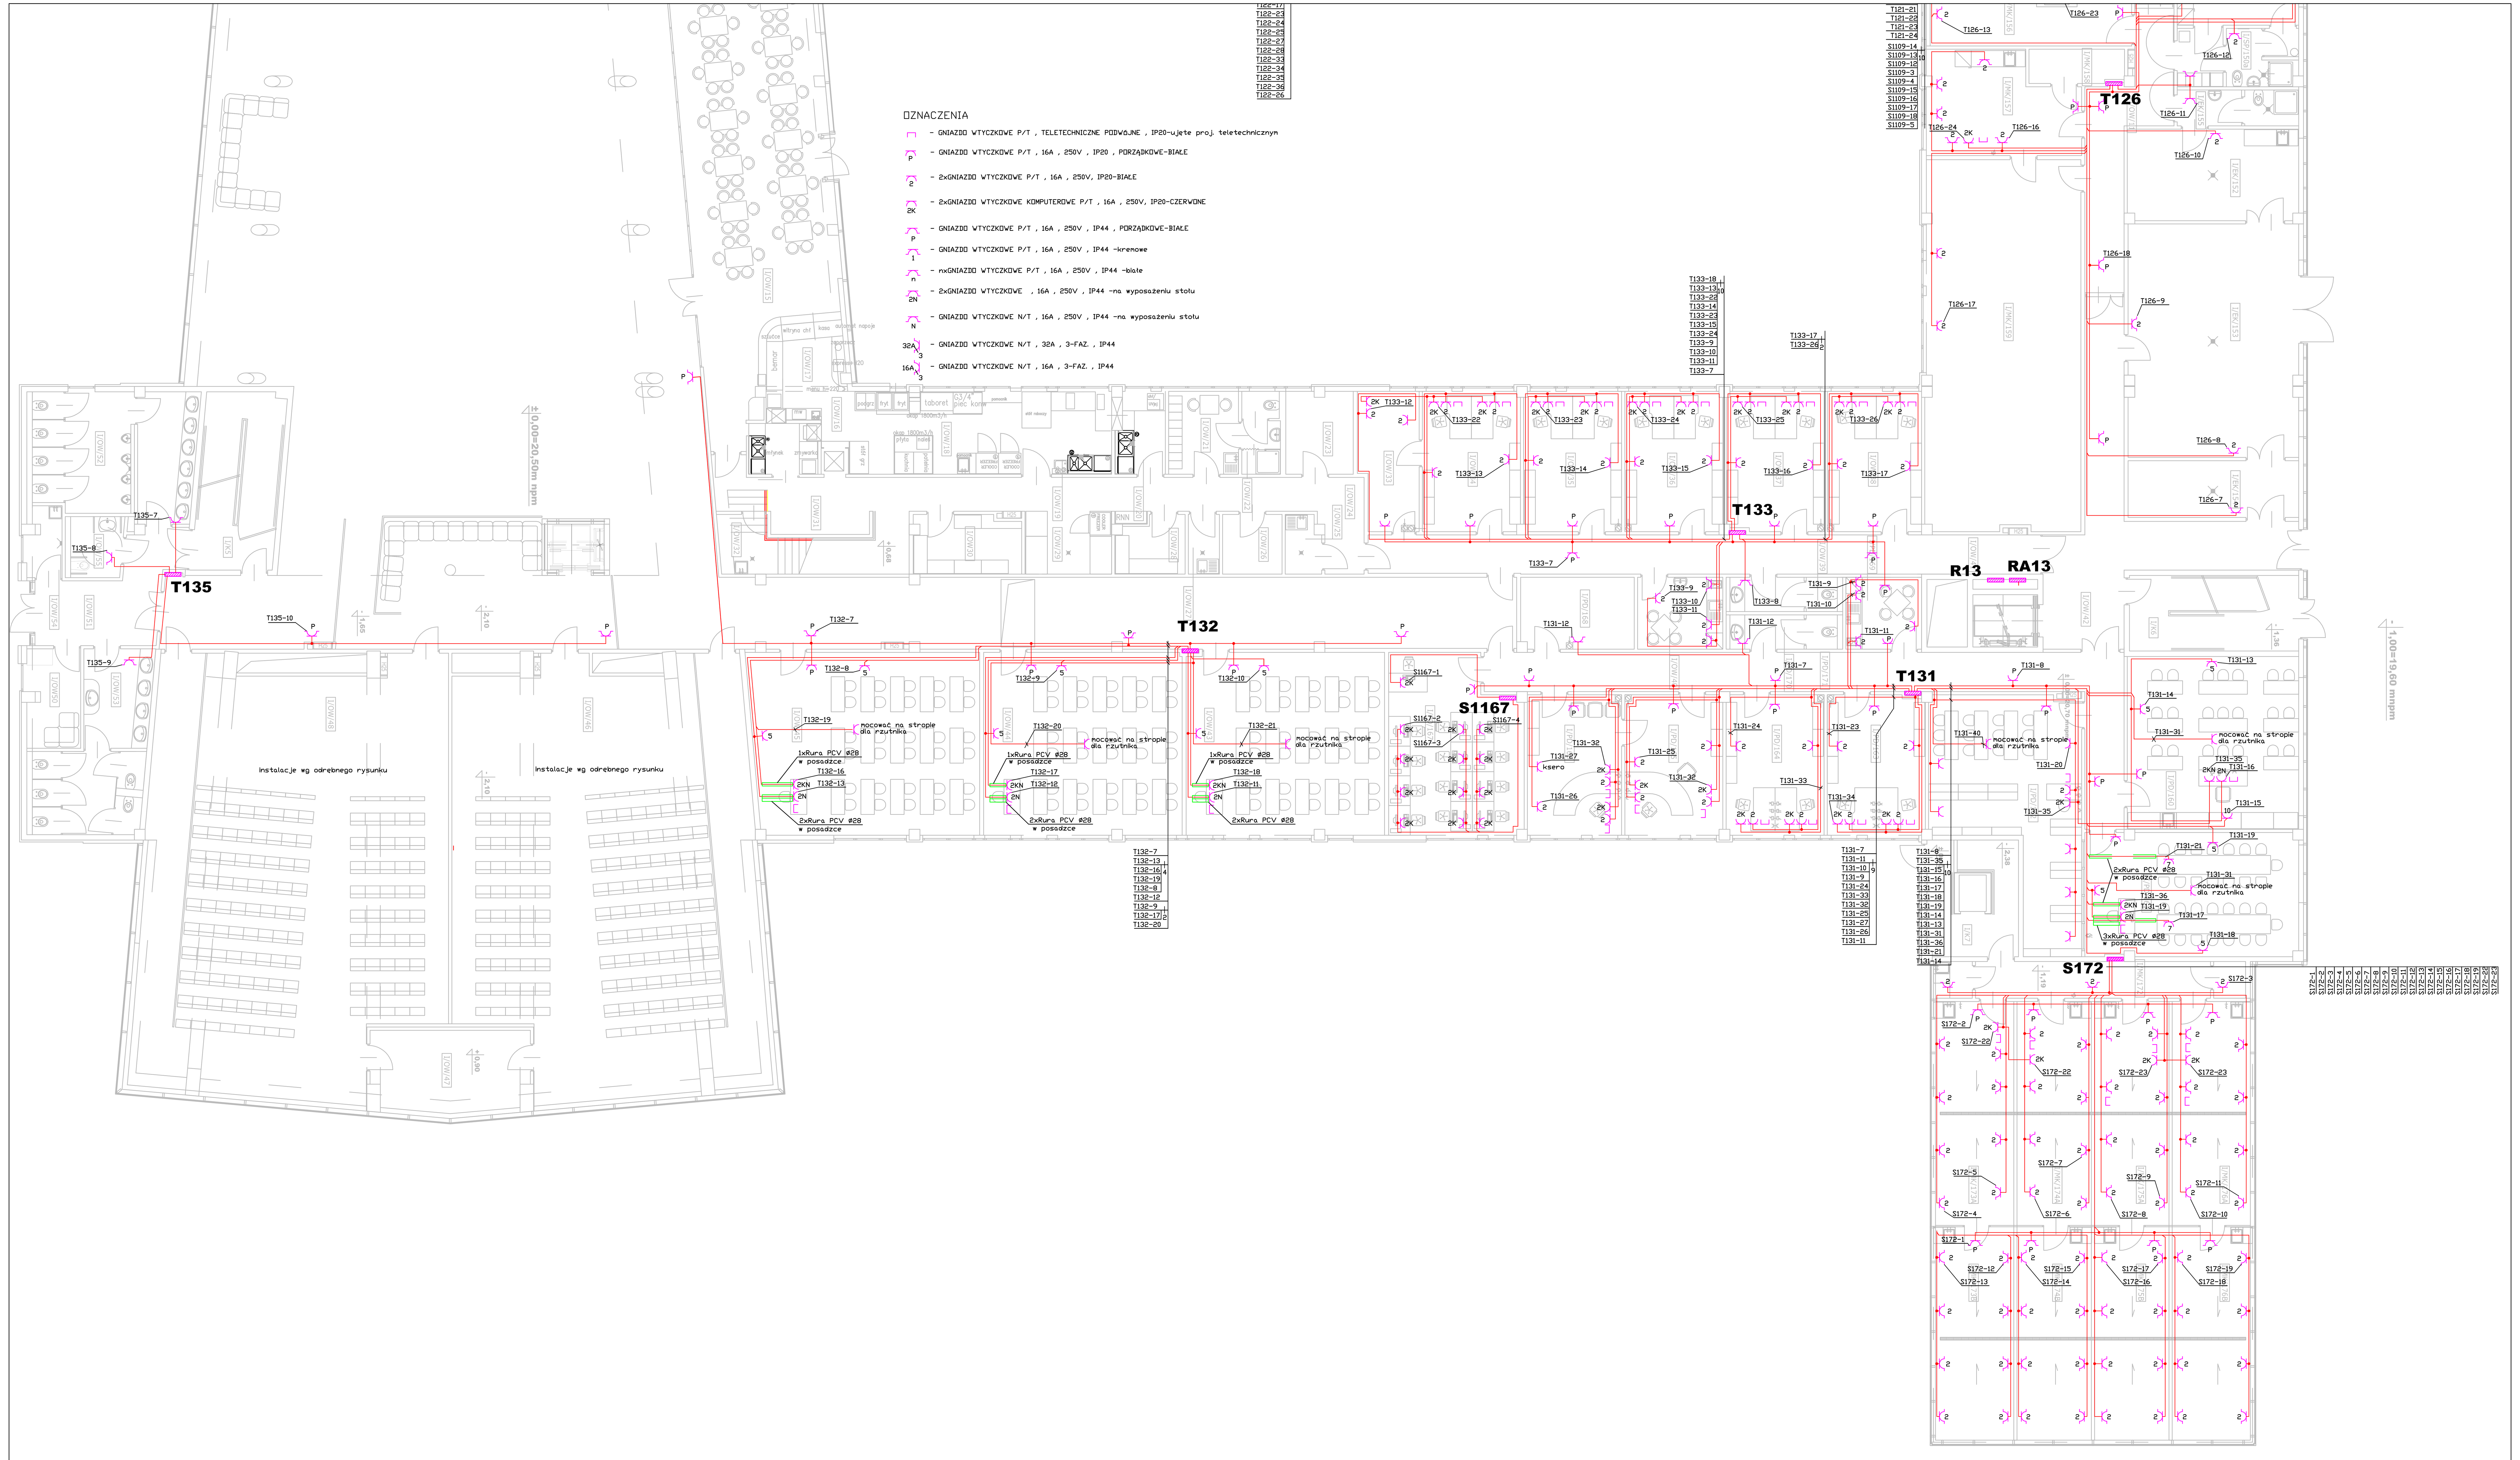

Ochrona od porażeń

Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

EL-MAT	80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68				tel.0..58 3408113
Projektował	inż.M.Pachocki	01.08		4505/Gd/90	Instalacja gniazd wtyczkowych podstawowych. Poziom I. Cz. 3
Opracował	mgr inż. E. Matys-Szotowska	01.08			
Sprawdził	inż.D. Jasiniecka	01.08		3509/Gd/88	Plan instalacji.
Format	Podz. 1:100	Obiekt: Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)			Nr rys. EPGP-13